

Code	92743	92743	92743	92743
	DE Sicherheitshinweise	UK Safety instructions	FR Consignes de sécurité	NL Veiligheidsinstructies
	Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft entsprechend den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.	Work on the mains supply may only be carried out by qualified professionals or by instructed persons under the direction and supervision of qualified skilled electrical personnel in accordance with electrotechnical regulations.	Travailler sur un réseau électrique ne s'improvise pas, seul un électricien qualifié et habilité doit effectuer ce raccordement.	Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door gekwalificeerde installateurs of geschoold personeel worden uitgevoerd en dit in overeenstemming met de elektrotechnische voorschriften.
	Vor Montage Leitung spannungsfrei schalten! Dieses Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet.	Disconnect supply before installing! This device is not to be used to isolate other equipment from the mains supply.	Avant de commencer l'installati-on, assurez-vous que l'alimentation est coupée. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour isoler d'autres appareils de l'alimentation secteur.	Netspanning uitschakelen voor dat u met de installatie begint. Dit toestel mag niet gebruikt worden om andere apparaten van de netvoeding te isoleren.
	Aufgrund der hohen Einschaltströme von elektronischen Vorschaltgeräten und LED-Treibern ist die maximale Anzahl der schaltbaren Leuchten begrenzt. Bei einer großen Anzahl an Lasten sollte ein externes Schütz eingesetzt werden. Alle geschalteten Lasten müssen fachgerecht entstört sein (wir empfehlen dazu unsere RC-Löschißleder).  Alle Taster-Anschlüsse und die D+/D- Klemmen dürfen nicht mit der Versorgungsspannung verbunden werden.	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor. For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).  All button terminals and the D+/D- terminals must not be connected to the supply voltage.	Le nombre total de luminaires commutables est limité à cause des courants d'appel élevés des ballasts électriques et drivers LED. En cas de forte charge totale raccordée veuillez utiliser un contacteur externe. Toutes les charges commutées doivent être déparasitées de manière adéquate (nous recommandons l'utilisation de nos filtres anti-arc).  Les bornes des boutons et les bornes D+/D- ne doivent pas être raccordées à 230 VCA!	De maximum belasting is beperkt om de hoge inschakelstroom van elektronische ballasten en LED drivers tegen te gaan. Wanneer er veel armaturen geschakeld dienen te worden, is het aan te raden om een externe contactor te gebruiken. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord (wij raden aan om onze RC-filters te gebruiken).  Alle drukknoppaansluitingen en de D+/D-klemmen mogen niet op de voedingsspanning worden aangesloten.
	Lesen Sie dieses Beiblatt vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Die Kenntnis dieses Dokuments gehört zur bestimmungsgemäßen Verwendung.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation.  Knowledge of this document is part of the intended use.	Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire cette fiche complémentaire.  La connaissance de ce document fait partie de l'utilisation conforme.	Lees dit aanvullende blad voordat u het apparaat in gebruik neemt.  Kennis van dit document maakt deel uit van het beoogde gebruik.
Funktion	Function	Functionnement	Functie	
	Der PD4-M-DAA4G ist ein hochsensibler Decken-Präsenzmelder auf Basis der passiven Infrarotlicht-Bewegungserkennung mit integrierter DALI-Steureinheit, DALI-Spannungsversorgung und Taster-Steuerung. Bewegen sich Menschen, Tiere oder sonstige Wärmequellen im Erfassungsbereich, kann der Melder über das DALI-Protokoll EVG-betriebene Leuchten je nach Tageslichteinfall so dimmen und schalten, dass ein vordefiniertes Helligkeitsniveau im Raum konstant gehalten wird. Zur Vergrößerung des Erfassungsbereiches können Slave-Geräte des Typs PD4-S-DAA4G eingesetzt werden.	The PD4-M-DAA4G is a highly sensitive ceiling-mounted occupancy detector based on passive infrared motion detection, with integrated DALI controller, DALI power supply and push button control. If people, animals or other heat sources move within the detection area, the detector can dim and switch any DALI-controlled electronic ballast-driven lights, taking account of ambient light levels, such that a predefined room lighting level is constantly maintained. Slave devices, type PD4-S-DAA4G, can be installed to expand the detection area.	Le PD4-M-DAA4G est un détecteur de présence de plafond ultrasensible basé sur la reconnaissance de mouvements passifs par lumière infrarouge intégrant une unité de commande DALI, une tension d'alimentation DALI et une commande par bouton-poussoir. Si des personnes, des animaux ou d'autres sources de chaleur évoluent dans la zone de détection, le détecteur peut, par l'intermédiaire du protocole DALI et en fonction de la lumière du jour, commander et faire varier des appareils d'éclairage avec ballast électrique afin de maintenir dans la pièce le niveau de luminosité prédefini. Des appareils esclaves du type PD4-S-DAA4G peuvent être mis en œuvre pour élargir la zone de détection.	De PD4-M-DAA4G is een aanwezigheidsmelder voor aan het plafond op basis van passieve bewegingsdetectie via infraroodlicht met een geïntegreerde DALI-besturings-eenheid, DALI-voedingseenheid en drukknopbediening. Bij beweging van mensen, dieren of andere warmtebronnen binnen het detectiebereik kan de melder, afhankelijk van de hoeveelheid daglicht, via het DALI-protocol EVSA gestuurde verlichting dimmen en schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit, zodat een vooraf gedefinieerd helderheidsniveau in de ruimte constant wordt gehouden. Het detectiebereik kan worden vergroot door slave-apparaten van het type PD4-S-DAA4G in te zetten.

Fig. 1




Fig. 2



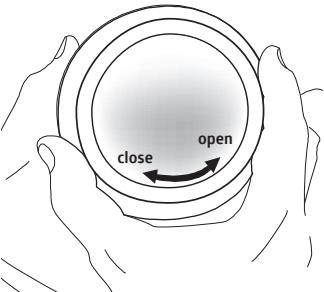


Fig. 3



	①	②	③
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-



## ► Fig. 2

Der Sensor muss auf einer ebenen Fläche montiert werden, wobei der Lichtsensor auf die wahrscheinlich dunkelste Stelle des Raumes zeigt (z.B. die Wand gegenüber der Fensterseite). Eine nachträgliche Justierung der horizontalen Ausrichtung des Lichtsensors des Lichtsensors ist auch nach der Befestigung noch möglich (kann um ca. 80° gedreht werden). Vor der Montage muss die Linse abgenommen werden. Drehen Sie die Linse ca. 5° gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab. Nach dem ordnungsgemäßen Anschluss der Verkabelung muss der Melder mit 2 Schrauben befestigt werden. Anschließend die Linse durch Drehen im Uhrzeigersinn wieder anbringen.

The sensor must be installed on a flat surface, with the light sensor points to the probable darkest area of the room (e.g. the wall opposite the window side). Later adjustment of the light sensor's horizontal direction is still possible after fastening (can be turned by about 80°). Before mounting, the lens must be removed. Turn the lens about 5° anticlockwise and remove it. After properly connecting the wiring, the detector must be fixed with 2 screws. Then reattach the lens, turning it clockwise.

Le détecteur doit être installé sur une surface plane, les pointes du capteur de lumière étant orientées vers la zone probablement la plus sombre de la pièce (par exemple, le mur opposé au côté de la fenêtre). Un réglage ultérieur de l'orientation horizontale du capteur de lumière est encore possible après la fixation (il peut être tourné d'environ 80°). La lentille doit être retiré avant le montage. Elle doit pour cela être tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre selon un angle de 5° enfin puis retiré. Conformément aux prescriptions de raccordement des câbles, le détecteur doit être fixé par 2 vis. La lentille peut alors être remise en place par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre.

De melder moet op een vlakke en stevige oppervlak worden gemonteerd, met de lichtsensor gericht op het donkerste deel van de kamer (bv. de wand tegenover het raam). De latere aanpassing van de horizontale uiting van de lichtsensor is na de bevestiging nog variabel (ca. 80° draaibaar). De lens moet vóór de montage worden verwijderd. Draai de lens ongeveer 5° linksom en verwijder hem. Na het volgens de voorschriften aansluiten van de draden moet de melder met 2 schroeven worden vastgezet. Daarna de lens rechtsom draaien om die weer te bevestigen.

<b>92743</b>	<b>DE</b> Ausgrenzen von Störquellen	<b>UK</b> Exclude sources of interference	<b>FR</b> Exclusion des sources de perturbation	<b>NL</b> Detectiegebied en storingsbronnen uitsluiten
(a)	Falls der Erfassungsbereich des Melders zu groß ist oder Bereiche abdeckt, welche nicht überwacht werden sollen, kann mit den beiliegenden Abdeckklammern der Bereich nach Bedarf reduziert bzw. eingeschränkt werden.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.	Si la portée de détection est trop grande ou couvre des zones qui ne doivent pas être détectées, utiliser les obturateurs fournis pour délimiter la zone de détection souhaitée.	Indien het detectiebereik van de melder te groot is, of indien deze gebieden dekt die niet bewaakt dienen te worden, kan dit bereik verkleind of beperkt worden met de meegeleverde afdekklamellen.
	<b>Selbstprüfzyklus</b>	<b>Self-test cycle</b>	<b>Cycle d'auto-contrôle</b>	<b>Zelftestcyclus</b>
	In den ersten 60s nach Zuführung der DALI-Bus-Spannung durchläuft der Melder einen Selbstprüfzyklus. In dieser Zeit reagiert das Gerät nicht auf Bewegung.	During the first 60 sec after connection to the DALI bus power, the product will enter a self-test cycle. During this time the device does not respond to movement.	Au cours des premières 60 s après la connexion au bus DALI, le détecteur procède à un cycle d'autocontrôle. Durant cette période, l'appareil ne réagit pas aux mouvements.	Wanneer de spanning van de DALI bus op de melder wordt aangesloten, ondergaat het toestel een zelftestcyclus van 60 seconden. Tijdens deze cyclus reageert de detector niet op beweging.
	<b>Inbetriebnahme (ohne BLE-IR-Adapter)</b>	<b>Commissioning (without BLE-IR-Adapter)</b>	<b>Mise en service (sans Adaptateur BLE-IR)</b>	<b>Inbedrijfsname (zonder BLE-IR-Adapter)</b>
	Der PD4-M-DAA4G lässt sich mit Basisfunktionen auch ohne Voreinstellungen in Betrieb nehmen. Ab Werk arbeitet der Melder im Broadcast-Modus (weiße LED permanent an), welcher erst mit der Fernbedienung (Smartphone oder Tablet + BLE-IR-Adapter + App) und dem Befehl „UNLOCK“ in den Gruppen-Modus umgeschaltet werden kann. Alle Taster sind im Broadcast-Modus funktions-tüchtig (schalten und dimmen).	The PD4-M-DAA4G can also be put into service with basic functionality without changing any settings. Out of the box, the detector works in Broadcast mode (white LED shines permanently), which can only be changed over to Group mode with the remote control (smartphone or tablet + BLE-IR-Adapter + app) and the command “UNLOCK”. All push buttons are activated in Broadcast mode (switching and dimming).	Le PD4-M-DAA4G peut également être mis en service avec des fonctions de base même sans prérglages. En sortie d'usine, le détecteur travaille en mode Broadcast (LED blanche allumée en permanence); il ne peut être passé dans le mode groupes qu'avec la télécommande (smartphone ou tablette + adaptateur BLE-IR + appli) et la commande « UNLOCK ». Tous les boutons-poussoirs peuvent fonctionner en mode Broadcast (commutation et variation).	De PD4-M-DAA4G kan met basisfuncties ook zonder voorinstellingen in gebruik worden genomen. Bij de eerste inbedrijfsname werkt de melder in de broadcast-modus (witte led werkt permanent), die alleen met de afstandsbediening (smartphone of tablet + BLE-IR-Adapter + App) en de opdracht „UNLOCK“ in de groepsmodus kan worden omgeschakeld. Alle drukknoppen werken in de broadcast-modus (schakelen en dimmen).
	Weitere Funktionen sind mittels BLE-IR-Adapter (optionales Zubehör, Art.-Nr.: 93067) und Smartphone App (Android, iOS) verfügbar. Eine weiterführende Bedienungsanleitung finden Sie auf <a href="http://www.beg-luxomat.com/de">www.beg-luxomat.com/de</a>	Further functions are available via BLE-IR-Adapter (optional accessory, part no. 93067) and Smartphone App (Android, iOS). For a full description of all functions please visit <a href="http://www.beg-luxomat.com/en">www.beg-luxomat.com/en</a>	D'autres fonctions sont disponibles via l'adaptateur BLE-IR (accessoire en option, no d'article 93067) et l'application pour Smartphone (Android, iOS). Vous trouverez une description de toutes les fonctions sur <a href="http://www.beg-luxomat.com/fr">www.beg-luxomat.com/fr</a>	Verdere functies zijn beschikbaar via de BLE-IR-Adapter (optioneel accessoire, Art.-Nr.: 93067) en de Smartphone App (Android, iOS). Meer informatie over de bediening vindt u op <a href="http://www.beg-luxomat.com/nl">www.beg-luxomat.com/nl</a>

92743

**DE** Werksprogramm aktivieren

Das Werksprogramm inklusive Broadcast-Modus kann jederzeit folgendermaßen erneut aktiviert werden (alle vorherigen Einstellungen gehen dabei verloren):

1. Betriebsspannung muss anliegen.
2. Potentiometer „TIME“ auf „Test“ drehen (befindet sich das Potentiometer bereits in Position „Test“, muss es zunächst in eine andere Position versetzt werden).
3. Potentiometer „LUX“ auf „Sonne“ drehen (befindet sich das Potentiometer bereits in Position „Sonne“, muss es zunächst in eine andere Position versetzt werden). Wenn alle LEDs für ca. 3 Sekunden blinken, war die Aktivierung der Werkseinstellung inklusive Broadcast-Modus erfolgreich.

**UK** Activation of factory program

Factory settings including Broadcast-mode can be restored at any time in the following manner (warning - all previous settings will be lost):

1. Turn on mains supply if not already on.
2. Turn “TIME” potentiometer to “Test” (if the potentiometer is already in the “Test” position, it must first be turned to another position).
3. Turn “LUX” potentiometer to “Sun” (if the potentiometer is already in the “Sun” position, it must first be turned to another position).
- When all LEDs blink for approx. 3 seconds, activation of factory settings including Broadcast mode have been successfully completed.

**FR** Activation du programme d'usine

Les réglages d'usine, y compris le mode Broadcast, peuvent être à tout moment réactivés de la façon suivante (tous les réglages précédents seront alors perdus !):

1. Le détecteur doit être sous tension.
2. Tourner le potentiomètre « TIME » sur « Test » (si le potentiomètre est déjà dans la position « Test », il doit d'abord être placé dans une autre position).
3. Tourner le potentiomètre « LUX » sur « soleil » (si le potentiomètre est déjà dans la position « soleil », il doit d'abord être placé dans une autre position).
- Le clignotement de toutes les LEDs durant environ 3 secondes signifie que l'activation des réglages d'usine, y compris le mode Broadcast, a réussi.

**NL** Activering van het fabrieksprogramma

Het fabrieksprogramma, inclusief broadcast-modus, kan op elk gewenst moment als volgt opnieuw worden geactiveerd (alle eerder instellingen gaan daarbij verloren):

1. Bedrijfsspanning moet aanwezig zijn.
2. Potentiometer „TIME“ naar „Test“ draaien (als de potentiometer al in de stand „Test“ staat, moet deze eerst in een andere stand worden gezet).
3. Potentiometer „LUX“ naar „Zon“ draaien (als de potentiometer al in de stand „Zon“ staat, moet deze eerst in een andere stand worden gezet).

Als alle led's gedurende ca. 3 seconden knipperen, is de activering van de fabrieksinstelling, inclusief broadcast-modus, geslaagd.

**LED-Funktionsanzeigen****LED function indicators****Indicateurs de fonctionnement LEDs****Indicatie LED's**

Selbstprüfzyklus (Werksprogramm)

- rot, grün und weiß blinken

Selbstprüfzyklus (Melder nicht programmiert)

- rot blinkt

Helligkeitssollwert überschritten

- grün blinkt

Broadcast-Modus

- weiß leuchtet

Bewegung erkannt

- rot leuchtet kurz

Self test cycle (factory settings)

- red, green and white flash

Self test cycle (detector not programmed)

- red flashes

Light value higher than brightness set value

- green flashes

Broadcast mode

- white shines

Motion detection

- red shines briefly

Cycle d'auto-contôle (prérglages d'usine)

- rouge, verte et blanche clignotent

Cycle d'auto-contôle (detecteur non programmé)

- rouge clignote

Valeur de consigne de luminosité dépassée

- verte clignote

Mode de broadcast

- blanche brille

Détection de mouvement

- rouge s'allume brièvement

Zelftestcyclus (fabrieksinstellingen)

- rood, groen en wit knipperen

Zelftestcyclus (detector niet geprogrammeerd)

- rood knippert

Lichtniveau hoger dan de ingestelde helderheidswaarde



- groen knippert




Broadcast-modus

- wit brandt

Bewegingsdetectie

- rood brandt kort

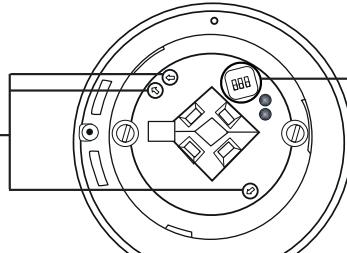**Einstellungen über Potentiometer und DIP-Schalter****Settings via potentiometer and DIP switches****Réglages par potentiomètres et interrupteurs DIP****Instellingen via potentiometer en DIP-schakelaars**Potentiometer(s)/  
PotentiomètresDIP-Schalter/  
DIP switches/  
Interrupteurs DIP/  
DIP-schakelaars

92743	DE Einstellungen mit Potentiometer	UK Settings via potentiometer	FR Réglages par potentiomètres	NL Instellingen via potentiometer
	 <p><b>Cut-off (CO):</b> Standby-Stromverbrauch angeschlossener DALI-EVG wird automatisch minimiert  <b>HKL (5, 15):</b> Lichtunabhängige HKL-Präsenzsteuerung  <b>HKL (30, 40, 50, 60, 120):</b> Lichtunabhängige HKL-Präsenzsteuerung mit 5 Min-Einschaltverzögerung  <b>OFF:</b> Keine Relais-Ansteuerung</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> Standby consumption connected DALI electronic ballasts is automatically minimised  <b>HVC (5, 15):</b> light-independent HVAC occupancy control  <b>HVC (30, 40, 50, 60, 120):</b> light-independent HVAC occupancy control with 5 min. switch-on delay  <b>OFF:</b> No relay control</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> la consommation électrique en veille des ballasts électroniques DALI est automatiquement minimisée  <b>CVC (5, 15):</b> commande de présence CVC indépendante de la lumière  <b>CVC (30, 40, 50, 60, 120):</b> commande de présence CVC indépendante de la lumière avec retard de commutation de 5 min  <b>OFF:</b> aucune commande par relais</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> Door het onderbreken van de voeding van het DALI-voorschakelapparaat wordt het stand-by verbruik geminimaliseerd  <b>HVC (5, 15):</b> lichtonafhankelijke HVAC-aanwezigheidsbesturing  <b>HVC (30, 40, 50, 60, 120):</b> lichtonafhankelijke HVAC-aanwezigheidsbesturing met inschakelvertraging van 5 minuten  <b>OFF:</b> Geen relaisaansturing</p>
	 <p><b>Mond:</b> Nachtbetrieb (&lt; 10 LUX)  <b>Sollwert in LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900  <b>Sonne:</b> Tagbetrieb  (Keine Konstantlichtregelung, Lichtauswertung inaktiv)</p>	<p><b>Moon:</b> Night mode (&lt; 10 LUX)  <b>Set value in lux:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900  <b>Sun:</b> Day mode  (no constant light regulation, light evaluation inactive)</p>	<p><b>Lune noire:</b> fonctionnement de nuit (&lt; 10 LUX)  <b>valeurs de consigne en LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900  <b>Soleil:</b> fonctionnement de jour comme de nuit (aucune régulation constante de la luminosité, évaluation de la lumière inactive)</p>	<p><b>Maan:</b> Nachtkmodus (&lt; 10 LUX)  <b>Helderheidswaarde in LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900  <b>Zon:</b> Dagbedrijf  (Geen constantlichtregeling, lichtanalyse inactief)</p>
	 <p><b>Test (TE):</b> Jede Bewegung schaltet das Licht unabhängig von der Helligkeit für 1 Sekunde ein, danach für 2 Sekunden aus (Achtung: Testbetrieb erst möglich, wenn Potentiometer B nicht auf „Sonne“ steht)  <b>Nachlaufzeit Lichtzonen in Minuten:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> Each movement, regardless of ambient light levels, switches the light on for 1 second, then off for 2 seconds (PLEASE NOTE: Test mode is only possible if potentiometer B is not in the "Sun" position)  <b>Follow-up time for lighting zones in minutes:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> Chaque mouvement déclenche pendant 1 sec. la lumière indépendamment de la luminosité avant de l'éteindre 2 s. (attention : le mode test n'est possible que si le potentiomètre B n'est pas sur « soleil »)  <b>Durée de temporisation zones d'éclairage en minutes:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> Bij elke beweging wordt het licht onafhankelijk van de helderheid gedurende 1 seconde ingeschakeld en vervolgens gedurende 2 seconden uitgeschakeld (let op: Testbedrijf alleen mogelijk als potentiometer B niet op „Zon“ is ingesteld)  <b>Naalooptijd lichtzones in Minuten:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>
	Einstellungen über DIP-Schalter	Settings via DIP switches	Réglages par interrupteurs DIP	Instellingen via DIP-schakelaars
DIP 1	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>AAN:</b> Beim Einschalten zunächst auf 10%, dann auf Sollwert ansteigend  <b>AUS:</b> Beim Einschalten zunächst auf 100%, dann auf Sollwert absteigend</p>	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>ON:</b> initially to 10% at switch-on, then rising to set value  <b>OFF:</b> initially to 100% at switch-on, then falling to set value</p>	<p><b>Soft-Start (démarrage doux) :</b>  <b>MARCHE :</b> à l'allumage au début 10 % puis progression jusqu'à valeur de consigne  <b>ARRÊT :</b> à l'allumage au début 100% puis abaissement jusqu'à valeur de consigne</p>	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>AAN:</b> Bij inschakeling eerst op 10%, daarna toenemend tot helderheidswaarde  <b>UIT:</b> Bij inschakeling eerst op 100%, daarna afnemend naar helderheidswaarde</p>
DIP 2	<p><b>Init-Light (während Selbstprüfzyklus)</b>  <b>AAN:</b> Bei Melder-Spannungszufuhr leuchten alle Leuchten mit 100%  <b>AUS:</b> Bei Melder-Spannungszufuhr sind alle Leuchten aus (0%)</p>	<p><b>Init-Light (during self-test cycle)</b>  <b>ON:</b> when voltage is applied to detector, all lights turn on at 100%  <b>OFF:</b> when voltage is applied to detector, all lights are off (0%)</p>	<p><b>Init-Light (pendant le cycle d'auto-contrôle)</b>  <b>MARCHE :</b> lors de la mise sous tension du détecteur, toutes les lumières éclairent à 100%  <b>ARRÊT :</b> lors de la mise sous tension du détecteur, toutes les lumières sont éteintes (0%)</p>	<p><b>Init-Light (tijdens zelftestcyclus)</b>  <b>AAN:</b> Bij stroomvoorziening van melder branden alle armaturen op 100%  <b>UIT:</b> Bij stroomvoorziening van melder zijn alle armaturen uitgeschakeld (0%)</p>
DIP 3	<p><b>Auto-ON</b>  <b>AAN:</b> Vollautomatik Broadcast oder Lichtzone A  <b>AUS:</b> Halbautomatik Broadcast oder Lichtzone A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>ON:</b> full automatic broadcast or lighting zone A  <b>OFF:</b> semi-automatic broadcast or lighting zone A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>MARCHE :</b> entièrement automatique Broadcast ou zone d'éclairage A  <b>ARRÊT :</b> semi-automatique Broadcast ou zone d'éclairage A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>AAN:</b> Volautomatische broadcast of lichtzone A  <b>UIT:</b> Halfautomatische broadcast of lichtzone A</p>

92743

**DE** EU-Konformitätserklärung**UK** UK Declaration of conformity**FR** Déclaration de conformité UE**NL** EU-Conformiteitsverklaring

Das Produkt erfüllt die Richtlinien über  
 1. die elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)  
 2. die Niederspannung (2014/35/EU)  
 3. die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) und (2015/863/EU)

This product respects the directives concerning  
 1. Electrical Equipment Safety Regulation 2016  
 2. Electromagnetic Compatibility Regulation 2016  
 3. The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulation 2012

**Contact**

B.E.G. UK Ltd., Apex Court -  
 Grove House - Camphill Road -  
 West Byfleet, Surrey KT14 6SQ

Ce produit répond aux directives sur  
 1. la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU)  
 2. la basse tension (2014/35/EU)  
 3. la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques (2011/65/EU) et (2015/863/EU)

Dit product beantwoordt aan de volgende richtlijnen  
 1. Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)  
 2. Laagspanning (2014/35/EU)  
 3. Verbod op gebruik van gevaarlijke chemicaliën in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU) en (2015/863/EU)

**Technische Daten****Technical data****Caractéristiques techniques****Technische gegevens**

<b>110-240 V~, 50/60 Hz</b>	Spannung	Voltage	Tension	Spanning
<b>ca./approx. 0.4 W</b>	Leistungsaufnahme	Power input	Consommation	Energieverbruik
0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> 10mm	Anschlussklemmen: für eindrähtige Leiter	Terminal clamps: for solid one-wire conductors	Bornes de raccordement: conducteurs à fil rigide	Aansluitklemmen: voor massieve geleiders
<b>NYM 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> max. 10 A</b>	Anschlussleitung Leitungsschutzschalter	Connection line Circuit breaker	Ligne de connexion Disjoncteur	Aansluitkabel Stroomonderbreker
<b>360°</b>	Erfassungsbereich	Area of coverage	Zone de détection	Detectiehoek
<b>450 m<sup>2</sup> / 2.5 m</b>	Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung	Monitored area (tangential movement)	Surface surveillée pour une approche tangentielle	Detectiezone voor dwars langs de melder lopen
<b>2 m / 10 m / 2.5 m</b>	Montagehöhe min./max./ empfohlen	Mounting height min./max./ recommended	Hauteur de montage min./max./ recommandé	Montagehoogte min./max./ aanbevolen
 <b>Fig. 3</b> 2.5 m 18°C ① = max. Ø 24 mm ② = max. Ø 8.0 mm ③ = max. Ø 6.4 mm	Reichweite bei Montagehöhe Umgebungstemperatur 1 quer 2 frontal 3 sitzende Tätigkeiten	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated activities	Portée pour hauteur de montage température ambiante 1 transverse 2 frontale 3 activité assise	Bereik op montagehoogte Omgevingstemperatuur 1 dwars 2 frontal 3 zittend activiteiten
<b>II / IP20</b>	Schutzklasse / Schutzzart	Class / Degree of protection	Classe / Type of Protection	Klasse / Beschermingsgraad
<b>Ø 85 x 124 mm</b>	Abmessungen	Dimensions	Dimensions	Afmetingen
<b>37 x 117 mm</b>	Sichtbarer Teil bei Deckeneinbau H x Ø	Visible portion when built into ceiling H x Ø	Dimensions partie visible H x Ø	Zichtbaar deel voor plafondinbouw H x Ø
<b>-25°C + 50°C</b>	Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	Omgevingstemperatuur
	fernbedienbar ✓	remote control-capable ✓	télécommandable ✓	op afstand bedienbaar ✓
	DALI-Steuerung	DALI Control	Contrôle DALI	DALI sturing
<b>max. 150 mA</b>	bis zu 64 DALI / DSI-EVG gruppierbar in 3 DALI-Gruppen zzgl. Tafelbeleuchtung	up to 64 DALI-ballasts, groupable in three DALI groups plus blackboard illumination	jusqu'à 64 ballasts électro-niques DALI / DSI peuvent être gérés en 3 groupes DALI – plus l'éclairage du tableau	maximaal 64 DALI / DSI EVSA kunnen worden groepeerd in 3 DALI-groepen plus bordverlichting
<b>1 min. ~ 150 min.</b>	Nachlaufzeit (Lichtzonen)	Follow-up time (Light zones)	Durée de temporisation (zones d'éclairage)	Nalooptijd (lichtzones)
<b>10 - 2000 Lux</b>	Helligkeitssollwert	Brightness set value	Valeur de consigne de luminosité	Helderheidswaarde
<b>10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞</b>	Orientierungslicht	Orientation light	Lumière d'orientation	Oriëntatieverlichting
<b>C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5</b>	Relais-Kontakt vorlaufender Wolframkontakt Schaltleistung	Relay contact tungsten pre-make contact Load	Contact relais précontact en tungstène Puissance	Relais contact met wolfram-vorloopcontact Schakelvermogen
<b>5 s - 120 min</b>	Nachlaufzeit (HKL)	Follow-up time (HVAC)	Durée de temporisation (CVC)	Nalooptijd (HVAC)
<b>PC</b>	Gehäusematerial (UV-beständig)	Housing material (UV-resistant)	Matériau du boîtier (résistant aux UV)	Behuizingsmateriaal (UV-bestendig)

92743

**DE** Schematisches Schaltbild

Schematisches Schaltbild  
– Bitte beachten Sie beim Anschließen die Beschriftung der Klemmen am Gerät!

**UK** Schematic diagram


Schematic diagram – when connecting the detector, please respect the labelling of the terminal connections at the device!

**FR** Schéma de raccordement

Schéma de raccordement de base – veuillez respecter le marquage des bornes sur l'appareil !

**NL** Aansluitschema

Aansluitschema – respecteer de labelling van de klemmen bij het aansluiten van het apparaat!

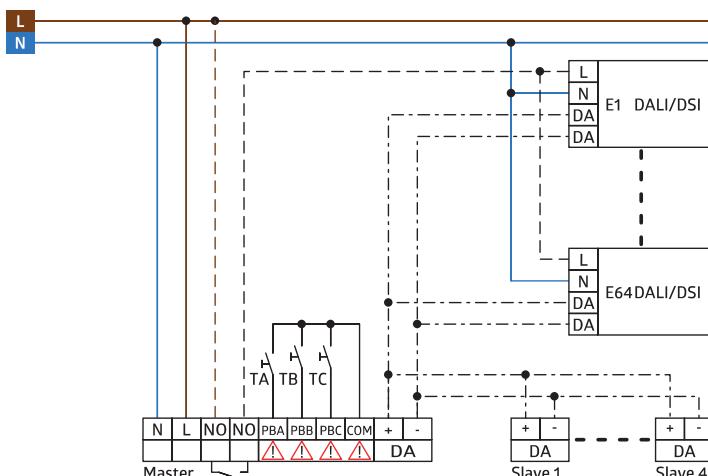**Zubehör**

93067

BLE-IR-Adapter

92721

PD4-S-DAA4G-DE

92759

PD4-S-DAA4G-AP

**Accessory**

BLE-IR-Adapter

PD4-S-DAA4G-FC

PD4-S-DAA4G-SM

**Accessoires**

Adaptateur BLE-IR

PD4-S-DAA4G-FP

PD4-S-DAA4G-AP

**Accessoires**

BLE-IR-Adapter

PD4-S-DAA4G-IB

PD4-S-DAA4G-OB



Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet



B.E.G. One App



93067



92721



92759

Code	92743	92743	92743	92743	
	DK Sikkerhedsforskrift	ES Instrucciones de seguridad	IT Indicazioni di sicurezza	PT Instruções de segurança	
		Arbejde på elektriske anlæg må kun udføres af elektrolystige personer, eller af instruerede personer under ledelse og opsyn af en elektrolystig person i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen.	MUY IMPORTANTE: todos los trabajos en instalaciones eléctricas deben ser realizados, exclusivamente, por un técnico electricista certificado según las normas electrotécnicas aplicables.	I lavori sugli impianti elettrici devono essere eseguiti, in base alle regole elettrotecniche, solo da elettricisti o da persone addestrate da elettricisti sotto la direzione e il controllo di un elettricista.	MUITO IMPORTANTE: Os trabalhos de instalação elétrica devem ser realizados exclusivamente por técnicos credenciados segundo as normas eletrotécnicas aplicáveis e legislação em vigor.
		Sluk for spændingen før monteringen! Denne sensor er ikke egnet til åbning.	i Asegúrese de que la corriente eléctrica está desconectada antes de comenzar la instalación! Por motivos de seguridad, le recordamos que este producto no puede ser conectado o desconectado bajo tensión.	Prima del montaggio disinserire la tensione! Questo apparecchio non è adatto come protezione per lo scollegamento della rete principale.	Antes de iniciar os trabalhos de instalação, assegure-se que a alimentação elétrica está desligada! Por motivos de segurança, este aparelho não pode ser ligado ou desligado sob tensão.
		På grund af de høje startstrømme fra elektroniske forkoblinger og LED-driverne er det maksimale antal tilsluttede lyskilder begrænset. Ved et stort antal lyskilder skal en ekstern kontaktor bruges. Hvis lyskildene er tilsluttet direkte, anbefales det at bruge et RC filter til håndtering af elektrisk støj fra spolerne.	Debido a los altos picos de corriente de entrada de los balastos electrónicos y los controladores LED, el número máximo de luminarias comutables es limitado. Se recomienda utilizar un contactor externo para un gran número de cargas. Todas las cargas comutadas deben estar debidamente protegidas contra las interferencias (recomendamos nuestros supresores de RC para este fin).	A causa delle elevate correnti di spunto dei reattori elettronici e dei driver LED il numero massimo di apparecchi comutabili direttamente può risultare limitato. Si consiglia di utilizzare un contattore esterno in caso di grandi quantità d'apparecchi. Tutti i carichi induttivi devono essere adeguatamente filtrati (a tal fine consigliamo i nostri soppressori RC).	O número total de cargas comutáveis é limitado devido às elevadas correntes de arranque dos balastros/drivers dos LED. No caso de se necessário comutar um grande número de luminárias LED, aconselha-se a utilização de um contador comandado pelo relé do detetor. Para todo o tipo de cargas, é aconselhável a utilização de supressores de interferência (recomendamos o uso dos nossos kits de extinção de arco).
		Påsæt det medfølgende dæksel på sensoren efter montering af kablet. Alle knapforbindelser og D+/D- terminalerne må ikke tilsluttes forsyningsspændingen.	Después de insertar los cables de conexión, coloque la cubierta suministrada en el detector. Las conexiones de los botones y los terminales D+/D- no deben estar conectadas en ningún caso a la tensión de alimentación.	Dopo aver inserito i cavi di collegamento, posizionare il coperchio in dotazione sul rilevatore. Tutti i collegamenti dei pulsanti e i terminali D+/D- non devono essere collegati alla tensione di alimentazione.	Depois de inserir os cabos de ligação, coloque a tampa fornecida com o detetor. Todas as ligações dos botões e os terminais D+/D- não podem ser ligados à tensão de alimentação.
		Læs denne vejledning, før du bruger enheden. Kendskabet til dette dokument hører til den tilsvigtede anvendelse.	Lea esta hoja adjunta antes de poner en funcionamiento el aparato. El conocimiento de este documento es parte del uso previsto.	Leggere questa scheda supplementare prima di mettere in funzione l'apparecchio. La conoscenza di questo documento fa parte dell'uso previsto.	Leia esta folha suplementar antes de colocar o aparelho em funcionamento. O conhecimento deste documento faz parte do uso pretendido.
Funktionsmåde	Funcionamiento	Funzionamento	Modo de funcionamento		
	PD4-M-DAA4G er en meget følsom sensor til lofttilsteldeværtele baseret på passiv detektor af infrarødt lys med en integreret DALI-kontrolenhed, DALI-strømforsyning og knapstyring. Hvis mennesker, dyr eller andre varmekilder bevæger sig i detektionsområdet, kan detektoren bruge DALI-protokollen til at dæmpe og skifte DALI-styrede lys afhængigt af forekomsten af dagslys, så et foruddefineret lysstyrke niveau holdes konstant i rummet. Slaveindretninger af typen PD4-S-DAA4G kan bruges til at forstørre detektionsområdet.	El PD4-M-DAA4G es un detector de presencia de techo altamente sensible basado en la detección de movimiento por luz infrarroja pasiva con unidad de control DALI integrada, fuente de alimentación DALI y control por pulsador. Si las personas, los animales u otras fuentes de calor se mueven dentro del rango de detección, el detector puede regular y comutar las luminarias accionadas por el balasto a través del protocolo DALI en función de la cantidad de luz natural, de modo que se mantenga constante un nivel de luminosidad predefinido en la estancia. Se pueden utilizar dispositivos esclavos del tipo PD4-S-DAA4G para aumentar el rango de detección.	Il PD4-M-DAA4G è un rilevatore di presenza a soffitto altamente sensibile basato sul rilevamento del movimento con infrarosso passivo con unità di controllo DALI integrata, alimentazione DALI e comando a pulsante. In caso di rilevamento di persone, animali o fonti di calore nell'area di rilevamento il dispositivo accende l'illuminazione DALI ad esso collegata dimmerandola al valore di luce impostato in funzione del contributo di luce naturale presente. I dispositivi slave del tipo PD4-S-DAA4G possono essere utilizzati per aumentare il campo di rilevamento.	O PD4-M-DAA4G é um detector de presença de teto altamente sensível, com deteção de movimento por tecnologia de deteção de radiação de infravermelhos passiva, fonte de alimentação DALI integrada e controlo manual por botões de pressão convencionais. Se pessoas, animais ou outras fontes de calor se moverem dentro do intervalo de deteção, o detector pode regular e comutar as luminárias equipadas com driver DALI ligadas ao bus do detetor, em função da contribuição da luz natural do dia, por forma a manter o nível de iluminação sobre o plano de trabalho constante na sala. Os dispositivos escravos do tipo PD4-S-DAA4G podem ser utilizados para aumentar o alcance de deteção.	

Fig. 1




Fig. 2



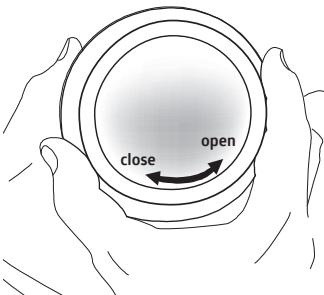


Fig. 3



<b>I</b>	<b>①</b>	<b>②</b>	<b>③</b>
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-



► Fig. 2

Sensoren skal monteres på en flad, fast overflade, og lysensoren skal pege mod det sandsynligvis mørkeste område i rummet (f.eks. væggen over for vinduespartiet). Senere justering af lysensorens horisontale retning er stadig mulig efter fastgørelsen (kan drejes ca. 80°). Inden monteringen skal linsen være fjernet. Drej linsen ca. 5° mod uret og fjern den. Efter korrekt tilslutning af ledningerne skal sensoren fastgøres med 2 skruer. Derefter monteres linsen igen ved at dreje den med uret.

El detector debe montarse sobre una superficie sólida y nivelada, con los sensores de luz dirigidos hacia la zona más oscura de la habitación (por ejemplo, la pared al lado opuesto de la ventana). Después de la fijación, todavía es posible ajustar la posición horizontal del sensor de luz (puede girarse unos 80°). Antes del montaje, debe retirarse la lente. Gire la lente unos 5° en sentido contrario a las agujas del reloj y retirela. Después de conectar correctamente el cableado, el detector debe fijarse con 2 tornillos. A continuación, vuelva a fijar la lente, girándola en el sentido de las agujas del reloj.


Il rilevatore deve essere montato su una superficie piana e solida, con il sensore di luce a provare l'area più oscura della stanza (per esempio, la parete opposta alla finestra). Dopo aver correttamente terminato il cablaggio, il rilevatore deve essere fissato con circa 2 viti. Quindi riposizionare la lente ruotandola in senso orario.




O detector deve ser instalado numa superfície plana, com o sensor de luz a apontar para a provável área mais escura da sala (por exemplo, a parede oposta ao lado da janela). Mais tarde, o ajuste do sensor de Luz horizontal ainda é possível depois da fixação (pode ser girado cerca de 80°). Antes de montar, a lente deve ser removida. Vire a lente cerca de 5° no sentido anti-horário e remova-a. Depois de corretamente ligar todos os cabos, o detector deve ser fixado com 2 parafusos. Em seguida, recoloque a lente, girando- no sentido horário.

<b>92743</b>	<b>Dk</b> Afblænding af områder som ikke skal detekteres	<b>ES</b> Reducción del área de detección para evitar perturbaciones	<b>IT</b> Delimitazione delle fonti di disturbo	<b>PT</b> Redução da área de deteção para evitar interferências
(a)	Hvis sensorens detekteringsområde er for stor, eller der registreres områder, som ikke skal overvåges, så kan området reduceres eller indskrænkes ved hjælp af de vedlagte afdækningsclips	En el caso de que el área de detección por defecto del detector sea demasiado grande o cubre zonas que no deban ser vigiladas, puede reducirse/acortarse cómodamente el área de detección utilizando las carátulas obturadoras adjuntas.	Se il campo di rilevamento del rivelatore è troppo grande o copre i campi che non devono essere sorvegliati, si può ridurre o limitare il campo a seconda del fabbisogno usando le clip di protezione in dotazione.	Se a área de deteção do detetor for demasiada extensa ou se forem cobertas áreas que não pretende monitorizar, é possível reduzir ou limitar a área, conforme as necessidades, utilizando as máscaras de cobertura fornecidas.
	<b>Selvtestcyklus</b>	<b>Ciclo de autocontrol</b>	<b>Ciclo di autotest</b>	<b>Ciclo de autoteste</b>
	I de første 60 sekunder efter tilslutning af netspanden gennemgår sensoren en selvkontrolcyklus. I denne periode reagerer enheden ikke på bevægelse.	En los primeros 60s después de conectar la tensión de red, el detector realiza un ciclo de autocomprobación. Durante este tiempo, la unidad no reacciona al movimiento.	Nei primi 60s dopo aver collegato la tensione di rete, il rivelatore passa attraverso un ciclo di autocontrollo. Durante questo tempo, l'unità non reagisce al movimento.	Nos primeiros 60s, depois de ligar à alimentação da rede, o detetor passa por um ciclo de auto-verificação. Durante este tempo, a unidade não reage ao movimento.
	<b>Idriftsætelse (uden BLE-IR-adapter)</b>	<b>Puesta en marcha (sin adaptador BLE-IR)</b>	<b>Messa in funzione (senza BLE-IR-Adapter)</b>	<b>Comissionamento (sem BLE-IV-Adaptador)</b>
	PD4-M-DAA4G kan sættes i drift med grundlæggende funktioner, selv uden forudindstiller. Sensoren fungerer i fabrikssindstillinger fra fabrikken (hvad lysdiode lyser permanent), som kun kan skiftes til gruppetilstand med fjernbetjeningen (smartphone eller tablet + BLE-IR-adapter + app) og kommandoen "UNLOCK". Alle knapper fungerer i fabriksindstiller (tænd/sluk og dæmp).	El PD4-M-DAA4G puede ponerse en marcha con funciones básicas incluso sin preajustes. De fábrica, el detector funciona en modo Broadcast (LED blanco permanentemente encendido), que solo se puede cambiar a modo de grupo con el mando a distancia (smartphone o tableta + adaptador de BLE-infrarrojos + app) y el comando "UNLOCK". Todos los botones son funcionales en el modo Broadcast (comutación y regulación).	Il PD4-M-DAA4G può essere messo in funzione con le funzioni di base preimpostate. Il rivelatore funziona in modalità broadcast (LED bianco permanentemente acceso), che può essere commutato in modalità gruppo solo con il telecomando (smartphone o tablet + adattatore BLE-IR + app) e il comando "UNLOCK". Tutti i pulsanti sono funzionali in modalità di trasmissione (commutazione e dimmerazione).	PD4-M-DAA4G também pode ser colocado em serviço com funcionalidades básicas sem alterar qualquer configuração. Na configuração de fábrica, o detetor funciona no modo Broadcast (o LED branco permanente), que só pode ser alterado para o modo de Grupos com o auxílio do comando remoto (smartphone ou tablet + adaptador BLE-IV's + app) e o comando "DESBLOQUEAR". Todos os botões funcionam em modo Broadcast (em comutação e regulação).
	Yderligere funktioner er tilgængelige ved hjælp af BLE-IR-adapteren (valgfrit tilbehør, art.-nr.: 93067) og smartphone-appen (Android, iOS). Du kan finde yderligere betjeningsvejledninger på <a href="http://www.beg-luxomat.com/dk">www.beg-luxomat.com/dk</a>	Hay más funciones disponibles utilizando un adaptador de BLE-infrarrojos (accesorio opcional, ref.: 93067) y una aplicación para smartphone (Android, iOS). Encontrará más instrucciones de uso en <a href="http://www.beg-luxomat.com/es">www.beg-luxomat.com/es</a>	Ulteriori funzioni sono disponibili tramite adattatore BLE-IR (accessorio opzionale, nr. art.: 93067) e app per smartphone (Android, iOS). Ulteriori istruzioni per l'uso possono essere trovate su <a href="http://www.beg-luxomat.com/it">www.beg-luxomat.com/it</a>	Outras funções estão disponíveis através de adaptador BLE-IV's (acessório opcional, ref. 93067) e aplicação para smartphone (Android, iOS). Mais instruções de funcionamento podem ser encontradas em <a href="http://www.beg-luxomat.com/pt">www.beg-luxomat.com/pt</a>

92743

	<b>DK</b> Aktivér fabriksprogrammet	<b>ES</b> Activar el programa de fábrica	<b>IT</b> Attivare il programma di fabbrica	<b>PT</b> Reativação da programação de fábrica
	<p>Fabriksindstillingerne kan genaktivieres når som helst som følger (alle tidligere indstillinger går tabt):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Spændingen skal være tilsluttet.</li> <li>Drej potentiometeret "TID" til "Test" (hvvis potentiometeret allerede er i "Test"-position, skal det først flyttes til en anden position).</li> <li>Drej "LUX" potentiometeret til "Sun" (hvvis potentiometeret allerede er i "Sun" position, skal det først flyttes til en anden position).</li> </ol> <p>Hvis alle lysdioder blinker i ca. 3 sekunder, var aktiveringen af fabriksindstillingerne vellykket.</p>	<p>El programa de fábrica, incluido el modo de emisión, puede reactivarse en cualquier momento del siguiente modo (se perderán todos los ajustes anteriores):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La tensión de funcionamiento debe estar activada.</li> <li>Gire el potenciómetro "TIME" a la posición "Test" (si el potenciómetro ya se encuentra en la posición "Test", primero debe moverse a otra posición).</li> <li>Gire el potenciómetro "LUX" a la posición "Sol" (si el potenciómetro ya se encuentra en la posición "Sol", primero debe moverse a otra posición).</li> </ol> <p>Si todos los LEDs parpadean durante unos 3 segundos, la activación de la configuración de fábrica, incluido el modo de emisión, se ha realizado correctamente.</p>	<p>Le impostazioni di fabbrica possono essere riattivate in qualsiasi momento come segue (tutte le impostazioni fatte con l'IR adapter andranno perse):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La tensione di funzionamento deve essere presente.</li> <li>Rotare il potenziometro "TIME" su "Test" (se il potenziometro è già in posizione "Test", bisogna prima spostarlo in un'altra posizione).</li> <li>Rotare il potenziometro "LUX" su "Sun" (se il potenziometro è già in posizione "Sun", bisogna prima spostarlo in un'altra posizione).</li> </ol> <p>Se tutti i LED lampeggiano per circa 3 secondi, l'attivazione dell'impostazione di fabbrica, compresa la modalità di regolazione, ha avuto successo.</p>	<p>A programação de fábrica, incluindo o modo de transmissão, pode ser restabelecido a qualquer momento da seguinte forma (todas as configurações realizadas anteriormente serão perdidas):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ligue a tensão de alimentação se o detector ainda não estiver alimentado.</li> <li>Rodar o potenciômetro "TIME" para "Test" (se o potenciômetro já estiver na posição "Test", deve primeiro ser movido para outra posição).</li> <li>Rodar o potenciômetro "LUX" para "Sol" (se o potenciômetro já estiver na posição "Sol", deve primeiro ser movido para outra posição).</li> </ol> <p>Se todos os LEDs piscarem durante aproximadamente 3 segundos, a activação da configuração de fábrica, incluindo o modo de difusão, foi bem sucedida.</p>
	<b>LED-funktionsindikatorer</b>	<b>Indicadores LED</b>	<b>Indicatori a LED</b>	<b>Indicações de funcionamento dos LED's</b>
	<p>Selvtestcyklus (fabriksindstillingerne)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rød, grøn og hvid blinker</li> </ul> <p>Selvtestcyklus (Ikke-programmeret sensor)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ blinker rødt</li> </ul> <p>Indstillingsspunkt for lysstyrke overskredet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ blinker grønt</li> </ul> <p>Broadcast-tilstand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lyser hvidt</li> </ul> <p>Bevægelse registreret</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rødt lyser kort op</li> </ul>	<p>Ciclo de autocontrol (programa de fábrica)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rojo, verde y blanco intermitente</li> </ul> <p>Ciclo de autocontrol (Detector sin programación)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LED rojo parpadeo</li> </ul> <p>Se ha superado el valor de consigna de luminosidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ LED verde parpadea</li> </ul> <p>Modo de transmisión</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ luces blancas</li> </ul> <p>Movimiento detectado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ luces rojas brevemente</li> </ul>	<p>Ciclo di autotest (programma di fabbrica)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rosso, verde e bianco lampeggiante</li> </ul> <p>Ciclo di autotest (Sensori non programmato)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Led rosso lampeggia</li> </ul> <p>Superamento del setpoint di luminosità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Led verde lampeggia</li> </ul> <p>Durante la programmazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Led Bianco si accende al comando ricevuto</li> </ul> <p>Rilevato il movimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Led rosso si accende al movimento</li> </ul>	<p>Ciclo de autoteste (programma de fábrica)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vermelho, verde e branco a piscar</li> </ul> <p>Ciclo de auto-ensaio (Detector não programado)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ flashes vermelhos</li> </ul> <p>Ponto de regulação de brilho excedido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ flashes verdes</li> </ul> <p>Modo de broadcast</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ luzes brancas</li> </ul> <p>Movimento detectado</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ luzes vermelhas por breves instantes</li> </ul>

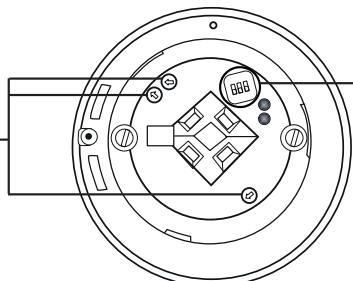Potentiometer(s)/  
PotentiomètresDIP-Schalter/  
DIP switches/  
Interrupteurs DIP/  
DIP-schakelaars

92743	<b>DK</b> Indstiller med potentiometer	<b>ES</b> Ajustes con potenciómetro	<b>IT</b> Impostazioni con il potenziometro	<b>PT</b> Ajustes com potenciômetro
	 <p><b>Cut-off (CO):</b> standby-strømforbrug for tilsluttede DALI-spoler minimeres automatisk  <b>HVAC (5, 15):</b> lysuafhængig HVAC-tilstedeværelseskontrol  <b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> lysuafhængig HVAC-tilstedeværelseskontrol med 5 min tændingsforsinkelser  <b>OFF:</b> ingen relækontrol</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> el relé reduce automáticamente el consumo en modo Stand-by de los balastos electrónicos DALI conectados</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> control HVAC (ventilación, calefacción y aire acondicionado) independiente del nivel de luz ambiental</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> control HVAC (ventilación, calefacción y aire acondicionado) con 5 min. de retardo de encendido independiente del nivel de luz ambiental</p> <p><b>OFF:</b> sin control de relé</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> in Standby gli alimentatori DALI vengono disalimentati per un maggior risparmio energetico</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> ritardo spegnimento del canale HVAC indipendente dal valore di luce</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> ritardo spegnimento del canale HVAC indipendente dal valore di luce con ritardo di 5 min alla ricummutazione</p> <p><b>OFF:</b> nessun funzionamento del relè</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> o consumo de energia em espera das bobinas DALI ligadas é automaticamente minimizado.</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> controlo de presença de HVAC independente da luz</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> controlo de presença AVAC independente de luz com 5 min. de atraso na ligação</p> <p><b>OFF:</b> sem controlo de relé</p>
	 <p><b>Måne:</b> nattilstand (&lt; 10 LUX)  <b>setpunkt i LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900  <b>Sol:</b> dagtilstand (ingen konstant lysstyring, luxmåling inaktiv)</p>	<p><b>Luna:</b> modo nocturno (&lt; 10 LUX) <b>consigna en LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sole:</b> modo diurno (sin control de luz constante, medición de luz inactiva)</p>	<p><b>Luna:</b> modalità notte (&lt; 10 LUX) <b>valore nominale in LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sole:</b> modalità giorno (nessuna regolazione della luce costante, valutazione della luce inattiva)</p>	<p><b>Lua:</b> modo nocturno (&lt; 10 LUX) <b>setpoint em LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sol:</b> modo diurno (sem controlo constante da luz, avaliação da luz inactiva)</p>
	 <p><b>Test (TE):</b> hver bevægelse tænder lyset i 1 sekundt uanset lysstyrke og derefter slukket i 2 sekunder (vigtigt: Testdrift er kun mulig, hvis potentiometer B ikke er indstillet til "Sol")  <b>Efterlebstdid for lyszoner i minutter:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> cada movimiento enciende la luz durante 1 segundo y luego la apaga durante 2 segundos, independientemente de la luminosidad (Atención: el modo Test sólo es posible si el potenciómetro B no está ajustado en "Sol")</p> <p><b>Zonas luminosas de seguimiento en minutos:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> ogni movimento accende la luce per 1 secondo, poi la spegne per 2 secondi, indipendentemente dalla luminosità (Attenzione: la modalità test è possibile solo se il potenziometro B non è impostato su "Sun")</p> <p><b>Ritardo spegnimento canali luce en minutos:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Teste (TE):</b> cada movimiento liga a luz durante 1 segundo, depois desliga durante 2 segundos, independentemente do brilho (Atenção: o modo de teste só é possível se o potenciômetro B não estiver regulado para "Sol")</p> <p><b>Tempo de espera para as zonas de controlo de luz em minutos:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>
	Indstiller via DIP-swtiche	Ajustes mediante interruptores DIP	Impostazioni tramite interruttori DIP	Ajustes através de interruptores DIP
DIP 1	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>ON:</b> Lyset tændes til 10% og øges derefter til setpunktet  <b>OFF:</b> Lyset tændes til 100% og sænkes derefter til setpunktet</p>	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>ON:</b> al encender, primero al 10%, luego sube paulatinamente hasta el valor de consigna  <b>OFF:</b> al encender, primero al 100%, luego baja paulatinamente hasta el valor de consigna</p>	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>ON:</b> all'accensione, prima al 10%, poi al setpoint crescente  <b>OFF:</b> all'accensione prima al 100%, poi al valore nominale decrescente</p>	<p><b>Soft-Start:</b>  <b>ON:</b> no arranque, primeiro a 10%, seguido de aumento gradual até ao ponto de ajuste  <b>OFF:</b> na ligação primeiro a 100%, seguido de descida até ao ponto de ajuste</p>
DIP 2	<p><b>Init-Light (under selvtestcyklen)</b>  <b>ON:</b> når sensoren tændes, lyser alt lys med 100%  <b>OFF:</b> når sensoren er tændt, er alt lys slukket (0%)</p>	<p><b>Luz de inicio (durante el ciclo de autotest)</b>  <b>ON:</b> cuando se aplica tensión del detector, se encienden todas las lumínicas (100%)  <b>OFF:</b> cuando se aplica tensión al detector, las lumínicas permanecen apagadas (0%)</p>	<p><b>Init-Light (durante il ciclo di autotest)</b>  <b>ON:</b> quando la tensione del rilevatore è applicata, tutte le luci sono accese (100%)  <b>OFF:</b> con l'alimentazione del rilevatore tutte le luci sono spente (0%)</p>	<p><b>Init-Light (durante o ciclo de autoteste)</b>  <b>ON:</b> quando a tensão do detetor é aplicada, todas as luzes estão ligadas (100%)  <b>OFF:</b> quando a tensão do detetor é aplicada todas as luzes estão apagadas (0%)</p>
DIP 3	<p><b>Auto-ON</b>  <b>ON:</b> fulautomatisk eller lyszone A  <b>OFF:</b> halvautomatisk eller lyszone A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>ON:</b> Funcionamiento automático de la zona A  <b>OFF:</b> funcionamiento semiautomático de la zona A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>ON:</b> Modalità funzionamento automatica luce zona A  <b>OFF:</b> Modalità funzionamento semiautomatica luce zona A</p>	<p><b>Auto-ON</b>  <b>ON:</b> funcionamento em modo automático da zona A  <b>OFF:</b> funcionamento em modo semi-automático da zona A</p>

92743	<b>DK</b> EU Overensstemmelses-erklæring	<b>ES</b> Declaración de conformidad UE	<b>IT</b> Dichiarazione di conformità UE	<b>PT</b> Declaração de conformidade UE
	Dette produkt overholder direktiverne om 1. Elektromagnetiske kompatibilitet (2014/30/EU) 2. Laagspanning (2014/35/EU) 3. Begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (2011/65/EU) og (2015/863/EU).	Este producto cumple con las directivas siguientes 1. Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) 2. Baja tensión (2014/35/UE) 3. Restricciones de uso de ciertas sustancias nocivas en equipos eléctricos y electrónicos (2011/65/UE) y (2015/863/UE).	Questo prodotto rispetta le seguenti direttive riguardanti 1. Compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) 2. Bassa tensione (2014/35/UE) 3. Restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (2011/65/UE) e (2015/863/UE).	O produto está em conformidade com as diretrizes relativas 1. à compatibilidade eletrromagnética (2014/30/UE) 2. à baixa tensão (2014/35/UE) 3. à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e (2015/863/UE).
	<b>Tekniske data</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>Dati Tecnici</b>	<b>Dados técnicos</b>
110-240 V ~, 50/60 Hz ca./approx. 0.4 W	Spænding Egetforbrug	Tensión de alimentación Consumo típico	Tensione Potenza assorbita	Tensão Consumo
	Terminaler: til faste ledere	Terminales: para conductores rígidos	Terminali: per conduttori solidi	Terminals de ligação: para condutores rígidos
NYM 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> max. 10 A	Tilslutningskabel Afbrysterstyrke	Cable de conexión Interruptor	Cavo di collegamento Interruttore	Conduitor de ligação Disjuntor
360°	Detekteringsområde	Ángulo de detección	Area rilevamento	Área de deteção
450 m <sup>2</sup> / 2.5 m	Overvåget område (til tangentelle bevægelser)	Zona vigilada (para el movimiento tangencial)	Area monitorata (per il movimento tangenziale)	Área monitorizada (para movimento tangencial)
2 m / 10 m / 2.5 m	Monteringshøjde min./maks./ anbefalet	Altura de montaje min./máx./ recomendada	Altezza installazione consentita min./max./Suggerita per la miglior performance	Altura de montagem min./ máx./ recomendada
► Fig. 3 2.5 m 18 °C ① = max. Ø 24 mm ② = max. Ø 8.0 mm ③ = max. Ø 6.4 mm	Rækkevidde på Monteringshøjde Omgivelsernes temperatur 1 på tværs 2 frontal 3 siddende	Alcance en m Altura de montaje Temperatura ambiente 1 transversal 2 frontal 3 Actividad sedentaria	Raggio d'azione a Altezza di montaggio Temperatura ambiente 1 trasversale 2 frontale 3 presenza fissa	Alcance a Altura de montagem Temperatura ambiente 1 transversal 2 em direção a 3 atividade sentada
II / IP20	Beskyttelsesklasse / beskyttelse	Clase / Grado de protección	Classe / grado di protezione	Classe / grau de proteção
Ø 124 x 85 mm -25°C – +50°C	Mål Omgivelsernes temperatur	Dimensiones Medición temperatura	Dimensioni Temperatura funzionamento	Dimensões Temperatura ambiente
	Fjernbetjenes ✓	controlable a distancia ✓	controllabile a distanza ✓	telecomandável ✓
	DALI kontrol	Control DALI	Controllo DALI	Controlo DALI
max. 150 mA	Op til 64 DALI spoler kan opdeles i 3 grupper og tavlelys	máx. 64 DALI balastos electrónicos que pueden configurarse en 3 grupos DALI más iluminación de la zona de pizarra	fino a 64 alimentatori elettronici DALI raggruppabili in 3 gruppi DALI più un canale per illuminazione lavagna	até 64 DALI balastros/drivers (ECG's) agrupáveis em 3 grupos DALI mais 1 para controlo de iluminação do quadro da sala
1 min. – 150 min.	Tidsindstillinger (lyszoner)	Temporización de apagado (zonas de iluminación)	Ritardo spegnimento (zona luci)	Temporização de funcionamento (zonas de iluminação)
10 – 2000 Lux	Luxværdi	Nivel de luminosidad deseado	Valore crepuscolare	Valor ajustado de luminosidade
10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞	Orienteringsbelysning	Luz de orientación	Luce orientamento	Luz de orientação
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5	Relækontakt forankoblet wolfram-kontakt Afbrysterstyrke	Contacto relé Contacto NA de tungsteno Potencia de conmutación	Contatto relè contatto anticipato al tungsteno Carico di contatto	Contacto de relé Pré-contacto de tungsténio Potência de comutação
5 s - 120 min	Tidsindstillinger (HVAC)	Temporización de apagado (HVAC)	Ritardo spegnimento (HVAC)	Temporização de funcionamento (AVAC)
PC	Kabinet (UV-resistant)	Material de la carcasa (resistente a los rayos UV)	Materiale involucro (resistente ai raggi UV)	Material da caixa (resistente aos raios UV)

92743


**DK** Skematisk diagram**ES** Esquema de conexión**IT** Schema di cabaggio**PT** Schema di cabaggio

Skematisk diagram – Ved tilslutning, følg venligst mærkningen af klemmerne på enheden!

Esquema de conexión – Cuando conecte el detector, por favor, respete el sentido de los conectores del dispositivo!

Schema di cabaggio – quando si collega il rivelatore, rispettare i collegamenti dei morsetti del dispositivo!

Esquema elétrico – ao ligar o detector, respeite as marcações de identificação dos terminais no dispositivo.

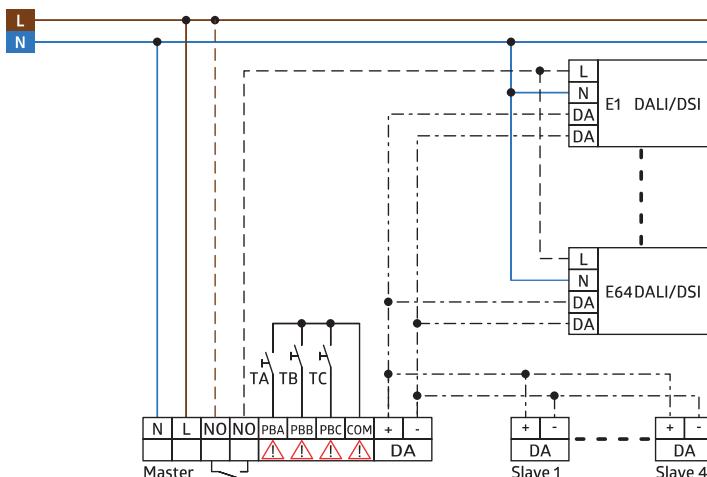

## Tilbehør

## Accesorios

## Accessori

## Acessórios

93067

BLE-IR-Adapter

Adaptador BLE-IR

BLE-IR-Adapter

BLE-IV-Adaptador

92721

PD4-S-DAA4G-I

PD4-S-DAA4G-FT

PD4-S-DAA4G-DE

PD4-S-DAA4G-FC

92759

PD4-S-DAA4G-P

PD4-S-DAA4G-SU

PD4-S-DAA4G-AP

PD4-S-DAA4G-SM



Produktseite im Internet

Product page on the internet

Page produit sur notre site internet

Productpagina op het internet



B.E.G. One App



93067



92721



92759

Code	92743	92743	92743
	CZ Bezpečnostní předpisy	PL Przygotowanie do montażu	HU Biztonsági információk
	Práci s napětím 110 - 240 V může vykonávat pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s odpovídajícími znalostmi.	Prace obejmující kontakt z zasilaniem z sieci 110 - 240 V powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych profesjonalistów lub przez przeszkolone osoby pod kierunkiem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z przepisami elektrotechnicznymi.	Elektromos berendezésekkel kapcsolatos munkát csak villanyszerelő, vagy szakképzett villanyszerelő irányítása, és felügyelete alatt álló személy végezhet az elektrotechnikai előírásoknak megfelelően.
	Odpojte napájení před instalací. Přístroj není vhodný pro bezpečné odpojování napájení.	Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie! Urządzenie nie służy do izolowania innego sprzętu od sieci zasilającej.	Szerelés előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget! Az érzékelő nem alkalmas a terhelés hálózatról történő biztonságos leválasztására.
	Vzhledem k vysokým rozběhovým proudům elektronických předafadníků a ovladačů LED je maximální počet spinárených svítidel omezen. Při velkém počtu zážezí je třeba použít externí stykáč. Všechny spináne zážezí musí být odborně odrušeny (pro tento účel doporučujeme naše RC odrušovače).	Względem na wysokie prądy rozruchowe stateczników elektronicznych i sterowników LED, maksymalna liczba przełączanych opraw jest ograniczona. W przypadku dużej ilości obciążenia należy zastosować stykznik zewnętrzny. Wszystkie przełączane obciążenia muszą być profesjonalnie wytłumione (polecamy do tego celu nasze tłumiki RC).	Az elektronikus előtétek és a LED-meghajtók magas indítóárama miatt a kapcsolható lámpatestek maximális száma korlátott. Nagyszámú terhelés esetén külső kontaktort kell használni. minden kapcsolt terhelést szakszerűen kell zavarmenteseníteni (erre a célra ajánljuk az RC-szűrőket).
	Všechny spoje tlačítek a svorky D+/D- nesmí být připojeny k napájecímu napětí.	Wszystkie przyłącza przycisków oraz zaciśki D+/D- nie mogą być podłączone do napięcia zasilającego.	A nyomógombok és a D+/D- csatlakozók nem csatlakoztathatók a tápfeszültséghöz.
	Před použitím zařízení si přečtěte tuto příbalovou informaci. Znalost tohoto dokumentu patří k zamýšlenému použití.	Przeczytaj tę dodatkową kartę przed uruchomieniem urządzenia. Znajomość tego dokumentu jest konieczna do prawidłowego używania urządzenia.	A készülék beépítése és üzembehozása előtt olvassa el ezt a kezelési segédletet. A készülék megfelelő alkalmazáshoz szükséges a segédlet információinak ismerete.
Provoz	Opis działania	Funkció	
	PD4-M-DAA4G je vysoko citlivý stropní detektor průtonnosti založený na pasivní infračervené detekci pohybu s integrovanou řídicí jednotkou DALI, napájením DALI a tlačítkovým ovládáním. Pokud se v důsledku detekce pohybují lidé, zvířata nebo jiné zdroje tepla, může detektor v závislosti na množství denního světla střímat a prepínat svítidla ovládaná ECG prostřednictvím protokolu DALI tak, aby byla v místnosti udržována předem definovaná úroveň jasu. Pro zvýšení detekčního dosahu lze použít podřízená zařízení typu PD4-S-DAA4G.	PD4-M-DAA4G to wysoce czuły sufity czujnik obecności oparty na pasywnej detekcji ruchu w świetle podczerwonym ze zintegrowanym sterownikiem DALI, zasilaczem DALI i sterowaniem przyciskowym. Jeśli w zasięgu detekcji poruszają się ludzie, zwierzęta lub inne źródła ciepła, czujnik może scimniać i przełączać oprawy oświetleniowe sterowane sygnałem ECG za pośrednictwem protokołu DALI w zależności od ilości światła dziennego, tak aby w momencie utrzymanym był stały, predefiniowany poziom jasności. W celu zwiększenia zasięgu detekcji można zastosować urządzenie Slave typu PD4-S-DAA4G.	A PD4-M-DAA4G egy nagy érzékenységű, mennyezetre szerelhető jelenlétérzékelő, amely passzív infravörös fényű mozgásérzékeléssel alapul, integrált DALI vezérlőegységgel, DALI tápegységgel és nyomóomboros vezérléssel. Ha emberek, állatok vagy más hőforrások mozognak az érzékelési tartományban, az érzékelő a DALI protokollon keresztül a nappali fény mennyiségtől függően képes az EKG-üzemű lámpatesteket fényáram szabályozni és kapcsolni, hogy a helyiségen állandó legyen az előre meghatározott megvilágítási szint. A PD4-S-DAA4G típusú slave érzékelőkkel növelhető az érzékelési tartomány.

Fig. 1




Fig. 2



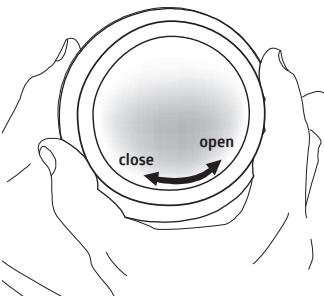


Fig. 3



$\text{I}$	①	②	③
2.50 m	$\emptyset\ 24.00\text{m}$	$\emptyset\ 8.00\text{m}$	$\emptyset\ 6.40\text{m}$
5.00 m	$\emptyset\ 48.00\text{m}$	$\emptyset\ 16.00\text{m}$	-




► Fig. 2

Detektor se musí nainstalovat na rovném, pevném podkladu, přičemž světelný senzor musí směřovat na pravděpodobně nejtravnáší místo v místnosti (např. stěna naproti oknu). Později nastavení vodorovné polohy světelného čidla směru je možné i po upevnění (lze otocit přibližně o 80°). Před montáží musí být objektiv sejmut. Otočte čočkou asi o 5° proti směru hodinových ručiček a vyměte ji. Po správném zapojení kabeláže musí být detektor upevněn 2 šrouby. Poté znova nasadte čočku a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Czujnik musi byc zainstalowany na płaskiej powierzchni, a punkty pomiaru światła czujnika muszą być skierowane na prawdopodobnie najciemniejszy obszar pomieszczenia (np. ściana naprzeciwko okna). Poźniejsza regulacja kierunku poziomego czujnika światła jest nadal możliwa po zamocowaniu (można obrócić o około 80°). Przed montażem należy zdjąć soczewkę. Aby to zrobić, należy obrócić soczewkę o około 5° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po prawidłowym połączeniu przewodów czujnik należy skręcić za pomocą 2 wkrętów. Następnie ponownie zamocować soczewkę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Az érzékelőt sík felületre kell felszerelni, úgy, hogy a fényérzékelő a szoba valószínűleg legsötétebb területére mutasson (pl. az ablak oldalai szemközti fal). A fényérzékelő irányának későbbi beállítása a rögzítés után is lehetséges (körülbelül 80°-kal elfordítható). Felszerelés előtt, a lencsét el kell távolítani. Fordítsa el a lencsét körülbelül 5°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa azt el. A vezetékek megfelelő csatlakoztatása után az érzékelőt 2 csavarral kell rögzíteni. Ezután rögzítse újra a lencsét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

<b>92743</b>	<b>CZ</b> Zastinění zdrojů rušení	<b>PL</b> Eliminacja źródeł zakłóceń	<b>HU</b> Zavaró jelforrások kizárása
	V případě, že je detekční oblast detektoru příliš velká, nebo jsou snímány nežádoucí oblasti, může se dosah detektoru redukovat přiloženými stínícími krytkami. Kromě toho lze v aplikaci individuálně regulovat citlivost čtyř PIR čidel nebo čidla deaktivovat.	W przypadku, gdy obszar detekcji jest zbyt duży bądź monitorowane są obszary, które nie powinny być, zasięg można zmniejszyć lub ograniczyć poprzez zastosowanie dołączonych przesłon maskujących. Ponadto czułość czterech sensorów PIR można regulować indywidualnie w aplikacji lub wyłączyć.	Amennyiben az érzékelés területe túl nagy, vagy néhány térszíletet ki akar zární az érzékelés tartományból, az csökkenthető az árnyékolt lassellák használatával. Ezenkívül a négy PIR-érzékelő érzékenysége külön-külön szabályozható az alkalmazásban, illetve az érzékelők kikapcsolhatók.
	<b>Testovací režim</b>	<b>Cykl auto-testu</b>	<b>Önteszt ciklus</b>
	V prvních 60s po připojení sítového napětí projde detektor samokontrolním cyklem. Během této doby jednotka nereaguje na pohyb.	W ciągu pierwszych 60 sekund po podłączeniu napięcia sieciowego czujnik przechodzi cykl samokontroli. W tym czasie urządzenie nie reaguje na ruch.	A hálózati feszültség csatlakoztatását követő első 60 másodpercben az érzékelő önnelénőrzési cikluson megy keresztül. Ez idő alatt az egység nem reagál a mozgásra.
	<b>Uvedení do provozu (bez BLE-IR adaptér)</b>	<b>Uruchomienie (bez adaptera BLE-IR)</b>	<b>Üzembe helyezés (BLE-IR adapter nélkül)</b>
	PD4-M-DAA4G lze uvést do provozu se základními funkcemi i bez přednastavení. Detektor pracuje v režimu vysílání (bílá LED trvale svítí), který lze přepnout do skupinového režimu pouze pomocí dálkového ovládání (chytrý telefon nebo tablet + BLE-IR adaptér + aplikace) a příkazu "UNLOCK". Všechna tlačítka jsou funkční v režimu vysílání (přepínání a střímnání).	PD4-M-DAA4G można uruchomić z podstawowymi funkcjami nawet bez ustawieństępnych. Czujnik pracuje w trybie nadawczym (biała dioda LED stale włączona), który można przełączyć na tryb grupowy tylko za pomocą pilota (smartfon lub tablet + adapter BLE-IR + aplikacja) i polecenia "UNLOCK". Wszystkie przyciski są funkcjonalne w trybie nadawania (przełączanie i ścinianie).	A PD4-M-DAA4G alapfunkciókkal, akár előnévállítások nélkül is üzembe helyezhető. Működés közben az érzékelő broadcast üzemmodban működik (fehér LED állandóan ég), amely csak a távirányítóval (okostelefon vagy tablet + BLE-IR-adapter + alkalmazás) és az "UNLOCK" parancssal kapcsolható át csoportos üzemmódba. minden gomb broadcast üzemmódban (kapcsolás és dimmélés) működik.
	Další funkce jsou k dispozici prostřednictvím BLE-IR adaptéru (volitelné příslušenství, č. zboží: 93067) a aplikace pro chytré telefony (Android, iOS). Podrobnejší návod k obsluze najdete na adrese <a href="http://www.beg-luxomat.com/cz">www.beg-luxomat.com/cz</a> .	Dalsze funkcje dostępne są poprzez adapter BLE-IR (wyposażenie opcjonalne, nr art. 93067) oraz aplikację na smartfony (Android, iOS). Bardziej szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <a href="http://www.beg-luxomat.com/pl">www.beg-luxomat.com/pl</a> .	További funkciók BLE-IR-adAPTERREL (opcionális tartozék, cikkszám: 93067) és okostelefonos alkalmazással (Android, iOS) érhetőek el. Részletesebb kezelési útmutatót a <a href="http://www.beg-luxomat.com/hu">www.beg-luxomat.com/hu</a> oldalon talál.

92743

CZ Aktivace továrního programu

PL Aktywacja programu fabrycznego

HU Gyári program aktiválása

Tovární program včetně režimu vysílání lze kdykoli znovu aktivovat následujícím způsobem (všechna předchozí nastavení se ztratí).

1. Musí být přítomno provozní napětí.
  2. Otoče potenciometr "TIME" do polohy "Test" (pokud je potenciometr již v pozici "Test", je třeba jej nejprve přesunout do jiné polohy).
  3. Otoče potenciometr "LUX" do polohy "Sun" (pokud je potenciometr již v pozici "Sun", je třeba jej nejprve přesunout do jiné polohy).
- Pokud všechny kontrolky LED blikají po dobu přibližně 3 sekund, aktivace továrního nastavení včetně režimu vysílání proběhla úspěšně.

Program fabryczny wraz z trybem nadawania może być w każdej chwili ponownie aktywowany w następujący sposób (wszystkie poprzednie ustawienia zostają usunięte).

1. Napięcie robocze musi być obecne.
  2. Przekręcić potencjometr "TIME" w pozycję "Test" (jeśli potencjometr jest już w pozycji "Test", należy go najpierw przesunąć w inną pozycję).
  3. Przekręcić potencjometr "LUX" w pozycję "Sun" (jeśli potencjometr jest już w pozycji "Sun", należy go najpierw przesunąć w inną pozycję).
- Jeśli wszystkie diody LED migają przez ok. 3 sekundy, to aktywacja ustawień fabrycznych fajcznie z trybem nadawania zakończyła się sukcesem.

A gyári program, beleértve a broadcast üzemmódot is, bármikor újra aktíválható az alábbiak szerint (a korábbi beállítások közben elvesnek).

1. Az üzem feszültségnek jelen kell lennie.
2. Fordítsa a "TIME" potenciometert a "Test" állásba (ha a potenciometr már a "Test" állásban van, akkor először át kell állítani egy másik állásba).

3. A "TIME" potenciometert a "Test" állásba kell állítani. Fordítsa a "LUX" potenciometert a "Sun" állásba (ha a potenciometr már a "Sun" állásban van, akkor először át kell állítani egy másik állásba).

Ha az összes LED kb. 3 másodpercig villog, akkor a gyári beállítások aktiválása, beleértve a sugarzási módot is, sikeres volt.

#### Funkní ukazatele LED

#### Sygnalizacja przy pomocy wskaźników LED

#### LED-s funkció visszajelzés

Testovací režim (Program prací)

- červená, zelená a bílé blikání

Testovací režim

(Detektor není naprogramován)

- Červená bliká

Překročení nastavené hodnoty jasu

- zelená bliká

Režim Broadcast

- bílá světla

Zjistěn pohyb

- krátce se rozsvítí červená

Cyklu auto-testu (program fabryczny)

- czerwone, zielone i białe miganie

Cyklu auto-testu

(Czujnik nie zaprogramowany)

- czerwony migający

Przekroczenie wartości zadanej jasności

- zielony migający

Tryb nadawania

- świeci się na biało

Wykryty ruch

- czerwony zapala się na krótko

Önteszít ciklus (gyári program)

- piros, zöld és fehér villogás

Önteszít ciklus

(az érzékelő nincs programozva)

- piros villogás

Fényerő beállítási érték túllépése

- zöld villogás

broadcast üzemmód

- fehér világít

Mozgás érzékelése


- piros rövid ideig ég

Nastavení pomocí potenciometru a přepínače DIP

Ustawienia za pomocą potencjometru i przełącznika DIP

Beállítások potenciómetroval és DIP-kapcsolón keresztül

Potenciometer(s)/  
Potentiomètres

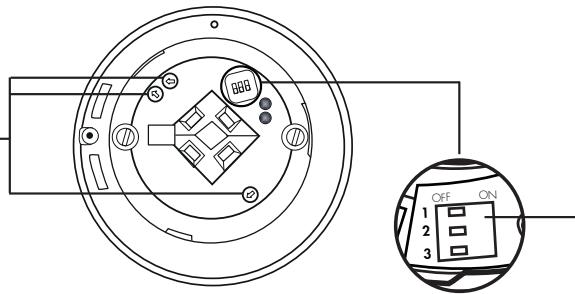

DIP-Schalter/  
DIP switches/  
Interrupteurs DIP/  
DIP-schakelaars

<b>92743</b>	<b>CZ</b> Nastavení s potenciometrem	<b>PL</b> Ustawienia za pomocą potencjometru	<b>HU</b> Beállítások potenciométeren keresztül
	 <p><b>Cut-off (CO):</b> Spotřeba energie připojených EKG DALI v photovotním režimu je automaticky minimalizována</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Řízení průtěnosti HVAC nezávislé na světle</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Řízení průtěnosti HVAC nezávislé na světle s 5minutovým zpožděním zapnutí</p> <p><b>OFF:</b> Žádne ovládání relé</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> Pobór mocy w trybie czuwania podłączonych urządzeń ECG DALI jest automatycznie minimalizowany</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Niezależna od światła kontrola obecności HVAC</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Niezależna od światła kontrola obecności HVAC z 5-minutowym opóźnieniem włączenia</p> <p><b>OFF:</b> Brak sterowania przekaźnikiem</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> A csatlakoztatott DALI EKG-k készenléti energiafogyasztása automatikusan minimalizálódik</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Fénytől független HVAC jelenlét-szabályozás</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Fénytől független HVAC jelenlétévelről 5 perces bekapsolási késletetéssel</p> <p><b>OFF:</b> Nincs relé vezérlés</p>
	 <p><b>Měsíc:</b> Noční provoz (&lt; 10 LUX)</p> <p><b>Nastavená hodnota v LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sun:</b> Denní provoz (bez regulace stálého světla, vyhodnocení světla neaktivní)</p>	<p><b>Księżyca:</b> tryb nocny (&lt; 10 LUX)</p> <p><b>Wartość zadana w LUX:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Słońce:</b> tryb dzienny (brak stałej regulacji światła, ocena światła nieaktywna)</p>	<p><b>Hold:</b> éjszakai üzemmód (&lt; 10 LUX)</p> <p><b>Beállítási érték LUX-ban:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Nap:</b> nappali üzemmód (nincs állandó fényszabályozás, fény kiértékelése inaktiv).</p>
	 <p><b>Test (TE):</b> Každým pohybem se světlo rozsvítí na 1 sekundu a poté na 2 sekundy zhasne, bez ohledu na jas (Pozor: Testovací provoz je možný pouze tehdy, pokud potenciometr B není nastaven na "Sun")</p> <p><b>Doba sledování světelných zón v minutách:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> każdy ruch powoduje włączenie światła na 1 sekundę, a następnie wyłączenie na 2 sekundy, niezależnie od jasności (Uwaga: Działanie testowe możliwe tylko wtedy, gdy potencjometr B nie jest ustawiony na "Słońce")</p> <p><b>Czas działania stref świetlnych w minutach:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Teszt (TE):</b> minden egyszerű mozgás bekapsolja a fényt 1 másodpercre, majd kikapsolja 2 másodpercre, függetlenül a fényerősségtől (Figyelem: A tesztüzem csak akkor lehetséges, ha a B potencióméter nincs "Nap" állásban)</p> <p><b>A fényzónák követési ideje percben:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>
	<b>Nastavení pomocí přepínačů DIP</b>	<b>Ustawienia za pomocą przełączników DIP</b>	<b>Beállítások DIP-kapsolókon keresztül</b>
<b>DIP 1</b>	<p><b>Měkký start:</b></p> <p><b>ON:</b> Při zapnutí nejprve na 10 %, poté se zvýšuje na nastavenou hodnotu</p> <p><b>OFF:</b> Při zapnutí nejprve na 100 %, poté na sestupnou hodnotu</p>	<p><b>Miękkii start:</b></p> <p><b>ON:</b> Przy włączeniu najpierw do 10%, potem wzrostu do wartości zadanej</p> <p><b>OFF:</b> Przy włączeniu najpierw na 100%, potem na wartość zadaną malejącą</p>	<p><b>Lágy indítás:</b></p> <p><b>ON:</b> Bekapsoláskor először 10%-ra, majd a beállított értékre növekszik</p> <p><b>OFF:</b> Bekapsoláskor először 100%-ra, majd a beállított értékre csökken</p>
<b>DIP 2</b>	<p><b>Init-Light (během cyklu autotestu)</b></p> <p><b>ON:</b> Po přivedení napětí na detektor se všechna svítidla rozsvítí na 100 %</p> <p><b>OFF:</b> Při přivedení napětí na detektor jsou všechna svítidla vypnuta (0 %)</p>	<p><b>Init-Light (podczas cyklu autotestu)</b></p> <p><b>ON:</b> Po podaniu napięcia z czujnika wszystkie oprawy świecą ze 100%</p> <p><b>OFF:</b> Po przyłożeniu napięcia z czujnika wszystkie oprawy są wyłączone (0%)</p>	<p><b>Init-fény (az önnelörözési ciklus alatt)</b></p> <p><b>ON:</b> Feszültség bekapsolásakor az összes lámpatest 100%-on világít</p> <p><b>OFF:</b> Feszültség bekapsolásakor az összes lámpatest 0%-on világít (kikapcsol)</p>
<b>DIP 3</b>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> Plné automatické vysílání nebo světelná zóna A</p> <p><b>OFF:</b> Poloautomatické vysílání nebo světelná zóna A</p>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> W pełni automatyczne nadawanie lub strefa świetlna A</p> <p><b>OFF:</b> Półautomatyczna nadawanie lub strefa światła A</p>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> Teljesen automatikus broadcast vagy A fényzóna</p> <p><b>OFF:</b> Félautomata broadcast vagy A zóna</p>

92743	CZ EU Prohlášení o shodě	PL Deklaracja zgodności UE	HU EU-Megfelelőségi nyilatkozat
	Výrobek odpovídá témtu nařízením 1. elektromagnetická kompatibilita (2014/30/EU) 2. nízké napětí (2014/35/EU) 3. omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) a (2015/863/EU).	Produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektyw dotyczącymi: 1. kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/EU) 2. wyrobów niskonapięciowych (2014/35/EU) 3. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/EU) oraz (2015/863/EU).	A termék megfelel következő előírásoknak 1. elektromágneses megfelelőség (2014/30/EU) 2. kisfeszültségű előírások (2014/35/EU) 3. veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása elektromos és elektronikus berendezésekben (2011/65/EU) és (2015/863/EU).
	<b>Technická data</b>	<b>Specyfikacja techniczna</b>	<b>Technikai adatok</b>
110-240 V~, 50/60 Hz	Napájení	Zasilanie	Hálózati feszültség
ca./approx. 0.4 W	Spotřeba elektrické energie	Pobór mocy	Teljesítményfelvétel
	Připojení vodičů: pro jednodráťové vedení	Zaciski: do przewodu jednożyłowego	Csatlakozó: egy tömör vezeték fogadására
NYM 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> max. 10 A	Připojovací kabel Jistič	Przewód przyłączeniowy Wylącznik automatyczny	Csatlakozkábel Megszakító
360°	Oblast pokrytí	Obszar detekcji	Érzékelési tartomány
450 m <sup>2</sup> / 2.5 m	Sledovaná oblast (pro tangenciální pohyb)	Obszar monitorowany (dla ruchu stycznego)	Csatlakozó: egy tömör vezeték fogadására
2 m / 10 m / 2.5 m	Montážní výška min./max./doporučená	Min./Maks./Zalecana wysokość montażu	Szerelési magasság min. / max. / ajánlott
► Fig. 3 2,5 m 18°C ① = max. Ø 24 mm ② = max. Ø 8,0 mm ③ = max. Ø 6,4 mm	Rozsah dosahu pro Montážní výška Okolní teplota 1 tangenciální 2 radialní 3 práce vsedě	Zasięg przy wysokości montażu Temperatura otoczenia 1 poprzecznie 2 promieniście 3 prace siedzące	Hatótávolság Szerelési magasság Környezeti hőmérséklet 1 áthaladás 2 megközelítés 3 ülő tevékenység
II / IP20	Stupeň krytí / třída	Stopień ochrony / klasa	Érintésvédelmi osztály / Védettség
Ø 117 x 100 mm	Rozměry	Wymiary	Méretek
37 x 117 mm	Viditelná část pro Instalace stropu H x Ø	Widoczna część dla instalacji sufitowej H x Ø	Látható rész mennyezeti szerelés esetén H x Ø
-25°C – +50°C	Okolní teplota	Temperatura otoczenia	Környezeti hőmérséklet
	dálkově ovládané ✓	zdalnie sterowany ✓	távvezérelhető ✓
	Řízení DALI	Sterowanie DALI	DALI vezérlés
max. 150 mA	až 64 DALI / DS1 EKG. lze seskupit do 3 skupin DALI plus Osvětlení panelu	do 64 urządzeń ECG DALI / DS1 możliwość grupowania w 3 grupy DALI plus Oświetlenie panelu	akár 64 DALI / DS1 EKG 3 DALI csoporthba csoportosítható plusz táblavilágítás
1 min. - 150 min.	Časování (Světelné zóny)	Czas świecenia (Strefy światła)	Késleltetési idő (Fényzónák)
10 – 2000 Lux	Nastavená hodnota jasu	Wartość zadana jasności	Fényerő beállítási pont
10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞	Orientení světlo	Światło orientacyjne	Tájékozódási fény
C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0,5	Kontakt relé náběhovým wolframovým kontaktem Spínací kapacita	Styk przekaźnika jałowy styk wolframowy Moc załączania	Relé kontaktus volfrám záktor kontaktus Kapsolási teljesítmény
5 s - 120 min	Časování (HKL)	Czas świecenia (HKL)	Késleltetési idő (HKL)
PC	Materiál krytu (Odolnost proti UV záření)	Materiał obudowy (Odporny na promieniowanie UV)	A ház anyaga (UV-álló)

92743

**CZ Schémata zapojení**


Schematické znázornění - při zapojování detektoru, prosím, respektujte označení svorek na detektoru!

**PL Schematy połączeń**

Schemat połączeń – podłączając czujnik proszę zwrócić uwagę na oznaczenia zacisków na czujniku!

**HU Kapcsolási rajzok**

Elvi kapcsolási rajz – az érzékelő csatlakoztatásakor kérjük vegye figyelembe az érzékelő csatlakozó kapcsainak jelölését!

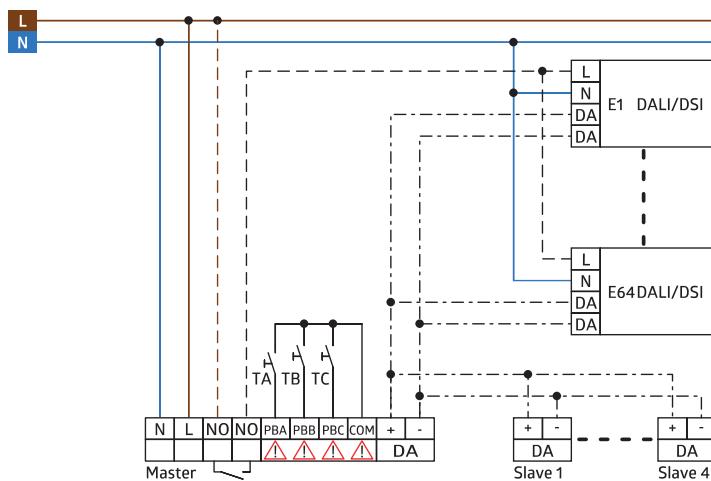**Příslušenství****Akcesoria****Tartozékok**

93067 BLE-IR adaptér

BLE-IR-Adapter

BLE-IR-Adapter

92721 PD4-S-DAA4G-FC

PD4-S-DAA4G-FC

PD4-S-DAA4G-DE

92759 PD4-S-DAA4G-SM

PD4-S-DAA4G-SM

PD4-S-DAA4G-AP



Stránka produktu na internetu

Strona produktu w Internecie

Termékoldal az interneten



B.E.G. One App



93067



92721



92759

Code	1313697	2603225	1423150	92743	
	SV Säkerhetsinstruktioner	FI Turvallisuusohjeet	NO Sikkerhets instruks	EN Safety instructions	
		Arbete och inkoppling på 230-voltsnätet får endast utföras av behörig elektriker. Kontakta en behörig elektriker vid fel eller driftstörningar.	Aseenus voidaan toteuttaa ainostaan pötevän sähköasentajan toimesta noudattaen sähköalan ohjeistuksia/sääntöjä.	Arbeid på utstyr beregnet for nettspenning skal utføres av fagpersonell.	
		Bryt alltid strömmen innan montering och installation! Enheten är inte lämpad för säker fränkoppling från nätspänningen.	Katkaise päivirta ennen asentamista! Kyseistä tuotetta ei saa käyttää muiden laitteiden eristämiseksi sähköverkosta.	Utsyret frakobles nettet før montering. Utstyret er ikke ment til å isolere annet utstyr fra nettet.	
		Antalet brytbare laster är begränsat på grund av höga startströmmar som genereras av elektroniska drivdon LED.  Vid ett större antal laster, använd en extern kontaktor. Alla typer av anslutna laster måste dämpas (vi rekommenderar att du använder vår dämparkrets RC).	Kytettävien kuormien suuruus on rajoitettu korkean käynnytisvirran vuoksi. Suurten kytettävien kuormien osalta suosittelaan käyttämään eriläistä kontaktoria. Kytettävien kuormien pitää olla varustettu kunnollisella häiriönsuodatuksellä (tarvittaessa suositeltavina käyttämään meidän erillistä häiriönpoistajaa riittävän suodatustason takaamiseksi).	Antall armaturer en kan tilkoble begrenses av startstrømmen til de tilkoblede armaturene. Spesielt LED drivere har store startstrømmer.  Ved større antall tilkoblede laster, må en benytte en ekstern kontaktor.  Det anbefales alltid å benytte RC led i forbindelse med induktiv og kapasitativ laster. (Artikkel 10880)	The total number of switchable loads is limited due to high inrush currents of electronic ballasts and LED drivers. In case of a large number of connected loads please use an external contactor.  For all connected loads, proper interference suppression is obligatory (we recommend to use our arc extinction kits).
		Alla tryckknapparslutningar och D+/D-terminalerna får inte anslutas till matningspåning.	Mitään painikeliitintöjä ja D+/D- liittimiä ei saa kytkää syöttöjännettäseen.	Brytere og D+/D- tilkoblingen må ikke tilkobles forsynings-spenningen.	All button terminals and the D+/D- terminals must not be connected to the supply voltage.
		Läs komplettande datablad och manuallen innan driftsättning av denna enhet. Innehållet av de dokumenten är en del av handhavandet!	Lue tämä lisähöihin sekä asennushöihin ennen tunnistimen käyttöönottoa. Kyseisten dokumenttien tunteminen on osa vastuullista käyttöä.	Les dette tilleggsdokumentet og brukermanualen for du setter produktet i drift. Dette dokumentet er en del av kunnskapsfortsælsen rundt produktet.	Read this supplementary sheet before putting the device into operation. Knowledge of this document is part of the intended use.
Funktion	Toiminto	Bruk	Function		
	PD4-M-DAA4G är en mycket känslig varmrödetektor för takmontering som bygger på passiv infraröd ljusrörelsedetektering med integrerad DALI-styrenhet, DALI-strömforsörjning och tryckknappskontroll. Om människor, djur eller andra värmekällor rör sig inom detekteringsområdet kan detektorn dimma och växla EKG-drivna armaturer via DALI-protokollet berorande på mångdagsljus sät att en fördefinierad ljusnivå hålls konstant i rummet. Slavenheter av typen PD4-S-DAA4G kan användas för att öka detektionsområdet.	PD4-M-DAA4G on katatoon asennettava läsnäolotunnistin. Tunnistus perustuu herkästi toimivien passiivisuuin infrapuna-antureihin. Tunnistimeen on integroitu DALI-ohjausyksikkö, DALI-teholahde ja painike-ohjaukset. Jos ihmisen, eläin tai muu lärmön lähdé liikkuu tunnistusalueella, tunnistin kytkee tai säättää DALI-liittäntälaitteilla varustettuja valaisimia DALI-protokollaan mukaisesti. Tunnistimessa on vakiokalosäätö, mikä pitää valaistustason tilassa vakiona päävänvalon määräni muuttuessa. Valvonta-alueen laajentamiseen voidaan käyttää PD4-S-DAA4G-mallin slave-tunnistimia.	PD4-M-DAA4G er en høySENSITIV takmontert tilstedevarrelselsdetektor basert på passiv infrarød lysbevegelsesdeteksjon med integrert DALI-styrenehet, DALI-strømforsyning og styring med bryter. Hvis mennesker, dyr eller andre varmekilder beveger seg innenfor deteksjonsområdet, kan detektoren dimme og bytte EVG-drevne armaturer via DALI-protokollen avhengig av dagslysmengden, slik at et forhåndsdefinert lysnivå holdes konstant i rommet. Slaveenheter av typen PD4-S-DAA4G kan brukes for å øke deteksjonsområdet.	The PD4-M-DAA4G is a highly sensitive ceiling-mounted occupancy detector based on passive infrared motion detection, with integrated DALI controller, DALI power supply and push button control. If people, animals or other heat sources move within the detection area, the detector can dim and switch any DALI-controlled electronic ballast-driven lights, taking account of ambient light levels, such that a predefined room lighting level is constantly maintained. Slave devices, type PD4-S-DAA4G, can be installed to expand the detection area.	

Fig. 1




Fig. 2



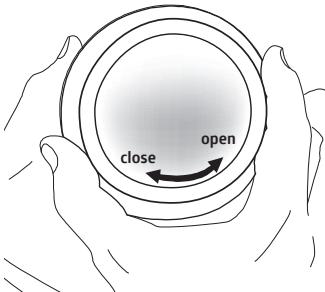


Fig. 3



$\perp$	①	②	③
2.50 m	Ø 24.00 m	Ø 8.00 m	Ø 6.40 m
5.00 m	Ø 48.00 m	Ø 16.00 m	-



► Fig. 2

Detektorn måste installeras på en plan yta, med ljusgivaren riktad mot det troligen mörkaste området i rummet (t.ex. väggen mitt emot fonsterrörelsen). Det är fortfarande möjligt att i efterhand justera ljussensorsens horisontella riktning efter fastsättningen (den kan vridas ca 80°). Före monteringen måste linsen avlägsnas. Vrid linsen ca 5° moturs och ta bort den. Efter korrekt anslutning av ledningarna måste detektorn fästas med 2 skruvar. Sätt sedan fast linsen igen genom att vrida den medurs.

Tunnistin on asennettava tasaiselle pinnalle siten, että valoisususanturi osoittaa huoneen todennäköisimmin pimeimpään kohtaan (esim. ikkunan vastakkaiselle seinälle). Irrota tunnistimesta linssi kääntämällä sitä noin 5° vastapäivään. Kun johdot on kytketty asianmukaisesti, kiinnitä tunnistin 2 ruuvilla. Valoisususanturin vaakasuuntaa on mahdollista tarvittaessa säätää kiinnityksen jälkeen 80°. Kiinnita linssi takaisin tunnistimeen kääntämällä sitä myötäpäivään.

Detektoren må installeres på en jevn og solid overflate, med lys-sensoren rettet mot det antatt mørkeste området i rommet (feks. veggen på motsatt side av vinduet). Senere justering av lys sensorens horisontale retning er fortsatt mulig etter den er festet (kan dreies ca. 80°). For montering må linsen fjernes. Snu linsen rundt 5° mot klokken og fjern den. Etter riktig tilkobling av ledninger, må detektoren festes med 2 skruer. Sett deretter på igjen linsen ved å snu den med klokken.

The sensor must be installed on a flat surface, with the light-sensor points to the probable darkest area of the room (e.g. the wall opposite the window side). Later adjustment of the light sensor's horizontal direction is still possible after fastening (can be turned by about 80°). Before mounting the lens must be removed. Turn the lens about 5° anticlockwise and remove it. After properly connecting the wiring, the detector must be fixed with 2 screws. Then reattach the lens, turning it clockwise.

<b>92743</b>	<b>SV</b> Förhindra störningskällor	<b>FI</b> Poista häiriölähteet	<b>NO</b> Avgrens deteksjonsområdet	<b>EN</b> Exclude sources of interference
	Om detekteringsområdet är för stort eller det finns yta som inte ska övervakas, kan detekteringsområdet begränsas med avskärningsblad.  (a)	Jos tunnistimen valvonta-alue on liian laaja tai se valvoa alueita, joita ei tarvitse tarkkailua, aluetta voidaan pienentää tai rajoittaa mukana tuleville rajauslevyillä.	Hvis deteksjonsområdet er for stort eller har med seg områder som ikke ønskes dekket, kan en benytte de medfølgende avskjermingen for å begrense deteksjonsområdet.	In case the detection area of the detector is too large or areas are being covered that should not be monitored, the range can be reduced or limited by using the enclosed blinds.
	<b>Självtest</b>	<b>Kalibrointivaihe</b>	<b>Testprosedyre</b>	<b>Self-test cycle</b>
	Under de första 60 sekunderna efter det att nätspänningen har anslutits går detektorn igenom en självkontrollcykel. Under denna tid reagerar enheten inte på rörelser.	Tunnistin suorittaa 60 sekunnin kalibrointivaiheen käyttösähköjen kytkennän jälkeen. Kalibrointivaiheen aikana tunnistin ei reagoi liikkeeseen.	I de förste 60-sekundene etter tilkopling av nettspenningen, går detektoren gjennom en selvtestsyklus. I løpet av denne tiden reagerer ikke enheten på bevegelse.	The product enters an initial 60-second self-test cycle, when the supply is first connected. During this time the device does not respond to movement.
	<b>Driftsättning (utan BLE-IR-Adapter)</b>	<b>Käyttöönotto (ilman BLE-IR-adapteria)</b>	<b>Igangsetting (uten BLE-IR-adapter)</b>	<b>Commissioning (without BLE-IR-Adapter)</b>
	PD4-M-DAA4G kan tas i drift med grundläggande funktioner även utan förinställningar. Från och med fabrik fungerar detektorn i sändningsläge (vit lysdiod är ständigt tänd), som endast kan övergå till grupppläge med fjärrkontrollen (smartphone eller surfplatta + BLE-IR-adapter + app) och kommandot "UNLOCK". Alla knappar är funktionella i sändningsläge (växling och dimming).	PD4-M-DAA4G-tunnistin on toimintavalmis jo tehdasasetuksilla, jolloin tunnistin toimii broadcast-tilassa (valkoisen merkkileiden palaa). Ryhmittely voidaan ottaa käyttöön ainoastaan kaukosäätimellä (älypuhelini tai tabletti + BLE-IR-adapteri + soveltuus) ja komennolla "UNLOCK". Kaikki painikkeet toimivat broadcast-tilassa (pääle/pois-kytkentä ja himmennys)	PD4-M-DAA4G kan settes i drift med grunnleggende funksjoner selv uten forhåndsinnstillinger. Fra fabrikken fungerer detektoren i kringkastingsmodus (hvit LED permanent på), som bare kan byttes til gruppemodus med fjernkontrollen (smartelefon eller nettnett + IR-adapter + app) og kommandoen "UNLOCK". Alle knapper er funksjonelle i kringkastingsmodus (bytte og dimming).	The PD4-M-DAA4G can also be put into service with basic functionality without changing any settings. Out of the box, the detector works in Broadcast mode (white LED shines permanently), which can only be changed over to Group mode with the remote control (smartphone or tablet + BLE-IR-Adapter + app) and the command "UNLOCK". All push buttons are activated in Broadcast mode (switching and dimming).
	Ytterligare funktioner är tillgängliga via BLE-IR-adapter (tillbehör som tillval, art.nr.: 93067) och smartphone-app (Android, iOS). Du hittar mer detaljerade bruksanvisningar på <a href="http://www.beg-luxomat.com/en-in">www.beg-luxomat.com/en-in</a>	Lisätoiminnot ovat käytettävissä BLE-IR-adapterin (lisävaruste, tuotenumero: 93067) ja älypuhelinsovelluksen (Android, iOS) kautta. Tarkemmat käyttöohjeet löydät osoitteesta <a href="http://www.beg-luxomat.com/en-in">www.beg-luxomat.com/en-in</a>	Ytterligere funksjoner er tilgjengelige via BLE-IR-adapter (valgfritt tilbehør, art. nr.: 93067) og smarttelefon-app (Android, iOS). Du finner en mer detaljert bruksanvisning på <a href="http://www.beg-luxomat.com/en-in">www.beg-luxomat.com/en-in</a>	Further functions are available via BLE-IR adapter (optional accessory, part no. 93067) and Smartphone App (Android, iOS). For a full description of all functions please visit <a href="http://www.beg-luxomat.com/en">www.beg-luxomat.com/en</a>

92743

**SV** Aktivera fabriksprogrammet**FI** Tehdasasetusten palautus**NO** Aktiver fabrikkprogrammet**EN** Activation of factory program

Fabriksprogrammet inklusive sändningsläge kan när som helst återaktiveras på följande sätt (alla tidigare inställningar går förslorda i processen):

1. Driftspanning måste finnas.
2. Vrid potentiometern „TIME“ till „Test“ (om potentiometern redan är i läget „test“ måste den först flyttas till ett annat läge).
3. Vrid potentiometern „LUX“ till „Sun“ (om potentiometern redan är i läget „Sun“ måste den först flyttas till ett annat läge). Om alla lysdioder blinkar i ca 3 sekunder har aktivering av fabrikinställningen inklusive sändningsläge lyckats.

Tehdasasetusten palautus tehdään seuraavasti (varoitus: kaikki aiemmat asetukset poistetaan):

1. Tarkista, että laitteessa on käytöjännite päällä.
2. Käännä „TIME“-potentiometri „TE“ (testi)-asentoon. (Jos potentiometri on jo testi-asennossa, se on ensin käänettävä pois testi-asennosta.)
3. Käännä „LUX“-potentiometri aurinko-asentoon. (Jos potentiometri on jo aurinko-asennossa, se on ensin käänettävä pois aurinko-asennosta.) Kun kaikki merkkiledit vilkkuvat noin 3 sekunnin ajan, tehdasasetukset (mukaan lukien broadcast-tila) on aktivoitu.

Fabrikkprogrammet inkludert Broadcast-modus kan reaktiveres når som helst som følger (alle tidligere innstillingar går tapt i prosessen!):

1. Driftspanning må være til stede.
2. Vri potensiometeret «TIME» til «Test» (hvis potensiometeret allerede står i posisjonen «Test», må det først flyttes til en annen posisjon).
3. Vri potensiometeret «LUX» til «Sun» (hvis potensiometeret allerede står i posisjonen «Sun», må det først flyttes til en annen posisjon). Hvis alle lysdiode blinker i ca. 3 sekunder, var aktivering av fabrikkinnstillingen inkludert Broadcast-modus vellykket.

Factory settings including Broadcast-mode can be restored at any time in the following manner (warning - all previous settings will be lost):

1. Turn on mains supply if not already on.
2. Turn “TIME” potentiometer to “Test” (if the potentiometer is already in the “Test” position, it must first be turned to another position).
3. Turn “LUX” potentiometer to “Sun” (if the potentiometer is already in the “Sun” position, it must first be turned to another position). When all LEDs blink for approx. 3 seconds, activation of factory settings including Broadcast mode have been successfully completed.

**Indikering LED****Merkkiledien toiminta****LED indikator****LED function indicators**

Självtest  
(Fabriksprogrammet)  
▪ röd, grön, vit blinkar  
Självtest  
(Detektor är inte programmerad)  
▪ röd blinkar  
Ljusstyrkan har överskridits  
▪ grön blinkar  
Broadcast-Modus  
▪ vit lyser  
Rörelse detekterad  
▪ röd blinkar kortvarigt

Kalibroitintivaihe  
(Tehdasohjelma)  
▪ punainen, vihreä, valkoinen  
vilkkuu  
Kalibroitintivaihe  
(Ohjelmoimaton tunnistin)  
▪ punainen vilkkuu  
Valoisuustaso ylittää  
valaistustason raja-arvon  
▪ vihreä vilkkuu  
Broadcast-tila  
▪ valkoinen palaa  
Liikkeen tunnistaminen  
▪ punainen vilkkuu lyhyesti

Testprosedyre  
(Fabrikkinnstilling) ▪ rødt, grønt, hvitt blinker  
Testprosedyre  
(Detektor er ikke programmeret)  
▪ rødt blinkende  
Lystryrkeinnstilling overskredet  
▪ grønt blinkende  
Broadcast-Modus  
▪ hvite lys  
Bevegelse er detektert  
▪ rødt blinkende kort



Self test cycle  
(factory settings)  
▪ red, green and white flash  
Self test cycle  
(detector not programmed)  
▪ red flashes  
Light value higher than brightness set value  
▪ green flashes  
Broadcast mode  
▪ white shines  
Motion detection  
▪ red shines briefly

Inställningar via potentiometer och DIP-switch

Potentiometrija dyp-kytikien asetukset

Innstilling via brytere og Dip-bryter

Settings via potentiometer and DIP switches

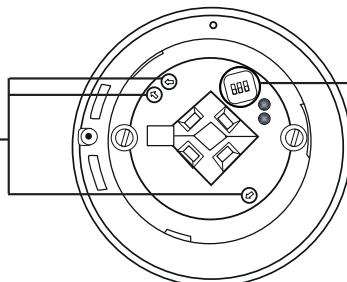Potentiometer(s)/  
PotentiomètresDIP-Schalter/  
DIP switches/  
Interrupteurs DIP/  
DIP-schakelaars

92743	<b>SV</b> Inställningar via potentiometer	<b>FI</b> Asetukset potentiometriestä	<b>NO</b> Innstilling med potensiometer	<b>EN</b> Settings via potentiometer
	<p><b>Avstängning (CO):</b> Standby-förbrukningen för anslutna DALI-EKG:er minimeras automatiskt</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Ljusberoende HVAC-närvarostyrning</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Ljusberoende HVAC-närvarokontroll med 5 min fördörring på påslagning</p> <p><b>OFF:</b> Ingen relästyrning</p>	<p><b>Katkaisu (CO):</b> Kytkeytijen DALI-litallaitteiden valinuistulin virrankulutus minimoitaa automaattisesti</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Valoisuudesta riippumaton HVAC-ohjaus läsnäolon mukaan</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Valoisuudesta riippumaton HVAC-ohjaus läsnälon mukaan 5 minuutin kytkeytiviveella</p> <p><b>OFF:</b> Ei releejauista</p>	<p><b>Utkobling (CO):</b> Standby-ström-for bruket til tilkoblede DALI-EKG minimeres automatiskt</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> Lysuvahengig HVAC-tilstedevarrelsesekontroll</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> Lysuvahengig HVAC-tilstedevarrelsesekontroll med 5 min innkoblingsforsinkelse</p> <p><b>OFF:</b> Ingen relästyrning</p>	<p><b>Cut-off (CO):</b> Standby consumption of connected DALI electronic ballasts is automatically minimised</p> <p><b>HVAC (5, 15):</b> light-independent HVAC occupancy control</p> <p><b>HVAC (30, 40, 50, 60, 120):</b> light-independent HVAC occupancy control with 5 min. switch-on delay</p> <p><b>OFF:</b> No relay control</p>
	<p><b>Månen:</b> nattläge (&lt; 10 LUX) <b>inställningsvärde i Lux:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Solen:</b> dagläge (ingen konstant ljusstyrning, ljusutvärdering inaktiv)</p>	<p><b>Kuu:</b> yötila (&lt; 10 luxia) <b>Asetusarvo lukeinä:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Auringo:</b> päivätila (ei vakiolaionsäättö, valoisuuden arviointi inaktiivinen)</p>	<p><b>Måne:</b> nattmodus (&lt; 10 LUX) <b>settpunkt i Lux:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sol:</b> dagmodus (ingen konstant lysstyring, luxnivå inaktiv)</p>	<p><b>Moon:</b> Night mode (&lt; 10 LUX) <b>Set value in lux:</b> 100, 150, 200, 300, 400, 500, 700, 900</p> <p><b>Sun:</b> Day mode (no constant light regulation, light evaluation inactive)</p>
	<p><b>Test (TE):</b> Varje rörelse tändar ljuset i 1 sekund och slår det sedan i 2 sekunder, oavsett ljusstyrka (Obs: Testfunktion är endast möjlig om potentiometern B inte är inställd på "Sun")</p> <p><b>Uppföljningstid för ljuszonerna i minuter:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Testi (TE):</b> Jokainen liike kytkee valon pääle 1 sekunniksi ja sitten pois päältä 2 sekunniksi kirkkaudesta riippumatta (Huomio: Testi-tila ei ole käytössä, jos "LUX"-potentiometri on aurinko-asennossa)</p> <p><b>Valaistusalueiden viiveaika minuutteina:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> Hver bevegelse slår lyset på i 1 sekund og deretter av i 2 sekunder, uavhengig av lysstyrken (OBS: Test drift er bare mulig hvis potensiometer B ikke er satt til "Sun")</p> <p><b>Oppfølgingstid for lyssonene i minutter:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>	<p><b>Test (TE):</b> Each movement, regardless of ambient light levels, switches the light on for 1 second, then off for 2 seconds (PLEASE NOTE: Test mode is only possible if potentiometer B is not in the "Sun" position)</p> <p><b>Follow-up time for lighting zones in minutes:</b> 1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150</p>
	Inställningar via DIP-brytare	Asetukset DIP-kytkimillä	Innstilling via Dip-brytere	Settings via DIP switches
DIP 1	<p><b>Soft-start</b></p> <p><b>ON:</b> Vid påslagning, först till 10 %, sedan ökande till börvärdet</p> <p><b>OFF:</b> Vid påslagning först till 100 %, sedan till börvärdet nedåtgående</p>	<p><b>Soft-start::</b></p> <p><b>ON:</b> Valaisusta sytytetään ensin 10%:n tasolle, mistä valatoso säädetään tavoitelukitusolalle</p> <p><b>OFF:</b> Valaisusta sytytetään ensin 100%:n tasolle, mistä valatoso himmennetään tavoitelukitusolalle</p>	<p><b>Soft-start</b></p> <p><b>ON:</b> Ved innkobling, først til 10 %, deretter økende til innstilt verdi</p> <p><b>OFF:</b> Ved innkobling først til 100 %, deretter synkende til settpunkt</p>	<p><b>Soft-Start:</b></p> <p><b>ON:</b> initially to 10% at switch-on, then rising to set value</p> <p><b>OFF:</b> initially to 100% at switch-on, then falling to set value</p>
DIP 2	<p><b>Init-Light</b> (under självtestcykeln)</p> <p><b>ON:</b> När detektorns spänning läggs på, lyser alla armaturer med 100 %</p> <p><b>OFF:</b> När detektorspänning läggs på är alla armaturer avstängda (0 %)</p>	<p><b>Init-Light</b> (valoisuustaso kalibrointivaiheen aikana)</p> <p><b>ON:</b> Kun tunnistimeen kytketään käyttöjännite, kaikki valaisimet ovat 100%:n tasolla kalibrointivaiheen aikana</p> <p><b>OFF:</b> Kun tunnistimeen kytketään käyttöjännite, kaikki valaisimet ovat pois päältä (0%) kalibrointivaiheen aikana</p>	<p><b>Init-Light</b> (under selvtestsyklus)</p> <p><b>ON:</b> När detektorspenning tilføres, lyser alle armaturer med 100 %</p> <p><b>OFF:</b> Når detektorpenningen er tilkoplet, er alle armaturer av (0 %) kalibrointivaiheen aikana</p>	<p><b>Init-Light</b> (during self-test cycle)</p> <p><b>ON:</b> when voltage is applied to detector, all lights turn on at 100%</p> <p><b>OFF:</b> when voltage is applied to detector, all lights are off (0%)</p>
DIP 3	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>AN:</b> Helautomatisk broadcast eller ljuszon A</p> <p><b>AUS:</b> Halvautomatisk broadcast eller ljuszon A</p>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> Taysautomattiilta broadcast-ohjauksessa tai valaistusalueelle A</p> <p><b>OFF:</b> Puolautomaattiilta broadcast-ohjauksessa tai valaistusalueelle A</p>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> Helautomatisk broadcast eller lyszone A</p> <p><b>OFF:</b> Halvautomatisk broadcast eller lyszone A</p>	<p><b>Auto-ON</b></p> <p><b>ON:</b> full automatic broadcast or lighting zone A</p> <p><b>OFF:</b> semi-automatic broadcast or lighting zone A</p>

92743	<b>SV</b> EU Declaration of conformity	<b>FI</b> EU:n vaatimustenmukaisuus-todistus	<b>NO</b> EU erklæring	<b>EN</b> EU Declaration of conformity
	<p>Produkten överensstämmer med riktlinjerna</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>EMC-direktivet 2014/30/EU</li> <li>Lågspänningdirektivet (2014/35/EU)</li> <li>Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2011/65/EU) och (2015/863/EU)</li> </ol>	<p>Tämä tuote noudattaa seuraavia sääädöksiä:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>electromagnetic compatibility (2014/30/EU)</li> <li>low voltage (2014/35/EU)</li> <li>restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)</li> </ol>	<p>Dette produktet tilfredsstiller følgende direktiver:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>EMC-direktiv 2014/30/EU</li> <li>Lavspenningsdirektivet (2014/35/EU)</li> <li>Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)</li> </ol>	<p>This product respects the directives concerning</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>electromagnetic compatibility (2014/30/EU)</li> <li>low voltage (2014/35/EU)</li> <li>restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (2011/65/EU) and (2015/863/EU)</li> </ol>
<b>110-240 V~, 50/60 Hz</b>	<b>Teknisk data</b>	<b>Tekniset tiedot</b>	<b>Technical data</b>	<b>Technische gegevens</b>
<b>ca./approx. 0.4 W</b>	Spänning	Jännite	Spannung	Voltage
	Strömförbrukning	Terhonkulutus	Effekt	Power input
<b>NYM 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> max. 10 A</b>	Terminal anslutningar: för enkelad kabel	Terminaalit : yksisäikeiselle johtimelle	Tilkoblingsklemmer: for enkjernet ledér	Terminal clamps: for solid one-wire conductors
<b>360°</b>	Dekteringsområde	Valvonta-alue	Deketsjons område	Area of coverage
<b>450 m<sup>2</sup> / 2.5 m</b>	Dekteringsyta vid rörelse	Valvonta-alueen pinta-ala (poikittainen liike)	Overvåket område med tangentiell bevegelse	Monitored area (tangential movement)
<b>2 m / 10 m / 2.5 m</b>	Monteringshöjd min./max / rekommenderad	Asennuskorkeus min./maks./suositueltu	Monteringshøyde min./maks./anbefalt	Mounting height min./max./ recommended
 <b>Ø 124 x 85 mm</b> <b>-25°C – +50°C</b>	Dektering vid Monteringshöjd Omgivningstemperatur ① = max. Ø 24 mm ② = max. Ø 8.0 mm ③ = max. Ø 6.4 mm	Valvonta-alue Asennuskorkeudella Ympäristön lämpötilassa 1 gående tvärs 2 gående mot 3 sittande arbeten	Deketsjonsområde ved monteringshøyde Omgivelsestemperatur 1 på tvers 2 rett mot 3 stillesittende aktiviteter	Range of coverage at mounting height Ambient temperature 1 across 2 towards 3 seated
 <b>II / IP20</b>	Skyddsklass/ IP- klass	Suojausluokka	Beskyttelsesgrad	Class / Degree of protection
<b>Ø 124 x 85 mm</b>	Mått	Mitar	Dimensjoner	Dimensions
<b>-25°C – +50°C</b>	Omgivningstemperatur	Ympäristön lämpötila	Omgivelsestemperatur	Ambient temperature
	fjärrstyrd ✓	kauko-ohjattava ✓	fjernkontroll-kompatibel ✓	remote control-capable ✓
	<b>DALI-styrning</b>	<b>DALI-ohjaus</b>	<b>DALI kontroll</b>	<b>DALI Control</b>
<b>max. 150 mA</b>	upp till 64 DALI/DSI-EKG'er grupperbar i 3 DALI-grupper plus panelbelysning	jopa 64 DALI/DSI-liitäntälaitetta ryhmiteltäväissä 3 DALI-ryhmään sekä taluväistäkseen	opp til 64 DALI/DSI EKG Kan gruppertes i 3 DALI-grupper pluss tavlebelysning	up to 64 DALI-ballasts, groupable in three DALI groups plus blackboard illumination
<b>1 min. – 150 min.</b>	Eftergångstid (Ljusa zoner)	Viiveaika (valaistusalueet)	Oppfølgingstid (Lys sone)	Follow-up time (Light zones)
<b>10 – 2000 Lux</b>	Ljusstyrka som börvärde	Valaistustason raja-arvo	Innstilt lysstyrke	Brightness set value
<b>10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞</b>	Orienteringsljus	Opastusvalo	Orienteringslys	Orientation light
<b>C1 μ - NO 2300 W cosφ = 1 1150 VA cosφ=0.5</b>	Reläkontakt Volframkontakt Last	Releen kontaktipinnat volframipinnoitteella, Kytkentäkapasiteetti	Relekontakt Wolfram kontakt Last	Relay contact tungsten pre-make contact Load
<b>5 s – 120 min</b>	Eftergångstid (HVAC)	Viiveaika (HVAC)	Oppfølgingstid (HVAC)	Follow-up time (HVAC)
<b>PC</b>	Material i kapsling (UV-beständig)	Kotelon materiaali (UV-kestävä)	Materiale i kapsling (UV-beständig)	Housing material (UV-resistant)

92743


**SV** Kopplingsschema**FI** Kytkentäkaavio**NO** Koblingsskjema**EN** Schematic diagram

Kopplingsschema.  
Vid anslutning av detektor, var  
uppmärksam på märkningen av  
terminalanslutningarna!

Kytkentäkaavio – kytkettäässä  
tunnistinta noudata laitteessa  
olevia liittimiä merkitöjä!

Koblingsskjema for tilkobling  
av detektor, vær nøyde med  
koblingen

Schematic diagram – when  
connecting the detector, please re-  
spect the labelling of the terminal  
connections at the device!

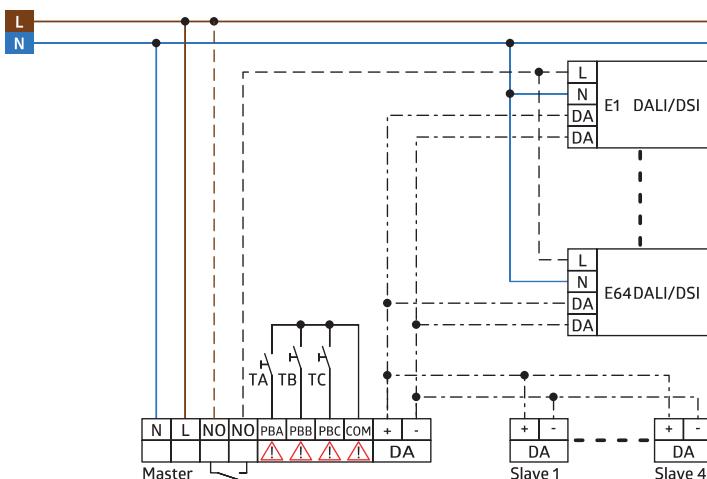

Tillbehör	Lisätarvikkeet	Tilleggsutstyr	Accessory
93067	BLE-IR-Adapter	BLE-IR-Adapteri	BLE-IR-Adapter
92721	PD4-S-DAA4G-TAK	PD4-S-DAA4G-FP	PD4-S-DAA4G-FC
92759	PD4-S-DAA4G-UTP	PD4-S-DAA4G-AP	PD4-S-DAA4G-SM
		Produktsida på internet	Produktside på internett
Tuotesivu internetissä		Produktside på internett	Product page on the internet



B.E.G. One App



93067



92721



92759