






RDBMRCD24  
RDBMRCD230

TDB35

TDB60

TDB120

TDB210

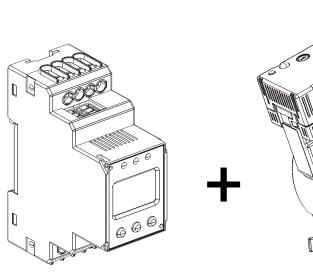

Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio

The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie

Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr

El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio

Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji instalacji i użycia, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub pożaru

Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара

Η μη αντηρητή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαϊάς

Montaj ve kullanım direktifleri, yanın ve elektrik çarpması risklerine karşı mutlaka gözden geçirilmelidir

Följ noggrant installationsanvisningen för att undvika elektrisk chock alt. brand

Instruksjoner for installasjon og bruk må følges nevne for å unngå fare for elektrisk støt eller brann

Manglene overholdelse av vilkår og betingelsjer for installasjon og bruk kan medføre risici for elektrisk støt eller brand

قد يؤدي عدم الالتزام بشروط وأحكام التركيب والاستخدام إلى مخاطر حادث صدمة كهربائية أو نشوب حريق




IT	CH
GB	IE
FR	LU BE CH
DE	AT LI CH
ES	PT
PL	RU
GR CY	TR CY
SV	NO
DK	AR

IEC 60947-2 annex M	
MRCDs	Type B
	IΔn 0,03...3A 0...2kHz
	Recommended torque 0,5Nm  MAX 1 x 3,5 mm <sup>2</sup> 1 x 4 mm <sup>2</sup>
	Recommended torque 0,2Nm  MAX 1 x 3,5 mm <sup>2</sup> 1 x 4 mm <sup>2</sup>
	WIRE CLASS AWG 24...16 AWG 24...16 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> 0,2...1,5 mm <sup>2</sup> 0,25...0,75 mm <sup>2</sup> AWG 24...19
	(-25°C) - (55°C)


LE1178AA

BTicino SpA - Viale Borri, 231 - 21100 Varese – Italy – [www.imeitaly.com](http://www.imeitaly.com)


09/19 - 03 IM

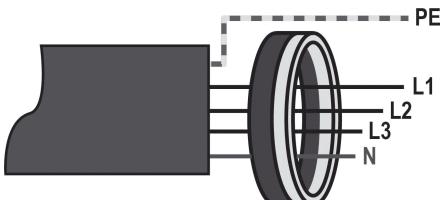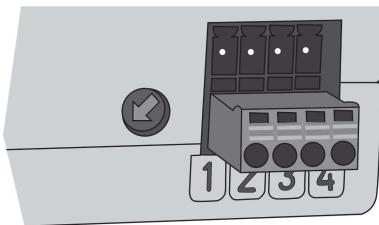




- Non far passare i cavi schermati attraverso il trasformatore di corrente di misura
- Do not route any shielded cables through the measuring current transformer
- Ne faites pas passer de câbles blindés à travers le transformateur de courant de mesure
- Führen Sie keine abgeschirmten Kabel durch den Messstromwandler
- No pase cables blindados a través del transformador de corriente de medida.
- Não passe cabos blindados através do transformador de corrente medição
- Nie należy prowadzić kabli ekranowanych przez przekładnik pomiarowy
- Не прокладывайте экранированные кабели через измерительный трансформатор тока
- Μην πέραστε θωρακισμένα καλώδια μέσω της μέτρησης μετασχηματιστή ρεύματος
- Korunali kabloları ölçüm akımı trifosundan geçirmeyin
- Do not pass skärmade kablar genom strömttransformatorn
- Ikke passerer skjermede kabler gjennom måletransfator
- Do not pass afskærmede kabler gennem måling nuværende transformator
- لا يمر الكابلات محمية من خلال محول تيار قياس.

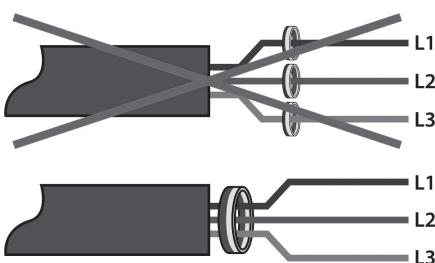

- Assicurarsi che tutti i cavi che portano corrente siano passanti attraverso il trasformatore di corrente di misura
- Make sure that all current-carrying cables are passing through the measuring current transformer
- Assurez-vous que tous les câbles qui transportent courant ils passent par le transformateur de courant de mesure
- Stellen Sie sicher, dass alle stromführenden Kabel durch den Messstromwandler geführt werden
- Asegúrese de que todos los cables que transportan la corriente pasa a través del transformador de corriente de medida
- Certifique-se de que todos os cabos que transportam corrente está passando através do transformador de corrente medição
- Upewnij się, że wszystkie kable przewodzące prąd przechodzą przez przekładnik pomiarowy
- Убедитесь, что все токоведущие кабели проходят через измерительный трансформатор тока.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια μεταφοράς ρεύματος πέρνουν μέσω του μετασχηματιστή ρεύματος μέτρησης
- Gecerli taşıyan tüm kabloları ölçüm akım trifosu geçen olduğundan emin olun
- Se till att alla strömkablar passerar genom mätströmmtransformatorn
- Sorg for at alle strømkablerne passerer gjennom målestørmmtransformatoren
- Sørg for, at alle kabler, der bærer strøm passerer gennem måling nuværende transformator
- تأكد من أن جميع الكابلات الحاملة الحالية تمر من خلال محول التيار قياس.

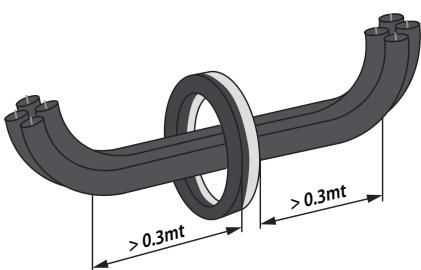

- I cavi possono essere piegati solo a distanza > 0.3mt dal trasformatore di corrente di misura
- The cables may only be bent at a distance of > 0.3 mt from the measuring current transformer
- Les câbles ne peuvent être pliés qu'à une distance > 0.3mt du transformateur de mesure
- Die Kabel dürfen nur in einem Abstand von > 0.3mt zum Messstromwandler gebogen werden
- Los cables sólo pueden ser dobrados a una distancia > 0.3mt desde el transformador de corriente de medida
- Os cabos só podem ser dobrados a uma distância > 0.3mt do transformador de corrente de medição
- Przewody mogą być wygięte wyłącznie na odległość > 0.3mt z pomiaru prądu przekładnika
- Кабели могут быть согнуты только на расстоянии > 0.3mt от измерительного трансформатора тока
- Τα καλώδια μπορεί να καρφθεί μόνο σε ένα απόσταση > 0.3mt από την μέτρηση του ρεύματος μετασχηματιστή
- Kablolar yalnızca ölçüm akımı trifosundan > 0.3mt uzaklıkta büükülebilir
- Kablarla kan endast böjas vid ett avstånd > 0.3mt från strömttransformatorn
- Kablene kan bøyes bare i en avstand > 0.3mt fra summasjonstransformator
- Kablerne kan kun bojes i afstand > 0.3mt fra målevandstransformatoren
- لا يمكن إلا أن تكون عازمة الكابلات على مسافة > 0.3mt من محول التيار قياس.

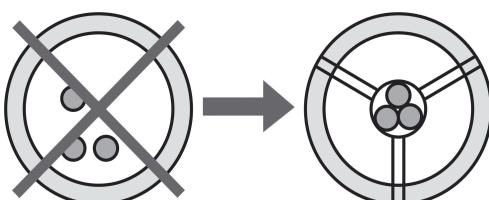

La documentazione completa è disponibile sul sito <http://www.imeitaly.com>

Complete documentation is available at <http://www.imeitaly.com>

La documentation complète est disponible sur le site Web <http://www.imeitaly.com>

Weitere Dokumente können Sie von der Webseite: <http://www.imeitaly.com> herunterladen

La documentación completa está disponible en el sitio web <http://www.imeitaly.com>

A documentação completa está disponível no <http://www.imeitaly.com>

Kompletna dokumentacja dostępna na stronie: <http://www.imeitaly.com>

Вы можете загрузить руководства пользователя и другую документацию по адресу <http://www.imeitaly.com>

Н първото тъкчирло една диафигурация от този сайт <http://www.imeitaly.com>

Bütün dökümanlar <http://ecatalogu> <http://www.imeitaly.com>

Detaljerad teknisk information kan laddas ner från <http://www.imeitaly.com>

Fullstendig dokumentasjon finnes tilgjengelig på <http://www.imeitaly.com>

Fuldständig dokumentation tillgänglig på <http://www.imeitaly.com>

الوثائق الكاملة متاحة على <http://www.imeitaly.com>

