


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	26/11/2008	A. Rossin

SPINA CEE 2P+T 16A 220V

4m CAVO H07RN - F
3G2,5mm²

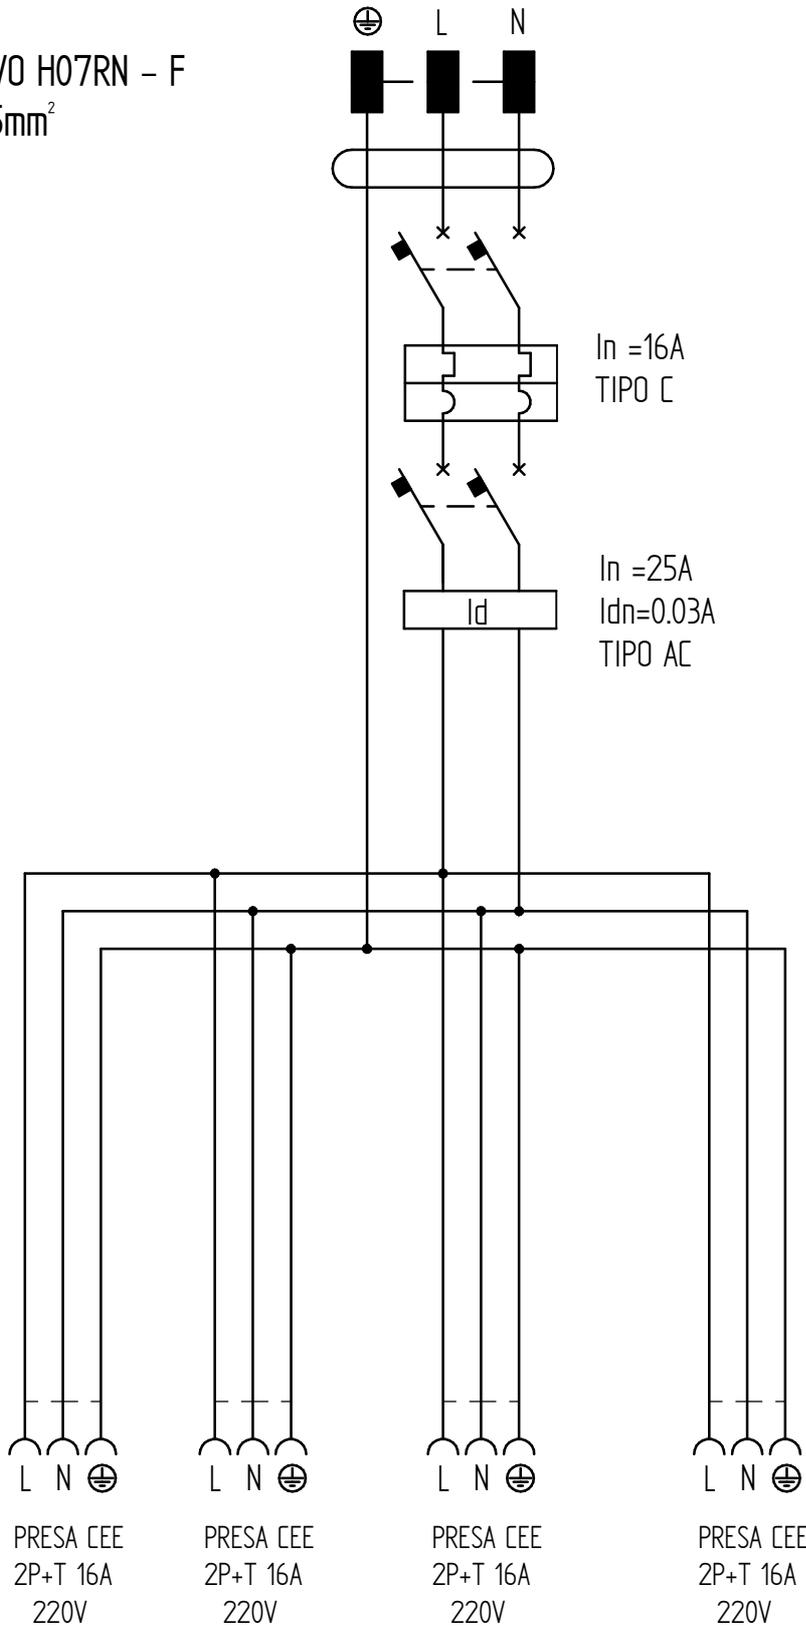

DENOMINAZIONE quadro IP44 dim.250+cavo pr: 4 3P/16A		APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> SPERIMENTALE <input type="checkbox"/>
FANTON <small>SPA CONSELVE (PD)</small> IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA			SCALA	TOLL. GENERALE	RAGGI NON QUOTATI
			DATA 29/04/2002	PROGETTISTA A. Todaro	VERIFICA O. Grandi