


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	08/01/2009	A. Rossin

SPINA CEE 3P+N+T 16A 380V

4m CAVO H07RN - F
5G2,5mm

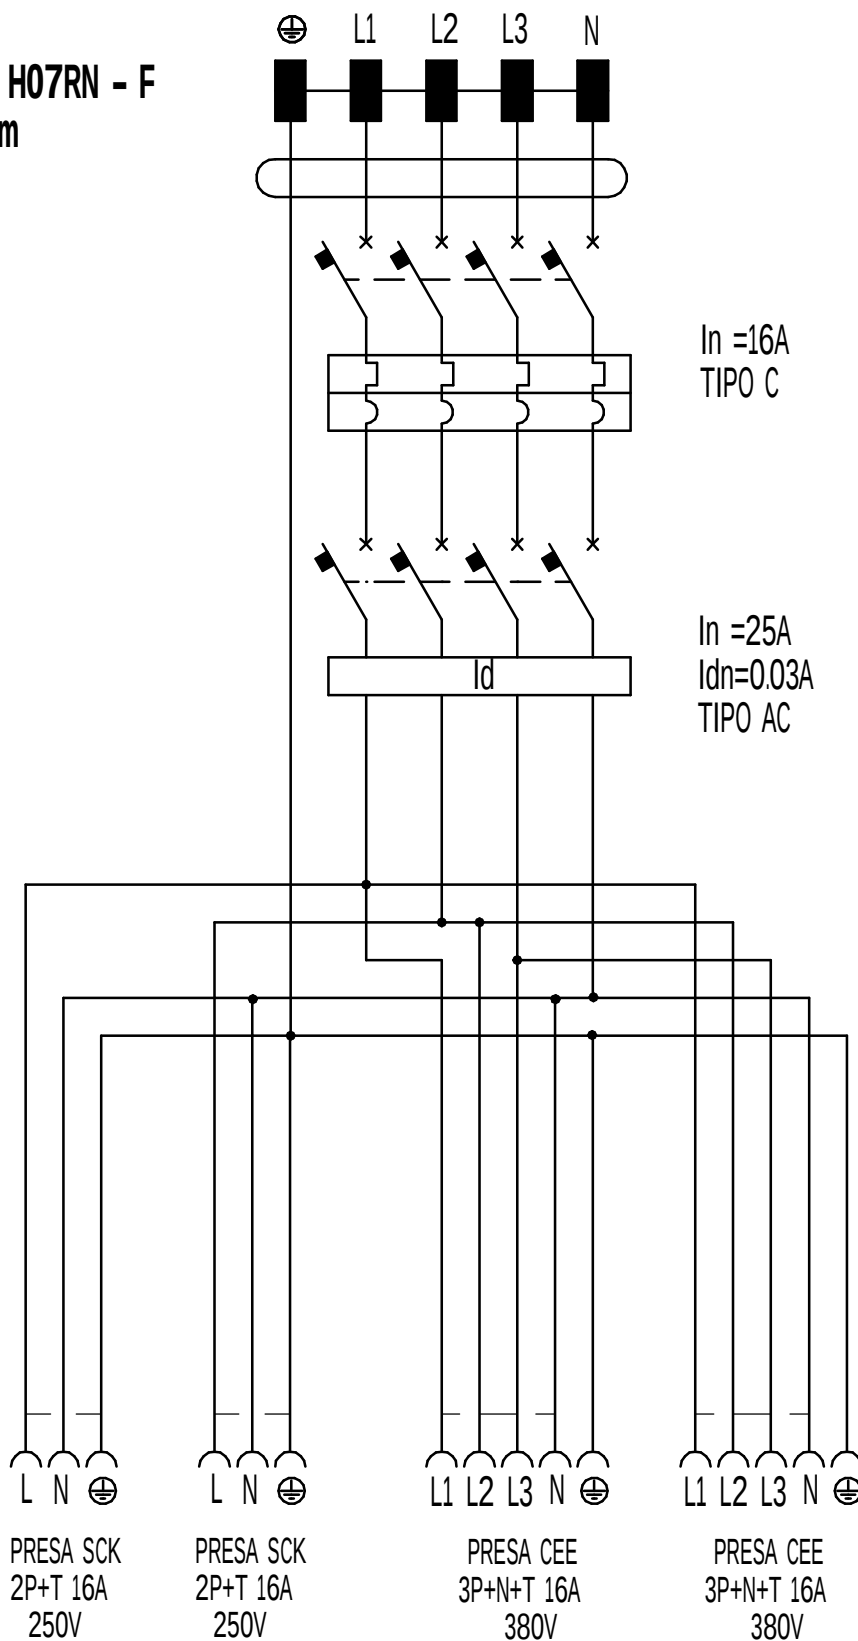

DENOMINAZIONE quadro IP44 dim.150+cavo pr:2 3p/16A + 2 5P/16A	APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO ☒ SPERIMENTALE ☐
FANTON SPA CONSELVE (PD)			SCALA	TOLL. GENERALE
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA	PROGETTISTA A.Baldan	VERIFICA 	COD. PRODOTTO 74317	N° DISEGNO IMT108/74317

DATA
19/10/2006