


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	sostituito interruttore magnetotermico/differenziale	13/03/2003	A. Todaro
02	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	08/01/2009	A. Rossin

SPINA CEE 3P+N+T 16A 380V

4m CAVO H07RN - F
5G2,5mm²

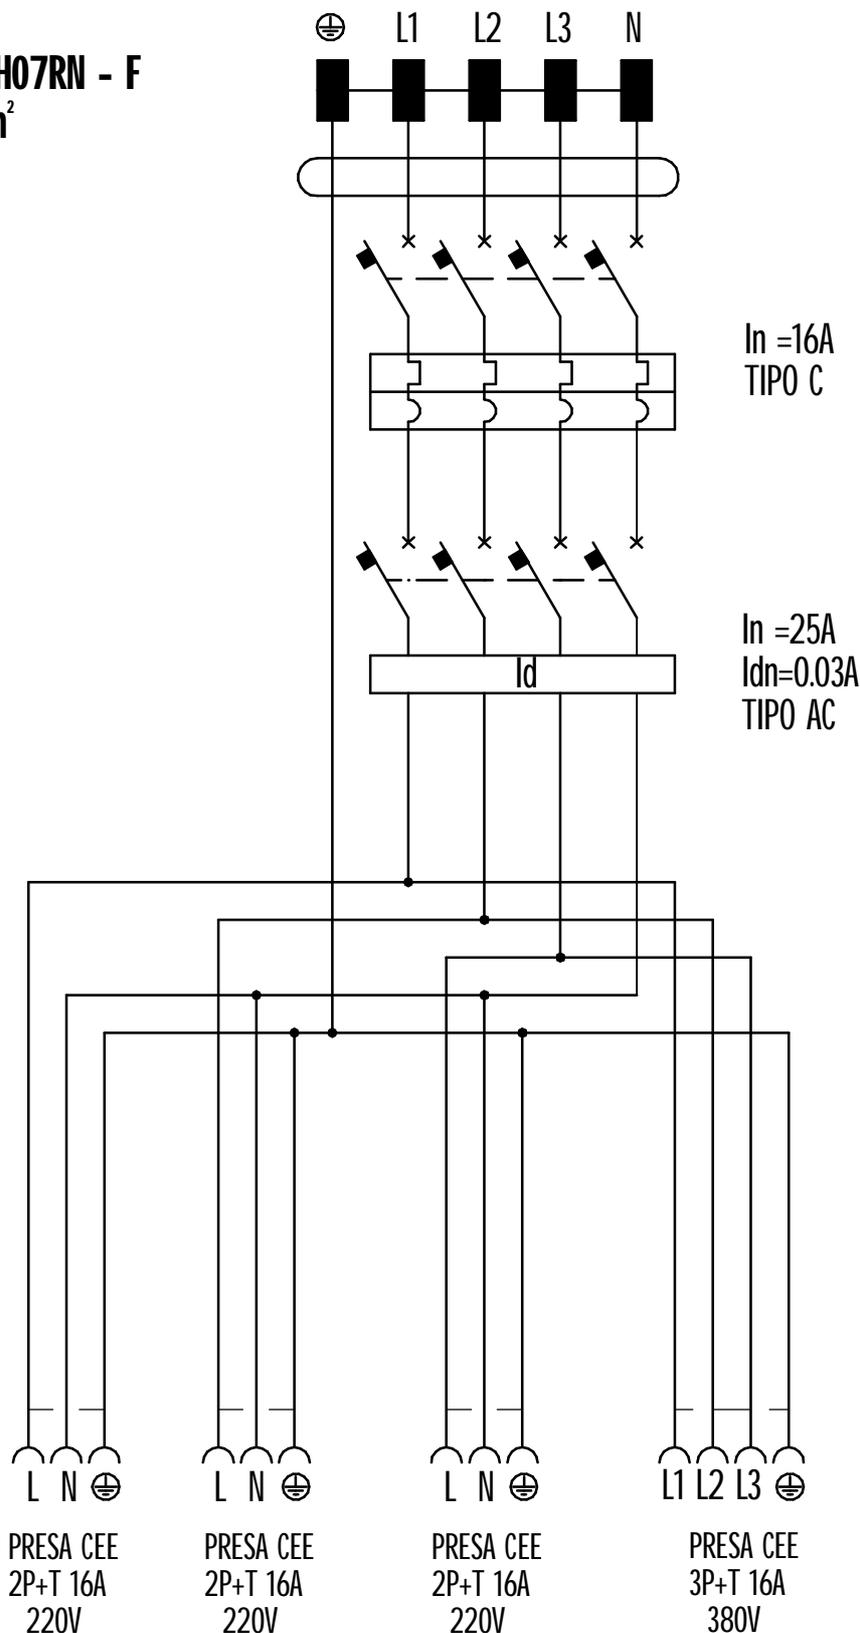

DENOMINAZIONE quadro IP65 dim.250+cavo pr. 3 3P/16A + 1 4P/16A		APPLICAZIONE		MATERIALE		TRATTAMENTI		ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
								SPERIMENTALE <input type="checkbox"/>	
FANTON SPA CONSELVE (PD)						SCALA		TOLL. GENERALE	
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA				PROGETTISTA A. Todaro		VERIFICA O. Grandi		COD. PRODOTTO 74323	
						RAGGI NON QUOTATI		DATA 25/11/2002	
								N° DISEGNO IMT108 / 74323	