


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	sostituito interruttore magnetotermico/differenziale	13/03/2003	A. Todaro
02	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	08/01/2009	A. Rossin

SPINA CEE 3P+N+T 16A 380V

4m CAVO H07RN - F
5G2,5mm²

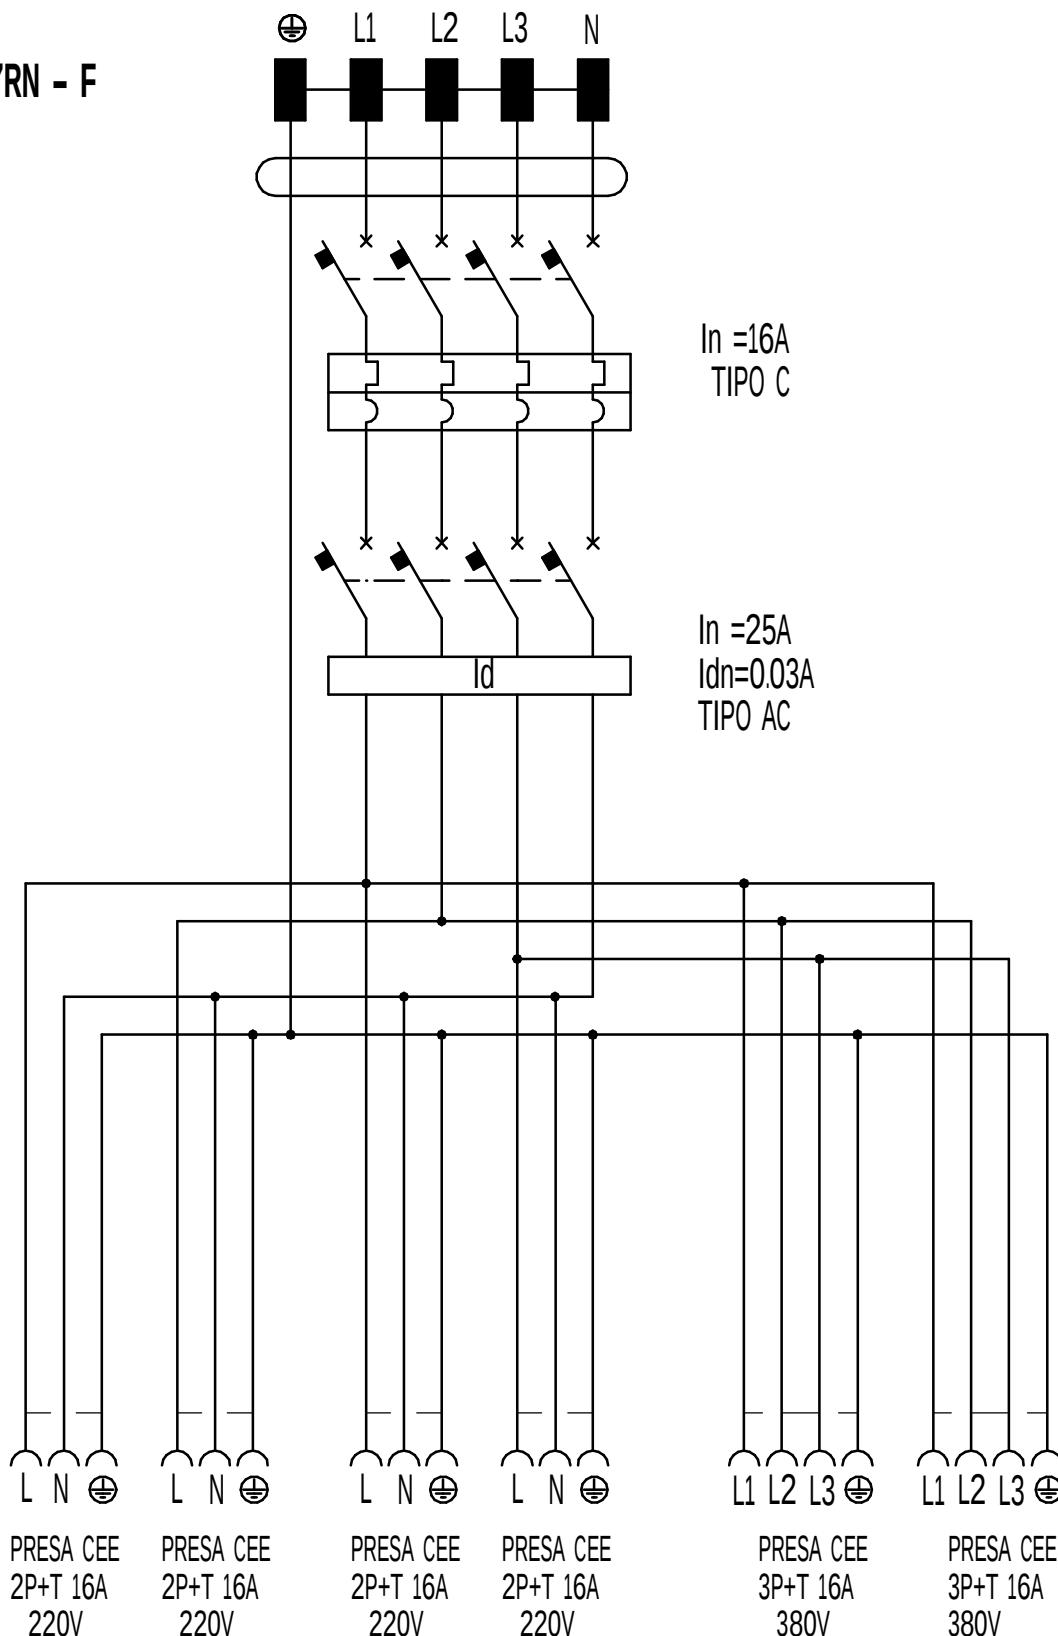

DENOMINAZIONE quadro IP65 dim.350+cavo pr.4 3p/16A + 2 4P/16A	APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO ☒ SPERIMENTALE ☐
FANTON SPA CONSELVE (PD)	PROGETTISTA A. Todaro	SCALA	TOLL. GENERALE	DATA 29/04/2002
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA	VERIFICA O. Grandi	COD. PRODOTTO 74371	N° DISEGNO IMT108 / 74371	