EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	sostituito interruttore magnetotermico/differenziale	13/03/2003	A. Todaro
02	MODIFICATO CONFIGURAZIONE INTERRUTTORI GENERALI	08/01/2009	A. Rossin

SPINA CEE 3P+N+T 16A 380V

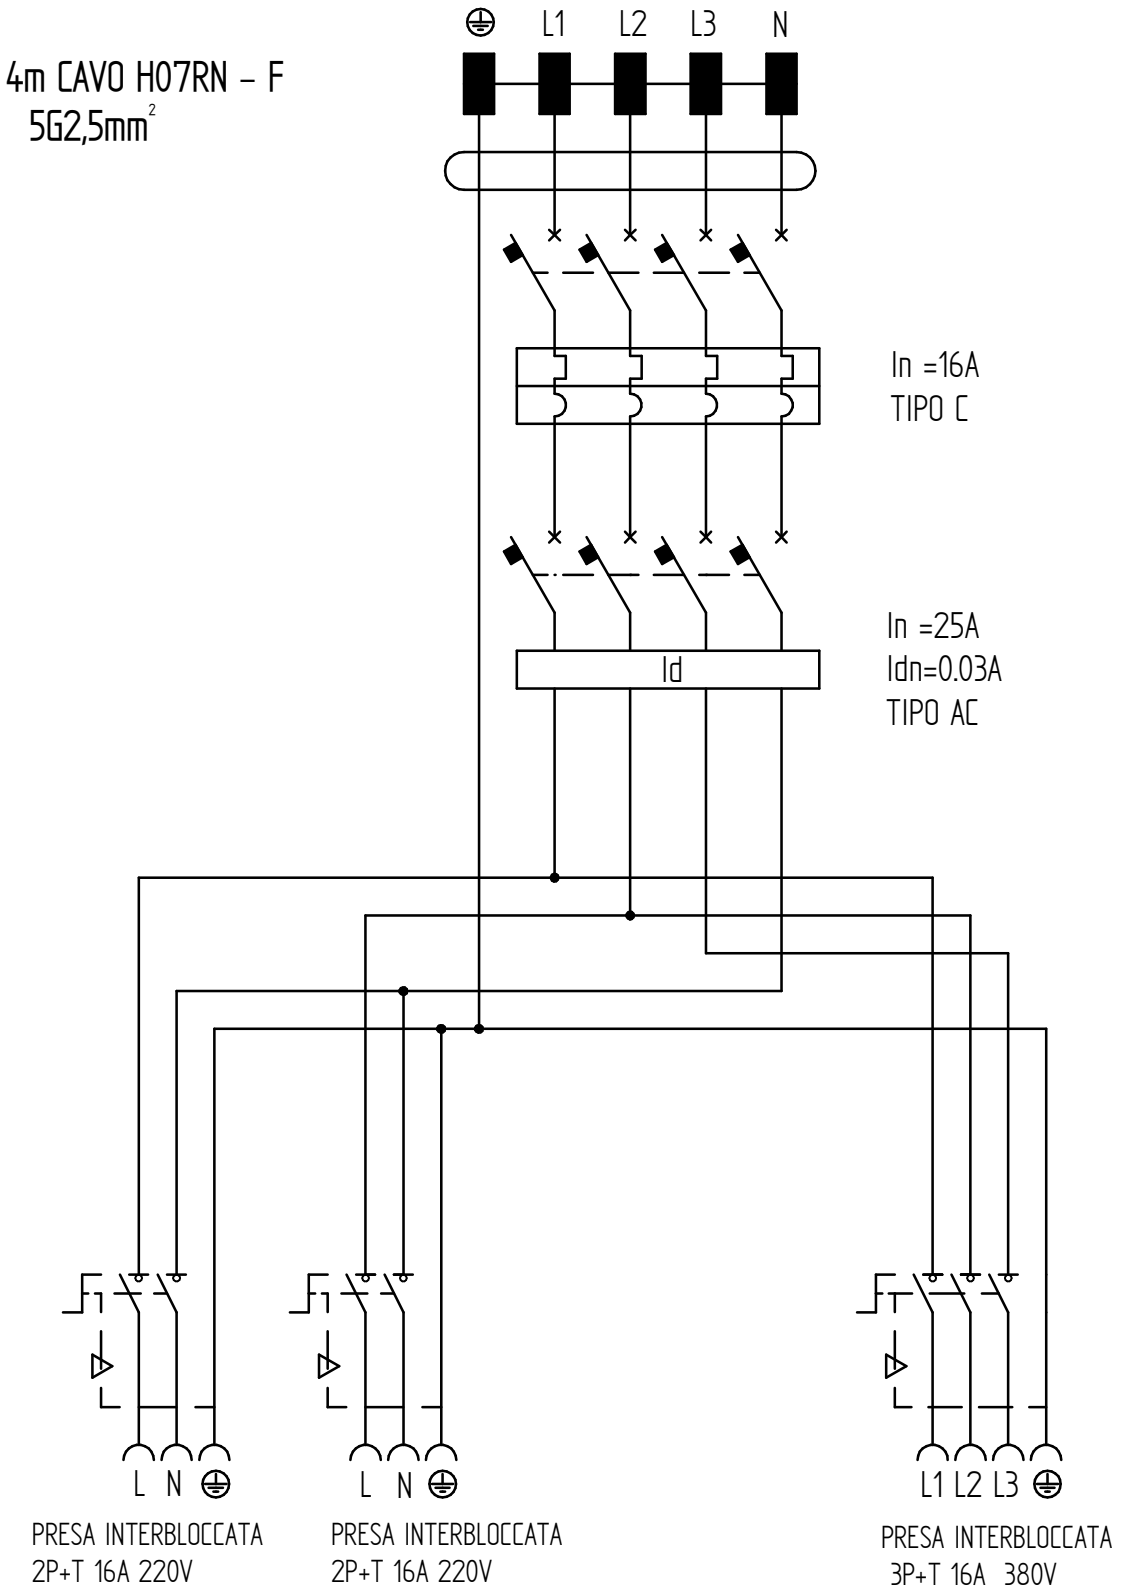

DENOMINAZIONE	APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO / SPERIMENTALE
quadro IP65 dim.350+cavo pr:2 3p/16A + 1 4P/16A interbl				X /

SCALA	TOLL. GENERALE	RAGGI NON QUOTATI	DATA
			29/04/2002

FANTON SPA CONSELVE (PD)

IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA

PROGETTISTA	VERIFICA	COD. PRODOTTO	N° DISEGNO
A. Todaro	O. Grandi	74381	IMT108 / 74381