


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	SOSTITUITO SEZIONATORE GENERALE CON INTERRUOTORE MAGNETOTERMICO	25/08/2011	A. ROSSIN
02	SOSTITUITO INTERRUOTORE 1P+N CON INTERRUOTORE 2P	01/08/2016	A. ROSSIN

ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32A 380V

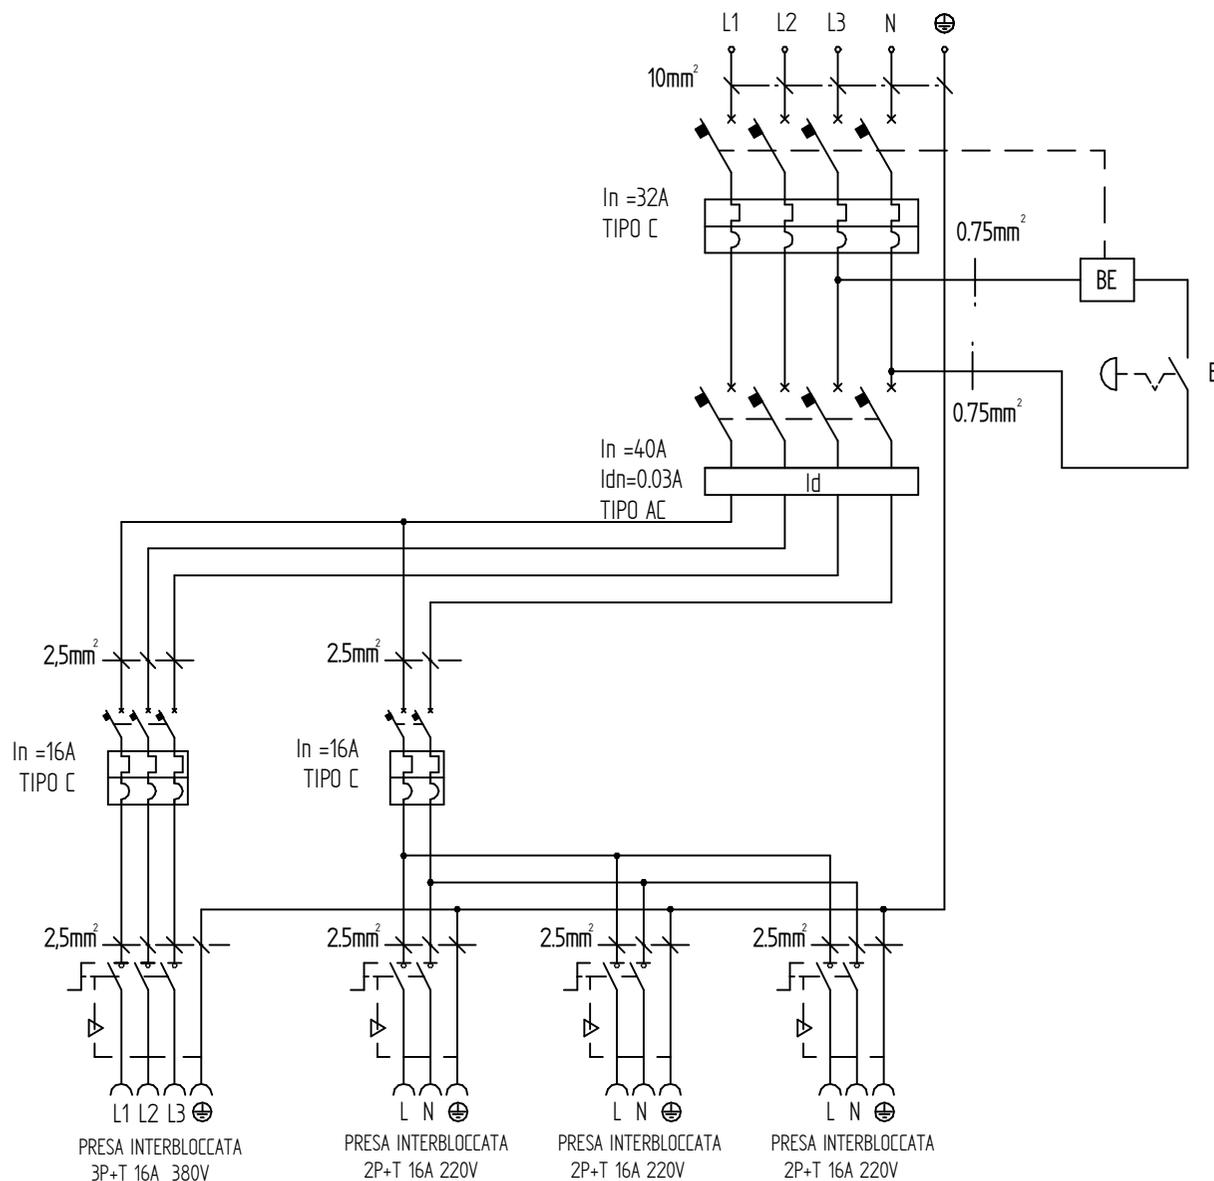

DENOMINAZIONE quadro MIDI-spina pr3 3p/16A + 1 4P/16A		APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/> SPERIMENTALE <input type="checkbox"/>
FANTON <small>spa CONSELVE (PD)</small> IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA		SCALA	TOLL. GENERALE	RAGGI NON QUOTATI	DATA 04/11/2003
		PROGETTISTA A. Todaro	VERIFICA <i>[Signature]</i>	COD. PRODOTTO 74752	N° DISEGNO IMT108 / 74752