


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	SOSTITUITO SEZIONATORE GENERALE CON INTERRUUTTORE MAGNETOTERMICO	25/08/2011	A. ROSSIN
02	SOSTITUITO INTERRUITTORE 1P+N CON INTERRUITTORE 2P	01/08/2016	A. ROSSIN

ALIMENTAZIONE 3P+N+T 32A 380V

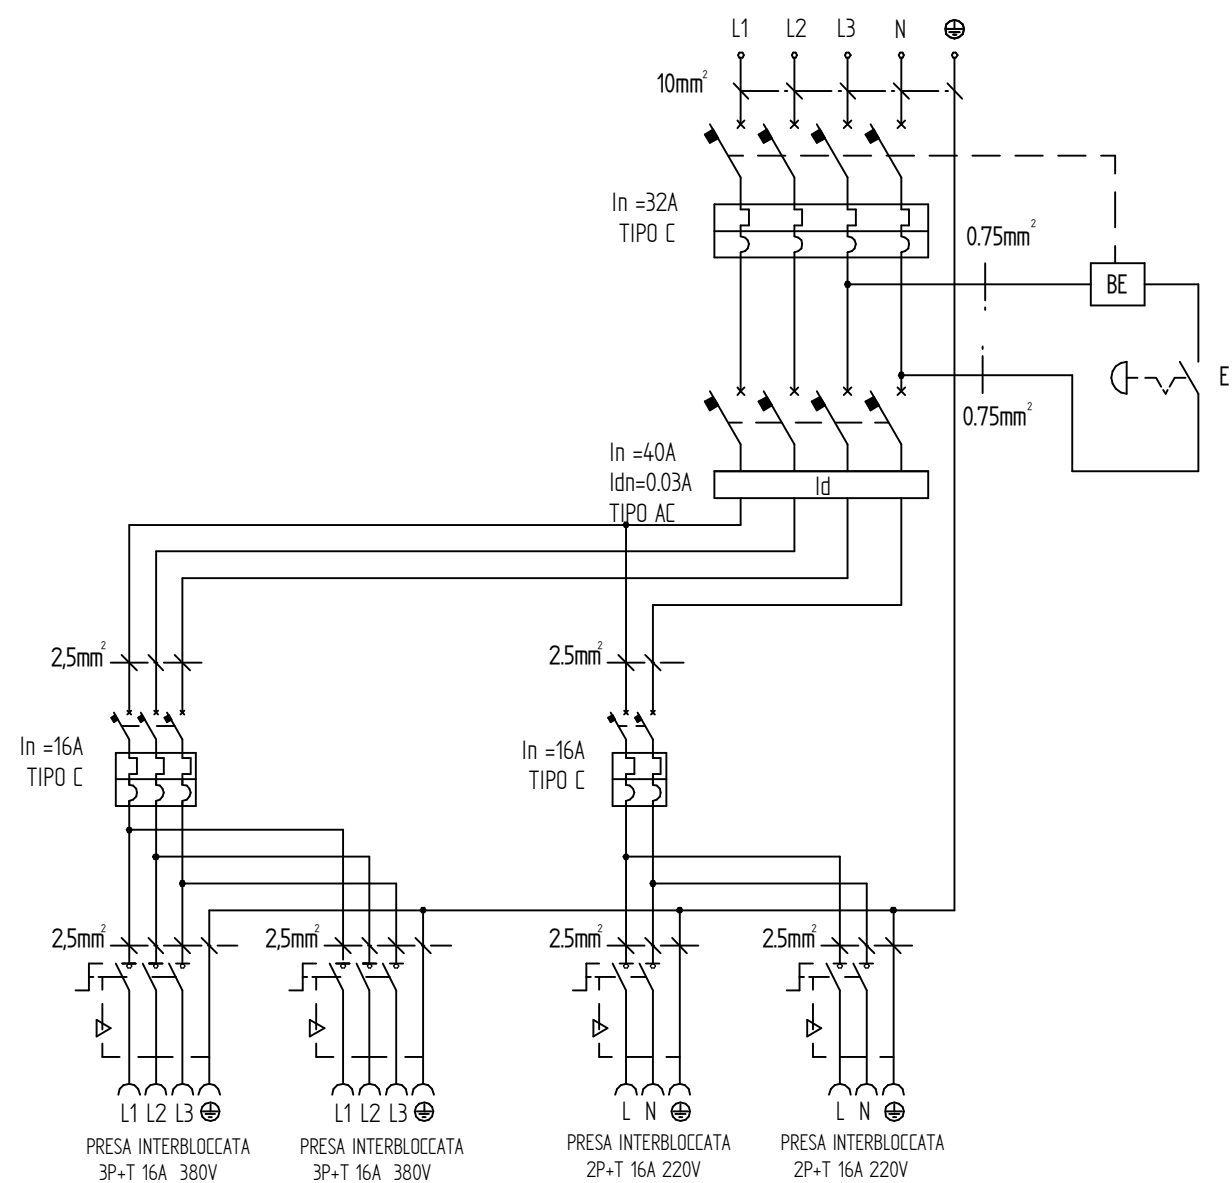

DENOMINAZIONE quadro MIDI-spina pr:2 3p/16A + 2 4P/16A	APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO ☒ ESECUTIVO ☐ SPERIMENTALE
FANTON s.p.a. CONSELVE (PD)			SCALA	DATA 04/11/2003
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA	PROGETTISTA A. Todaro	VERIFICA 	COD. PRODOTTO 74753	N° DISEGNO IMT108 / 74753