


EDIZIONE	DESCRIZIONE MODIFICA	DATA	FIRMA
01	Sostituito interruttore differenziale 100A generale con due equivalenti	06/12/2021	A. Rossin

ALIMENTAZIONE 3P+N+T 100A 380V

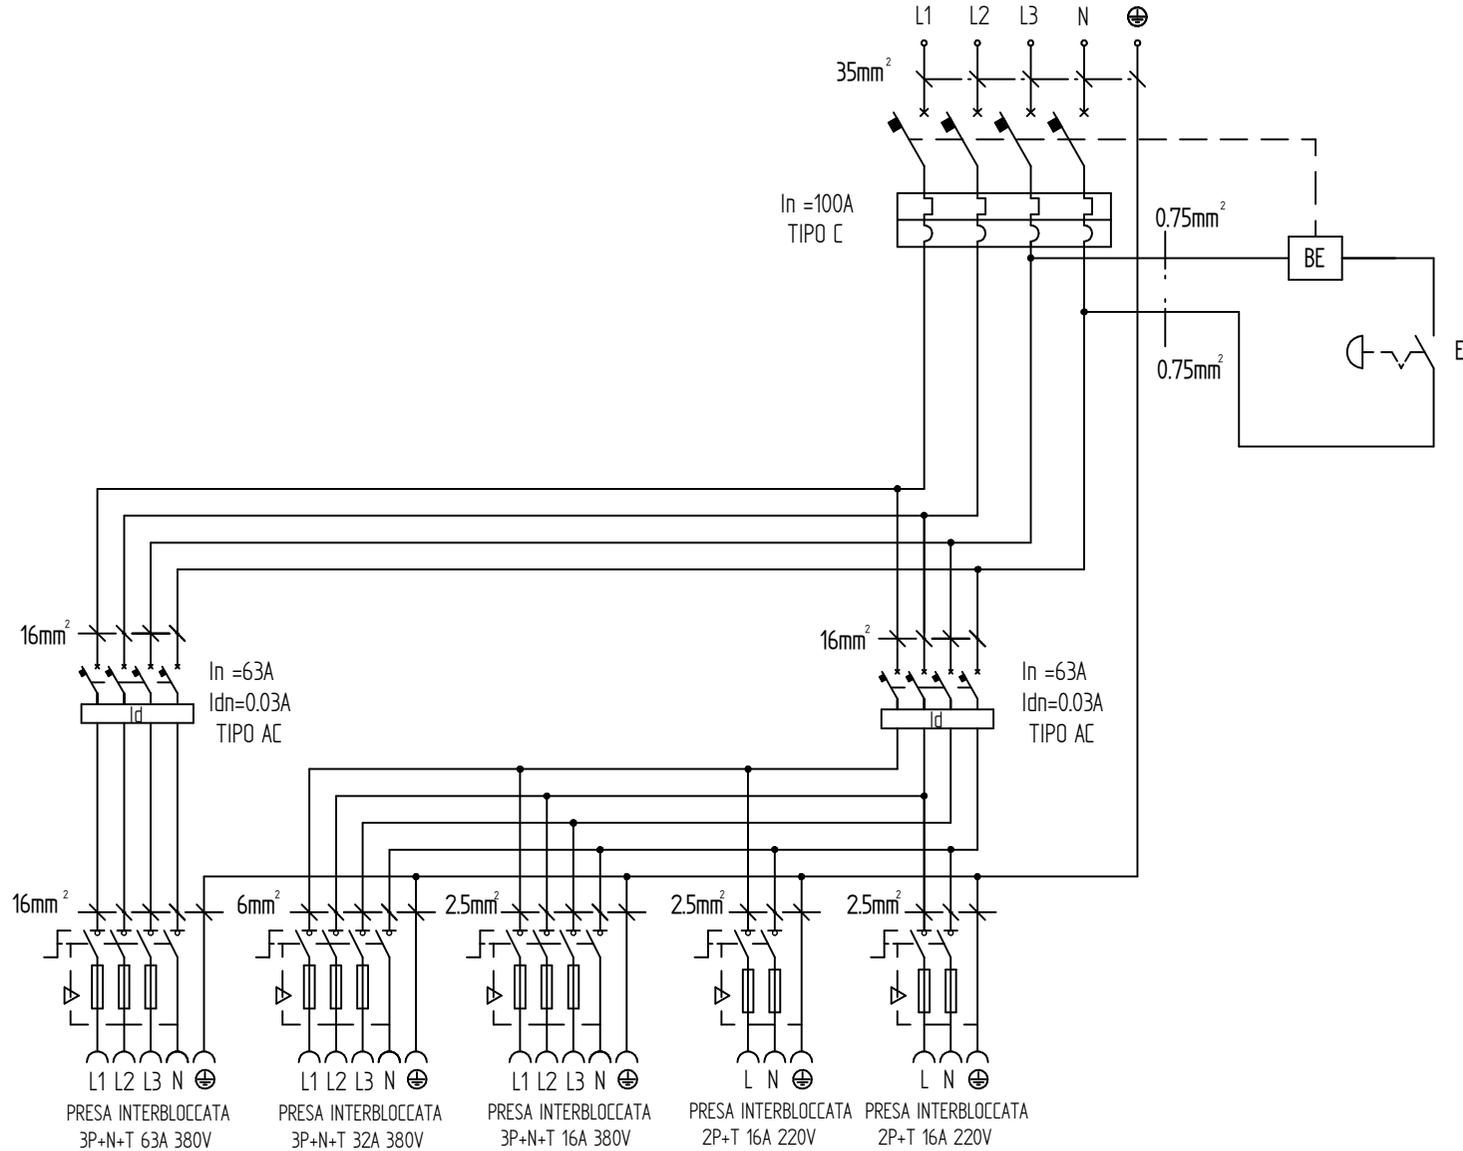

DENOMINAZIONE quadro MIOI-morsettiere pr: 2 3p/16A +1 5P/16A + 1 5P/32A + 1 5P/63A	APPLICAZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTI	ESECUTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
FANTON <small>spa</small> CONSELVE (PD)			SCALA	SPERIMENTALE <input type="checkbox"/>
IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO NE RIPRODOTTO O RESO NOTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLA FANTON SPA	PROGETTISTA A. Rossin	VERIFICA 	TOLL. GENERALE	DATA 12/11/2021
			RAGGI NON QUOTATI	
			COD. PRODOTTO 74767	N° DISEGNO IMT108