

CE

IP66




D.....3...m



+25°C
-20°C




1

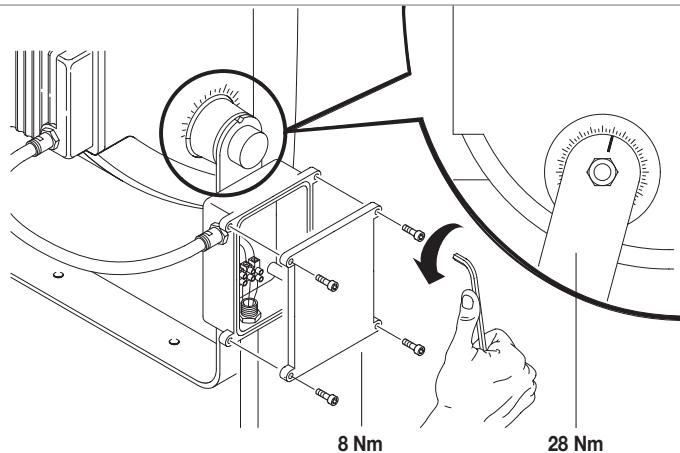


2

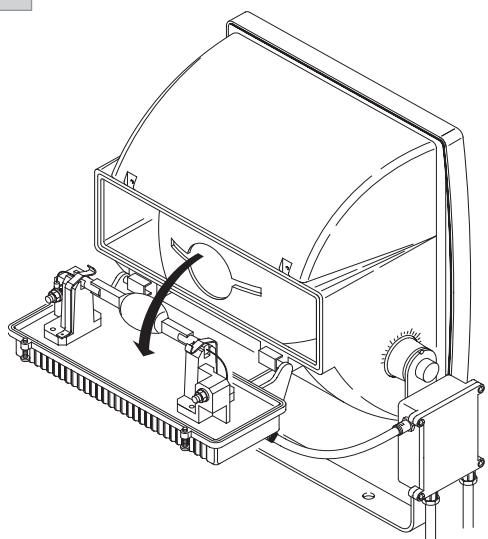


HQI-TS 1000W
HQI-TS 2000W

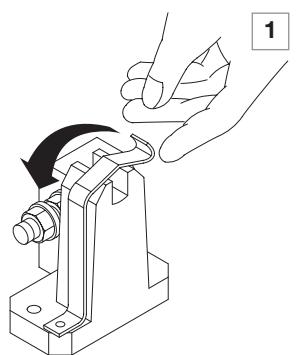

1

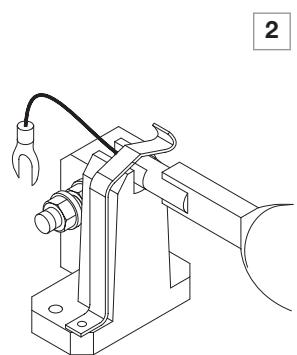

2

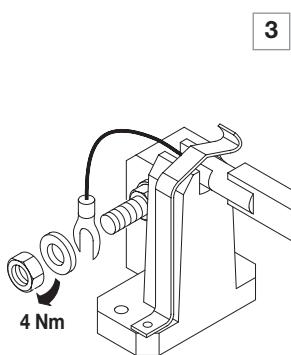


3


4 Nm




3A

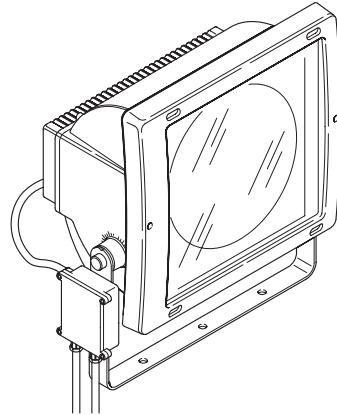



MN 1000W 9,5A
(GW 84656 - GW 84754 - GW84756)



GW 84 616 230V - 50Hz - IP66
GW 84 617 240V - 50Hz - IP66
GW 84 618 220V - 60Hz - IP66

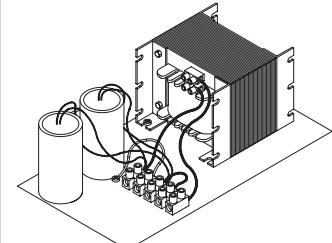

GW 84 637 230V - 50Hz - IP20

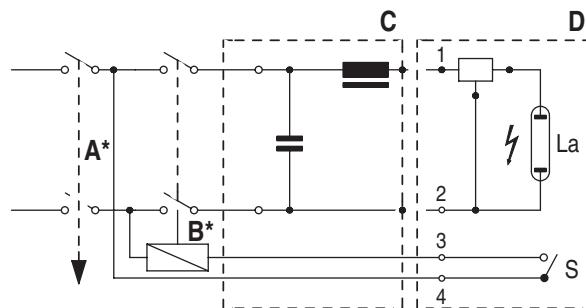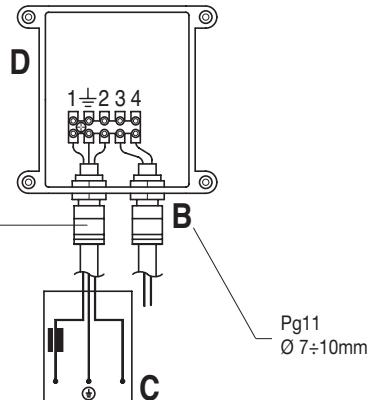

A	B	C	D
Interruttore di sic.10A قاطع الدائرة الكهربائية 10 أمبير	Relè di sicurezza مرحل الأمان	Gruppo alimentatore صندوق مصدر الكوروباء	Non in dotazione * وحدة الأضواء الكاشفة غير مودعة
Размыкальник на 10А Прекъсвач 10 А	Реле бяспекі Обезопасяващо реле	Блок сілкавання Захиранващ източник	Не юваходзяць у камплект пастаўкі
Přerušovač 10 A Přerušovač 10 A	Pojistné relé	Box napáječe Forsyningssenhed	Не е включено в комплектацията на доставката
Sikkerhedsafbryderkontakt 10A Leistungsschalter 10A	Sikkerhedsrelæ Sicherheitsrelais	Speisegruppe Kontakt trofobiotikoú	Není součástí dodávky
Ασφαλειδακόπτης 10Α Circuitbreaker 10A	Ρελέ ασφαλείας Safety relay	Power supply box Sección de alimentacion	Ikke leveret Nicht mitgeliefertes
Disyuntor 10A Kaitselüüti 10 A	Relé de seguridad Kaitserelée	Toitekarp Syöttörasia	Δεν παρέχεται Not supplied
Virrankatkaisin 10 A Coupe-circuit 10A	Turvarele	Boîte d'alimentation Relais de sécurité	No incluido en el equipo Ei sisaldu tarnekomplektis
Scoradán Ciorcaid 10A Prekidač 10 A	Relais de sécurité	Bosca soláthair cumhachta Athsheachadán sábháilteachta	Ei mukana Non en dotation
Megszakító, 10 A 10 A автоматты ажыратқыш	Sigurnosni relé Biztonsági relé	Kutija za napajanje Tápegység doboza	Nil sé seo curtha ar fáil Nije u opremi
Grandinės pertraukiklis 10 A Sliekiekārtā 10A	Kaiyincisiðik relæci	Kyat beru қорабы Maitinimo blokas	Nem tartozék Бірек берілмейді
Salvatira 10A Veiligheidsschakelaar 10A	Saugos relé	Drošības relejs Rilei tas-sikurezza	Netiekama Nav nodrošināts
Overbelastningsbryter 10A Wyłącznik automatyczny 10A	Rilei tas-sikurezza	Veiligheidsrelais Sikkerhetsrelè	Mhux pprovdut Niet bijgeleverd
Disjuntor de 10 A Întrerupător de 10A	Releu de siguranță	Przekaźnik bezpieczeństwa Przekaźnik bezpieczeństwa	Leveres ikke Nie występuje
Предохранительный реле Предохранитель, выключатель 10A	Предохранительное реле	Группа питания Grupa alimentador	Não forneceidos Nu intră în dotare
Istič 10 A Odklopník 10 A	Bezpečnostné relé	Блок питания Casetă de alimentare	Не входит в комплект Nie je súčasťou dodávky
Säkerhetsbrytare 10 A Devre kesici 10A	Varnostni rele	Блок питания Блок питаний	Nie je súčasťou dodávky Ni vključeno
10安断路器	Säkerhetsrelä Emniyet rölesi	Напряжения скрина Napájacia skriňa	Ingår inte Tedarik edilmez
	安全继电器	电源盒 Güç kaynağı kutusu	未提供

PER MOTIVI DI SICUREZZA È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL CIRCUITO DI SICUREZZA. Se i morsetti 3 e 4 vengono collegati come riportato nello schema, l'interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione di rete quando si apre il vano posteriore dell'apparecchio.

لأسباب تتعلق بالأمن، يُعد إجبارياً توصيل دائرة أمان. فعند توصيل الطرف 3 و 4 كما هو موضح في المخطط، يقوم مفتاح الأمان بقطع مصدر الكهرباء الرئيسي حينما يتم فتح اللوحة الخلفية بالجهاز.

ПА ТЭХНІЦЫ БЯСПЕКІ АБАВЯЗКОВА ПАДЛУЧАЙЦЕ ЛАНЦУГ БЯСПЕКІ. Калі клемы 3 і 4 падлучаюцца адпаведна схеме, абарончы пераключальник адсякае сілкаванне, калі задняя панель прыстасавання адкрываецца.

ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СВЪРЖЕТЕ ПРЕДПАЗНАТА ВЕРИГА. Ако клемы 3 и 4 се свържат, както е показано на електрическата схема, превключвателят на блокировката прекъсва мрежовото захранване, когато задният панел на изделието се отвори.

PRO ZAJÍSTĚNÍ CELKOVÉ BEZPEČNOSTI MUSÍ BÝT PŘIPOJEN BEZPEČNOSTNÍ OKRUH. Jsou-li terminály 3 a 4 připojeny podle diagramu, jistič odpojí hlavní napájení při každém otevření zadního panelu zařízení.

DET ER OBLIGATORISK AT FORBINDE SIKKERHEDSKREDSSLØBET AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN. Hvis klemmerne 3 og 4 forbindes som vist på oversigten, afbryder sikkerhedskontakten netforsyningen, når apparatets bagerste rum åbnes.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MUSS DIE SICHERHEITSSCHALTUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN. Wenn die Klemmen 3 und 4 entsprechend dem Schaltplan angeschlossen werden, unterbricht der Sicherheitsschalter die Stromversorgung aus dem Netz, wenn die Rückseite des Geräts geöffnet wird.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αν οι ακροδέκτες 3 και 4 συνδέθουν σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο διακόπης ασφαλείας διακόπτει την τροφοδοσία δικτύου όταν ανοίγει ο πίσω χώρος της συσκευής.

FOR SAFETY REASONS, IT IS COMPULSORY TO CONNECT THE SAFETY CIRCUIT. If terminals 3 and 4 are connected as per the diagram, the safety switch will cut off the mains supply whenever the rear panel on the appliance is opened.

POR RAZONES DE SEGURIDAD, SE DEBE CONECTAR OBLIGATORIAMENTE EL CIRCUITO DE SEGURIDAD. Si los bornes 3 y 4 se conectan según indica el esquema, el interruptor de seguridad interrumpe la alimentación de red cuando se abre el vano posterior del aparato.

TÄIELIKU OHUTUSE TAGAMISEKS ON KOHUSTSULIK ÜHENDADA KAITSELÜLITI. Kui klemmid 3 ja 4 on ühendatud skeemi kohaselt, katkestab kaitselülit toite alati, kui avatakse seadme tagapaneel.

TURVAPIIRIN KYTKEMINEN ON PAKOLLISTA TURVALLISUUSSYISTÄ. Kun liittimet 3 ja 4 kytketään kaavion mukaan, turvakatkaisin katkaisee virransyötön verkosta, kun laitteen takakansi avataan.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, IL EST FAIT OBLIGATION DE RACCORDER LE CIRCUIT DE SÉCURITÉ. Si les bornes 3 et 4 sont connectées comme l'indique le schéma, l'interrupteur de sécurité coupe l'alimentation de réseau quand on ouvre le compartiment arrière de l'appareil.

AR CHÚISEANNA SÁBHÁILTEACHTA, TÁ SÉ ÉIGEANTACH AN CIORCAD SÁBHÁILTEACHTA A CHEANGAL. Má tá teiminéil 3 agus 4 ceangalte i gcomhréir leis an léaráid, múchfaidh an lasc sábháilteachta soláthar an phríomhlionra cibé uair a osciltear painéal cíul an fhearaí.

IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA OBAVEZNO TREBA SPOJITI SIGURNOSNI KRUG. Ako se spojnice 3 i 4 spoje kao na dijagramu, sigurnosni prekidač prekinut će napajanje čim se otvori stražnja ploča jedinice.

A TELJES BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN KÖTELEZŐ BEKÖTNI A BIZTONSÁGI ÁRAMKÖRT. Amennyiben a 3-as és 4-es terminálokot a diagramnak megfelelő módon csatlakoztatták, a biztonsági kapcsoló elvágja a hálózati áramellátást minden esetben, amikor a készülék hátlapját kinyitják.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ҚАУІПСІЗДІК ТЕЗІМІН МІНДЕТТИ ТҮРДЕ ҚОСЫНЫЗ. Егер 3 және 4 терминалдары схемага сай жалғанған болса, құрылғының артқы панелі ашық түрган сайын қауіпсіздік қосқышы негізгі құат көзін ажыратып тастап отырады.

SAUGUMUI UŽTIKRINTI BŪTINA PRIJUNGTI APSAUGINE GRANDINE. Jeigu 3 ir 4 kontaktai prijungti pagal schemą, saugos jungiklis išjungia elektros tiekimą, kai tik atidaramas įrenginio galinis skydas.

DROŠĪBAS APSVĒRUMU DĒĻ, IR OBLIGĀTI JĀPIEVENO DROŠĪBAS ĶĒDE. Ja termināli Nr. 3 un 4 ir pievienoti, kā norādīts diagrammā, drošības slēdzis atslēgs elektropadevi katru reizi, kad tiks atvērts ierīces aizmugurējais panelis.

GHAL RAĞUNIJIET TA' SIKUREZZA, HUWA OBBLIGATORIU LI Č-ČIRKWIT TAS-SIKUREZZA JIġi KKONNETTJAT. Jekk it-terminali 3 u 4 huma mqabbdin skont id-dijagramma, l-iswiċċ tas-sikurezza jaqta' l-provvista tal-mejns kull darba li jinfeta īl-panel ta' wara tal-apparat.

OM VEILIGHEIDSREDENEN IS HET VERPLICHT HET VEILIGHEIDSCIRCUIT AAN TE SLUITEN. Als de klemmen 3 en 4 worden aangesloten zoals aangegeven in het schema, onderbreekt de veiligheidsschakelaar de netvoeding wanneer de achterste ruimte van het apparaat geopend wordt.

AV SIKKERHETSMESSIGE HENSYN ER DET PÅBUUDT Å KOBLE TIL SIKKERHETSKRETSEN. Dersom klemmene 3 og 4 koples slik det vises i skjemaet, avbryter sikkerhetsbryteren tilførselen i nettet når boksen bak på apparatet åpnes.

W CELU ZAPEWNIENIA CAŁKOWITEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY BEZWZGLĘDNIJE PODŁĄCZYĆ OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA. Jeżeli zaciski 3 i 4 są podłączone jak pokazano na schemacie, włącznik bezpieczeństwa oddziała z sieci po otwarciu tylnego panelu urządzenia.

POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, É OBRIGATÓRIO LIGAR O CIRCUITO DE SEGURANÇA. Se os terminais 3 e 4 forem ligados conforme indicado no esquema, o disjuntor interrompe a alimentação da rede quando se abre o compartimento traseiro do aparelho.

DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ, ESTE OBLIGATORIU SĂ CONECTAȚI CIRCUITUL DE SIGURANȚĂ. Dacă bornele 3 și 4 sunt conectate conform diagramei, comutatorul de siguranță va întrerupe furnizarea energiei electrice de fiecare dacă când este deschis panoul din spate al aparatului.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДСОЕДИНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Если клеммы 3 и 4 соединены, как показано на схеме, предохранительный выключатель отключает сетевое питание при открытии заднего отсека прибора.


NA ZAISTENIE CELKOVEJ BEZPEČNOSTI MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ BEZPEČNOSTNÝ OKRUH. Ak sú svorky 3 a 4 prepojené podľa schémy, bude bezpečnostný spínač vypínať napájanie pri každom otvorení zadného panela zariadenia.

ZA ZAGOTavljanje popolne varnosti je obvezna priključitev varnostnega tokokroga. Če sta sponki 3 in 4 povezani, kot je prikazano na shemi, bo varnostno stikalo prekinilo napajanje vsakič, ko bo odprta zadnja plošča naprave.


AV SÄKERHETSSKÄL ÄR DET OBLIGATORISKT ATT ANSLUTA SÄKERHETSKRETSEN. Om klämmorna 3 och 4 ansluts så som anges i schemat, avbryter säkerhetsbrytaren närmatningen när man öppnar apparatens bakre utrymme.

GENEL EMNİYETİ SAĞLAMAK İÇİN, EMNİYET DEVRESİNİN BAĞLANMASI ZORUNLUDUR. 3 ve 4 terminalerinin semaya göre bağlanmaları durumunda, cihazın arka paneli her açıldığında emniyet anahtarı, şebeke beslemesini kesecektir.


出于安全原因，必须连接安全线路。如果根据图示连接了端子3和4，则安全开关将在设备后面板打开时切断主电源。

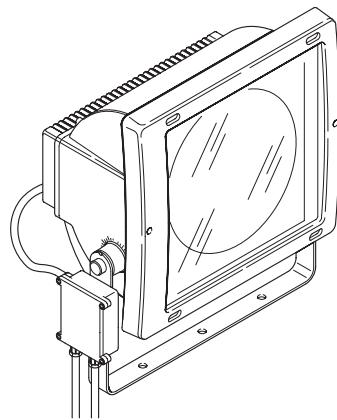



MN 2000W 11,3A
(GW 84 657 - GW 84 755 - GW 84 757)



GW 84 621 400V - 50Hz - IP66
GW 84 622 415V - 50Hz - IP66
GW 84 623 380V - 60Hz - IP66

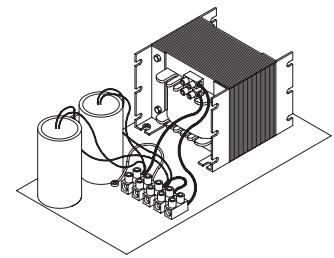

GW 84 639 400V - 50Hz - IP20

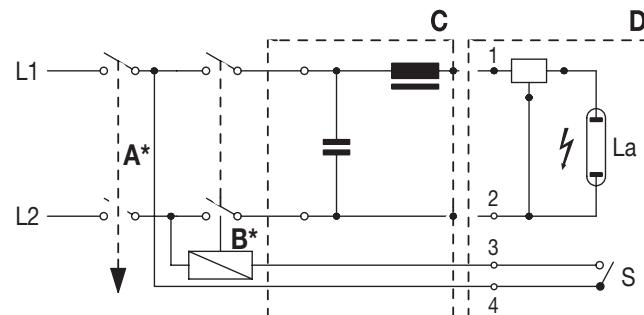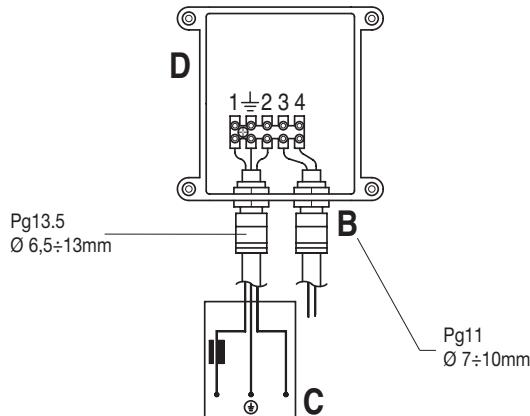

A	B
Interruttore di sic.10A	Relè di sicurezza
قطاع الدائرة الكهربائية 10 أمبير	مرحل الأمان
Размыкальник 10А	Реле блокировки
Прекъсвач 10 А	Обезопасяващо реле
Přerušovač 10 A	Rojistné relé
Sikkerhedsafbryderkontakt 10A	Sikkerhedsrelæ
Leistungsschalter 10A	Sicherheitsrelais
Ασφαλειοδακόπτης 10A	Ρελέ ασφαλείας
Circuitbreaker 10A	Safety relay
Disyuntor 10A	Relé de seguridad
Kaitseülitri 10 A	Kaitsrellee
Virrankatkaisin 10 A	Turvarele
Coupe-circuit 10A	Relais de sécurité
Scoradán Ciorcaid 10A	Athsheachadán sábháilteachta
Prekidač 10 A	Sigurnosni relj
Megszakító, 10 A	Biztonsági relé
10 A автоматты ажыратқыш	Күят беруу көрәбى
Grandinés pertraukkilis 10 A	Saugos relé
Slēgiekārtā 10A	Drošības relejs
Salavita 10A	Rilej tas-sikurezza
Veiligheidsschakelaar 10A	Veiligheidsrelais
Overbelastningsbryter 10A	Sikkerhetsrelè
Wylacznik automatyczny 10A	Przekaźnik bezpieczeństwa
Disjuntor de 10 A	Relé de segurança
Întrerupător de 10A	Releu de siguranță
Предохранительное реле	Предохранительное реле
Istü 10 A	Верхностное реле
Odklopník 10 A	Varnostní rele
Säkerhetsbrytare 10 A	Säkerhetsrelä
Devre kesici 10A	Emniyet rölesi
10安断路器	安全继电器

C	D
Gruppo alimentatore	Proiettore
صندوق مصدر الكهرباء	وحدة الأضواء الكاشفة
Блок силкавання	Пражэктар
Захранващ източник	Пражэктар
Box napájēče	Osvětlení
Forsyningenshed	Projektor
Speisergruppe	Flutlicht
Koutí trofobodotíkou	Пробледац
Power supply box	Floodlight
Sección de alimentacion	Проектор
Toitekarp	Проектар
Syöttöreasia	Valonheitin
Boîte d'alimentation	Projecteur
Bosca soláthair cumhachta	Tuulsolas
Kutija za napajanje	Reflektor
Tápegység doboza	Fényvető
Kyat бериу көрәбى	Проектар
Maitinimo blokas	Prožektorius
Elektropadeves kaste	Prožektors
Kaxxa tal-provista tal-elettriku	Floodlight
Voedingseenheid	Schijnwerper
Strömforsyningenshet	Projektor
Modül zasilania	Projektor iluminacyjny
Grupo alimentador	Projector
Casetă de alimentare	Projektor
Блок питания	Проектор
Napájacia skriňa	Svetlomet
Ohiše napajalnika	Reflektor
Matarenhet	Strålkastare
Güç kaynağı kutusu	Projektör
电源盒	照明灯

*	غير موردة
Non in dotazione	Не уваходзяць у камплект пастаўкі
	Не е включено в комплектацията на доставката
	Není součástí dodávky
	Ikke leveret
	Nicht mitgeliefertes
	Δεν παρέχεται
	Not supplied
	No incluido en el equipo
	Ei sisaldu tarnekomplektis
	Ei mukana
	Non en dotation
	Nil sé seo curtha ar fáil
	Nije u opremi
	Nem tartozék
	Бірле берілмейді
	Netiekiamata
	Nav nodrošināts
	Mhux prouvdut
	Niet bijgeleverd
	Leveres ikke
	Nie występuje
	Não forecidos
	Nu intră în dotare
	Не входит в комплект
	Nie je súčasťou dodávky
	Ni vključeno
	Ingår inte
	Tedarik edilmez
	未提供

PER MOTIVI DI SICUREZZA È OBBLIGATORIO COLLEGARE IL CIRCUITO DI SICUREZZA. Se i morsetti 3 e 4 vengono collegati come riportato nello schema, l'interruttore di sicurezza interrompe l'alimentazione di rete quando si apre il vano posteriore dell'apparecchio.

لأسباب تتعلق بالأمن، يُعد إجبارياً توصيل دائرة أمان. فعند توصيل الطرف 3 و 4 كما هو موضح في المخطط، يقوم مفتاح الأمان بقطع مصدر الكهرباء الرئيسي حينما يتم فتح اللوحة الخلفية بالجهاز.

ПА ТЭХНІЦЫ БЯСПЕКІ АБАВЯЗКОВА ПАДЛУЧАЙЦЕ ЛАНЦУГ БЯСПЕКІ. Калі клемы 3 і 4 падлучаюцца адпаведна схеме, абарончы пераключальник адсякае сілкаванне, калі задняя панель прыстасавання адкрываецца.

ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СВЪРЖЕТЕ ПРЕДПАЗНАТА ВЕРИГА. Ако клемы 3 и 4 се свържат, както е показано на електрическата схема, превключвателят на блокировката прекъсва мрежовото захранване, когато задният панел на изделието се отвори.

PRO ZAJÍSTĚNÍ CELKOVÉ BEZPEČNOSTI MUSÍ BÝT PŘIPOJEN BEZPEČNOSTNÍ OKRUH. Jsou-li terminály 3 a 4 připojeny podle diagramu, jistič odpojí hlavní napájení při každém otevření zadního panelu zařízení.

DET ER OBLIGATORISK AT FORBINDE SIKKERHEDSKREDSSLØBET AF HENSYN TIL SIKKERHEDEN. Hvis klemmerne 3 og 4 forbindes som vist på oversigten, afbryder sikkerhedskontakten netforsyningen, når apparatets bagerste rum åbnes.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN MUSS DIE SICHERHEITSSCHALTUNG ANGESCHLOSSEN WERDEN. Wenn die Klemmen 3 und 4 entsprechend dem Schaltplan angeschlossen werden, unterbricht der Sicherheitsschalter die Stromversorgung aus dem Netz, wenn die Rückseite des Geräts geöffnet wird.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Αν οι ακροδέκτες 3 και 4 συνδέθουν σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο διακόπης ασφαλείας διακόπτει την τροφοδοσία δικτύου όταν ανοίγει ο πίσω χώρος της συσκευής.

FOR SAFETY REASONS, IT IS COMPULSORY TO CONNECT THE SAFETY CIRCUIT. If terminals 3 and 4 are connected as per the diagram, the safety switch will cut off the mains supply whenever the rear panel on the appliance is opened.

POR RAZONES DE SEGURIDAD, SE DEBE CONECTAR OBLIGATORIAMENTE EL CIRCUITO DE SEGURIDAD. Si los bornes 3 y 4 se conectan según indica el esquema, el interruptor de seguridad interrumpe la alimentación de red cuando se abre el vano posterior del aparato.

TÄIELIKU OHUTUSE TAGAMISEKS ON KOHUSTSULIK ÜHENDADA KAITSELÜLITI. Kui klemmid 3 ja 4 on ühendatud skeemi kohaselt, katkestab kaitselülit toite alati, kui avatakse seadme tagapaneel.

TURVAPIIRIN KYTKEMINEN ON PAKOLLISTA TURVALLISUUSSYISTÄ. Kun liittimet 3 ja 4 kytketään kaavion mukaan, turvakatkaisin katkaisee virransyötön verkosta, kun laitteen takakansi avataan.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, IL EST FAIT OBLIGATION DE RACCORDER LE CIRCUIT DE SÉCURITÉ. Si les bornes 3 et 4 sont connectées comme l'indique le schéma, l'interrupteur de sécurité coupe l'alimentation de réseau quand on ouvre le compartiment arrière de l'appareil.

AR CHÚISEANNA SÁBHÁILTEACHTA, TÁ SÉ ÉIGEANTACH AN CIORCAD SÁBHÁILTEACHTA A CHEANGAL. Má tá teiminéil 3 agus 4 ceangailte i gcomhréir leis an léaráid, múchfaidh an lasc sábháilteachta soláthar an phríomhliónra cibé uair a osciltear painéal cíul an fhearaí.

IZ SIGURNOSNIH RAZLOGA OBAVEZNO TREBA SPOJITI SIGURNOSNI KRUG. Ako se spojnice 3 i 4 spoje kao na dijagramu, sigurnosni prekidač prekinut će napajanje čim se otvori stražnja ploča jedinice.

A TELJES BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN KÖTELEZŐ BEKÖTNI A BIZTONSÁGI ÁRAMKÖRT. Amennyiben a 3-as és 4-es terminálokot a diagramnak megfelelő módon csatlakoztatták, a biztonsági kapcsoló elvágja a hálózati áramellátást minden esetben, amikor a készülék hátlapját kinyitják.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ БОЙЫНША ҚАУІПСІЗДІК ТЕЗІМІН МІНДЕТТИ ТҮРДЕ ҚОСЫНЫЗ. Егер 3 және 4 терминалдары схемада сай жалғанған болса, құрылғының артқы панелі ашық түрган сайын қауіпсіздік қосқышы негізгі құат көзін ажыратып тастап отырады.

SAUGUMUI UŽTIKRINTI BŪTINA PRIJUNGTI APSAUGINE GRANDINE. Jeigu 3 ir 4 kontaktai prijungti pagal schemą, saugos jungiklis išjungia elektros tiekimą, kai tik atidaramas įrenginio galinis skydas.

DROŠĪBAS APSVĒRUMU DĒĻ, IR OBLIGĀTI JĀPIEVENO DROŠĪBAS ĶĒDE. Ja termināli Nr. 3 un 4 ir pievienoti, kā norādīts diagrammā, drošības slēdzis atslēgs elektropadevi katru reizi, kad tiks atvērts ierīces aizmugurējais panelis.

GHAL RAĞUNIJIET TA' SIKUREZZA, HUWA OBBLIGATORIU LI Č-ČIRKWIT TAS-SIKUREZZA JIġi KKONNETTJAT. Jekk it-terminali 3 u 4 huma mqabbdin skont id-dijagramma, l-iswiċċ tas-sikurezza jaqta' l-provvista tal-mejns kull darba li jinfeta īl-panil ta' wara tal-apparat.

OM VEILIGHEIDSREDENEN IS HET VERPLICHT HET VEILIGHEIDSCIRCUIT AAN TE SLUITEN. Als de klemmen 3 en 4 worden aangesloten zoals aangegeven in het schema, onderbreekt de veiligheidsschakelaar de netvoeding wanneer de achterste ruimte van het apparaat geopend wordt.

AV SIKKERHETSMESSIGE HENSYN ER DET PÅBUUDT Å KOBLE TIL SIKKERHETSKRETSEN. Dersom klemmene 3 og 4 koples slik det vises i skjemaet, avbryter sikkerhetsbryteren tilførselen i nettet når boksen bak på apparatet åpnes.

W CELU ZAPEWNIENIA CAŁKOWITEGO BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY BEZWZGLĘDNIJE PODŁĄCZYĆ OBWÓD BEZPIECZEŃSTWA. Jeżeli zaciski 3 i 4 są podłączone jak pokazano na schemacie, włącznik bezpieczeństwa odcina zasilanie z sieci po otwarciu tylnego panelu urządzenia.

POR MOTIVOS DE SEGURANÇA, É OBRIGATÓRIO LIGAR O CIRCUITO DE SEGURANÇA. Se os terminais 3 e 4 forem ligados conforme indicado no esquema, o disjuntor interrompe a alimentação da rede quando se abre o compartimento traseiro do aparelho.

DIN MOTIVE DE SIGURANȚĂ, ESTE OBLIGATORIU SĂ CONECTAȚI CIRCUITUL DE SIGURANȚĂ. Dacă bornele 3 și 4 sunt conectate conform diagramei, comutatorul de siguranță va întrerupe furnizarea energiei electrice de fiecare dacă când este deschis panoul din spate al aparatului.

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НЕОБХОДИМО В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДСОЕДИНИТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ. Если клеммы 3 и 4 соединены, как показано на схеме, предохранительный выключатель отключает сетевое питание при открытии заднего отсека прибора.


NA ZAISTENIE CELKOVEJ BEZPEČNOSTI MUSÍ BYŤ PRIPOJENÝ BEZPEČNOSTNÝ OKRUH. Ak sú svorky 3 a 4 prepojené podľa schémy, bude bezpečnostný spínač vypínať napájanie pri každom otvorení zadného panela zariadenia.


ZA ZAGOTavljanje popolne varnosti je obvezna priključitev varnostnega tokokroga. Če sta sponki 3 in 4 povezani, kot je prikazano na shemi, bo varnostno stikalo prekinilo napajanje vsakič, ko bo odprta zadnja plošča naprave.

AV SÄKERHETSSKÄL ÄR DET OBLIGATORISKT ATT ANSLUTA SÄKERHETSKRETSEN. Om klämmorna 3 och 4 ansluts så som anges i schemat, avbryter säkerhetsbrytaren närmatningen när man öppnar apparatens bakre utrymme.

GENEL EMNİYETİ SAĞLAMAK İÇİN, EMNİYET DEVRESİNİN BAĞLANMASI ZORUNLUDUR. 3 ve 4 terminalerinin semaya göre bağlanması durumunda, cihazın arka paneli her açıldığında emniyet anahtarı, şebeke beslemesini kesecektir.


出于安全原因，必须连接安全线路。如果根据图示连接了端子3和4，则安全开关将在设备后面板打开时切断主电源。

	
Optics	RG1:
CIRC. 8°	62 m
CIRC. 10°	52 m
CIRC. 20°	23 m

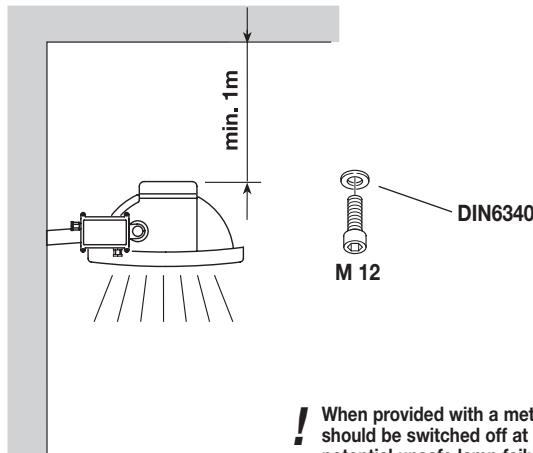




! When provided with a metal halide lamp (MX), the luminaire should be switched off at least once a week, to avoid potential unsafe lamp failure (acc. to AS/NZS 60598-1)

W				OSRAM	Kg			
1000	MN	K12s	4-5 kV	HQI-TS 1000W/D/S	16	0,226 m ²	0,102 m ²	40 m
2000	MN	Cavo - كابل Kabel - Kabell Kabel - Kabel Kabel - Kabel Cable - Cable Juhe - Kaapeli Câble - Cábla Kabel - Kábel Kabel - Kabelis Kabelis - Kejbil Kabel - Ledning Przewód - Cabo Cablu - Провод Kábel - Kabel Kabel - Kablo 线缆	4-5 kV	HQI-TS 2000W/D/S	16	0,226 m ²	0,102 m ²	50 m

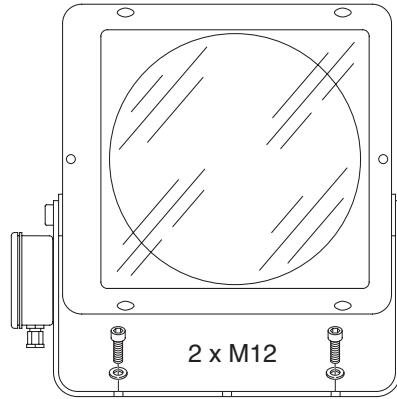

IT Per installazioni superiori a 3m assicurare il proiettore con catena (es. GWS6922) o cavo di acciaio.

AR بالنسبة لعمليات التركيب التي يزيد ارتفاعها عن 3 م، فقم بثبيت وحدة الإضاءة الكاشفة باستخدام سلسلة (على سبيل المثال 2296SWG أو كابل فولاذ). **BE** Для усталявання вишэй за 3 м замацуйце праэктор з дапамогай ланцуго (напрыклад, GWS6922) або стальнага троса. - **BG** За монтажи на височина, по-голяма от 3 м, закрепете прожектора с верига (напр. GWS6922) или стоманен кабел. - **CS** Pro instalace vyšší než 3 m zajistěte světlomet řetězem (např. GWS6922) nebo ocelovým kabelem. - **DA** Ved installationer på over 3m skal projektøren sikres med en kæde (f.eks. GWS6922) eller et kabel af stål. - **DE** Für Installationen in einer Höhe von mehr als 3m den Scheinwerfer mit einer Kette (z.B. GWS6922) oder einem Stahlseil sichern. - **EL** Για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες από 3 m σταθεροποιήστε τον προβολέα με αλυσίδα (π.χ. GWS6922) ή με συρματόσχοινο. - **EN** For installations higher than 3m, secure the floodlight with a chain (e.g. GWS6922) or a steel cable. - **ES** Para instalaciones superiores a 3m, asegurar el proyector con una cadena (por ej.: GWS6922) o cable de acero. - **ET** Paigaldamisel kõrgemale kui 3 m kõrgusele kinnitage tulvar ketiga (nt GWS6922) või terastrossiga. - **FI** 3 metriä ylittäville asennuksille valonheitimen kiinnitys on varmistettava ketjulla (esim. GWS6922) tai teräskapellilla. - **FR** Pour une installation supérieure à 3 m, assurer le projecteur à l'aide d'une chaîne (par exemple GWS6922) ou d'un câble en acier. - **GA** Le haghaidh suiteálacha níos airde ná 3m, daingnigh an tuilsolas le slabhra (e.g. GWS6922) nó cábla cruaich. - **HR** Kod postavljanja na visini većoj od 3 m učvrstite reflektor pomoću lanca (npr. GWS6922) ili čeličnog kabela. - **HU** Ha 3m-nél magasabbra szerelni fel a fényszórót, biztosítás ki egy láncnal (pl. GWS6922) vagy acélkábelrel. - **KK** 3 м-ден жоғары кондырылғылар үшін прожекторды шыңжырымен (мысалы, GWS6922) немесе болат кабельмен бекітіңіз. - **LT** Jei montuojama aukščiau negu 3 m, projektoriu pritvirtinkite grandine (pvz. GWS6922) arba plieniniu lynu. - **LV** Ja konstrukcija ir jāuzstāda augstāk par 3 m, nostipriņiet projektoru ar kēdi (piem. GWS6922) vai tērauda trosi. - **MT** Għal installazzjonijiet oħġla minn 3m, waħħal il-floodlight b'katina (eż. GWS6922) jew b'kejbi tal-azzar. - **NL** Voor installaties op een hoogte van meer dan 3m moet de verlichting bevestigd worden met behulp van een ketting (bijv. GWS6922) of een staal kabel. - **NO** For installasjoner over 3m må du sikre projektoren med kjede (f.eks. GWS6922) eller stålkabel. - **PL** W instalacjach powyżej 3 m przymocować projektor lącuchem (np. GWS6922) lub stalowym kablem. - **PT** Para instalações superiores a 3 m prenda o projetor com corrente (ex. GWS6922) ou cabo de aço. - **RO** Pentru instalările la o înălțime mai mare de 3 m, asigurați projectorul cu un lanț (de exemplu, GWS6922) sau un cablu de oțel. - **RU** При установке на высоте более 3м присоедините к прожектору страховочную цепь (например, GWS6922) или стальной трос. - **SK** Pri inštaláciách vyšších než 3 m zaistite svetlomet reťazou (napr. GWS6922) alebo ocelovým káblom. - **SL** Pri namestitvah višjih od 3 m žaromet pritrditve z verigo (npr. GWS6922) ali jekleno vrvjo. - **SV** För installationer högre än 3 meter ska strålkastaren säkras med kedja (t.ex. GWS6922) eller stålvajer. - **TR** 3 metreden daha yüksek kurulumlar için, projektörü bir zincir (örneğin GWS6922) veya çelik kablo ile sabitleyin. - **ZH** 对于高超过3M的安装, 请使用链条 (例如GWS6922) 或者钢缆固定泛光灯。

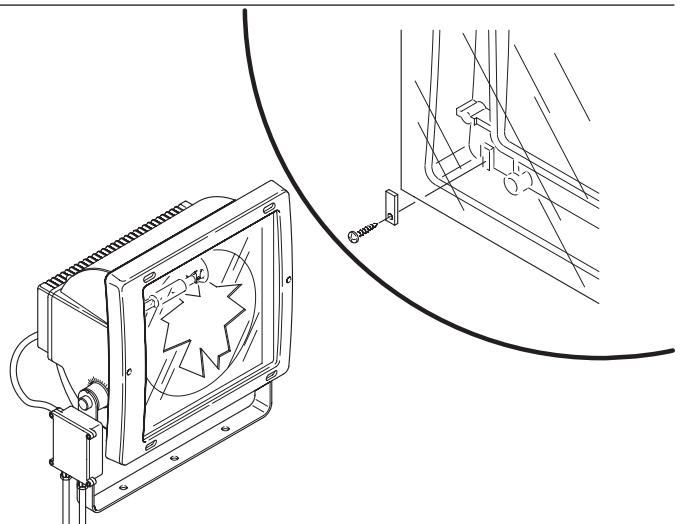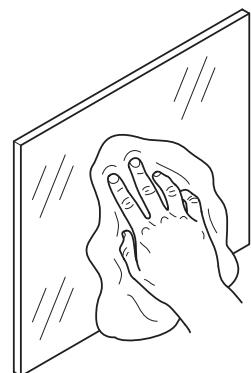

GW 88 285


GW 84756 - GW 84757




10 J

GW 88 261

GW 84656 - GW 84657 - GW 84754 - GW 84755

10 J

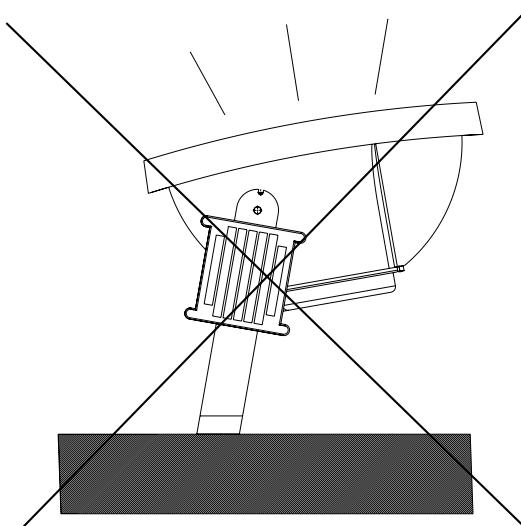

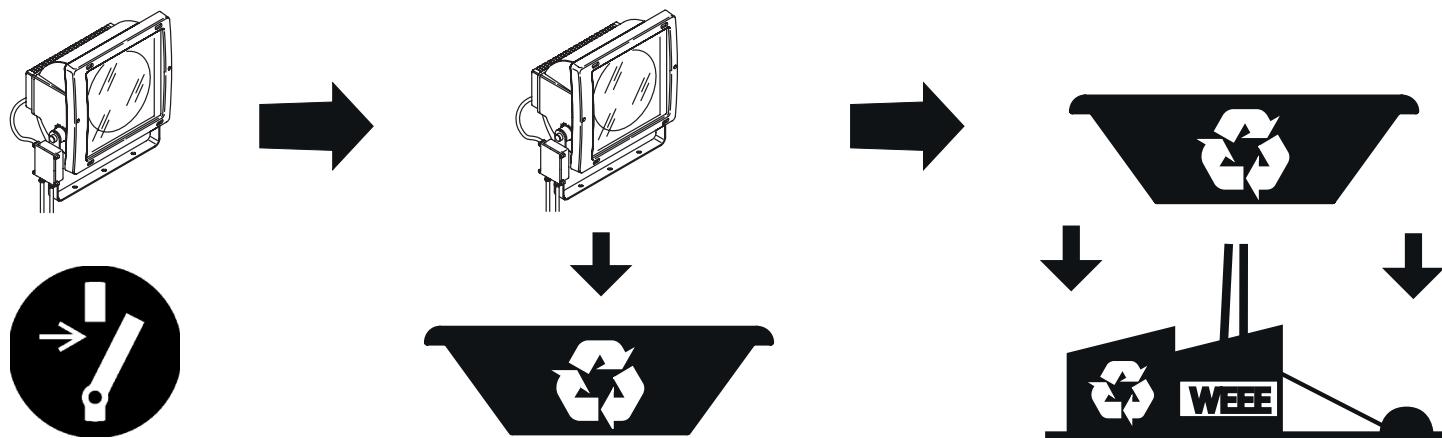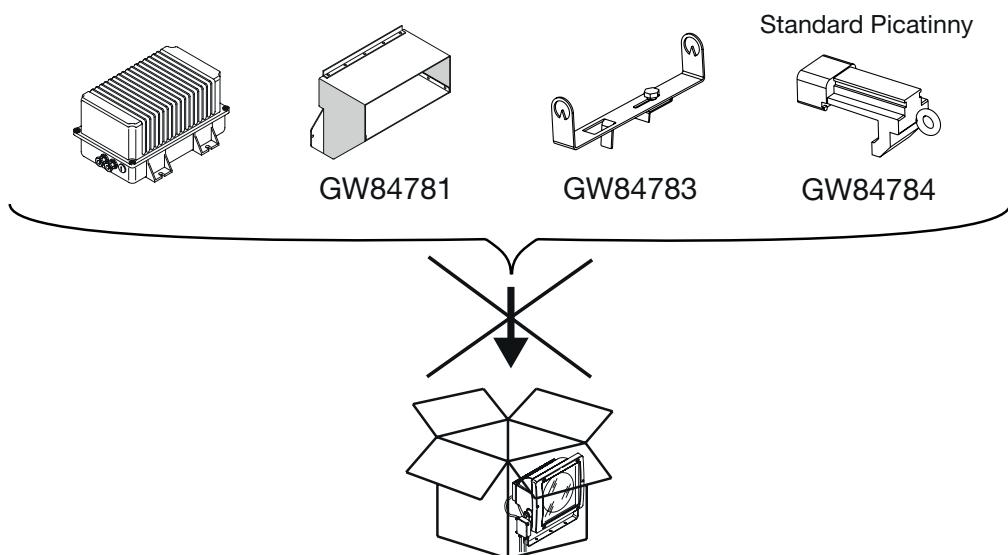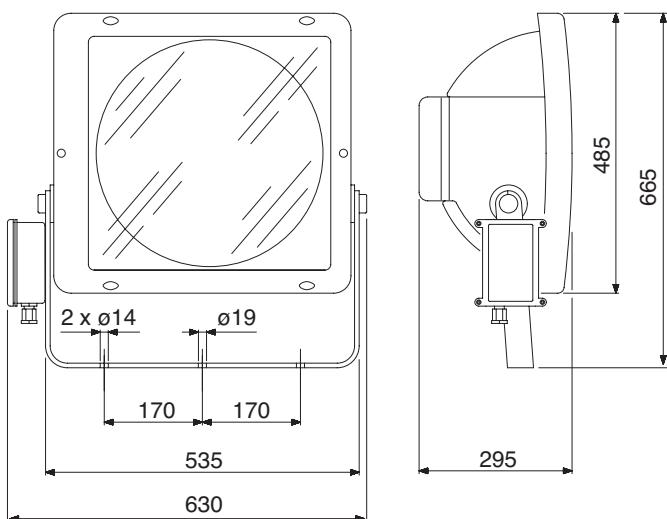

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:

Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A.Volta, 1 IT-24069 Cenate Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com



+39 035 946 111

8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
lunedì - venerdì - monday - friday



+39 035 946 260



sat@gewiss.com
www.gewiss.com