



SCHEDA TECNICA

ST/164

TAPPETO ISOLANTE PER MEDIA TENSIONE

CARATTERISTICHE GENERALI :

Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti

CERTIFICAZIONI

DIN 53.481 pari a VDE 0303Part. 2

IEC-EN60243-1

Conforme alle norme CE

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza Standard : 1 metro

Lunghezza : Vedi tabella

Spessore : Vedi tabella

Colore : Grigio

Lato calpestio antiscivolo trama millerighe a coste

Lato faccia posteriore liscia




CAMPO DI APPLICAZIONE :

Installazione elettriche

TABELLA CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE :

Codice	Tensione Esercizio (KV)	Tensione Prova (KV)	Tensione Perforazione (KV)	Spessore (mm)	Lunghezza (m)	tipo di confezionamento
5TA9960	12	25	30	3,5	1	rotolo
5TA9996-5	12	25	30	3,5	5	rotolo
5TA9996	12	25	30	3,5	10	rotolo
5TA9998-1	20	42	50	5	1	spezzone
5TA9998-2	20	42	50	5	2	spezzone
5TA9998-5	20	42	50	5	5	rotolo
5TA9998	20	42	50	5	10	rotolo

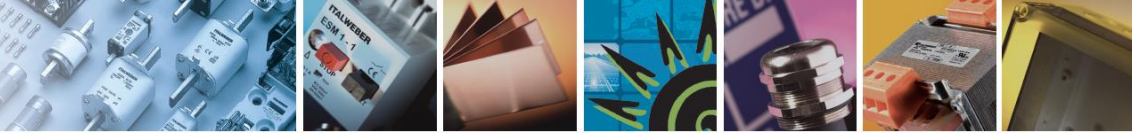

SCHEDA TECNICA

ST/164

Stoccaggio / Trasporti

Non comprimere o piegare il tappeto.

Non conservare o usare il tappeto in prossimità di fonti di calore.

Non esporre i tappeti alla luce diretta del sole o altre fonti di ozono.

La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra + 10 ° C e + 21 ° C.

Marcatura

Il tappeto isolante deve essere utilizzato o posato in modo che le marcature rimangano visibili

Il tappeto isolante consegnato in rotoli deve essere tagliato in modo che le marcature rimangano visibili

Prima dell'uso

Ispezionare visivamente ogni lato del tappeto isolante prima dell'uso.

Se il tappeto è sporco, lavarlo con acqua e sapone e asciugare rispettando la temperatura di esercizio.

Uso

Temperatura d'esercizio compresa tra -40 ° C e + 55 ° C.

Evitare il contatto con prodotti chimici, solventi e acidi aggressivi.

Posizionare il tappeto sul pavimento pulito e levigato e privo di elementi che possano danneggiare il materiale isolante.

Posizionare i piedi al centro del Tappeto.

L'esame periodico e test elettrici

Il tappeto isolante deve essere controllati visivamente ogni 12 mesi.

Si possono effettuare a richiesta del cliente Test elettrici da utente o laboratorio certificato , che deve rilasciare Report Test