

**SERIE COTTO/SASSO/TONDA**

**Articoli:** 8509





**Tipologia articolo** Basetta legno color noce per prese – deviatori - scatole di derivazione

**Serie** COTTO / SASSO / TONDA

**Corpo** Legno

**Colore** noce

**Dimensioni frutto**

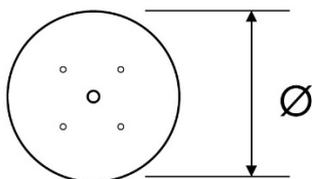

Ø 90 mm  
H 9 mm

**Accessori** Nessuno

**Note** Adatto per impianti a vista – Utilizzabile in abbinamento con Treccia Cotone LE PROLUNGHE

**Norme di riferimento:** N.A.

Codice Articolo	Descrizione	Colore	Confezione	Pezzi x cartone
8509	Basetta in legno (noce) per prese – deviatori – scatole di derivazione	Ciliegio	Scatola	12



**Consigli per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**



 **C'ERA  
UNA  
VOLTA**


## Un impianto a regola d'arte

Regole per il corretto montaggio  
degli impianti con cavo a vista

- 1 Utilizzare solo **Treccia Cotone** a doppio rivestimento  
sezioni cavi disponibili 3G1 - 3G1.5 - 3G2.5 - 4G1.5  
(CODICI 5932 - 5933 - 5934 - 5936 - 7250 - 7251 - 7252 - 7253) “C'era una volta”
- 2 Utilizzare un **isolatore** almeno ogni 30 cm di cavo steso
- 3 Utilizzare la **Basetta** per le seguenti serie:  
Elite, Nera, Cotto, Tonda, Rettangolo, Sasso, Oval, Restyling.  
Per frutti ø 70 utilizzare la basetta piccola  
Per frutti ø 90 utilizzare la basetta grande
- 4 Utilizzare solo per **impianti interni a Vista** (non impianto completo)
- 5 Fare installare da un **Tecnico Specializzato**.

*dal 1986 con te*

**Schema per la realizzazione di impianto a vista con “treccia cotone a doppio rivestimento”**

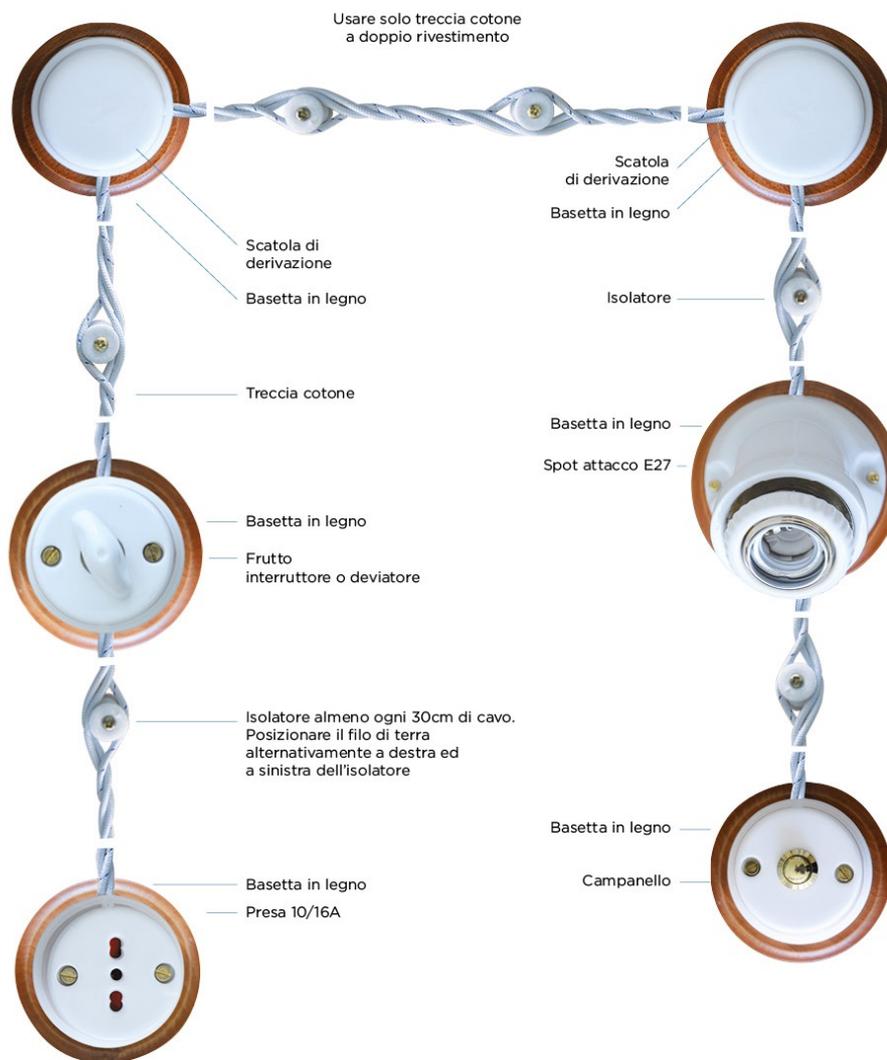

**CONSIGLI PER L'IMPIANTO TRECCIA**

- Il filo di terra è sempre evidenziato da apposita punteggiatura e va posizionato alternativamente a destra e a sinistra dell'isolatore per evitare l'apertura della treccia.
- Non utilizzare mai treccia seta ma solo ed esclusivamente treccia cotone “C'era una volta” a doppio rivestimento.

