

SERIE | *SERIES*: POUND_WALL


BRAND: i-LED

IP40

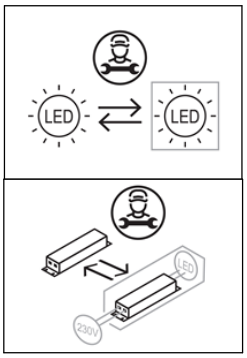




8.5W
81995
81996
A

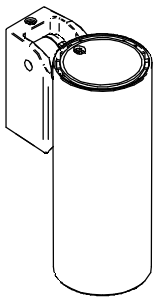

19.5W
81997
81998
B

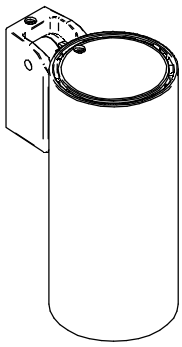

29W
81999
82000
C


SPECIFICHE PRODOTTI - CODICI | *PRODUCTS SPECIFICATION - CODES*

	CODE	Dimensions (LxWxH / Ø x H mm)	Electrical Insulation Class	POWER AC (W)	WEIGHT (Kg)	IP	CRI	Energy class light Temperature color LED (°K) 2700	3000	4000	No. light source	Conn. Type
Ta -20°C +50°C	81995 81996	Ø48 x 89 x 116	1	8,5	0,5	40	90	F	F	F*	1	Y
	81997 81998	Ø65 x 107 x 166	1	19,5	0,8			D	D	D*	1	
	81999 82000	Ø69 x 126 x 191	1	29	1,2			D	D	D*	1	

*NON FISSARE LA SORGENTE LUMINOSA.
**DO NOT LOOK AT LIGHT SOURCE.*

ACCESSORI INCLUSI / *INCLUDED ACCESSORIES*

VITI E TASSELLI
ANCHORS AND SCREWS



ACCESSORI NON INCLUSI / *NOT INCLUDED ACCESSORIES*

SCHERMO CILINDRICO 45°
HALF SNOOT 45°




99733 for 10W
99782 for 19.5W
99795 for 24W

SEGUIRE IL FOGLIO DI INSTALLAZIONE
FOLLOW THE INSTRUCTION MANUAL


FGI00206

SCHERMO CILINDRIVO
SNOOT



99774 for 8.5W
99783 for 19.5W
99796 for 29W

HONEYCOMB
HONEYCOMB



99776 for 8.5W
99780 for 19.5W
99798 for 29W

LENTE
LENS




for 8.5
99805 SPOT
99806 MEDIUM FLOOD
99807 WIDE FLOOD

for 19.5W
99827 SPOT
99828 MEDIUM FLOOD
99829 WIDE FLOOD


for 29W
99808 SPOT
99809 MEDIUM FLOOD
99810 WIDE FLOOD

FILTRO ELLITTICO
ELLLIPTIC FILTER



99775 for 8.5W
99781 for 19.5W
99799 for 29W

FRANGILUCE
CROSS LOUVRE



99777 for 8.5W
99779 for 19.5W
99799 for 29W

linea light group	**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO** *MOUNTING INSTRUCTIONS*	**REVISIONE N°.** *REVISION N°.*	**DATA**
		Rev. 1	**7/17/2026**


LED-FGI775

SERIE | *SERIES*: POUND_WALL
BRAND: i-LèD


PUNTI DI FISSAGGIO *FIXING POINTS*

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*


A

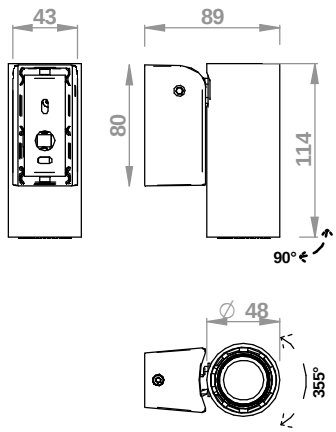

B

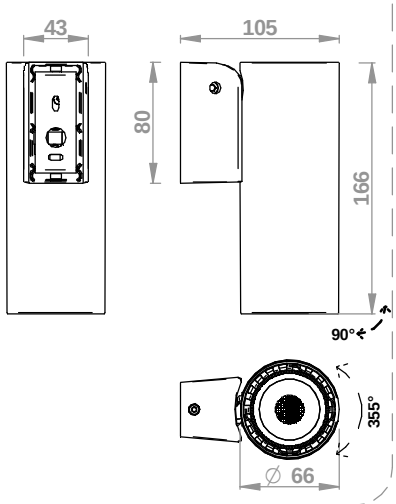


C

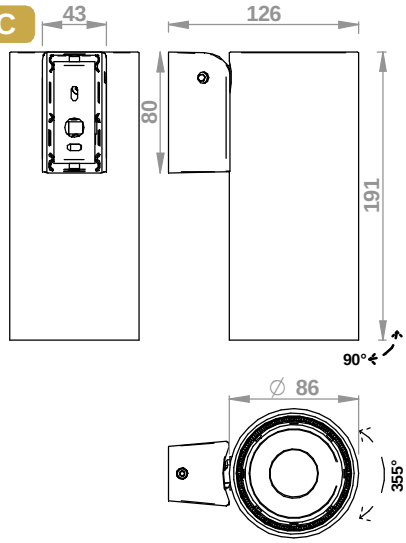


STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET

A
B
C
1

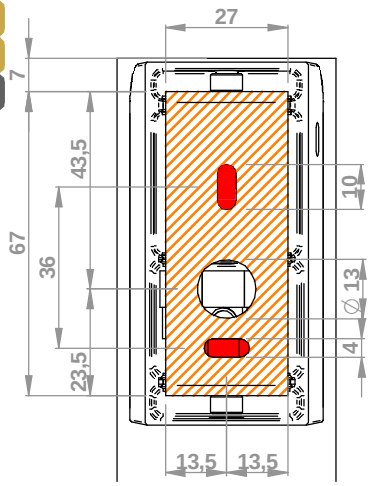


INSTALLAZIONE/ *INSTALLATION*


A
B
C
2

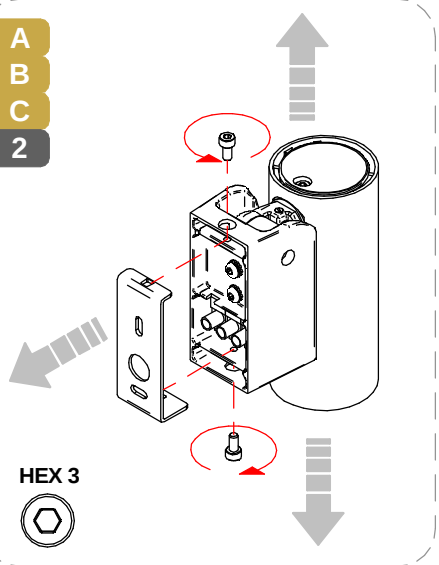


A
B
C
3

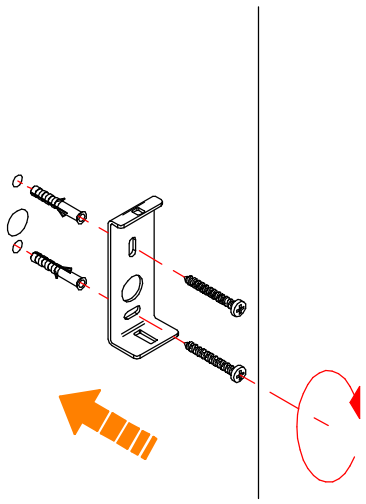


A
B
C
4

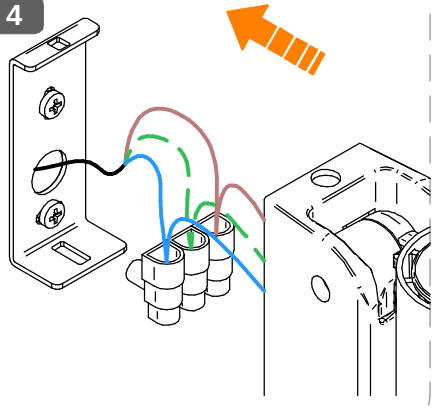

A
B
C
5

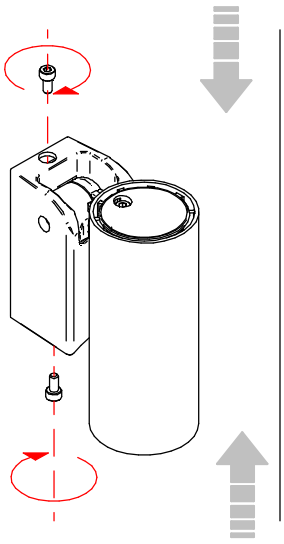

A
B
C
6

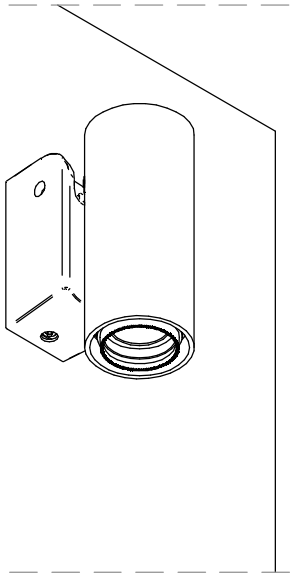



SERIE | *SERIES*: POUND_WALL

BRAND: i-LED

MARRONE / BROWN = LINEA / *LINE*
AZZURRO / LIGHT BLUE = NEUTRO / *NEUTRAL*
GIALLO-VERDE / YELLOW-GREEN = TERRA / EARTH CPC | PE

REGOLAZIONE / *TILTING*

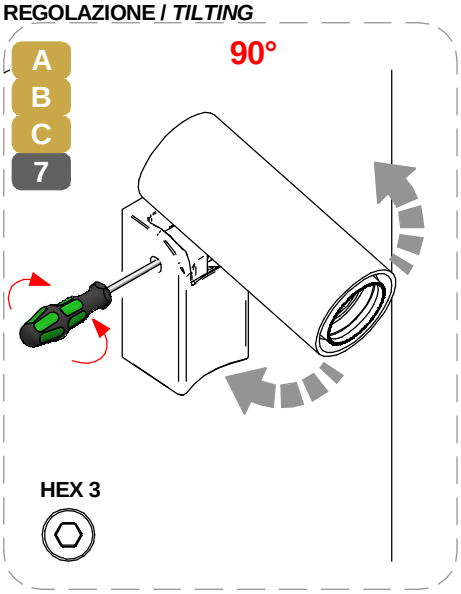

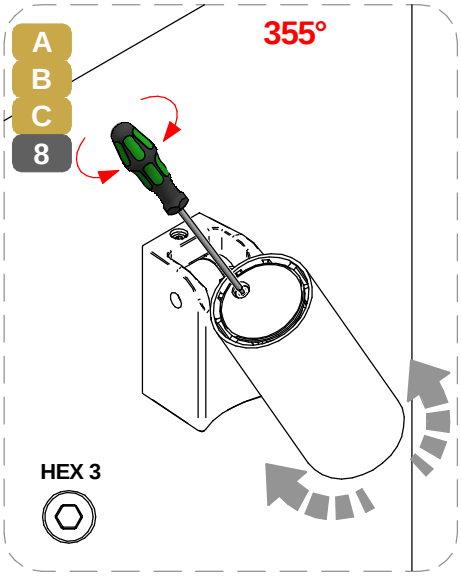

CABLAGGIO / *WIRING*

1



TUTTE LE OPERAZIONI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DEVONO ESSERE CONDOTTE IN MANCANZA DI TENSIONE

ALL THE WIRING OPERATION MUST BE PERFORMED WITH MCB IN OFF POSITION


2



SE IL PRODOTTO E' DEFINITO IN CLASSE 1, IL CONDUTTORE DI MESSA A TERRA DI PROTEZIONE DEVE ESSERE SEMPRE COLLEGATO

IF THE FITTING IS CLASS 1 RATED, THE CPC | EARTH | PE CONDUCTOR MUST BE CONNECTED

3



SE L'IMPIANTO E' STATO COMPLETATO ED E' IN SICUREZZA, PUO' ESSERE ALIMENTATO

WHEN THE CIRCUIT IS COMPLETED AND SAFE, MCB CAN BE SET IN ON POSITION

TIPO DI CONNESSIONE
TYPE OF CONNECTION

X: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso il fabbricante, o il suo servizio di assistenza.
X: If the external flexible cable of this appliance is dameged, it must be replaced with a special cable, which is only avaible from the manufacturer or its service department.

Y: Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
Y: If the external flexible cable of this appliance is dameged, it must only be replaced by the manufacturer, its service department or equivalent qualified personell in order to avoid danger.

Z: Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato l'apparecchio deve essere distrutto.
Z: The external flexible cable fo this appliance cannot be replaced; if the cable is dameged, the appliance must be destroyed.


MCB

N° DI PRODOTTI PER MAGNETORTERMICO
N° OF LIGHT FITTINGS PER MCB

CODICE *CODE*	B10	B16	B20	C10	C16	C20
81995	40	64	80	64	102	128
81996	40	64	80	64	102	128
81997	8	14	18	14	24	30
81998	8	14	18	14	24	30
81999	22	27	32	27	34	41
82000	22	27	32	27	34	41

CABLAGGIO IN PARALLELO | *PARALLEL WIRING*
TENSIONE DI RETE | *MAINS VOLTAGE*

AC

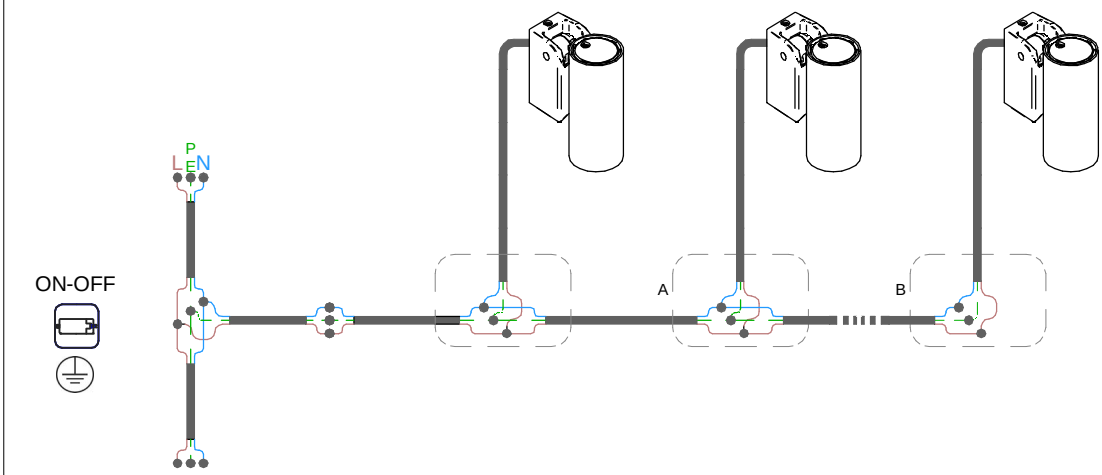

N° MAX *DEVICES*

MCB

