
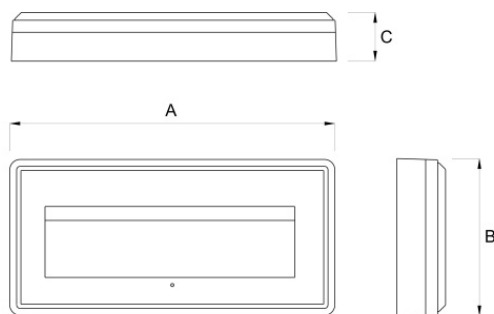


CRISTAL ICE

Codice articolo **CI2002**

Codice descrittivo **CI24000IGS-SC-P**



A=380mm B=180mm C=58mm

Descrizione apparecchio


- CRISTAL ICE PARETE 625LM SL SPY CENTER

Caratteristiche tecniche

- Funzione: Spy Center (per alimentazione centralizzata e supervisione via onda convogliata)
- Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato)
- Flusso luminoso con rete: 622lm
- Alimentazione: 230Vac, 216-240Vdc
- Potenza assorbita 230Vac: 7,1W
- Potenza apparente 230Vac: 12,0VA
- Potenza assorbita 240Vdc: 7,3W
- Potenza apparente 240Vdc: 7,6VA
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di funzionamento: da -30°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: parete, incasso* (* con accessorio)

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 40 LED
- Temperatura colore: 6000K

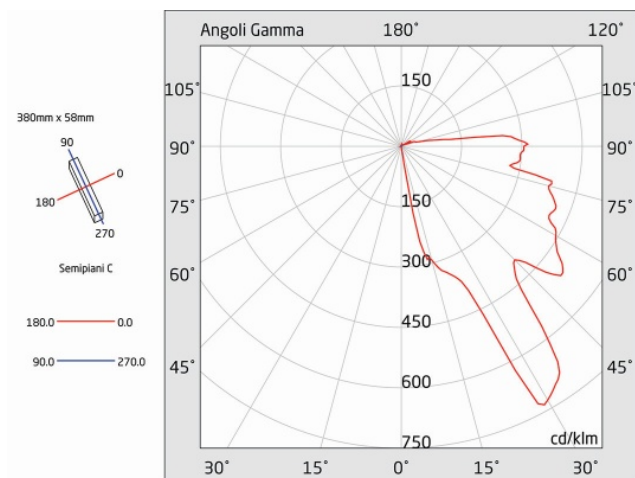

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021

SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza

CRISTAL ICE

Codice articolo **CI2002**

Codice descrittivo **CI24000IGS-SC-P**

Accessori di montaggio



A013
GRIGLIA DI PROTEZIONE



A019
SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019



A328
PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 17/05/2021