

# SCHEDA TECNICA


Apparecchio di emergenza fluorescente

## CRISTAL

Codice articolo **CS1304**

Codice descrittivo **CS11N30EGRT**

CE  IP65 IK09

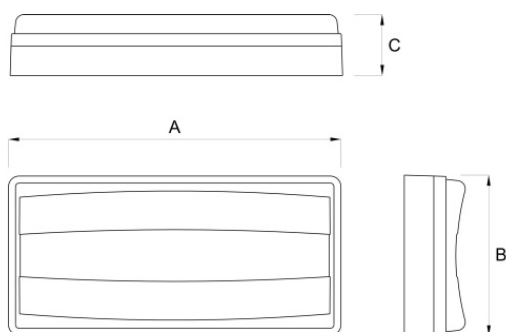

A=380mm B=180mm C=68mm

### Descrizione apparecchio


- CRISTAL 11W 3H SE IP65 ENERGY TEST

### Caratteristiche tecniche

- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 3h
- Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 229lm
- Batteria: Ni-MH 6V 3,3Ah
- Tipo batteria: Nichel metalidrato
- Tempo di ricarica batteria: 24h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Classe di isolamento: II
- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione contro impatti meccanici: IK09
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Grigio
- Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 30 m
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- L'apparecchio ricaricato per 12h garantisce 2h di autonomia
- Installazione: parete, soffitto, bandiera\*, blindo luce\*, incasso\*, inclinazione a 45 gradi\* (\* con accessorio)

### Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: Fluorescente compatta trifosforo
- Fonte luminosa: 1x11W 2G7
- Temperatura colore: 4000K

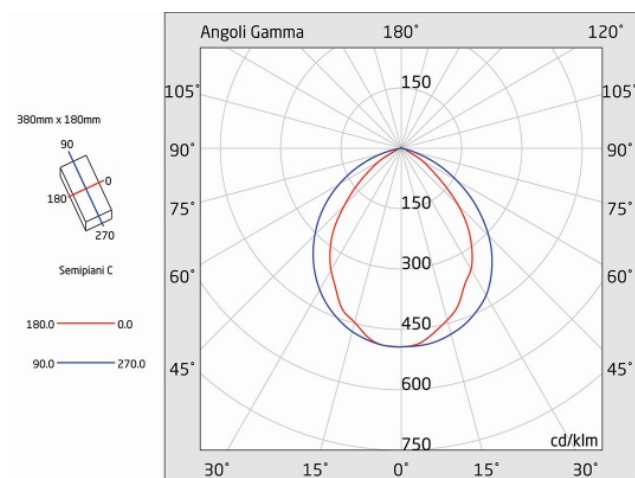

Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

### CRISTAL

Codice articolo **CS1304**

Codice descrittivo **CS11N30EGRT**

#### Accessori di montaggio di serie



**A203**

CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE  
CRISTAL

#### Accessori di montaggio



**A005**

ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA



**A006**

KIT PER CARTONGESSO E  
CONTROSOFFITTO



**A007**

KIT BIFACCIALE DI SEGNALAZIONE PER  
CRISTAL




**A013**

GRIGLIA DI PROTEZIONE



**A019**

SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL  
6019



**A047**

STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA



**A092**

KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45  
GRADI

#### Pittogrammi



**A149**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
SINISTRA



**A150**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
DESTRA



**A151**

PITTOGRAMMA PER CRISTAL FRECCIA  
BASSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021

# SCHEDA TECNICA

Apparecchio di emergenza fluorescente

## CRISTAL

Codice articolo **CS1304**

Codice descrittivo **CS11N30EGRT**

### Commander



**A350**

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - [www.linergy.it](http://www.linergy.it) - [info@linergy.it](mailto:info@linergy.it)

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 14/05/2021