

SCHEDA TECNICA

Sistemi centralizzati




SPY CENTER 24



Codice: **SC 1401**

Codice descrittivo : **SC24V12A2**

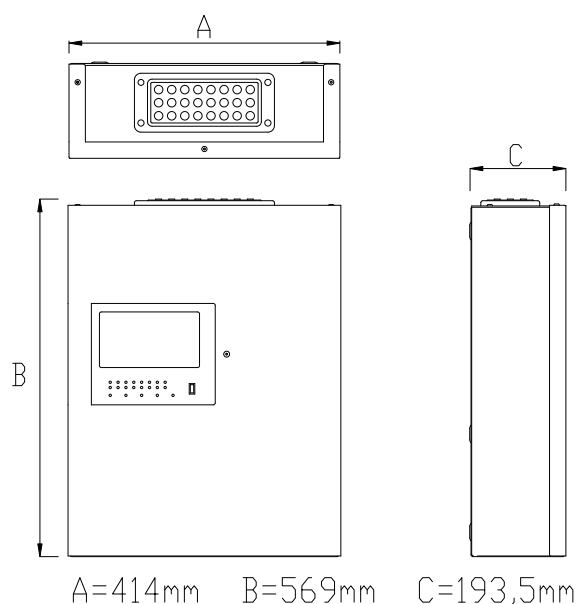

Descrizione prodotto

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 230Vac $\pm$ 10%, 50/60Hz
- Tensione in uscita: 24Vdc
- Classe di protezione: I
- Classe di isolamento elettrico delle lampade: III
- Gradi di protezione: IP 40
- Contenitore (case): Ferro verniciato
- Vernice: RAL 7035
- Dimensioni: (L x H x P in mm): 414 x 569 x 193,5
- Peso: 16.5 Kg escluse le batterie
- Montaggio: a parete
- Ingresso cavi: nella parte superiore o posteriore
- Temperatura ambiente consigliata: da +20°C a +25°C
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +40°C
- 4 Ingressi programmabili a tensione di rete a 230 Vac utilizzabili per attivazione di emergenza locale
- 8 ingressi digitali utilizzabili come segnale in modo programmabile
- Contatti: 1 relè K1-K8 predispongono il sistema, provvedendo all'alimentazione a batteria e segnalano i difetti generici
- Porta LAN: Di serie per la configurazione del sistema ed il suo monitoraggio
- Linee di uscita: 2 circuiti finali di uscita per l'alimentazione e controllo delle lampade di emergenza
- Massima sezione di tutti i terminali: 2,5 mm²
- Protezione dei circuiti finali: 5A - max 3A di carico
- Protezione batteria: 40A
- Carico massimo per circuito: 60W - 20 lampade
- Assorbimento: 230 VA a pieno carico con batteria in ricarica
- Autonomia :1h - 120W
2h - 80W
3h - 60W

Caratteristiche batterie

- Tipo: VRLA AGM con aspettativa di vita 10 anni (20°C - EN 50171, EN 50272-2)
- Quantità: 2 pezzi
- Peso: 4 Kg a batteria
- Tensione: 12 V
- Capacità: 12 Ah
- Ricarica: 80% in 12h



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 09/10/2025