


VIALED EVO MINI BOX


Codice articolo **VB1303-9005OP**

Codice descrittivo **ACOVB003**

Lente **asimmetrica**



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

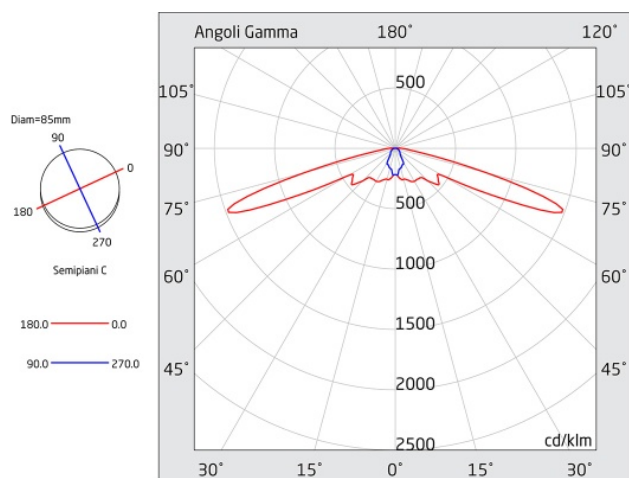

Descrizione apparecchio

- VIALED EVO M. BOX NE. 450LM 2H SE/SA TEST

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 450lm
- Flusso luminoso con rete: 450lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,7W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Nero - RAL 9005
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, binario elettrificato* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it


I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 04/03/2026

VIALED EVO MINI BOX


Codice articolo **VB1303-9005OP**

Codice descrittivo **ACOVB003**

Lente **simmetrica**



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

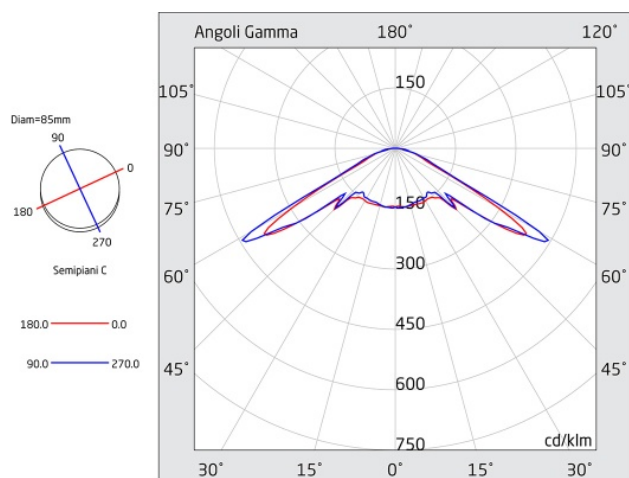

Descrizione apparecchio

- VIALED EVO M. BOX NE. 450LM 2H SE/SA TEST

Caratteristiche tecniche

- Ottica: altezze standard
- Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi)
- Autonomia: 2h
- Tipo: SE/SA (Solo Emergenza / Sempre Acceso)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore (con accessorio)
- Flusso luminoso minimo in emergenza (EN 60598-2-22): 450lm
- Flusso luminoso con rete: 450lm
- Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah
- Tipo batteria: Litio ferro fosfato
- Tempo di ricarica batteria: 12h
- Battery status: segnalazione eventuale batteria non collegata
- Alimentazione: 230Vac
- Potenza assorbita con batteria carica: 5,7W
- Classe di isolamento: I
- Grado di protezione: IP42
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C
- Colore: Nero - RAL 9005
- Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384
- Conforme a RoHS2 2011/65/UE
- Glow wire 850 °C
- Installazione: soffitto, binario elettrificato* (* con accessorio)
- Garanzia 5 anni

Caratteristiche sorgente luminosa

- Tipo: LED
- Fonte luminosa: 1 LED
- Temperatura colore: 6000K



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 04/03/2026

VIALED EVO MINI BOX

Codice articolo **VB1303-9005OP**

Codice descrittivo **ACOVB003**

Accessori di montaggio



A305

KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER



A310

ADATTATORE BIANCO PER BINARIO ELETTRIFICATO



A341

KIT BIFACCIALE SEGNALAZIONE VIALED MINI BOX



A367

ADATTATORE NERO PER BINARIO ELETTRIFICATO

Commander



A350

COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO



Azienda con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001

LINERGY Srl - Via California, 21 - 63066 Grottammare (AP) - ITALY - Tel. +39 0735 5974 - Fax +39 0735 597474 - www.linergy.it - info@linergy.it

I dati possono essere soggetti a variazione senza preavviso o comunicazione, secondo le nostre esigenze di fabbricazione o per il miglioramento degli apparecchi. 04/03/2026