# EXP1004T

MODULO DI ESPANSIONE SERIE EXP... PER PRODOTTI DA INCASSO, 2 INGRESSI ANALOGICI 0/4...20MA OPT100 O 0...10V O 0...±5V, TROPICALIZZATI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Denominazione del prodotto | | | | Moduli di espansione per prodotti da incasso - ingresso / uscita |
| Tipo | | | | EXP1004T |
| **Caratteristiche generali** | | | | |
| Descrizione | | | | 2 ingressi analogici, isolati 0/4 ... 20mA o PT100 o 0 ... 10V o 0 ... ± 5V |
| Funzioni | | | | Entrate e uscite |
| Compatibile con prodotti LOVATO Electric | | | | |
| | Analizzatori di rte digitale | | | |
| | | DMG7000 | | Si |
| | | DMG7500 | | Si |
| | | DMG8000 | | Si |
| | | DMG9000 | | Si |
| | Regolatori di rifasamento | | | |
| | | DCRG8 | | Si |
| | Commutatori di rete automatici | | | |
| | | ATL800/900 | | Si |
| | Controllori antincendio | | | |
| | | FFL800 | | Si |
| | Controlli motore e generatore | | | |
| | | RGK750/RGK8/RGK9 | | Si |
| **Ingressi e Uscite** | | | | |
| Ingressi analogici | | | | |
| | | Numero di ingressi analog. | Nr. | 2 |
| | | Tipo ingressi analog. | | 0…10V, -5…+5V, 0…20mA, PT100 |
| **Caratteristiche meccaniche** | | | | |
| Peso prodotto | | | g | 56 |
| **Dimensioni** | | | | |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

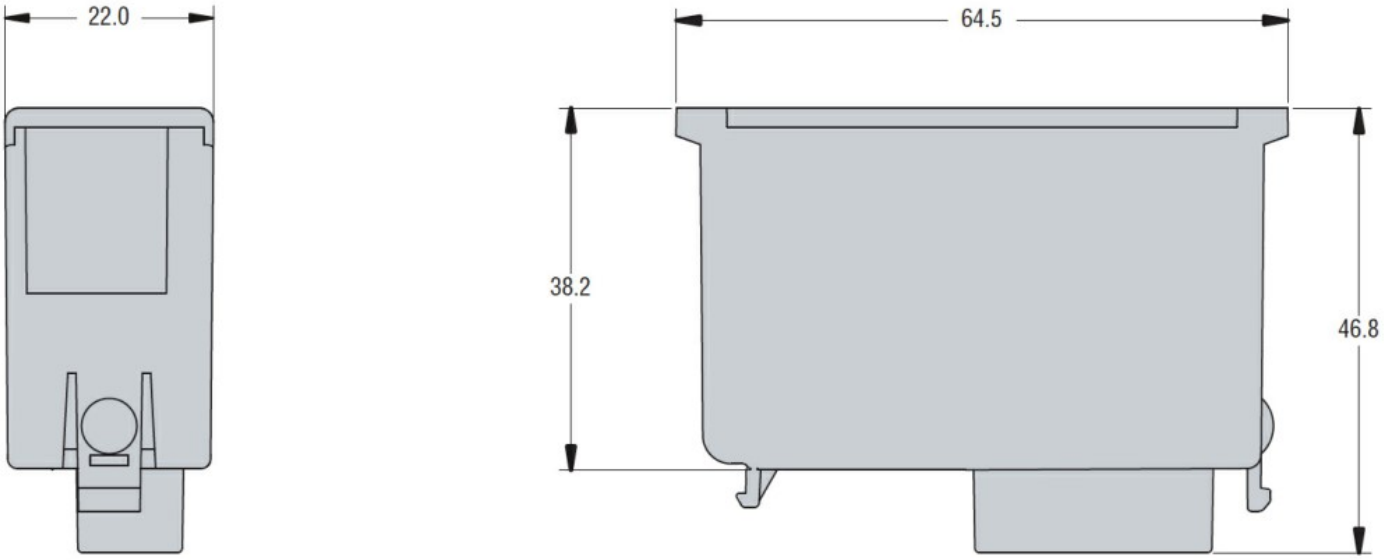


## Schemi elettrici

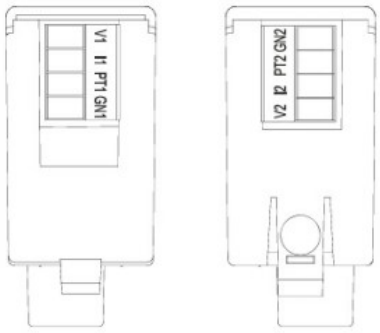


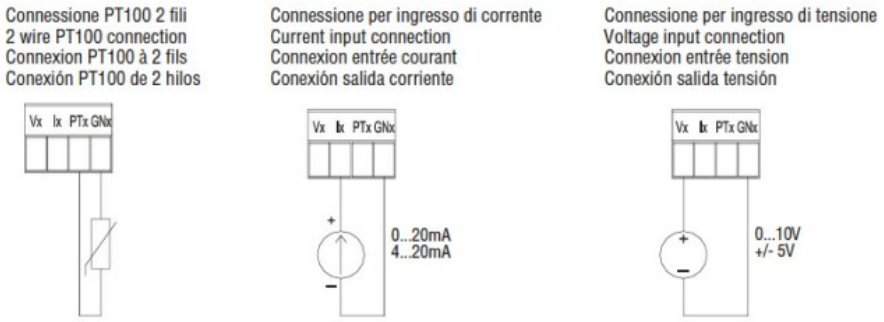


## Omologazioni e conformità

Conformità

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN 61000-6-2 |
| IEC/EN 61000-6-4 |
| IEC/EN 61010-1 |
| UL508 |

Omologazioni

| |
|---|
| cULus |
| EAC |

## Classificazione ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione |


Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.