Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4

Codice articolo: 6002479

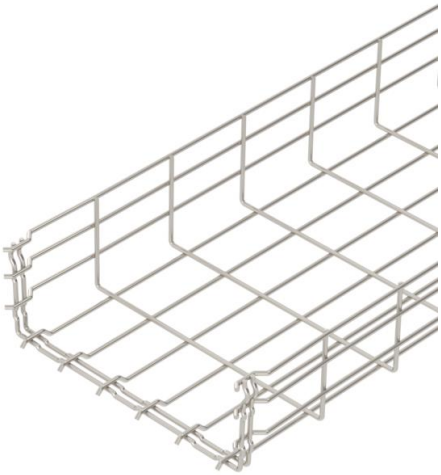

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 105 mm.
Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento in quanto vengono semplicemente agganciate l'una all'altra. La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

A4	Acciaio, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6002479
Tipo	GRM 105 300 A4
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	105x300x3000
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	235 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4

Codice articolo: 6002479

Misure

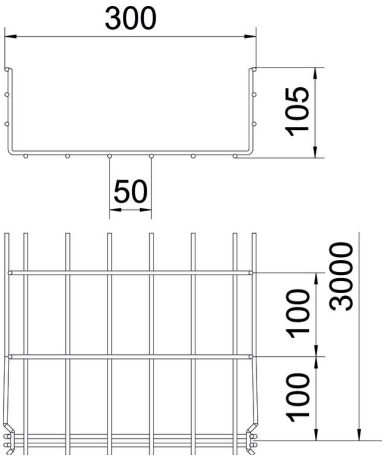

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	11,81 in
Altezza	105 mm
Altezza	4,13 in
Dimensione B	300 mm
Dimensione H	108 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	268 cm²
Sezione utile	26800 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 105 A4

Codice articolo: 6002479

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,53 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,38 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,3 kN/m

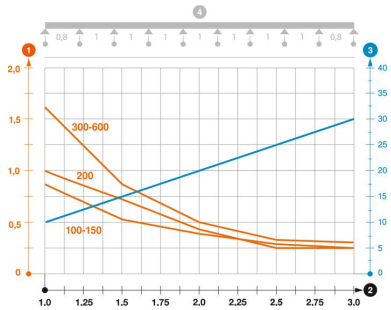

Diagramma di carico passerella grigliata tipo GRM 105

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi