


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini con piolo Z, standard SG

Codice articolo: 7098170

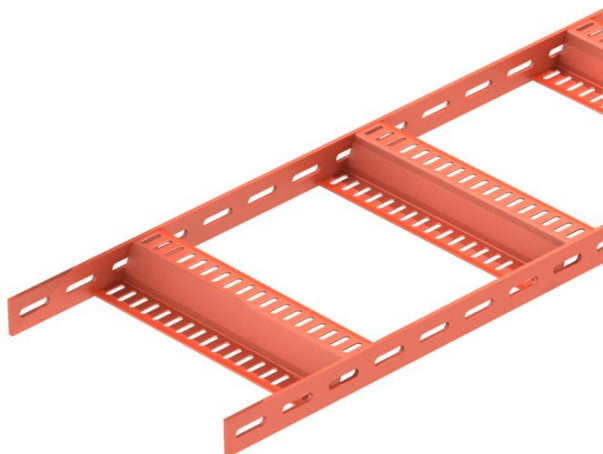

Passerella per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 40 mm con pioli saldati, forati, a Z. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV. Fondo di saldatura tipo SIGMA-WELD 199, disponibile anche in bianco.

La passerella per impianti navali con pezzi stampanti è disponibile su richiesta anche in acciaio inox. Verniciatura a polvere possibile in base ai colori RAL.



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| <b>St</b> | Acciaio                 |
| <b>SG</b> | fondo applicato a caldo |

### Dati anagrafici

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Codice articolo      | 7098170                       |
| Tipo                 | SLZ 500 SG                    |
| Sigla 1              | Passerella traversini, navale |
| Sigla 2              | con piolo Z                   |
| Produttore           | OBO                           |
| Dimensione           | 40x510x3000                   |
| Materiale            | Acciaio                       |
| Superficie           | fondo applicato a caldo       |
| Norma per superfici  |                               |
| Unità VK più piccola | 3                             |
| Unità                | Metro                         |
| Peso                 | 532,333 kg                    |
| Unità di peso        | kg/100 m                      |


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini con piolo Z, standard SG

Codice articolo: 7098170



### Misure

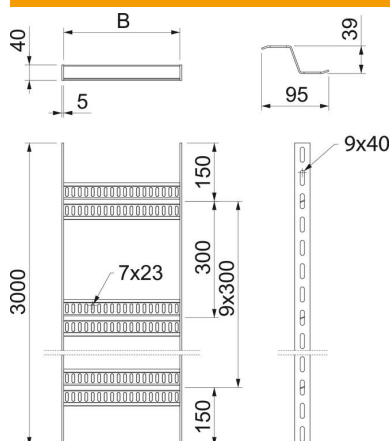


|              |          |
|--------------|----------|
| Dimensioni   | 40x500   |
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Lunghezza    | 3.000 ft |
| Larghezza    | 500 mm   |
| Altezza      | 40 mm    |
| Dimensione B | 510 mm   |

### Dati tecnici

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Versione dei pioli               | Profilo forato |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto |
| Fissaggio del piolo              | saldato        |
| Mantenimento funzionale          | no             |
| Acciaio inossidabile, decapato   | no             |
| Foratura laterale                | sì             |
| Distanza tra i pioli             | 300 mm         |
| Versione a grande portata        | no             |
| Spessore longherone              | 5 mm           |

### Carichi

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 2,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 1,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 1 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,6 kN/m  |

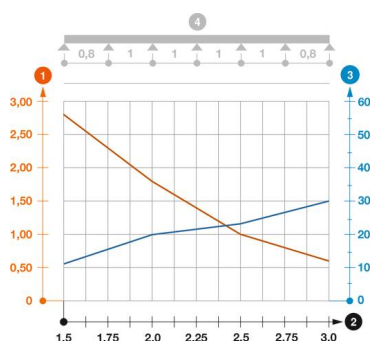

### Diagramma di carico passerella tipo SLZ

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova