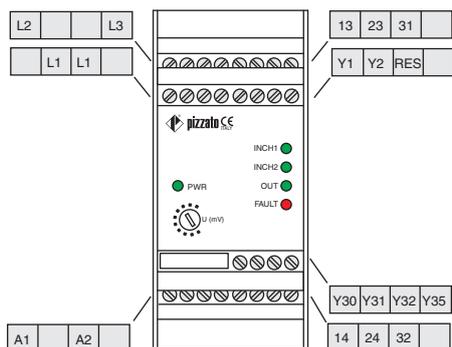
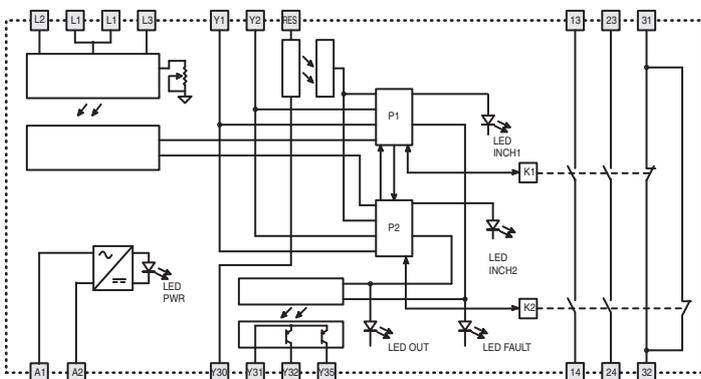
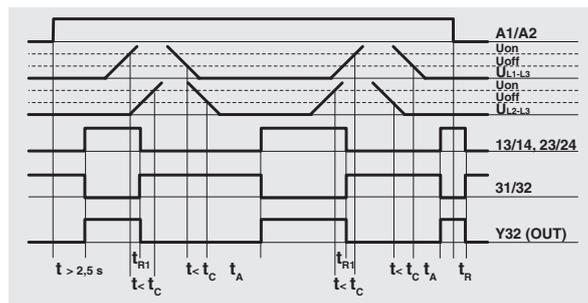
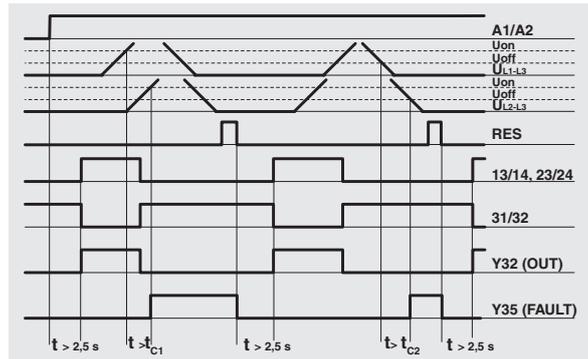
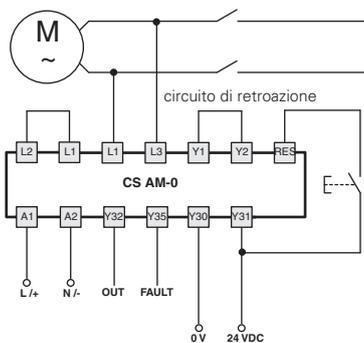
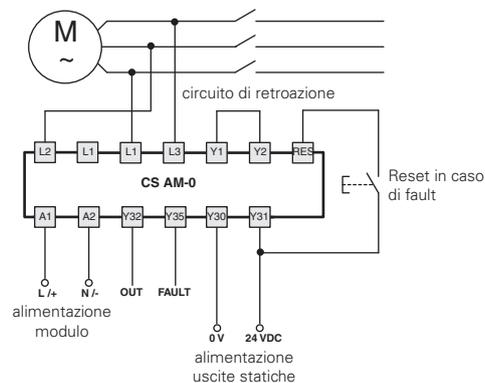


Modulo di sicurezza CS AM-0
Disposizione morsetti

Schema interno

Diagrammi di funzionamento
Funzionamento normale

Funzionamento del reset (RES)


Legenda:
 $t_{C1, C2}$: tempo di contemporaneità
 t_A : tempo di eccitazione
 t_{R1} : tempo di ricaduta
 t_R : tempo di ricaduta in mancanza di alimentazione

Configurazione degli ingressi
Motore monofase

Motore trifase


In caso di avviamento stella/triangolo, collegare il modulo ai capi di un solo avvolgimento
 Per motori in c.c. collegare + con L1 e - con L3.
 Per collegamenti monofase, collegare la fase con L1, il neutro con L3.
 Il diagramma non indica l'esatta posizione dei morsetti nel prodotto

Esempio applicativo a pagina 367.