


KNX Multi-Touch Pro

Gebrauchsanleitung



Art.-Nr. MTN6215-5910

**KNX Multi-Touch Pro kennenlernen**

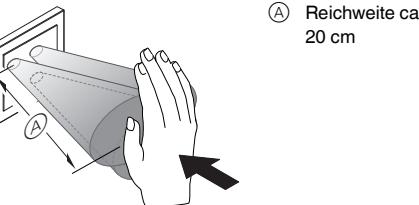
KNX Multi-Touch Pro ist eine KNX-Steuerungseinheit mit der Sie bis zu 32 unterschiedliche Raumfunktionen steuern können, wie z. B. Licht schalten oder dimmen, Jalousien steuern oder Szenen aufrufen. Darüber hinaus ist ein Raumtemperaturregler integriert der unterschiedliche Regelungsarten unterstützt.

Alle Funktionen werden auf einem berührungssempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen.


KNX Multi-Touch Pro besitzt einen integrierten Busanoppler; die Stromversorgung erfolgt über den KNX-Bus.

ETS-Gerätefunktionen**Die Näherungsfunktion**


Bei aktivierter Näherungsfunktion wird der Startbildschirm erst dann sichtbar, wenn Sie sich KNX Multi-Touch Pro bis auf ca. 20 cm nähern. Sobald keine Näherung mehr erkannt wird, geht das Gerät nach einer bestimmten Zeit (0-600 s) wieder in den Ruhezustand.



(A) Reichweite ca. 20 cm

Anzeigen und Bedienelemente**Die Vorderseite**


(A) Berührungssempfindlicher Bildschirm

Die Rückseite

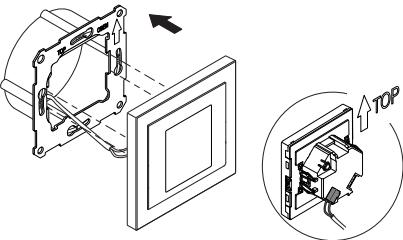
(B) Busanschlussklemme und Busanschluss

(C) Programmiertaster
(D) Programmier-LED
(E) Anschlussklemme Fernföhler
(F) Service-Schnittstelle

- ③ Schirm- und Beilaufdraht sowie weiße und gelbe Adern (B) isolieren und in die Einbaudose legen.



- ④ Optional: Fernföhler anschließen
⑤ Gerät mit unten liegendem Busanschluss in den Rahmen setzen.
⑥ Busanschlussklemme auf den Busanschluss stecken.
⑦ Gerät mit Rahmen auf den Tragring stecken und einrasten.

**KNX Multi-Touch Pro in Betrieb nehmen**

① Programmiertaste drücken.

Die Programmier-LED leuchtet.

② Physikalische Adresse und Applikation aus der ETS in das Gerät laden.

Die Programmier-LED erlischt.

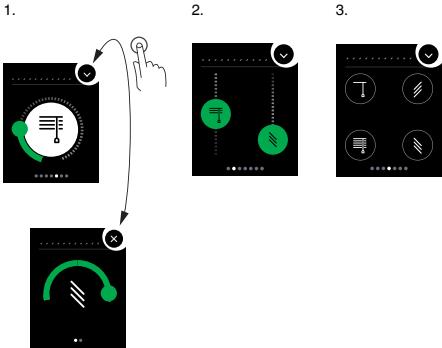
Das Gerät geht für einige Sekunden in den Konfigurationsmodus. Während dieser Zeit werden Sie über das Display aufgefordert zu warten.

i Im Konfigurationsmodus wird der Näherungssensor an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, darf das Gerät in dieser Zeit keine Bewegungen registrieren. Andernfalls beginnt die Konfiguration immer wieder von neuem oder das Ergebnis wird verfälscht.

Die Darstellung der Raumfunktionen

Ihre Raumfunktionen können Sie in unterschiedlichen Designs darstellen.

Im folgenden Beispiel wird die Funktion "Jalousie fahren und Lamellen schrittweise verstehen" in den 3 Designs gezeigt.

**Die Anleitung zum Menü**

Die komplette Anleitung zum Menü finden Sie hier zum Download.

www.schneider-electric.com/ww/en**Kundenspezifische Anpassungen**

Wenn Sie Farben und Symbole der Benutzeroberfläche anpassen möchten, dann wenden Sie sich an Ihr Customer Care Center von Schneider Electric.

www.schneider-electric.com**Technische Daten**

Versorgung aus KNX: DC 24 V, ca. 28 mA

Anzeigeelemente: Programmier-LED

Bedienelemente: berührungssempfindlicher Bildschirm, Programmiertaster
 7,1 cm (2,8")

Größe Bildschirm:

Umgebungstemperatur
Betrieb: -5 °C bis +45 °C

Max. Feuchtigkeit: 93 % relative Feuchtigkeit, keine Betauung

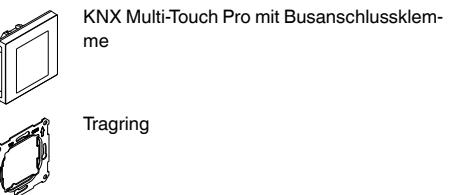
Umgebung: Das Gerät ist für eine Einsatzhöhe bis 2000 m über Meeresspiegel (MSL) ausgelegt.

Schutzart: IP 20
Anschluss KNX: zwei 1 mm-Stifte für BusanschlussklemmeAnschlussklemme
Fernföhler: 2x 0,14 mm² - 1,5 mm²

i Übergeben Sie diese Gebrauchsanleitung zur dauerhaften Aufbewahrung an Ihren Kunden.

Zubehör

- Demontageschutz Art.-Nr. MTN6270-0000
- Fernföhler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display Art.-Nr. MTN5775-0003

Lieferumfang**Für Ihre Sicherheit****GEFAHR**

Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden, z. B. durch Brand oder elektrischen Schlag, aufgrund einer unsachgemäßen Elektroinstallation.

Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewährleistet werden, wenn die handelnde Person nachweislich über Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten verfügt:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer Elektrogeräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken

Über diese Kenntnisse und Erfahrungen verfügen in der Regel nur ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei Nichteinfüllung dieser Mindestanforderungen oder Missachtung droht für Sie die persönliche Haftung bei Sach- und Personenschäden.

i Die Näherung wird optimal erkannt, wenn die Hand frontal auf das Gerät zubewegt wird. Die Reichweite (A) kann aufgrund örtlicher Gegebenheiten (z. B. Umgebungshelligkeit) etwas schwanken.

Die Gestenfunktion

Mit eingeschalteter Gestenfunktion kann KNX Multi-Touch Pro eine Handbewegung erkennen und so eine von Ihnen festgelegte Funktion aufrufen. So lässt sich beim Betreten des Raumes über eine Geste z. B. das Licht einschalten.

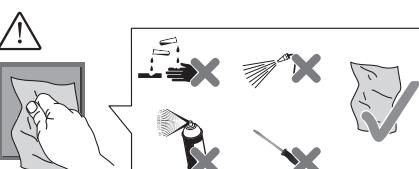
Sie können zwischen 2 Gesten wählen, die das Gerät erkennen:

- Geste 1: horizontale Handbewegung
- Geste 2: vertikale Handbewegung

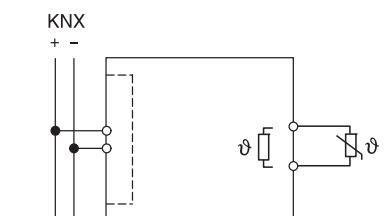
Die Geste wird in einer Entfernung von ca. 5 cm vor dem Gerät erkannt (bitte Hinweis der Näherungsfunktion beachten).

Reinigungsmodus

Wenn Sie den Reinigungsmodus aktivieren, dann erkennt der Bildschirm für 30 s - 90 s weder Berührungen noch Gesten.


**Weitere Funktionen**

- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Bildschirmsperre

Ansschlüsse**Montageort auswählen****i** Funktionsstörung durch direkte Sonneneinstrahlung

Direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät führt ggf. dazu, dass keine Näherung mehr erkannt wird.

- Platzieren Sie das Gerät immer in Bereichen mit normalen Lichtverhältnissen.



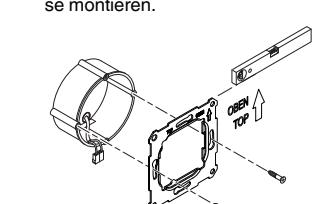
Wenn nur noch die Einzeladerisolierung zur Verfügung steht, dann müssen Sie die Basisisolierung wieder herstellen.

- Ziehen Sie einen Isolierschlauch oder den Busleitungsmantel über die Einzeladern.

KNX Multi-Touch Pro montieren**Montage eines Einzelgerätes**

Zur Montage benötigen Sie einen Rahmen.

- ① Tragring mit dem Pfeil nach oben auf die Einbaudose montieren.



- ② Busanschluss (A):

- Rote Busader (+) an die rote Busanschlussklemme anschließen.
- Schwarze Busader (-) an die dunkelgraue Busanschlussklemme anschließen.

Fernföhler: Montagehinweise**i** Hinweise zur Montage:

- Wählen Sie den Montageort so, dass der Fernföhler die Temperatur frei messen kann.
- Verlegen Sie den Fernföhler bis zur Messaufnahme in einem Leerrohr.
- Fußbodenmontage: Verlegen Sie den Fernföhler in einem Fühlerschutzrohr, damit der Fernföhler nicht durch Fliesenkleber oder Estrich beschädigt wird.
- Die Fühlerleitung kann mit einer 2-adrigen Leitung für Netzspannung (1,5 mm²) oder mit einer Klingelleitung verlängert werden (<10 m).
- Anzugsmoment der Schrauben: max. 0,4 Nm

Beachten Sie die Hinweise zur Abisolierlänge und zur Leitungsverlegung im Kapitel "Montage einer Kombination".

So bedienen Sie

Streichen rechts/links: zwischen den Funktionsseiten wechseln

Tippen: zwischen Hauptfunktionsseite und Unterfunktionsseite springen, Funktionen aufrufen, Werte einstellen

Streichen kreisförmig, Streichen rau/runter: Wertebereiche durchfahren, Werte aufrufen.

Tippen und halten: Spezielle Funktionen aufrufen wie z. B. Szenen speichern oder Jalousie fahren.


Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

schneider-electric.com/contact

Commande multiTouch KNX Pro

Notice d'utilisation



Art. no. MTN6215-5910

**Se familiariser avec la commande multiTouch KNX Pro**


Le multiTouch KNX Pro est une unité de commande KNX avec laquelle vous pouvez commander jusqu'à 32 fonctions pièce différentes, telles que allumage ou gradation de la lumière, commande des stores ou appel de scénarios. En outre, il possède un régulateur de température ambiante intégré qui prend en charge différents types de contrôle.

Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile et sont appelées par des mouvements simples du doigt.


Le multiTouch KNX Pro a un coupleur de bus intégré et son alimentation est fournie par le bus KNX.

Fonctions de l'appareil ETS**La détection de proximité**


Lorsque la détection de proximité est active, l'écran d'accueil est visible seulement lorsque vous approchez à environ 20 cm du multiTouch KNX Pro. Dès qu'aucun mouvement vers l'appareil n'est plus détecté, il retourne en mode veille après un certain temps (0 à 600 s).



(A) Plage de détection env. 20 cm

Affichages et éléments de commande**L'avant**

(A) Écran tactile

L'arrière

- (B) Borne de raccordement de bus et connexion de bus
- (C) Touche de programmation
- (D) DEL de programmation
- (E) Borne de raccordement du télécapteur
- (F) Interface maintenance

Accessoires nécessaires

- Complétez la commande multiTouch KNX Pro avec un cadre System Design.

Accessoires

- Protection de désassemblage, réf. MTN6270-0000
- Télécapteur pour thermostat d'ambiance universel avec écran tactile, réf. MTN5775-0003

Contenu de la livraison

Commande multiTouch KNX PRO avec borne de raccordement de bus

Bague de support

Pour votre sécurité**DANGER**

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine des installations électriques incorrectes.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer des installations électriques sécurisées :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux électriques KNX

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie des installations électriques possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou si elles sont ignorées d'une manière ou d'une autre, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou de dommages corporels.

i Pour détecter au mieux la proximité, bougez la paume de la main sur le devant, en direction de l'appareil. La plage (A) peut varier légèrement en raison des facteurs environnementaux (luminosité ambiante, p. ex.).

La commande par geste

Si la commande par geste est activée, le multiTouch KNX Pro peut détecter un mouvement de main et ainsi appeler une fonction que vous avez définie. Ainsi, la lumière peut être allumée par un geste lorsque vous pénétrez dans la pièce, par exemple.

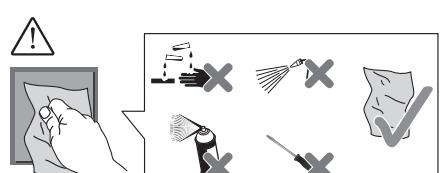
Vous avez le choix entre 2 gestes que l'appareil reconnaît :

- Geste 1 : mouvement de main horizontal
- Geste 2 : mouvement de main vertical

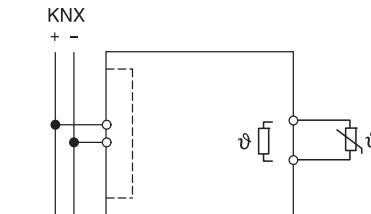
Le geste est détecté à une distance d'env. 5 cm devant l'appareil (veuillez vous reporter aux informations sur la détection de proximité).

Mode nettoyage

Si vous activez le mode nettoyage, l'écran ne détecte ni le toucher, ni les gestes pendant 30 à 90 s.

**Fonctions supplémentaires**

- Réglage de l'éclairage de fond
- Réglage de l'écran de veille
- Verrouillage d'écran

Connexions**Choisir le site d'installation**

i Erreur de fonctionnement due à la lumière directe du soleil


Le fait que l'appareil soit soumis à la lumière directe du soleil peut empêcher la détection de proximité dans certains cas.

- Toujours placer l'appareil dans des zones sans lumière directe du soleil.

Installation de la commande multiTouch KNX Pro**Installation d'un appareil individuel**

Un cadre est nécessaire pour l'installation.


- ① Fixez la bague de support sur la boîte d'encastrement avec les flèches orientées vers le haut.



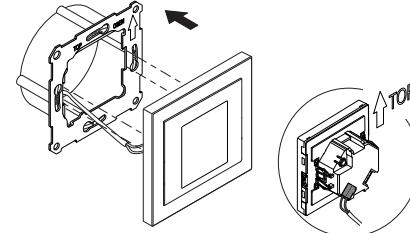
- ② Connexion bus (A) :

- Raccordez le câble de bus rouge (+) à la borne de raccordement de bus rouge.
- Raccordez le câble de bus noir (-) à la borne de raccordement de bus gris foncé.

- ③ Isolez le fil d'écran et de stabilité ainsi que les câbles blanc et jaune (B), puis insérez-les dans la boîte d'encastrement.



- ④ En option : Raccordement du télécapteur
- ⑤ Placez l'appareil dans le cadre avec la connexion de bus à la base.
- ⑥ Raccordez la borne de raccordement de bus à la connexion de bus.
- ⑦ Insérez l'appareil avec le cadre dans la bague de support et encluez l'ensemble.


**Installation d'une combinaison**

Observez les instructions de montage complémentaires suivantes lorsque vous installez des appareils en association avec une connexion 230 V (p. ex. des prises).

AVERTISSEMENT
Risque de blessures mortelles dû à un choc électrique. Risque d'endommagement de l'appareil.

Pour les câbles SELV, gardez toujours une isolation de base vers la bague de retenue.

- Respectez les longueurs de dénudage suivantes et les instructions sur la pose de câbles.



Si seule une isolation à brin unique est disponible, rétablissez une isolation de base.

- Tirez une gaine isolante ou le manteau du câble bus sur chaque brin.

Télécapteur : Instructions de montage

i Remarques au sujet de l'installation :

- Choisissez un lieu d'installation qui permette au télécapteur de mesurer librement la température.
- Placez le télécapteur dans un tube vide aussi éloigné que l'entrée de mesure.
- Installation au sol : Placez le télécapteur dans un tube de protection du capteur pour qu'il ne soit pas endommagé par du ciment de carrelage ou de la chape.
- La ligne de capteur peut être prolongée au moyen d'un câble à 2 fils pour la tension de secteur ($1,5 \text{ mm}^2$) ou d'un câble de sonnerie ($<10 \text{ m}$).
- Couple de serrage des vis : $0,4 \text{ Nm}$ max.

i Respectez les instructions sur les longueurs de dénudage et la pose de câbles du chapitre « Installation d'une combinaison ».

Mise en service de la commande multiTouch KNX Pro

- ① Appuyez sur la touche de programmation.

la LED de programmation s'allume.

- ② Chargez l'adresse physique et l'application dans l'appareil à partir de l'ETS.

la LED de programmation s'éteint.

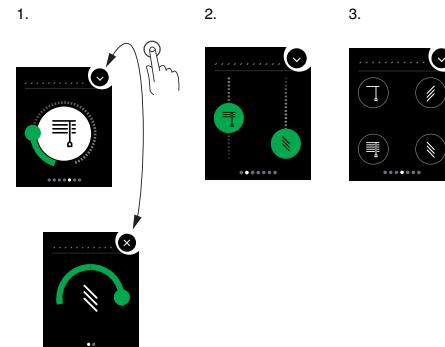
L'appareil entre en mode configuration pour quelques secondes. Pendant ce temps, un message apparaît sur l'écran, vous demandant d'attendre.

i Le capteur de proximité est adapté aux conditions spécifiques en mode configuration. Pour obtenir les meilleurs résultats, l'appareil ne peut alors pas enregistrer les mouvements pendant ce délai. Sinon, la configuration recommencera depuis le début à plusieurs reprises ou le résultat sera faussé.

L'interface utilisateur en bref**Vue des fonctions pièce**

Vous pouvez afficher vos fonctions pièce selon différents profils.

Dans l'exemple suivant, la fonction « Déplacer le store et ajuster les lamelles progressivement » est illustrée dans les 3 profils.

**Instructions de menu**

Les instructions de menu complètes peuvent être téléchargées ici.

www.schneider-electric.com/ww/en**Adaptations personnalisées**

Si vous désirez ajuster couleurs et symboles sur l'interface utilisateur, veuillez contacter le service d'assistance client Schneider Electric.

www.schneider-electric.com**Caractéristiques techniques**

Alimentation électrique
fournie par KNX : 24 V CC, 28 mA env.
Éléments d'affichage : DEL de programmation
Éléments de commande : Écran tactile, touche de programmation
Taille de l'écran : 7,1 cm (2,8")

Température ambiante de fonctionnement : -5 °C à +45 °C
Humidité max. : 93% d'humidité relative, pas de condensation
Environnement : L'appareil est conçu pour une utilisation à une altitude pouvant atteindre 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

Indice de protection IP : IP 20
Connexion KNX : deux broches de 1 mm pour la borne de raccordement de bus

Borne de raccordement du télécapteur : 2x $0,14 \text{ mm}^2$ - $1,5 \text{ mm}^2$

i Remettez ce mode d'emploi à votre client qui le conservera.


Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

schneider-electric.com/contact

Multitouch KNX Pro

Istruzioni di servizio



Art. no. MTN6215-5910

**Descrizione del Multitouch KNX Pro**

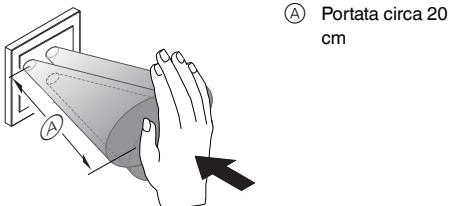
Il KNX Multi-Touch Pro è un regolatore KNX che vi consente di controllare fino a 32 diverse funzioni ambiente, come accendere o smorzare le luci, controllare le tende alla veneziana o richiamare scene. Inoltre dispone di un regolatore temperatura ambiente integrato che supporta diversi tipi di controllo.

Tutte le funzioni sono visualizzate su uno schermo sensibile al tocco e vengono richiamate usando semplici movimenti delle dita.


Il KNX Multi-Touch Pro dispone di un accoppiatore bus integrato ed è alimentato attraverso il bus KNX.

Funzioni ETS del dispositivo**La funzione di prossimità**


Quando la funzione di prossimità è attiva, la schermata iniziale è solo visibile avvicinandosi entro circa 20 cm dal Multitouch KNX Pro. Non appena non viene più rilevato alcun movimento in direzione del dispositivo, torna in modalità standby dopo un determinato periodo (0-600 s).



(A) Portata circa 20 cm

Indicatori ed elementi di comando**Il fronte**

(A) Touch screen

Il retro

- (B) Morsetto di collegamento bus e collegamento bus.
- (C) Pulsante di programmazione
- (D) LED di programmazione
- (E) Morsetto di collegamento sensore remoto
- (F) Interfaccia servizio

Accessori necessari

- Completare il dispositivo Multitouch KNX Pro con una cornice System Design.

Accessori

- Smontaggio protezione art. n. MTN6270-0000
- Sensore remoto regolatore temp. ambiente universale con display a sfioramento art. n. MTN5775-0003

Fornitura

Multitouch KNX Pro con morsetto di connessione bus

Anello di supporto


Per la vostra sicurezza**PERICOLO**

Sussiste il rischio di gravi danni a beni e lesioni personali, ad es. a causa di fiamme o scosse elettriche, riconducibili a un'errata installazione elettrica.


Un'installazione elettrica sicura può essere garantita solo se il tecnico addetto all'installazione dimostra di possedere competenze di base nei seguenti campi:

- Collegamento di impianti elettrici
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX

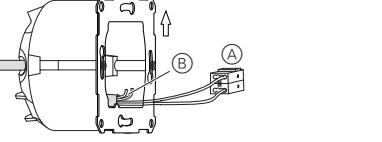
Tutte le suddette competenze ed esperienze sono di solito possedute solo da professionisti qualificati che hanno ricevuto una formazione nel campo della tecnologia delle installazioni elettriche. Nel caso in cui questi requisiti essenziali non siano soddisfatti o rispettati in qualsiasi modo, la persona in questione sarà la sola a essere ritenuta responsabile di ogni tipo di danno a beni o di lesioni personali.

Indicatori ed elementi di comando**Il fronte**

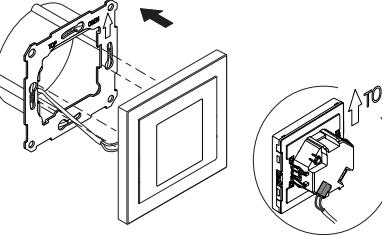
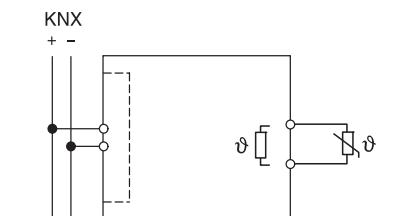
(A) Touch screen

Il retro

- ③ Isolare lo schermo e il filo di continuità così come i conduttori (B) bianco e giallo e inserirli nella scatola di montaggio.
- ④ Opzionalmente: Collegamento del sensore remoto
- ⑤ Collegare il dispositivo con la connessione bus alla base nella cornice.
- ⑥ Collegare il morsetto di collegamento bus al collegamento bus.
- ⑦ Inserire il dispositivo con la cornice nell'anello di supporto e innestare in posizione.



- ④ Opzionalmente: Collegamento del sensore remoto
- ⑤ Collegare il dispositivo con la connessione bus alla base nella cornice.
- ⑥ Collegare il morsetto di collegamento bus al collegamento bus.
- ⑦ Inserire il dispositivo con la cornice nell'anello di supporto e innestare in posizione.

**Collegamenti****Scelta del punto di montaggio****Errore di funzionamento dovuto a luce solare diretta**


La luce solare diretta sul dispositivo può impedire di individuare la prossimità in determinati casi.

- Posizionare sempre il dispositivo in aree con condizioni di luce normale.

Installazione del Multitouch KNX Pro**Installazione di un dispositivo**

Per l'installazione è necessaria una cornice.

- ① Collegare l'anello di supporto B sulla scatola di montaggio con la freccia che punta verso l'alto.

**Funzioni supplementari**

- Regolazione della retroilluminazione
- Impostazione del salvaschermo
- Blocco dello schermo

- ② Collegamento al bus (A):
 - Collegare il conduttore rosso bus (+) al morsetto bus rosso.
 - Collegare il conduttore bus nero (-) al morsetto bus grigio scuro.

Messa in funzione del Multitouch KNX Pro**Messa in funzione del Multitouch KNX Pro**

① Premere il pulsante di programmazione.

Si accende il LED di programmazione.

② Caricare l'indirizzo di memoria fisica e l'applicazione nell'apparecchio dall'ETS.

Si spegne il LED di programmazione.

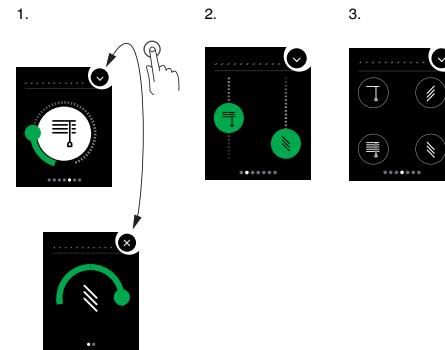
Il dispositivo entra per alcuni secondi nella modalità di configurazione. Durante questo periodo, sul display appare un messaggio chiedendovi di attendere.

i L'interruttore di prossimità è adattato alle circostanze specifiche nella modalità di configurazione. Per ottenere un risultato ottimale, al dispositivo non è consentito registrare movimenti durante questo periodo. Altrimenti la configurazione continuerà a ripartire dall'inizio o il risultato sarà falsificato.

Vista delle funzioni ambiente

Potete visualizzare le vostre funzioni ambiente in diversi design.

Nell'esempio seguente, la funzione "Azionare la tenda alla veneziana e regolare gradualmente le lame" è visualizzata nei 3 design.

**Istruzioni del menu**

Le istruzioni complete del menu possono essere scaricate qui.

**Adattamenti in base alle esigenze dei clienti**

Se desiderate adeguare i colori e simboli sull'interfaccia utente, contattate il vostro centro di assistenza clienti Schneider Electric.

www.schneider-electric.com

Dati tecnici

Alimentazione dal KNX: 24 V CC, circa 28 mA

Elementi di controllo: LED di programmazione

Elementi di comando: Touch-screen pulsante di programmazione

Dimensione schermo: 7,1 cm (2,8")

Temperatura ambiente di funzionamento: da -5 °C a +45 °C

Umidità max.: 93% umidità relativa, senza condensazione

Ambiente: l'apparecchio è progettato per essere impiegato fino a 2000 m sul livello del mare.

Grado di protezione IP: IP 20

Collegamento KNX: due contatti da 1 mm per il morsetto bus

Morsetto di collegamento sensore remoto: 2x 0,14 mm² - 1,5 mm²


i Consegnare queste istruzioni d'uso al cliente da conservare.

Schneider Electric Industries SAS

In caso di domande tecniche si prega di contattare il Centro Servizio Clienti del proprio paese.
schneider-electric.com/contact

KNX-multitouch Pro

Gebruiksaanwijzing



Art. no. MTN6215-5910

**Kennismaken met de KNX-multitouch Pro**

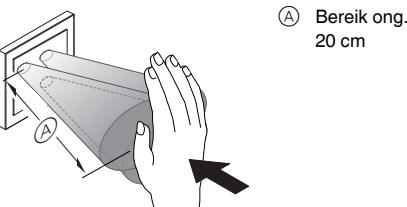

De KKNX-multitouch Pro is een KNX-regelaar waar mee u maximaal 32 verschillende kamerfuncties kunt regelen, bijv. schakelen of licht dimmen, jaloezieën regelen of scènes oproepen. Bovendien bevat deze een geïntegreerde kamertemperatuurregelaar die verschillende typen regeling ondersteunt.

Alle functies worden weergegeven op een aanraakscherm en worden opgeroepen met eenvoudige vingerbewegingen.


De KNX-multitouch Pro heeft een geïntegreerde buskoppeling en wordt gevoed via de KNX-bus.

Functies ETS-apparaat**De naderingsfunctie**

Als de naderingsfunctie actief is, is het startscherm alleen zichtbaar als u de KNX-multitouch Pro binnen een afstand van ong. 20 cm nadert. Zodra er geen verdere beweging in de richting van het apparaat wordt gedetecteerd, schakelt het na een bepaalde tijd (0-600 s) terug in de stand-bymodus.

(A) Bereik ong.
20 cm**Displays en bedieningselementen****De voorkant**

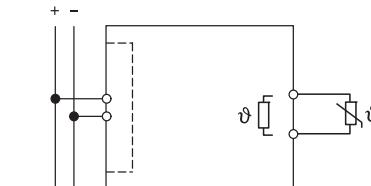
(A) Aanraakscherm

De achterkant

- (B) Busaansluitklem en busaansluiting
- (C) Programmeerknop
- (D) Programmeerdeel
- (E) Aansluitklem externe sensor
- (F) Service-interface

Aansluitingen

KNX

**De handgebaarfunctie**

Als de handgebaarfunctie is ingeschakeld, detecteert de KNX-multitouch Pro handbewegingen en zodoende een door u gedefinieerde functie oproepen. Op die manier kan bijvoorbeeld als u de kamer binnenloopt het licht met een handgebaar worden ingeschakeld.

U kunt kiezen tussen 2 gebaren die het apparaat herkent:

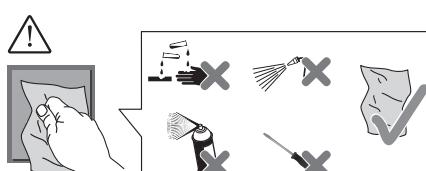
Gebaar 1: Horizontale handbeweging

Gebaar 2: Verticale handbeweging

Het handgebaar wordt op een afstand van ongeveer 5 cm van de voorkant van het apparaat gedetecteerd (raadpleeg de informatie over de naderingsfunctie).


Reinigingsmodus

Als u reinigingsmodus activeert, detecteert het scherm 30 s - 90 s lang geen aanrakingen of gebaren.

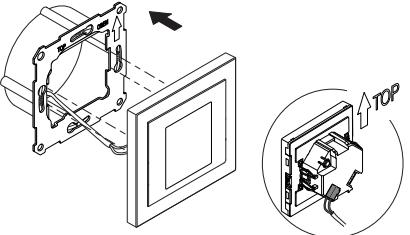
**Aanvullende functies**

- De displayverlichting aanpassen
- De screensaver instellen
- Schermvergrendeling

- ③ Isoleer de scherm- en merkdraad en de witte en gele aders **(B)** en breng ze onder in de montagekast.



- ④ Optioneel: De externe sensor aansluiten
- ⑤ Plaats het apparaat met de busaansluiting onder in het frame.
- ⑥ Sluit de busaansluitklem aan op de busaansluiting.
- ⑦ Breng het apparaat samen met het frame in de borgring en klik deze vast op zijn plaats.


**Een combinatie installeren**

Raadpleeg de volgende extra instructies voor de installatie als u apparaten samen met een 230V-aansluiting (bijv. contactdozen) installeert.

- WAARSCHUWING**
Levensgevaar door elektrische schok. Het apparaat kan beschadigd raken.

Basisisolatie naar de borgring moet voor SELV-kabels steeds aanwezig zijn.

- Respecteer de volgende striplengtes voor de isolaties en de instructies voor het leggen van kabels.

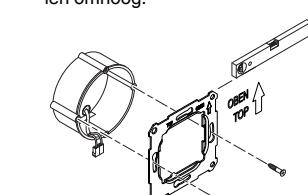


- Als alleen eendraadse isolatie beschikbaar is, moet u de basisisolatie herstellen.
- Trek een isolatiehuls of de buskabelmantel over de individuele draden.

De KNX-multitouch Pro installeren**Een individueel apparaat installeren**

Voor installatie is een frame vereist.

- ① Bevestig de borring op de inbouwdoos met de pijlen omhoog.

**② Busaansluiting (A):**

- Sluit de rode busader (+) aan op de rode busaansluitklem.
- Sluit de zwarte busader (-) aan op de donkergrise busaansluitklem.

- ③ Raadpleeg de instructies voor de striplengte van de isolatie en voor het leggen van kabels in het hoofdstuk "Een combinatie installeren".

Externe sensor: Instructies voor installatie

i Opmerkingen over installatie:

- Kies voor de installatie een locatie uit waar de externe sensor niet wordt gehinderd om de temperatuur te meten.
- Leg de externe sensor in een lege buis tot aan het meetpunt.
- Vloerinstallatie: Leg de externe sensor in een sensorbeschermhuis zodat de externe sensor niet door tegelcement of plakspaan wordt beschadigd.
- De sensorlijn kan worden verlengd met een 2-adige kabel voor netspanning ($1,5 \text{ mm}^2$) of met een schellekraad (<10 m).
- Aanhaalmoment: max. 0,4 Nm

- i** Raadpleeg de instructies voor de striplengte van de isolatie en voor het leggen van kabels in het hoofdstuk "Een combinatie installeren".

De KNX-multitouch Pro in gebruik nemen

- ① Druk op de programmeertoets.

De programmeerdeel gaat branden.

- ② Lees het fysieke adres en de toepassing uit de ETS in het apparaat.

De programmeerdeel gaat uit.

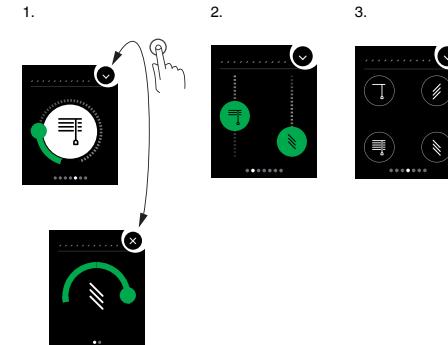
Het apparaat schakelt een paar seconden in de configuratiemodus. Gedurende deze periode verschijnt er op het display een melding waarin u wordt gevraagd om te wachten.

- i** De naderingssensor wordt in de configuratiemodus aangepast aan de specifieke omstandigheden. Voor een optimaal resultaat mag het apparaat gedurende deze periode geen bewegingen detecteren. Als dit wel gebeurt, dan blijft de configuratie telkens weer opnieuw opstarten of zal het resultaat niet correct zijn.


Weergave van de kamerfuncties

U kunt uw kamerfuncties in verschillende ontwerpen weergeven.

In het volgende voorbeeld wordt de functie "Jaloezie bewegen en latten langzamerhand in positie brengen" in de 3 ontwerpen getoond:

**Menu-instructies**

De complete menu-instructies kunnen hier worden gedownload.

**Klantspecifieke aanpassingen**

Neem contact op met het Schneider Electric Customer Care Center als u kleuren en symbolen op de gebruikersinterface wilt aanpassen.

www.schneider-electric.com

Technische gegevens

Voeding vanuit KNX: DC 24 V / ongeveer 28 mA

Displayelementen: Programmeerdeel

Bedieningselementen: Aanraakscherm, programmeerknop

Displaygrootte: 7,1 cm (2,8")

Omgevingstemperatuur

tijdens het bedrijf: -5 °C tot +45 °C

Max. luchtvochtigheid: 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

Omgeving: Het apparaat is ontworpen voor gebruik tot 2000 m boven de zeespiegel.

Beschermingsgraad IP: IP 20

KNX-aansluiting: twee 1 mm-pennen voor busaansluitklem

Aansluitklem externe sensor:

2x 0,14 mm² - 1,5 mm²

i Geef deze gebruiksinstructies mee aan de klant.

Schneider Electric Industries SAS

Neem bij technische vragen contact op met de klantservice in uw land.

schneider-electric.com/contact