

دليل التركيب مجموعة قطبان لسلسلة حمالات توصيل Easy UPS

معلومات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات بعناية وانظر إلى الجهاز للإلمام به جيدًا قبل محاولة التركيب أو التشغيل أو الخدمة أو الصيانة. وقد تظهر الرسائل الخاصة التالية في هذا الدليل أو في ملصق على الجهاز لتحذرك من المخاطر المحتملة أو للفت انتباهك إلى المعلومات التي توضح لك طريقة التعامل مع الجهاز.

إضافة هذا الرمز إلى ملصق الخطر أو التحذير المتعلق بسلامة المنتج يشير إلى وجود مخاطر كهربائية ستؤدي إلى حدوث إصابة شخصية إذا لم يتم إتباع التعليمات.



هذا هو رمز تنبيه السلامة، ويستخدم للتحذير من أخطار الإصابة التي قد تلحق بالأفراد، فعليك الامتنثال لرسائل السلامة التي تعقب هذا الرمز لتجنب خطر الإصابة أو الوفاة.



⚠️ خطر

تشير علامة "خطر" إلى موقف خطير سيؤدي إلى الوفاة أو إصابة بالغة إذا لم يتم تفاديه.

⚠️ تحذير

تشير علامة "تحذير" إلى موقف خطير قد يؤدي إلى الوفاة أو إصابة بالغة إذا لم يتم تفاديه.

⚠️ تنبيه

تشير علامة "تنبيه" إلى موقف خطير قد يؤدي إلى جروح طفيفة أو متوسطة إذا لم يتم تفاديه.

ملاحظة

تشير علامة "ملحوظة" إلى الممارسات غير المتعلقة بالإصابات الجسدية.

وصف المنتج

مجموعات القطبان هذه مثالية لتثبيت Easy UPS في حاملة. يمكن لهذه المجموعات دعم معدات يصل عرضها من 16.75 بوصة (43 سم) إلى 17.7 بوصة (45 سم). يمكن لمجموعة SRVRK1 تحمل معدات بأقصى وزن يبلغ 60 كجم، ويمكن لمجموعة SRVRK2 تحمل أوزان حتى 100 كجم.


محتويات العبوة

ينبغي إعادة تدوير مواد التغليف والتعبئة أو حفظها لإعادة استخدامها أو التخلص منها بطريقة صحيحة.


SRVRK1



(1)
دليل استخدام



(1)
زلاقة القطب الأيمن




(1)
زلاقة القطب الأيسر



(8)
براغي 6 م



(4)
مسمار التثبيت




(6)
صامولة الحاوية


SRVRK2




(1)
دليل استخدام




(1)
زلاقة القطب الأيمن



(1)
زلاقة القطب الأيسر



(14)
براغي 6 م




(6)
صامولة الحاوية

التركيب


تركيب SRVRK1

يرجى اتباع الخطوات التالية لتركيب SRVRK1.


1. ركب 4 صواميل في المواضع التالية داخل مجوف القطبان. تأكد من ربطها بإحكام. ثم اسحب طرفي مجوف القطبان بعيدا عن بعضهما وضعهما في هيكل. تأكد من أن مسافة السحب بنفس عمق شاسيه الحماله، وضع مسامير التثبيت في الفتحات المقابلة لها على أعمدة الدعم. فمثلا إذا كان عمق شاسيه الحماله 700 ملم يرجى سحب زلاقة القضيب بطول 700 ملم.

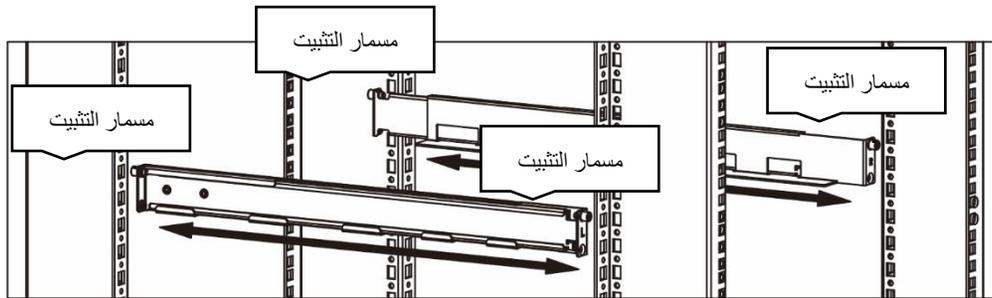


2. استخدم 4 براغي 6 م لتركيب زلاقات القضبان في الشاسيه. راجع الرسم البياني أدناه.

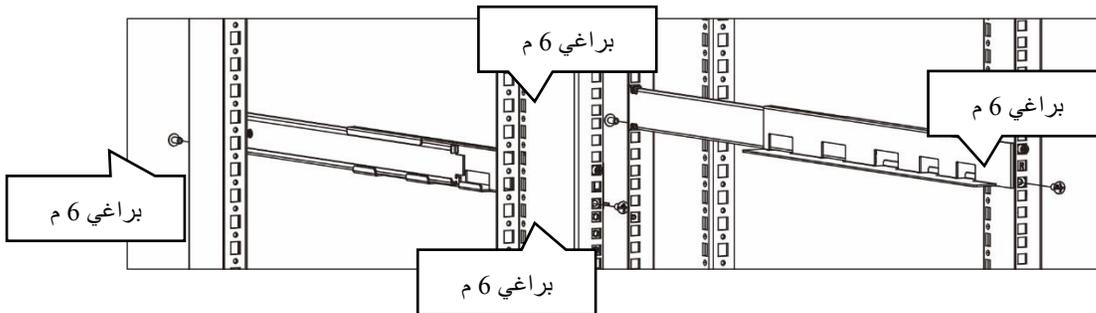


3. اربط 6 صواميل على مواضعها الصحيحة حسب طول UPS.

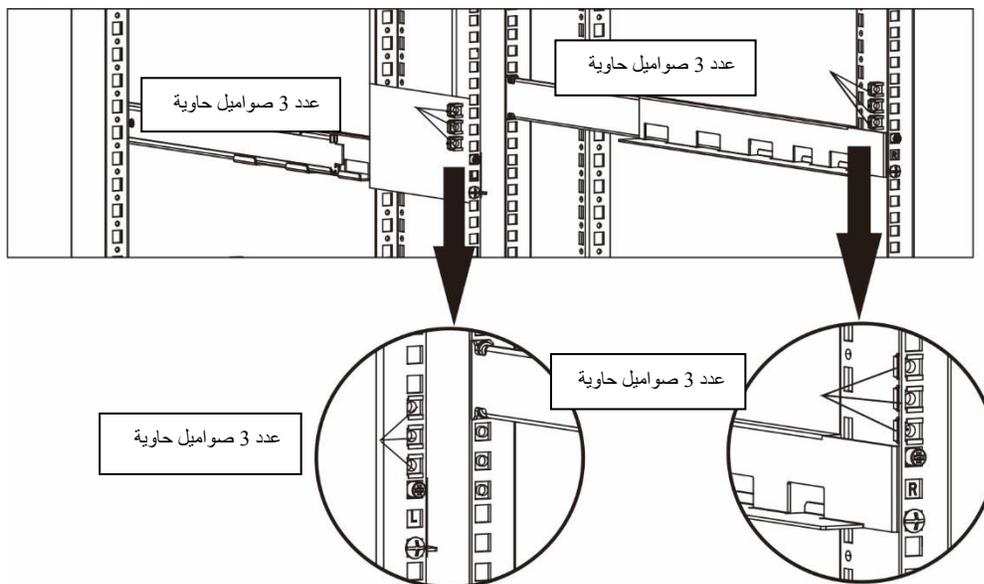


4. ضع UPS مع المقابض المجمع في سنادة القضبان.

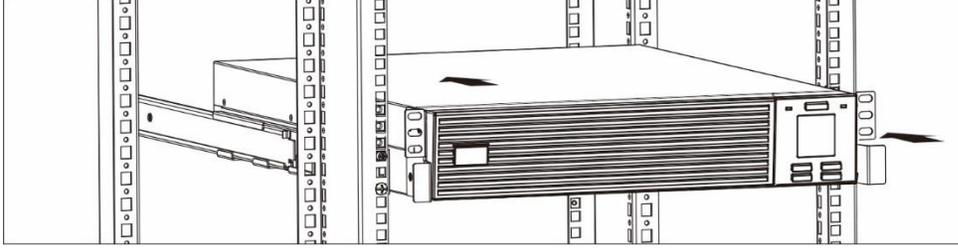

5. ركب UPS في مكانها باستخدام 4 براغي.

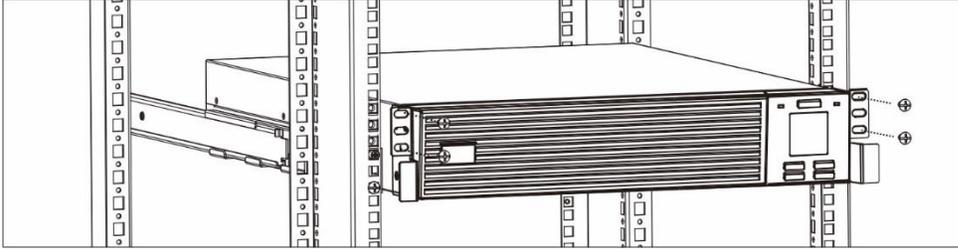


6. تم التجميع.

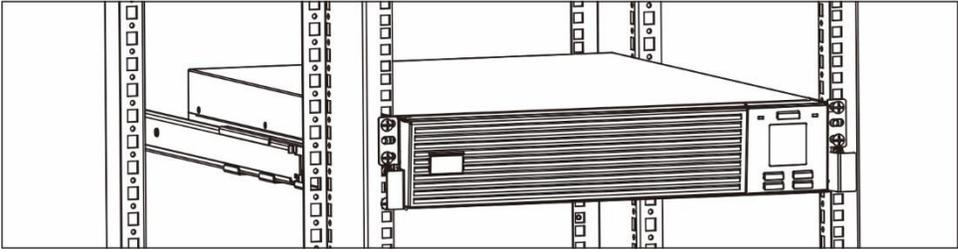


تركيب SRVRK2

يرجى اتباع الخطوات التالية لتركيب SRVRK2.


1. استخدم 4 براغي لتركيب زلاقة القضبان اليسرى واليمنى في الأمام. راجع الرسم البياني أدناه.

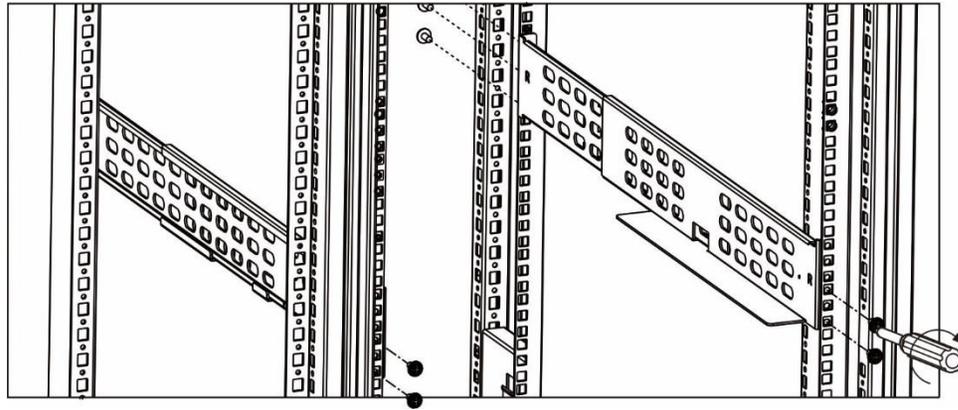


2. استخدم 4 براغي لتثبيت زلاقات القضبان في الخلف. راجع الرسم البياني أدناه.

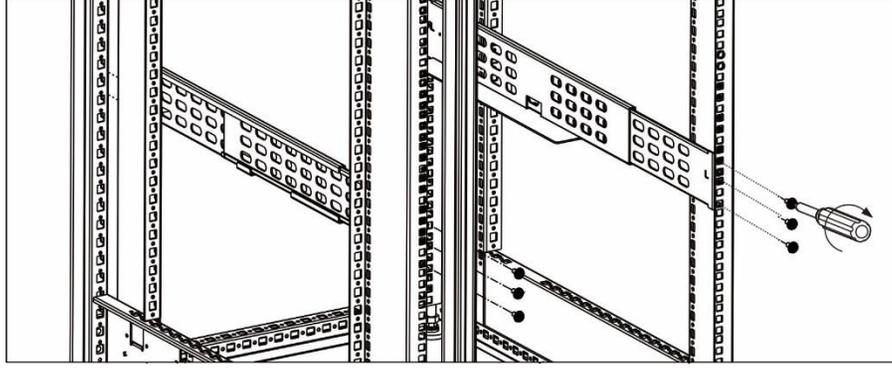


3. اربط الصواميل في مواضعها الصحيحة حسب طول UPS.

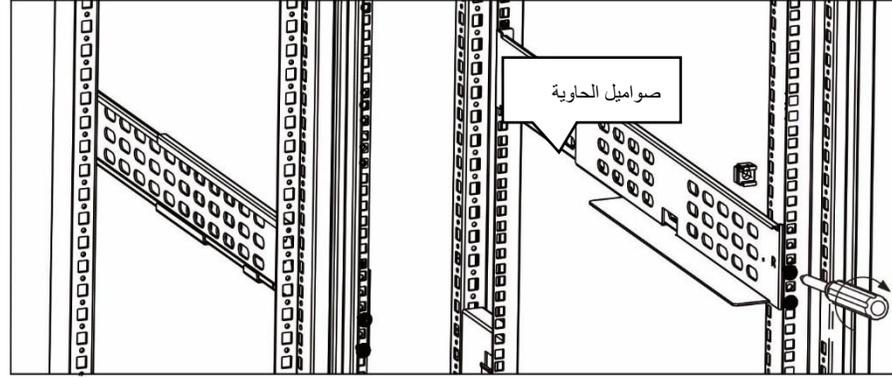

4. ضع UPS في سنادة القضبان، وثبتها في مكانها باستخدام براغي.

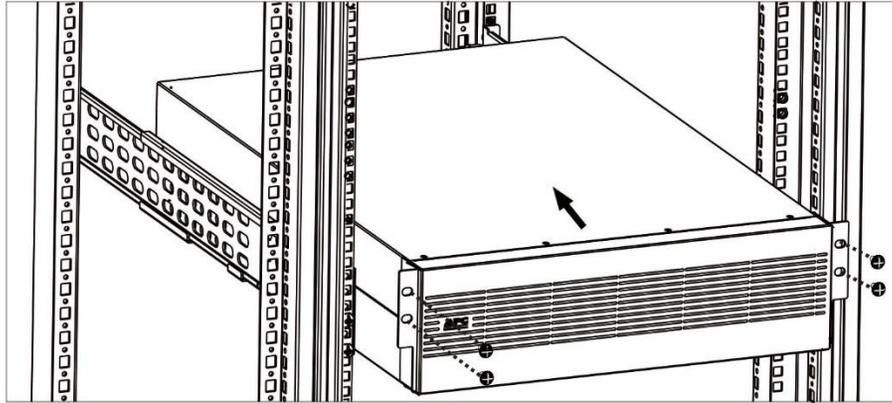

5. تم التجميع.

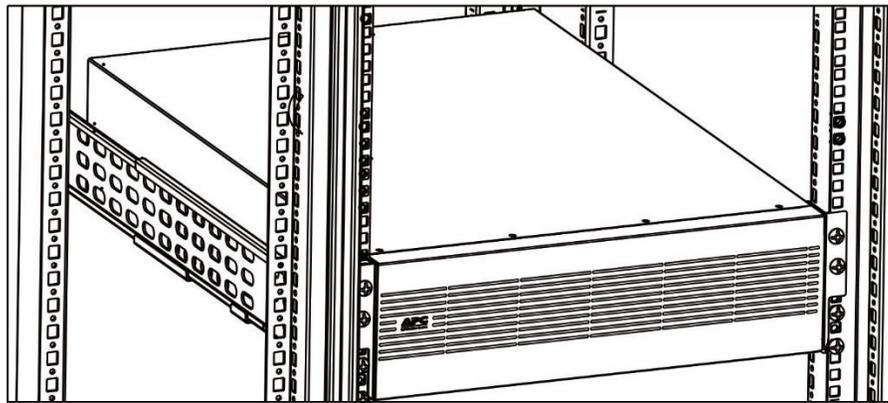

خدمة دعم العملاء في جميع أنحاء العالم لشركة APC by Schneider Electric

تتوفر خدمة دعم العملاء لجميع أجهزة شركة APC by Schneider Electric على النحو التالي:

- يرجى زيارة موقع شركة APC by Schneider Electric على وثائق من قاعدة معلومات الشركة ولتقديم طلبات دعم العملاء.
– www.apc.com (المقر الرئيسي للشركة)
- احرص على الاتصال بمواقع شركة APC by Schneider Electric الخاصة بدول معينة، حيث تمدك هذه المواقع بمعلومات عن دعم العملاء.
– www.apc.com/support/
- تتوفر خاصية البحث العالمي عن الدعم المتاح في قاعدة معلومات شركة APC by Schneider Electric وكذلك استخدام الدعم الإلكتروني.
- يمكنك الاتصال بمركز دعم عملاء شركة APC by Schneider Electric عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.
– للاطلاع على المراكز المحلية بكل بلد: انتقل إلى www.apc.com/support/contact للحصول على معلومات الاتصال.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على دعم العملاء، يمكنك الاتصال بأحد مندوبي شركة APC by Schneider Electric أو موزعها الذي اشتريت منه الجهاز.