

- Autónomne svetidlá vyrobené v súlade s normami EN 60598 - 1 a EN 60598-2-22.
- Tiesňová prevádzka sa zablokuje s režimom nečinnosti pomocou diaľkoveho ovládania TELEUR 100 alebo TELEUR 500.

#### PREVENTÍVNE POKYNY

- Pri prípraví blokovacieho vedenia sa vždy presvedčte, či bola dodržaná správna polarita.
- Nepripájajte napájacie napätie 230 - 240 V k blokovaciemu vedeniu.
- Nedotýkajte sa skla, ak je svietidlo zapnuté. Počkajte najmenej 30 minút po vypnutí až potom sa môžete svietidla dotknúť.
- Keď už svietidlo nezarúčuje plnú menovitú autonómnosť, musia sa vymeniť akumulátory.
- Ak sa svietidlo po dlhší čas nepoužíva, udržiavajte ho v bezchybnom prevádzkyschopnom stave dobrítm akumulátorov najmenej raz za 6 mesiacov.

#### INFORMÁCIA O ZNEŠKODŇOVANÍ

Symbol prekriženého kontajnera na odpad znamená, že tento výrobok sa nesmie vyrhovať do komunálneho odpadu, ale musí sa odviedať do autorizovaného strediska zberu druhotných surovín, kde ho dokážu správne zneškodiť, čím sa znížia negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o strediskách zberu druhotných surovín a o platných predpisoch upravujúcich zneškodňovanie odpadov vám na požiadanie poskytne miestny úrad zodpovedný za likvidáciu odpadu.

- hu** - Az EN 60598-1 és az EN 60598-2-22 szabványnak megfelelően gyártott önkészülék.
- A vészhelyezés távolsgához üzemben kívül helyezése nyugalmi üzemmódral TELEUR 100, TELEUR 500 távirányító révén.

#### FONTOS TUDNIVALÓK

- A tiltó vezeték csatlakoztatásánál be kell tartani a helyes polaritást.
- Ne csatlakoztassa a 230-240V hálózatot a tiltó vezetékre.
- Ne érjen a spotlámpa üvegéhez működés közben és kikapcsolás után 30 percig.
- Amikor a készülék nem biztosítja tovább az elvárt önállóságot, az elemeket ki kell cserélni.
- Hosszabb üzemszünet esetén a készülék helyes működésének biztosítására az elemeket adott időközönként (6 havonta legalább egyszer) újra kell tölteni.

#### HULLADÉKKEZELÉS

A készülékre helyezett áthúzott szemetgyűjtő edény azt jelzi, hogy a terméket az erre a célra kielőlt hulladékgyűjtőkbe ill. hulladéklérakókba kell elhelyezni a helyes hulladékkezelés érdekében, amely korlátozza a hulladék környezetre és emberre gyakorolt negatív hatásait. Forduljon a helyi önkormányzat illetékes irodájához a hulladéklérakókkal és a hatályban lévő törvény részleteivel kapcsolatos információkért.

- pl** - Niezależne urządzenia zbudowane zgodnie z normami EN 60598 – 1, EN 60598-2-22.
- Zdalne zablokowanie trybu awaryjnego w trybie uśpienia przypomocy pilotu zdalnego sterowania TELEUR 100, TELEUR 500.

#### OSTRZEŻENIA

- Należy przestrzegać bieguność przy podłączaniu linii blokującej.
- Nie podłączać sieci 230 - 240V do linii blokującej.
- Nie dotykać szkła lamp w czasie ich działania i w ciągu 30 minut po ich wyłączeniu.
- Gdy urządzenie nie zapewnia zadeklarowanej autonomii, należy wymienić baterię.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe działanie należy przeprowadzać okresowe ładowanie baterii (przynajmniej raz na 6 miesięcy).

#### LIKwidacJA

Wizerunek przekreślonego pojemnika na odpadki, naklejony na urządzenie oznacza, że dany výrobok należy zdać do jednego z autoryzowanych ośrodków zbiórki odpadów w celu prawidłowej ich likwidacji, ograniczającej negatywne działanie na środowisku i człowieku. Zwrotić się do kompetentnego wydziału miejskiego organu administracji w celu uzyskania informacji o lokalizacji ośrodków zbiórki odpadów i obowiązujących przepisów prawnych.

Schneider Electric Industries SAS  
89 boulevard Franklin Roosevelt  
F-92500 Rueil Malmaison (France)  
tel : +33 (0)1 41 29 85 00

<http://www.schneider-electric.com>

This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information.

Ce produit doit être monté, raccordé et utilisé en respectant la législation et, ou encore, les normes d'installation en vigueur au moment considéré. Il peut se faire que les informations relatives aux normes, aux spécifications et aux innovations en matière de conception figurant dans cette publication ne soient pas actualisées. Contactez-nous dans tous les cas pour obtenir les toutes dernières mises à jour.

Dieses Produkt muss gemäß den geltenden Normen und/oder Installationsvorschriften installiert, angeschlossen und verwendet werden. In Hinblick auf die Normen, Spezifikationen und Entwicklung der Produkte lassen Sie sich bitte immer die Informationen in dieser Veröffentlichung bestätigen.

Este producto debe instalarse, conectar y utilizarse de conformidad con las normas vigentes y/o las normas de instalación. Por lo que concierne a las normas,

especificaciones y desarrollo de proyectos, se recomienda solicitar siempre una confirmación de las informaciones facilitadas en esta publicación.

Este produto deve ser instalado, ligado e utilizado de acordo com as normas em vigor e/ou normas de instalação. No que diz respeito aos regulamentos, características e desenvolvimento de projetos, pedir sempre confirmação das informações incluídas nesta publicação.

Установка, подключение и использование должны быть в соответствии с действующими законами и/или нормами по электропроводке. По

вопросам норм, спецификаций и разработки проектов, просим всегда обращаться к нам для получения подтверждения актуальности информации, приведенной в этой публикации.

Acest produs trebuie instalat, conectat și utilizat în conformitate cu legislația în vigoare și/sau cu standardele de instalatii. Este posibil ca informațiile referitoare la standarde, specificații și datele de proiectare din această publicație să nu fie actualizate la zi. Contactați-ne întotdeauna când aveți nevoie de cele mai recente informații.

Tова изделие трябва да бъде инсталзирано, свързано и експлоатирано в съответствие с действащи нормативни и/или инсталационни нормативни документи.

Molnij. Всеки път да искате потвърждение за публикуваната в това издание информация по отношение на нормативните документи, спецификациите и разработката на нови проекти.

Montáž tohto výrobku, jeho pripojení a používání musí byt provádzén v souladu s platnými normami a montážními předpisy. Co se týče speciálních norm a vývoje projektů,

doporučujeme Vám v jednotlivých případech vždy požádat o potvrzení informací uvedených v této publikaci.

Tento výrobok musí byt nainstalovaný, pripojen a používán v súlade s platným zákonom o elektrickej inštalácii. Informácie o normách, technické

charakteristikách a návrh konštrukcie v tejto publikácii nemusia byt aktuálne. Vždy sa obracajte na nás so žiadosťou o najnovšie informácie.

Ezt a terméket az érvényes szabványnak és/vagy beszerelési előírásnak megfelelően kell beszerelni, csatlakoztatni és használni. Az előírásokkal, specifikációkkal és

tervkidolgozásokkal kapcsolatban minden egyes alkalmazás tanulmányozza a jelen dokumentációban található információt.

Niniejszy wyrob winien być zainstalowany, podłączony i używany zgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub normami instalacyjnymi. Odnosnie normatyw, specyfikacji i

operacją projektów, proszę zwracać się w poszczególnych przypadkach z zapytaniem o potwierdzenie informacji podanych w niniejszej publikacji.

Ta idelek mora biti nameščen, priključen in uporabljen v skladu s trenutno zakonom o/ali standardi za namestitev. Informacije o standardih, specifikacijah in spremembah

oblike, ki jih vsebuje ta publikacija, morda niso posodobljeni. Za najnovše informacije se, prosimo, vedno obrnite na nas.

Ovaj proizvod se mora ugraditi, priključiti i koristiti u skladu sa važećim zakonom i/ili standardima ugradnje. Može se dogoditi da informacije o standardima, tehničkim

karakteristikama i razvoju dajnaju iz ove publikacije nisu najnovije. Uvijek nam se obratite za najnovije informacije.

Ovaj se proizvod mora ugraditi, priključiti i koristiti u skladu sa važećim zakonom i/ili standardima ugradnje. Može se dogoditi da informacije o standardima, tehničkim

karakteristikama i razvoju dajnaju iz ove publikacije nisu najnovije. Uvijek nam se obratite za najnovije informacije.

- sl** - Samostojne zasilne svetilke so izdelane v skladu z EN 60598-1 in EN 60598-2-22.
- Izklop, in ponovni vklop zasilnega delovanja prek daljinskega upravljalnika TELEUR 100 ali TELEUR 500.

#### VARNOSTNA OPOZORILA

- Preverite, ali sta pola pri priključevanju voda za izklop pravilno obrnjena.
- Ne priključujte glavnega napajanja z napetostjo 230–240 V na vod za izklop.
- Ne dotikajte se stekla, kadar je fluorescenčna svetilka prižgana, ter počakajte vsaj 30 minut, preden se ga dotaknete po izklopu svetilke.
- Ko svetilka ne zagotavlja več delovanja brez napajanja, kot je navedeno, je treba zamenjati baterije.
- Če se fluorescenčna svetilka daje časa ne uporablja, poskrbite za hranev njenega učinkovitega delovanja, tako da baterije ponovno napolnite vsaj enkrat na vsakih 6 mesecov.

#### ODLAGANJE ODPADKOV

Simbol s prekrižanim smernicami pomeni, da izdelka ne smeta odvreči med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba odnesti v pooblaščeni center za zbiranje odpadkov, kjer bodo izdelek pravilno odložili ter tako zmanjšali njegov škodljiv učinek na okolje in zdravje. Za več informacij o centrih za zbiranje odpadkov in o veljavni zakonodaji o odlaganju odpadkov se, prosimo, obrnite na lokalno komunalno službo.

- sr** - Samostalne svetilke proizvedene u skladu sa EN 60598 – 1 i EN 60598-2-22.
- Blokada rada u vanrednim situacijama sa režimom mirovanja preko TELEUR 100 ili TELEUR 500 daljinskog uređaja.

#### MERE PREDSTROŽNOSTI

- Pridržavajte se pravilnog polariteta kada priključujete vod za blokadu rada.
- Ne priključujte strujne vodove od 230 do 240 V na vod za blokadu rada.
- Ne dodirujte staklo kada je svetiljka uključena i sačekajte bar 30 minuta nakon što je isključite.
- Kada svetilka više ne garantuje punu nominalnu autonomiju, baterije se moraju zameniti.
- Ako svetiljku ne koristite duže vreme, održavajte je u efikasnom radnom stanju tako što ćete dopunjavati baterije bar jednom u 6 meseci.

#### ODLAGANJE

Simbol precrtekane korpe za otpatke ukazuje da proizvod ne treba odlagati na komunalni otpad nego ga treba odnjeti do ovlašćenog centra za sakupljanje otpada koji ga može pravilno odbaciti, čime se smanjuje negativni uticaj na životnu sredinu i ljudsko zdravje. Za informacije o centrima za sakupljanje otpada i o trenutnom zakonu o odlaganju otpada, obratite se lokalnom organu za odlaganje otpada.

- hr** - Samostalne svetilke proizvedene sukladno zahtjevima EN 60598 – 1 i EN 60598-2-22.
- Blokada rada u izvanrednim situacijama s režimom mirovanja preko daljinskog uređaja TELEUR 100 ili TELEUR 500.

#### MJERE OPREZA


- Pridržavajte se pravilnoga polariteta kada priključujete vodič za blokadu rada.
- Nemojte priključivati strujne vodiče od 230 do 240 V na vodič za blokadu rada.
- Nemojte dodirivati staklo kada je svetiljka uključena i pričekajte barem 30 minuta nakon što je isključite.
- Kada svetilka više ne osigurava punu nominalnu autonomiju, treba zamjeniti baterije.
- Ako svetiljku ne koristite dulje vrijeme, održavajte je u djelotvornome radnom stanju tako što ćete dopunjavati baterije barem jednom na 6 mjeseci.

#### ODLAGANJE

Simbol precrtekane košare za otpatke ukazuje na to da proizvod ne treba odlagati na komunalni otpad već ga treba odnjeti do ovlašćenoga centra za prikupljanje otpada, gdje se može pravilno odbaciti, čime se smanjuje negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravje. Za informacije o centrima za prikupljanje otpada i o trenutnom zakonu o odlaganju otpada, obratite se lokalnom organu za odlaganje otpada.

**en** en **fr** fr **de** de **es** es **pt** pt **ru** ru **ro** ro **bg** bg  
**cz** cz **sk** sk **hu** hu **pl** pl **sl** sl **sr** sr **hr** hr

**GUARDIAN IP65** □ CE

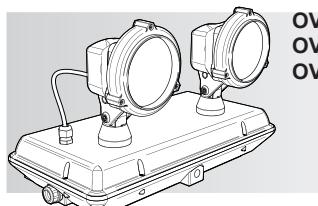


OVA41435E  
OVA41436E  
OVA41437E


**Schneider**  
**Electric**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>en</b> | Self-contained luminaires for emergency lighting systems           |
| <b>fr</b> | Luminaires autonomes pour systèmes d'éclairage de sécurité         |
| <b>de</b> | Einzelbatterieleuchten für die Notbeleuchtung                      |
| <b>es</b> | Luminarias autónomas para la iluminación de emergencia             |
| <b>pt</b> | Aparelhos autónomos para iluminação de emergência                  |
| <b>ru</b> | Автономные аппараты для аварийного освещения                       |
| <b>ro</b> | Corpuri de iluminat autonome pentru sisteme de iluminat de urgență |
| <b>bg</b> | Автомонни устройства за аварийно осветление                        |


Install/Installation/Installieren/Instalar/Instalar/Установить/Instalare/Инсталиране/  
Instalace/Inštalovať/Telepítés/Zainstalować/Namestitev/Ugradnja/Ugradnja

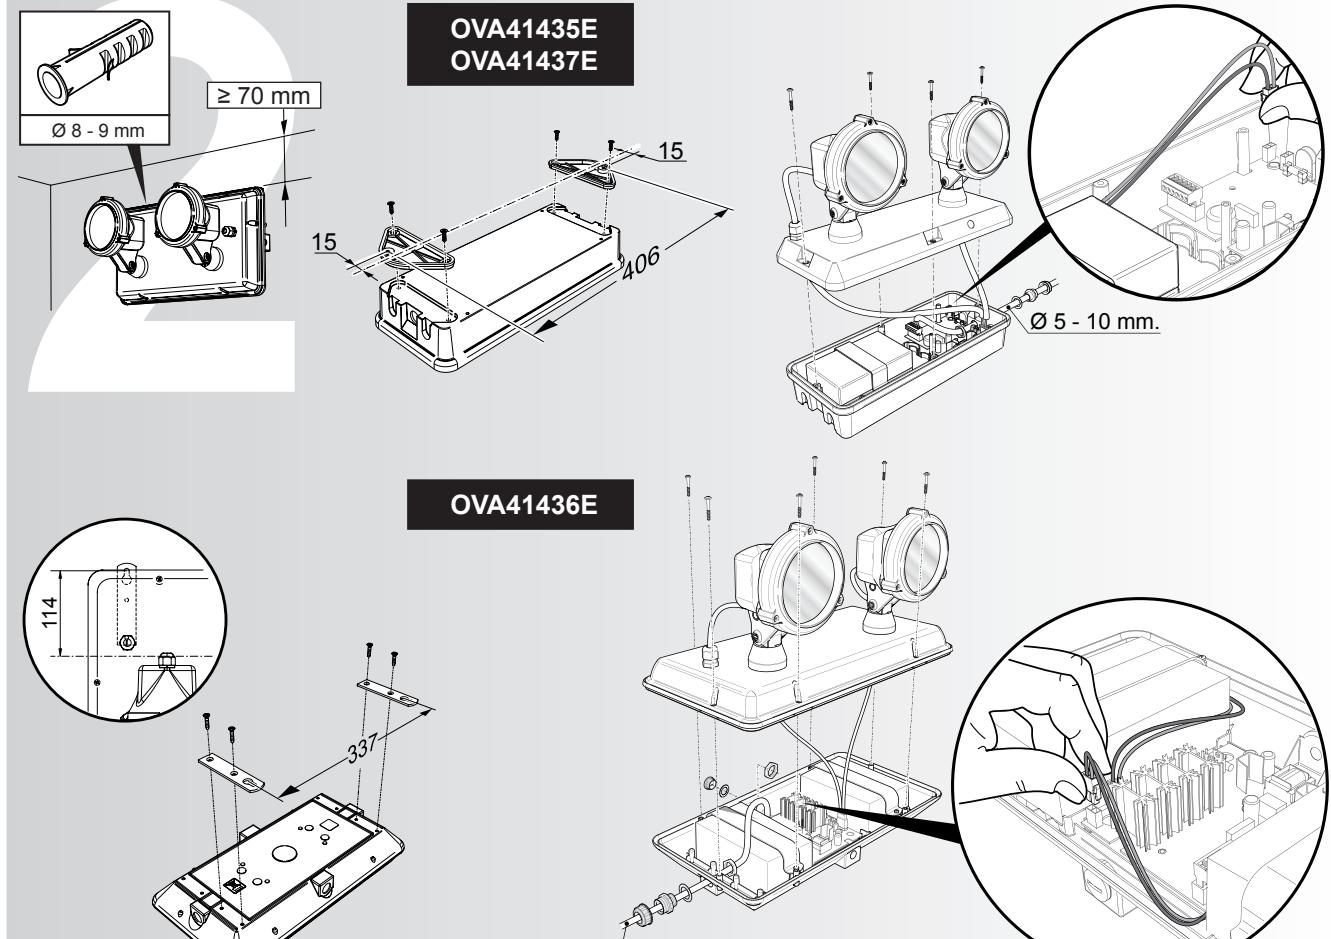

Connect/Raccordement/Anschließen/Conectar/Ligar/Соединить/Conectare/Свързване/  
Pripojení/Pripojiť/Csatlakoztatás/Podłączyć/Priključitev/Priključivanje/Priključivanje

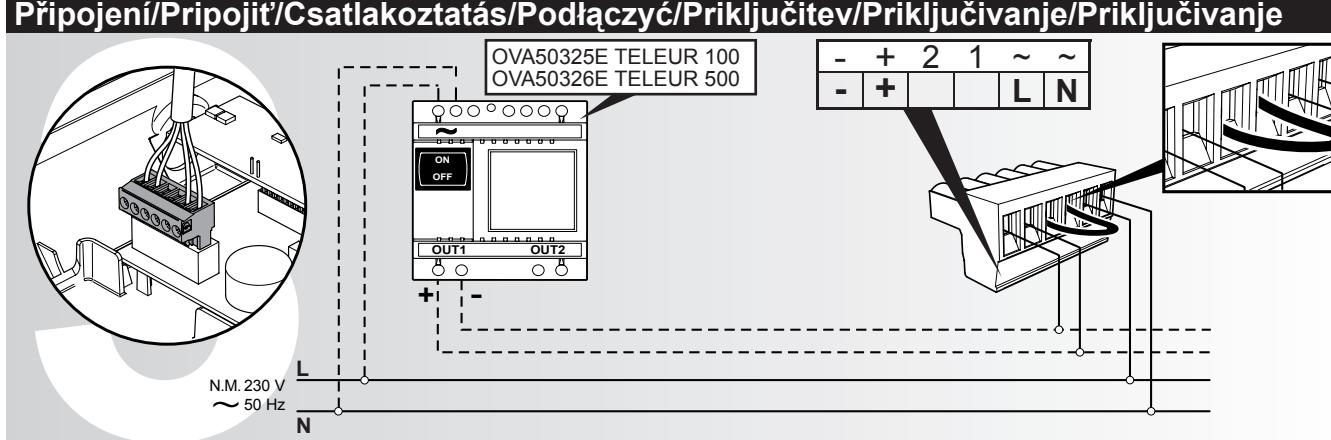

# Test/Essai/Test/Teste/Test/Testare/Otestovat'/Próba/Próba/Preizkus/Test/Test

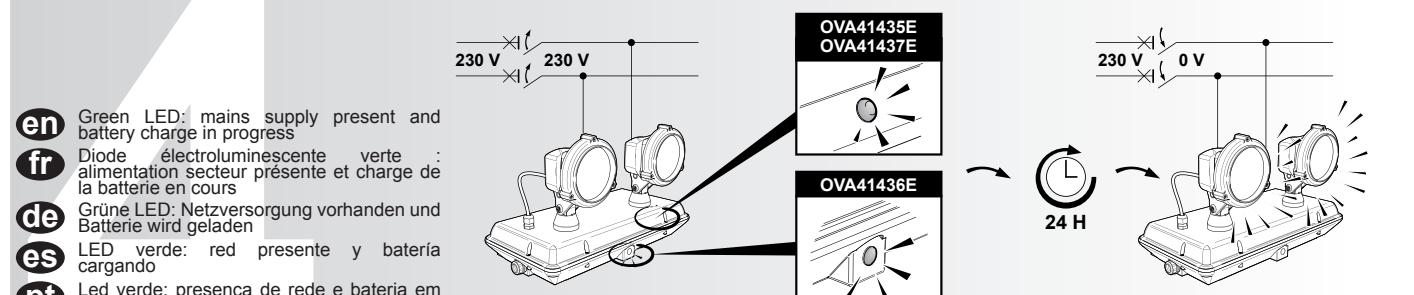

**en** Green LED: mains supply present and battery charge in progress

**fr** Diode électroluminescente verte : alimentation secteur présente et charge de la batterie en cours

**de** Grüne LED: Netzversorgung vorhanden und Batterie wird geladen

**es** LED verde: red presente y batería cargando

**pt** Led verde: presença de rede e bateria em fase de carregamento

**ru** Зеленый светодиод: наличие сетевого напряжения и батарея на подзарядке

**ro** LED verde: alimentarea de la retea este prezentă și bateria este în curs de încarcare

**bg** Зелен светлинен индикатор: наличие на захранване и батерията е заредена

**hu** Zöld led: hálózat jelen és feltöltött elem

**cz** Zelená LED: napájecí sít' je pod napětím

**sk** Napájacie napätie je privedené a akumulátor sa nabija


**sl** Zelena dioda LED: električno napajanje deluje, polnjenje akumulatorske baterije

**sr** Zelena svetlosna dioda: prisutan napon i punjenje baterije u toku

**hr** Zielona dioda: obecność napięcia sieciowego i baterii ładuje się

**pl** Zelená LED: napájecí sít' je pod napětím

## Disassembly/Démontage/Ausbauen/Desmontar/Desmontar/Снять/Demontare/Desmontare/Демонтиране/Odmontovat/Odstrániť/Szétszerelés/Zdemontować/Odstranjanje/Skidanje/Skidanje

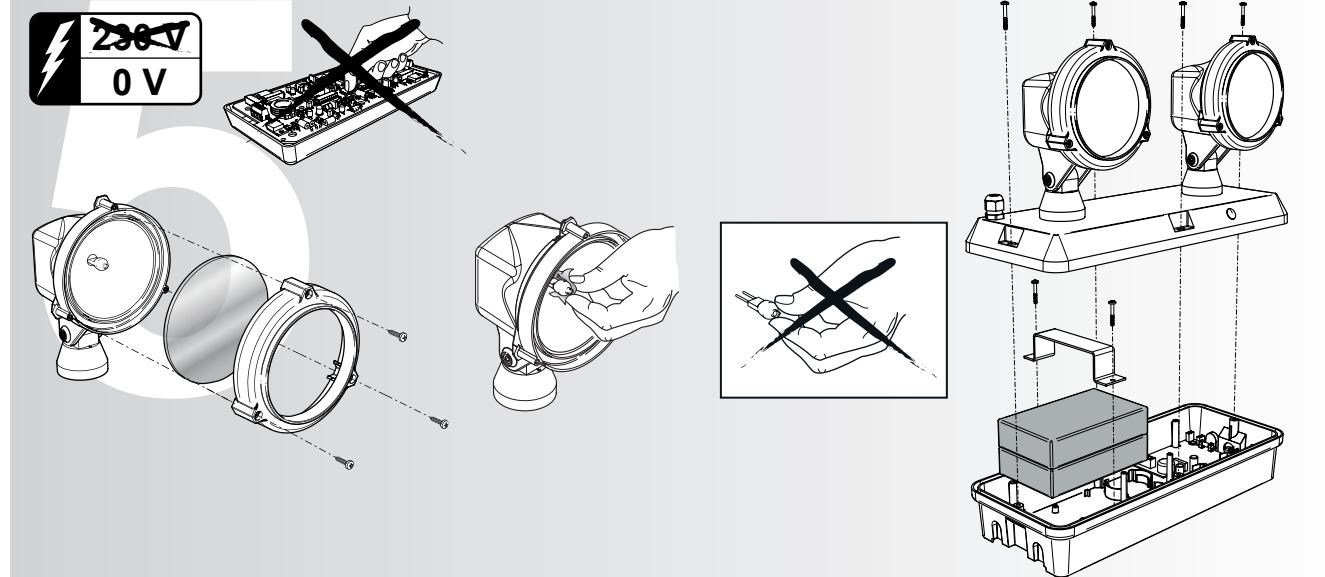

## Technical specifications/Spécifications techniques/Technische Daten/Características técnicas/Características técnicas/Технические характеристики/Specificații tehnice/

## Технически данни/Technické údaje/Technické charakteristiky/Műszaki jellemzők/Charakterystyki techniczne/Tehnični podatki/Tehničke karakteristike/Tehničke karakteristike

|           | IP/IK |                |                |   | h                 | W  | VA   | lm  | Kg |
|-----------|-------|----------------|----------------|---|-------------------|----|------|-----|----|
| OVA41435E | 65/07 | Non-Maintained | 12V 7,2Ah Pb   | 1 | 12V 20W (G4)      | 27 | 400  | 4,6 |    |
| OVA41436E | 65/07 | Non-Maintained | 2x12V 7,2Ah Pb | 1 | 12V 50W (GY 6,35) | 37 | 1050 | 7,5 |    |
| OVA41437E | 65/07 | Non-Maintained | 6V 7,2Ah Pb    | 1 | 6V 10W (G4)       | 30 | 200  | 3,4 |    |

- Self-contained luminaires manufactured in accordance with EN 60598 – 1 and EN 60598-2-22.
- Emergency operation inhibit with rest mode via TELEUR 100 or TELEUR 500 remote control.

### WARNING

- Make sure you follow the correct polarity when connecting the inhibition line.
- Do not connect the 230 - 240V mains supply to the inhibition line.
- Do not touch the glass when the luminaire is on and wait at least 30 minutes before doing so after switching it off.
- When the luminaire no longer guarantees the full rated autonomy, the batteries must be changed.
- If the luminaire is not used for long periods, keep it in efficient working order by recharging the batteries at least once every 6 months.

### DISPOSAL

The crossed out waste bin symbol indicates that the product should not be discarded in the municipal waste stream but should be taken to an authorized waste collection centre which can dispose of it properly, reducing its negative effects on the environment and on human health. For information on waste collection centres and on current waste disposal legislation, please contact your local waste disposal authority.

- fr** Luminaires autonomes fabriqués conformément aux prescriptions des normes EN 60598-1 et EN 60598-2-22.
- Neutralisation du fonctionnement de sécurité en mode repos par l'intermédiaire de la télécommande TELEUR 100 ou TELEUR 500.

### AVERTISSEMENTS

- Veillez à respecter la bonne polarité lors du raccordement de la ligne de neutralisation.
- Ne branchez pas la ligne de neutralisation sur l'alimentation secteur 230 – 240 V.
- Ne touchez pas le verre lorsque le luminaire est allumé et attendez au moins 30 minutes avant de le faire après l'avoir éteint.
- Si le luminaire n'est plus en mesure d'assurer son autonomie nominale complète, il faut remplacer les batteries.
- Si le luminaire reste inutilisé durant de longues périodes, rechargez ses batteries au moins une fois tous les 6 mois pour le maintenir en bon état de fonctionnement.

### ELIMINATION EN FIN DE VIE

Le pictogramme représentant une poubelle barrée indique que le produit concerné ne doit pas être jeté à la poubelle mais qu'il doit être déposé dans un centre agréé de collecte des déchets spéciaux à même de le traiter ou de l'éliminer dans les conditions qui s'imposent, de manière à réduire ses impacts négatifs préjudiciables à l'environnement et à la santé des personnes. Contactez votre organisme local compétent en matière de traitement et d'élimination des déchets pour obtenir l'indication des déchetteries existantes et des réglementations légales relatives à l'élimination des déchets en l'occurrence applicables.

- de** Einzelbatterieleuchten gemäß den Anforderungen der Normen EN 60598 – 1, EN 60598-2-22.
- Blockieren der Notlichtfunktion mit Ruhemodus über Fernsteuerung TELEUR 100, TELEUR 500.

### HINWEISE

- Beim Anschluss der Blockierleitung auf die Polung achten.
- Die 230 - 240V Netzversorgung nicht an die Blockierleitung anschließen.
- Das Glas der Leuchten während des Betriebs und während der auf die Ausschaltung folgenden 30 Minuten nicht berühren.
- Wenn die angegebene Autonomiezeit nicht mehr gewährleistet wird, müssen die Batterien ersetzt werden.
- Falls die Lampe lange Zeit nicht verwendet wird, müssen die Batterien zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs regelmäßig aufgeladen werden (mindestens einmal alle 6 Monate).

### ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Produkt zum Schutz von Mensch und Umwelt für eine korrekte Entsorgung den autorisierten Sammelstellen zugeführt werden muss. Für Informationen zu den Sammelstellen und den geltenden gesetzlichen Auflagen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Behörde.

- es** Aparatos autónomos fabricados de conformidad con las normas EN 60598 – 1, EN 60598-2-22, UNE 20-062-93 y REBT 2002:ITC-BT-28.
- Inhabilitación a distancia de la emergencia en el modo reposo por medio del telediálogo TELEUR 100, TELEUR 500.

### ADVERTENCIAS

- Es necesario respetar las polaridades en la conexión de la línea de inhabilitación.
- No conectar la red 230 - 240V a la línea de inhabilitación.
- No tocar el vidrio de los faros durante el funcionamiento y durante los 30 minutos después de apagarlos.
- Cuando el aparato deja de asegurar la autonomía nominal, deberá de sustituirse la batería.
- Si el aparato no se utiliza durante largos períodos de tiempo, para asegurar su correcto funcionamiento, se deberá de recargar periódicamente las baterías (al menos una vez cada 6 meses).

### DESGUACE

La imagen del contenedor de la basura tachado presente en el aparato significa que el producto debe entregarse a los centros de recogida autorizados para su correcto desguace a fin de limitar los efectos negativos en el ambiente y en los seres humanos. Diríjase a la oficina competente de las instituciones locales para obtener información sobre los centros de recogida y lo que establecen las leyes vigentes.

- pt** Aparelhos autónomos fabricados de acordo com as normas EN 60598 – 1, EN 60598-2-22.
- Inibição da emergência à distância com modo de repouso, através dos telecomandos TELEUR 100, TELEUR 500.

### AVISOS IMPORTANTES

- É necessário respeitar as polaridades na ligação da linha de inibição.
- Não ligar a rede 230 - 240V à linha de inibição.
- Não tocar no vidro dos focos durante o funcionamento e nos 30 minutos a seguir a serem desligados.
- Quando o aparelho deixar de garantir a autonomia declarada, é necessário substituir as baterias.
- Em caso de períodos de inactividade prolongada do aparelho é necessário fazer a recarga periódica das baterias, para garantir o seu perfeito funcionamento (pelo menos, uma vez de 6 em 6 meses).

### ELIMINAÇÃO

O símbolo do contentor de lixo com cruz sobreposta aplicado no aparelho, indica que o produto tem de ser entregue num centro de recolha autorizado para eliminação de resíduos eléctricos e electrónicos que limita o impacto negativo deste tipo de produtos no meio ambiente e na saúde do homem. Para informações sobre os centros de recolha selectiva e sobre os termos de lei em vigor, dirigir-se ao serviço competente do organismo local específico.

### ru

- Автономные аппараты, построенные в соответствии с нормами EN 60598 – 1, EN 60598-2-22.
- Удаленный запрет аварийного режима работы при спящем режиме при помощи пульта дистанционного управления TELEUR 100, TELEUR 500.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Необходимо соблюдать полярность при подключении линии запрета.
- Не подключать сети 230-240 В к линии запрета.
- Не трогать стекла светильников во время работы и в течение 30 минут после его выключения.
- Когда аппарат более не гарантирует заявленную автономию, следует заменить батареи.
- В случае долгих периодов простоя аппарата, чтобы обеспечить его корректную работу, необходимо выполнять периодически перезарядку аккумулятора (по меньшей мере, раз в 6 месяцев).

### ЛИКВИДАЦИЯ ОТХОДОВ

Зачеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что изделие должно быть сдано в специализированные уполномоченные центры сбора для правильной переработки отходов, ограничивающей ее негативное воздействие на среду и на человека. Обратиться в компетентный орган местной администрации для получения информации о центрах сбора отходов и действующих законах.

### ro

- Corpuri de iluminat autonome fabricate în conformitate cu EN 60598 – 1 și EN 60598-2-22.
- Funcționarea în caz de urgență se inhibă prin modul de repaus utilizând telecomanda TELEUR 100 sau TELEUR 500.

### MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Respectați polaritatea corectă când conectați linia de inhibare.
- Nu conectați rețea de alimentare de 230 - 240V la linia de inhibare.
- Nu atingeți geamul când corpul de iluminat este aprins și aşteptați cel puțin 30 de minute înainte de a face acest lucru după ce îl stingeți.
- Când corpul de iluminat nu mai garantează integral condițiile nominale de autonomie, baterile trebuie înlocuite.
- În cazul în care corpul de iluminat nu este utilizat pe perioade mari de timp, mențineți-l într-o bună stare de funcționare încarcând baterile cel puțin o dată la 6 luni.

### ДЕЗАФЕКТАРЕ

Символul de cos de gunoi tăiat indică faptul că produsul nu trebuie înălțat prin serviciul public de salubritate, ci trebuie dus la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor, care îl poate dezafecta în mod corespunzător, reducând efectele sale negative asupra mediului și sănătății oamenilor. Pentru informații despre centrele de colectare a deșeurilor și despre legislația în vigoare referitoare la dezafectarea deșeurilor, contactați autoritatea locală pentru dezafectarea deșeurilor.

### bo

- Автономни устройства, произведени в съответствие с нормите EN 60598 – 1, EN 60598-2-22.
- Дистанционно dezaktiviranе на аварийното състояние с режим пауза посредством дистанционно управление TELEUR 100, TELEUR 500.

### ВНИМАНИЕ

- Трябва да се спазва полярността при свързване на веригата за дезактивиране.
- Не свързвайте мрежата 230 - 240V към веригата за дезактивиране.
- Не докосвайте стъклото на светещите тела по време на действие и 30 минути след изключването им.
- Когато устройството не осигурява обявената автономия, батерите трябва да бъдат сменени.
- За да се запази правилното функциониране на апарат след дълги периоди на неизползване, е необходимо батерите да се презареждат периодично (поне всеки 6 месеца).

### ТРЕТИРАНЕ

Върху устройството е изобразен зачеркнат контейнер за битови отпадъци, което означава, че изделието трябва да се предава на центровете за разделно събиране, с цел поддържане на вредното въздействие върху околната среда и човека. Обърнете се към компетентните местни служби за информация относно центровете за разделно събиране и действащите законни нормативи.

### cz

- Nezávislá svítidla jsou vyrobena v souladu s normami EN 60598-1 a EN 60598-2-22.
- Nouzový provoz lze blokovat použitím klidového režimu pomocí dálkového ovládání TELEUR 100 nebo TELEUR 500.

### УПОЗОРНĚNÍ

- Při připojování dálkového ovládání je nutno dodržet správnou polaritu.
- Do svorky pro dálkové ovládání nepřipojujte napětí 230-240V.
- Během svícení a nejméně po dobu 30 minut po zhasnutí se nedotýkejte skla svítél.
- V případě, že svítidlo již nezarůzuje plnou dobu nezávislého provozu, je třeba baterie pravidelně dobíjet (alespoň jednou za 6 měsíců), aby byla zajištěna správná funkce přístroje.

### LIKVIDACE

Obrázek přeskřítnuté popelnice na přístroji označuje, že výrobek je třeba odvazdat do speciálních sběren, které mají povolení k provádění likvidace správným způsobem napomáhajícím ochraně životního prostředí a zdraví člověka. Informace o specializovaných sběrnách a o platných zákonech Vám podá příslušný orgán místní správy.