

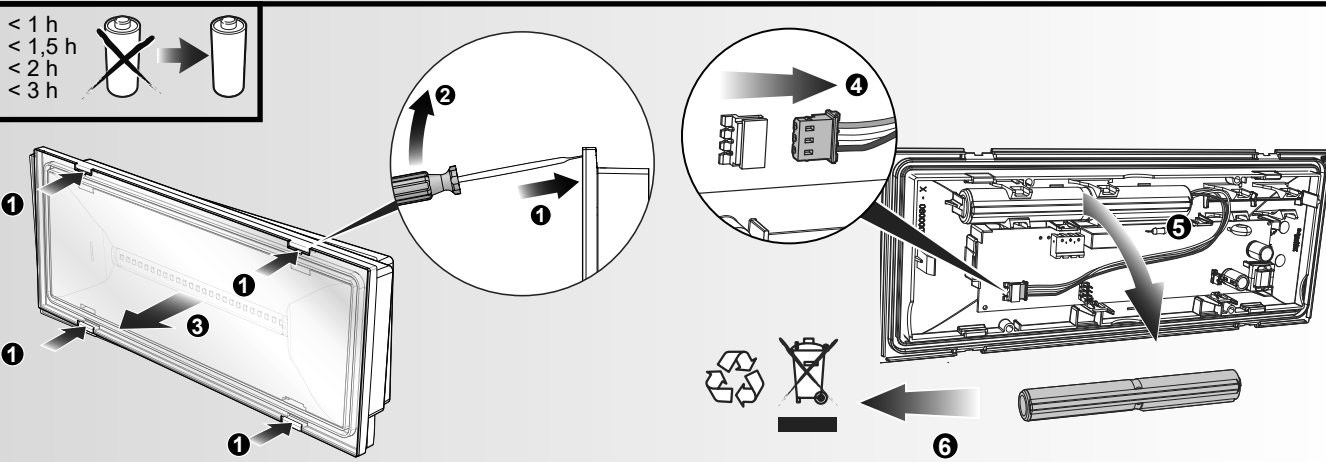


Manutenzione / Maintenance

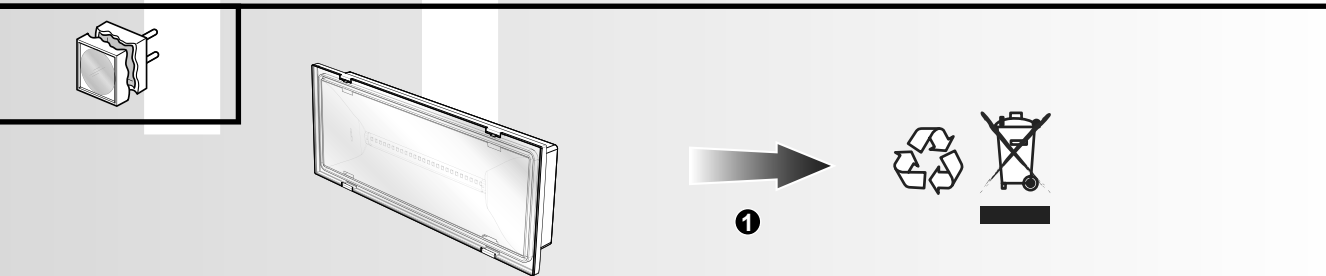

Caratteristiche tecniche / Technical specifications

					N.M.	M.		N.M.	M.		
	IP/IK				VA	W	VA	W	VA	W	Kg
OVA47110	42/08	3,2V 0,57Ah LiFePO4	1 1,5 2 2,5 3	2,4	110 90 70 50 250	70	3,9	0,31	5,0	1,69	0,39
OVA47112	42/08	3,2V 1,5Ah LiFePO4	1,5 2 2,5 3	2,4	200 150 120 500	150	4,7	0,29	7,9	3,06	0,41
OVA47114	42/08	6,4V 1,5Ah LiFePO4	1,5 2 3	2,4	400 300 250	230	5,7	0,32	9,3	3,62	0,46

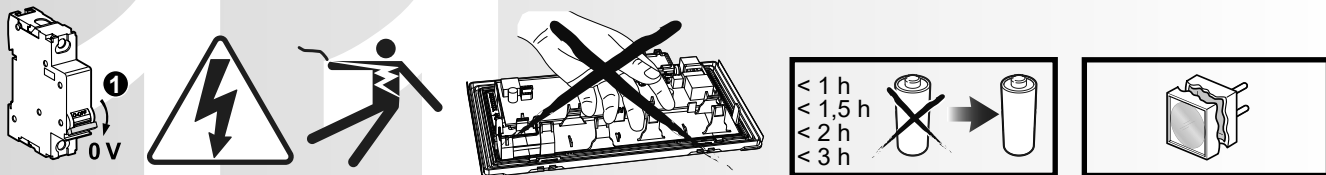

(**) Luminaires are not suitable for General lighting applications according to Directive 2009/125/EC.



SMALTIMENTO

Il cassetto barrato riportato sull'apparecchio specifica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere consegnato ai centri di raccolta autorizzati o in alternativa riconsegnato al distributore/rivenditore all'atto dell'acquisto di uno nuovo (i prodotti con dimensioni inferiori a 25cm possono essere riconsegnati gratuitamente senza l'acquisto di uno nuovo presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400m2). L'adeguata raccolta differenziata e il riciclaggio dell'apparecchio dismesso durante la fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e assicurano che venga riciclato in maniera tale da ridurre i possibili effetti negativi sulla salute e sull'ambiente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, modalità e sui termini della Legge in vigore, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale.

DISPOSAL

The crossed out wheelie bin symbol on the product indicates that at the end of its life the product shall be returned to authorized waste collection centers or to whom has the right to manage it. The proper separate collection and recycling of waste equipment at the time of disposal will help to protect natural resources and ensure that it is recycled in a manner that reduces possible negative effects on human health and the environment. For more information regarding waste collection centers, modalities and terms of law in force, please contact your local waste disposal authority.


Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (France)
Tél : +33 (0)1 41 29 70 00
Fax : +33 (0)1 41 29 71 00
http://www.schneider-electric.com

Questo prodotto deve essere installato, collegato ed utilizzato in conformità alle norme in vigore e/o norme di installazione. Per quanto riguarda le normative, specifiche e sviluppo di progetti vogliate di volta in volta chiedere sempre conferma delle informazioni riportate in questa pubblicazione. This product must be installed, connected up and used in accordance with current legislation and/or installation standards. The information regarding standards, specifications and design developments contained in this publication may not be up to date. Always contact us to obtain the latest information. Este producto debe instalarse, conectarse y utilizarse de conformidad con las normas vigentes y/o las normas de instalación. Por lo que concierne a las normas, especificaciones y desarrollo de proyectos, se recomienda solicitar siempre una confirmación de las informaciones facilitadas en esta publicación.


EXIWAY TREND ACTIVA IP42 CE

OVA47110
OVA47112
OVA47114


Schneider
Electric

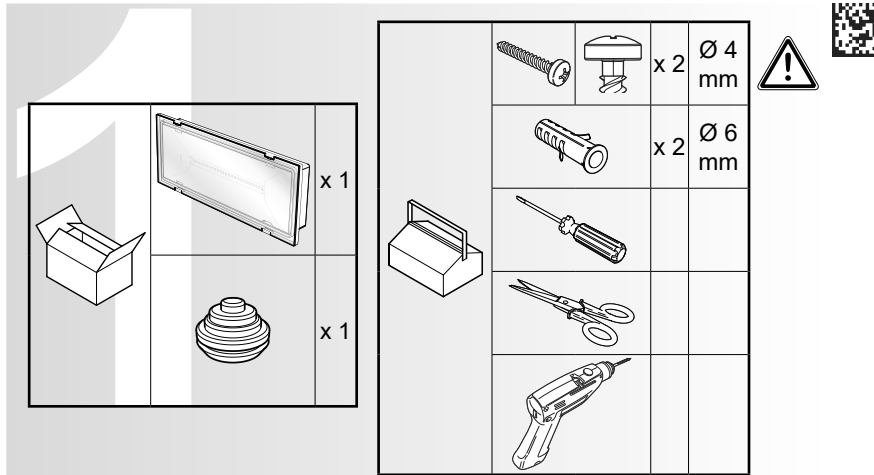


Dimensioni / Dimensions

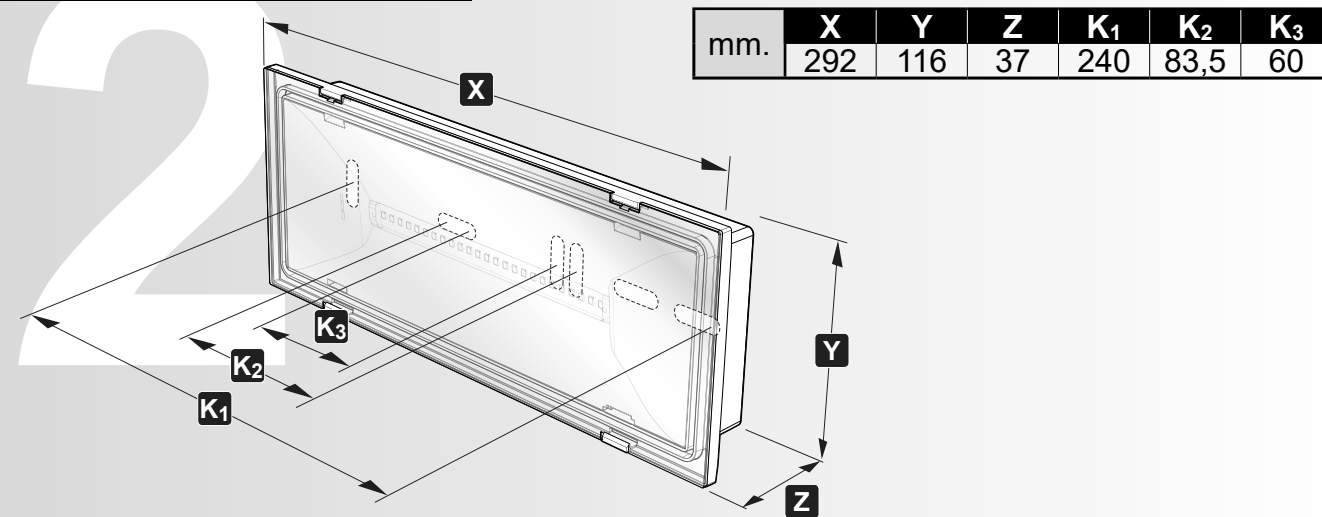


Preparazione / Preparation

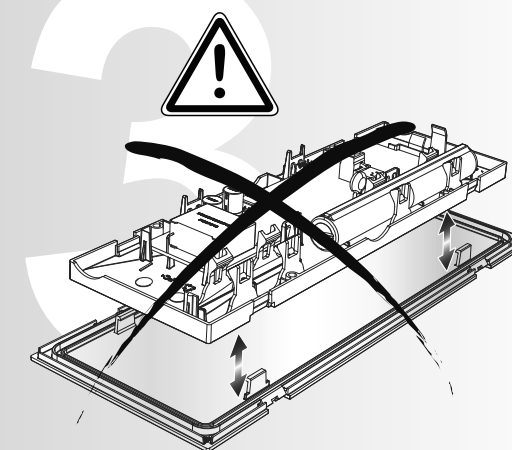


Ingresso cavi/tubo / Cable/pipe entry

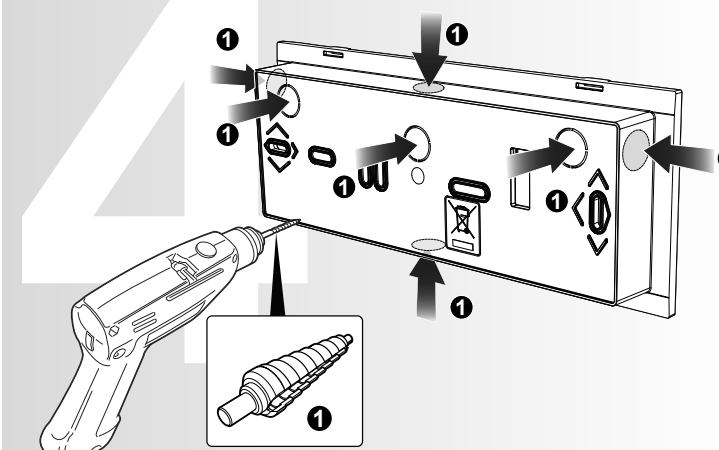


Installazione / Installation

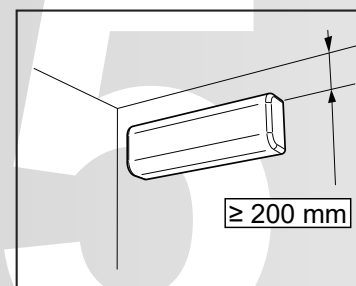


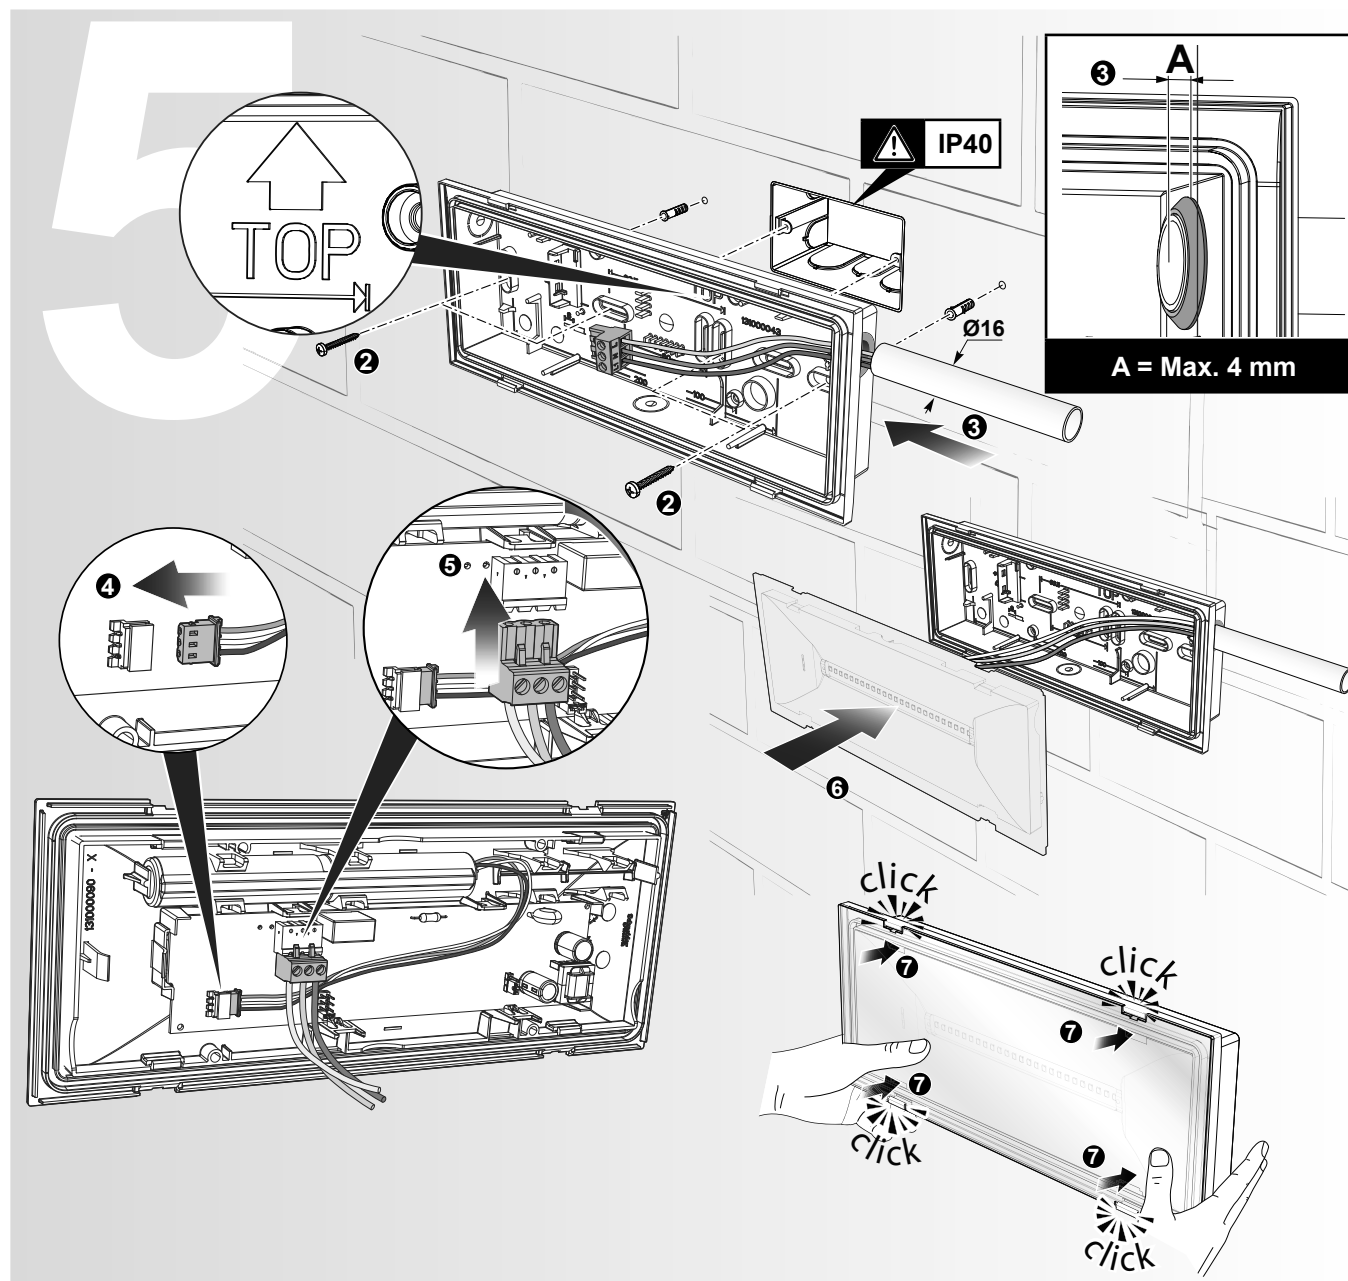


Collegamenti / Connections

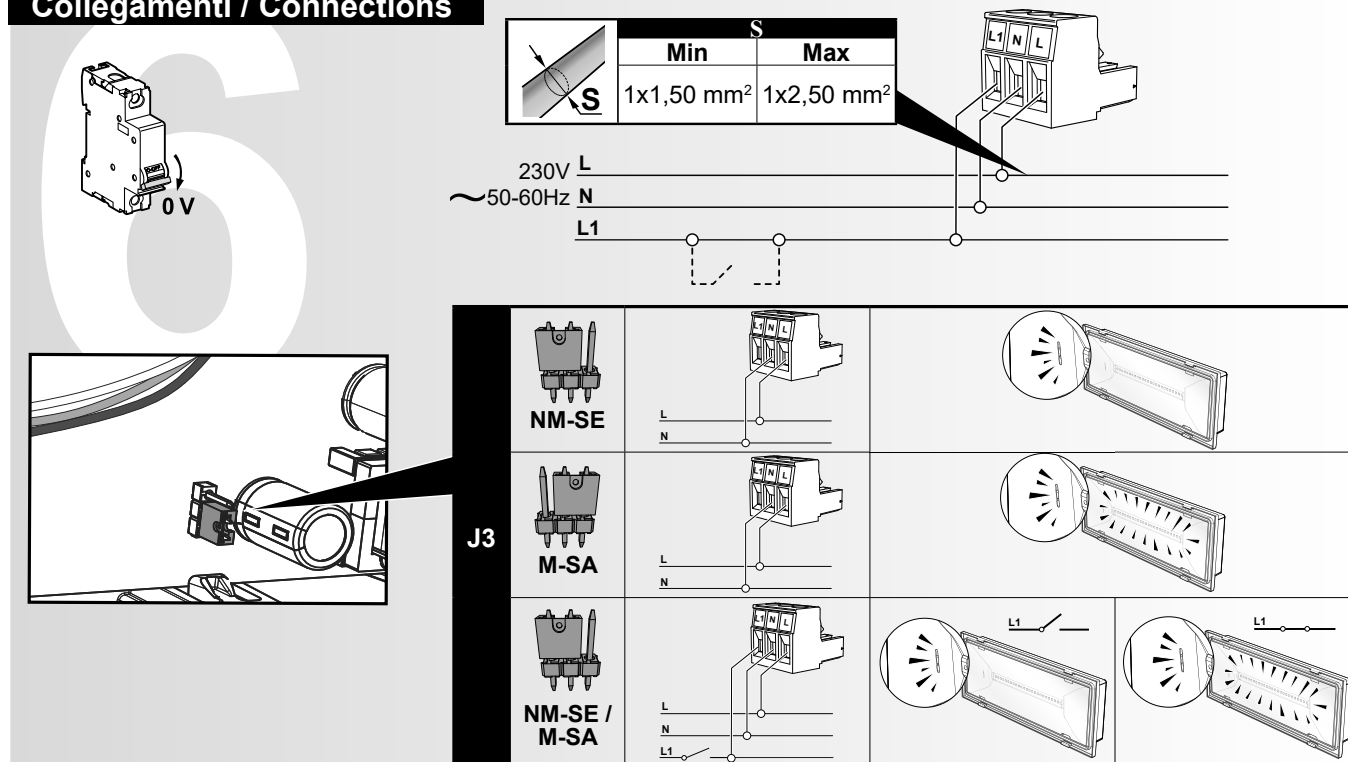


Settaggio / Setting

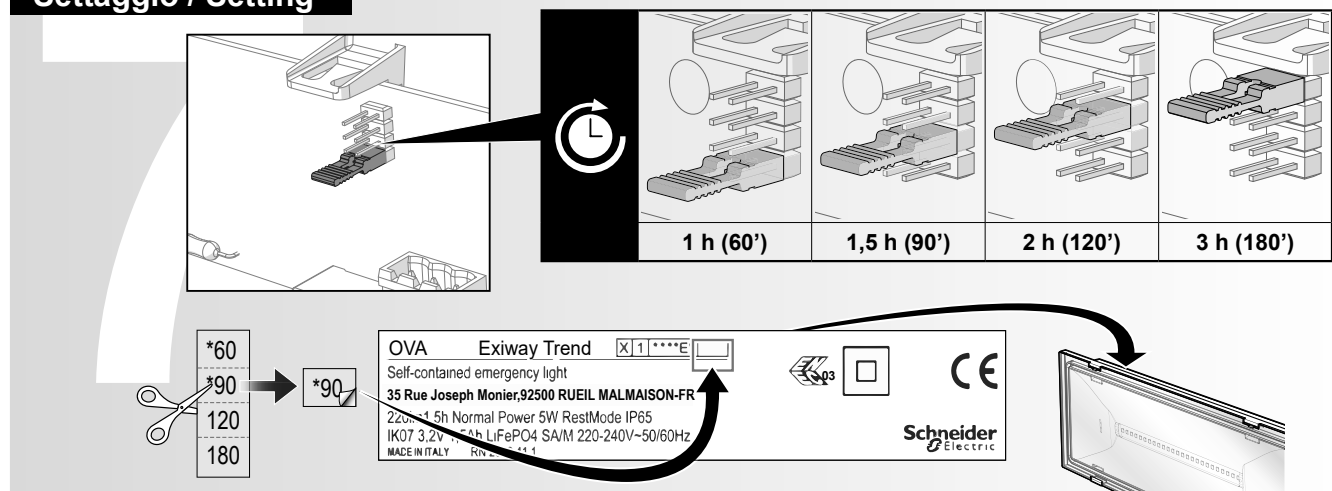


Ricarica / Recharge

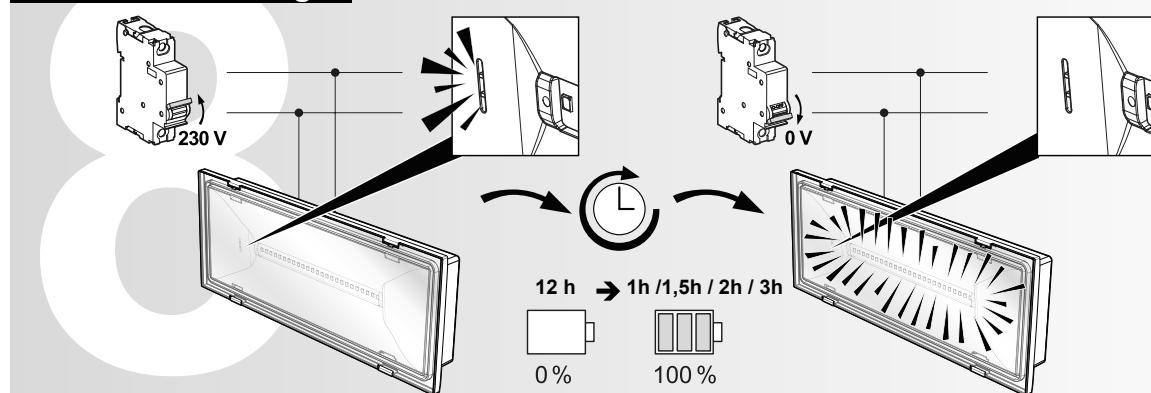

Test di durata / Duration test

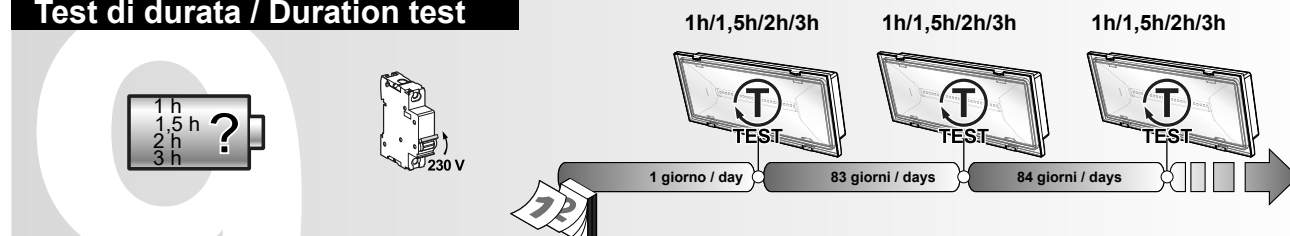

Test funzionale / Functional test

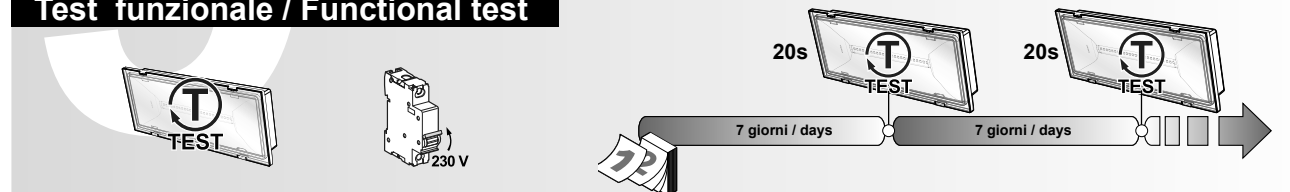

Segnalazioni / Signalling

Rosso
Red
Verde
Green

OK

NO
OK

Fisso / Steady

Lento / Slow

Fisso / Steady

Lento / Slow

Batteria scollegata
Battery disconnected

Fisso / Steady

Verificare il collegamento della batteria
Check battery connection

Guasto funzionale
Functional fault

Lento / Slow

Lampada da sostituire
Replace luminaire

Guasto di autonomia
Duration fault

Fisso / Steady

Sostituire la batteria
Replace the battery

Test funzionale non eseguito per più di 4 settimane
Functional test not done for more than 4 weeks

Lento / Slow

Effettuare un test funzionale
Perform functional test

Test di autonomia non eseguito per più di 52 settimane
Duration test not done for more than 52 weeks