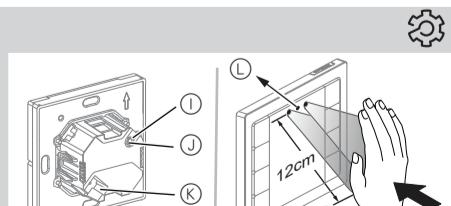
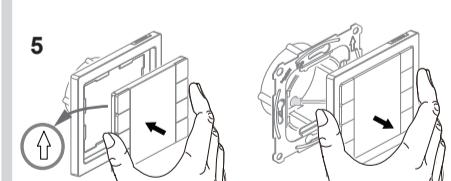
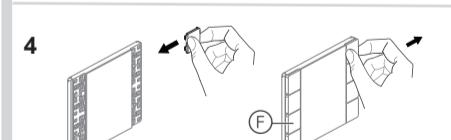
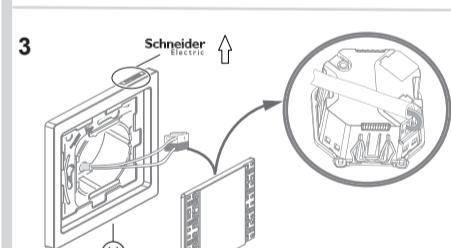
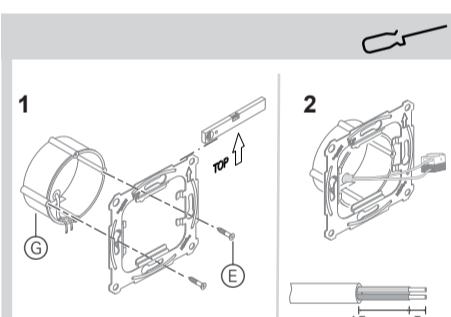
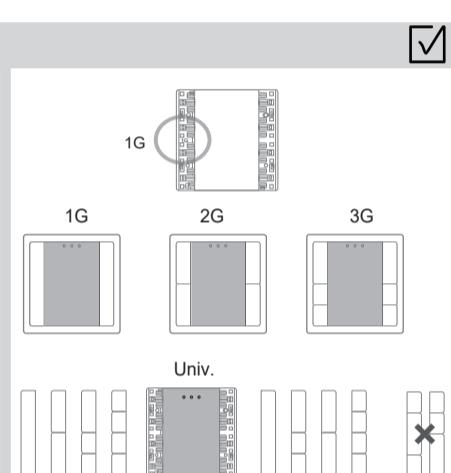
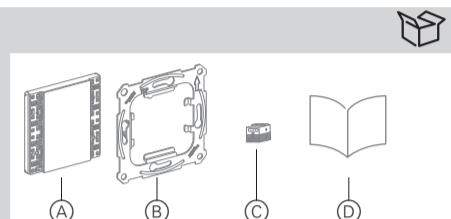


MTN6191-6010
MTN6192-6010
MTN6193-6010
MTN6194-6010

System D

<http://go2se.com/ref=MTN6194-6010>

**en KNX Push Button Dynamic Labeling****DANGER****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, OR ARC FLASH**

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Connecting and establishing KNX networks
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the product

The KNX Push Button Dynamic Labeling (hereafter referred to as push button) is a push button of different number of rockers on which different functions can be activated. →

The functions are configured in the ETS and shown individually on the display. The push button has an integrated KNX bus coupler. The power supply is via the KNX bus.

MTN6191-6010 = 1-gang MTN6192-6010 = 2-gang
MTN6193-6010 = 3-gang MTN6194-6010 = Univ

Necessary accessories

Complete the KNX push button with appropriate rockers and a System D frame. →

Rocker: MTN6191-60..., MTN6192-60..., MTN6193-60...,

MTN6194-60...

Other accessories

Dismantling protection MTN6270-0000

Package contents →

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (A) KNX push button | (B) Fixing frame |
| (C) KNX connector | (D) Installation instruction |

Installation and operation**Installing** →

- | | | |
|-----------------|--------------------|--|
| (E) Screws | (F) Rockers | (G) Flush-mounted box |
| (H) Cover frame | (I) KNX connection | (L) Orientation indicator (orange/white) |

WARNING**RISK OF FATAL INJURY FROM ELECTRIC SHOCK. THE DEVICE CAN BE DAMAGED.**

Basic insulation to the retaining ring must always be ensured for SELV cables.

- Observe the insulation stripping lengths and the instructions on laying cables. →
- If only single-wire insulation is available, you must restore basic insulation.
- Pull an insulation sleeve or the bus cable sheathing over the individual wires.

Failure to follow these instructions can result in death or serious injury.

Choosing the installation site

- Install device on the flush-mounted box of depth ≥35 mm.
- Ensure there are no obstacles 30 cm in front of the device.
- Avoid installation in areas with direct sunlight to ensure proximity function and temperature measurement.
- Do not install the device near heat sources such as heating vents, air conditioners, etc.

Note: The device must not be used to control safety relevant application

Note: Connect the below relevant color bus core to KNX connector: red (+), black (-)

Operating →

- Press the programming button (1), the programming LED (J) lights up.
- Load the individual address and application from ETS. The programming LED (J) goes out when download completed.
- The device is initialized, this takes about 25 seconds.

The proximity function →

The range of the proximity sensor (M) is approx. 12 cm. This range may vary somewhat due to local circumstances (e.g. ambient brightness).

Note: Refer to the application description to get more details.

Technical data

Power supply from KNX DC 24 V, approx. 24 V/16 mA

IP protection rating IP20

±1°C @ 25°C, depending on installation site; Offset can be configured.

Ambient temperature, operation -5 °C...+45 °C

Max. humidity 93 % relative humidity, no condensation

Dimensions WxHxD 71 x 71 x 31 mm

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
se.com/contact

de KNX Tastsensor Flex**DANGER****GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER LICHTBOGEN**

Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Anschluss und Errichtung von KNX-Netzwerken
- Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Gerät kennenlernen

Der KNX Tastsensor Flex (im Folgenden **Tastsensor** genannt) ist ein Taster mit einer unterschiedlichen Anzahl von Wippen, mit denen verschiedene Funktionen ausgeführt werden können. →

Die Funktionen werden in der ETS konfiguriert und individuell auf dem Display angezeigt. Der Tastsensor hat einen integrierten KNX-Busankoppler. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX-Bus.

MTN6191-6010 = 1fach MTN6192-6010 = 2fach
MTN6193-6010 = 3fach MTN6194-6010 = universal

Notwendiges Zubehör

Komplettieren Sie den Tastsensor mit den entsprechenden Wippen und einem System D-Rahmen. →

Wippen: MTN6191-60..., MTN6192-60..., MTN6193-60...,

MTN6194-60...

Zubehör

Demontageschutz MTN6270-0000

Packungsinhalt →

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| (A) KNX Tastsensor | (B) Tragring |
| (C) KNX Busanschluss- | (D) Installationsanleitung |
| klemme | |

Installation und Bedienung**Installation** →

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| (E) Schrauben | (F) Wippen | (G) UP-Dose |
| (H) Abdeckrahmen | (I) Busanschluss | (L) Orientierungsanzeige (orange/weiß) |

WARNING**GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG. DAS GERÄT KANN BESCHÄDIGT WERDEN.**

Bei SELV-Leitungen muss die Basisisolierung zum Tragring immer gewährleistet sein.

- Beachten Sie die Abisolierlängen und die Hinweise zum Verlegen der Leitungen. →
- If only single-wire insulation is available, then you must restore basic insulation.
- Pull an insulation sleeve or the bus cable sheathing over the individual wires.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

Auswahl des Installationsortes

- Installieren Sie das Gerät auf einer Unterputzdose mit einer Tiefe von ≥35 mm.
- Stellen Sie sicher, dass sich 30 cm vor dem Gerät keine Hindernisse befinden.
- Vermeiden Sie die Installation in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung, um die Annäherungsfunktion und die Temperaturmessung zu gewährleisten.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungsschächten, Klimaanlagen usw.

Hinweis: Das Gerät darf nicht zur Steuerung einer sicherheitsrelevanten Anwendung verwendet werden.

Hinweis: Stecken Sie die farbige Busader in die Busanschlussklemme: rot (+), schwarz (-)

Bedienung →

- Drücken Sie die Programmertaste (1), die Programmier-LED (J) leuchtet.
- Laden Sie die physikalische Adresse und die Applikation aus der ETS. Die Programmier-LED (J) erlischt, wenn der Download abgeschlossen ist.
- Das Gerät wird initialisiert, dies dauert etwa 25 Sekunden.

Die Näherrungsfunktion →

Die Reichweite des Näherrungssensors (M) beträgt ca. 12 cm. Diese Reichweite kann aufgrund örtlicher Gegebenheiten (z. B. Umgebungshelligkeit) etwas abweichen.

Hinweis: In der Applikationsbeschreibung finden Sie weitere Einzelheiten.

Technische Daten

Spannungsversorgung aus KNX	DC 24 V, ca. 24 V/16 mA
IP-Schutzklasse	IP20
Messgenauigkeit	±1°C @ 25°C, je nach Aufstellort; Offset kann konfiguriert werden.
Umgebungstemperatur, Betrieb	-5 °C...+45 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	93 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation
Abmessungen BxHxD	71 x 71 x 31 mm

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

se.com/contact

fr Bouton-poussoir KNX, étiquetage dynamique**DANGER****RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ARC ÉLECTRIQUE**

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée uniquement par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Connexion et établissement de réseaux KNX
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Présentation du produit

Le bouton-poussoir KNX, étiquetage dynamique (ci-après dénommé bouton-poussoir) est un bouton-poussoir doté de divers nombres de touches à bascule sur lesquelles différentes fonctions peuvent être activées. →

Les fonctions sont configurées dans ETS et affichées individuellement sur l'écran. Le bouton-poussoir comporte un coupleur de bus KNX intégré. L'alimentation électrique est fournie par le bus KNX.

MTN6191-6010 = 2 touches MTN6192-6010 = 4 touches
MTN6193-6010 = 6 touches MTN6194-6010 = Univ

Accessoires nécessaires

Complétez le bouton-poussoir KNX avec les touches appropriées et une plaque Dlife. →

Touches : MTN6191-60..., MTN6192-60..., MTN6193-60...,

MTN6194-60...

Autres accessoires

Protection contre le démontage MTN6270-0000


Contenu du paquet →

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| (A) Bouton-poussoir KNX | (B) Cadre de fixation |
| (C) Connecteur KNX | (D) Instructions d'installation |

Installation et fonctionnement**Installation** →

- | | | |
|---------|-------------|----------------------|
| (E) Vis | (F) Touches | (G) Boîtier encastré |
|---------|-------------|----------------------|








- | | | |
|-------------------------|-------------------|---|
| (H) Plaque de couvercle | (I) Connexion KNX | (L) Indicateur d'orientation (orange/blanc) |
|-------------------------|-------------------|---|



MTN6191-6010
MTN6192-6010
MTN6193-6010
MTN6194-6010

System D

<http://go2se.com/ref=MTN6194-6010>

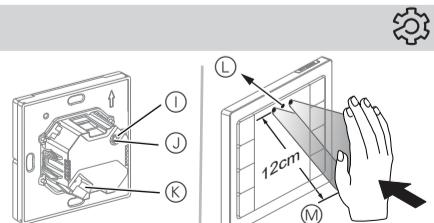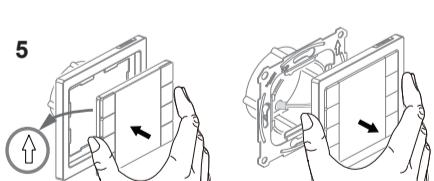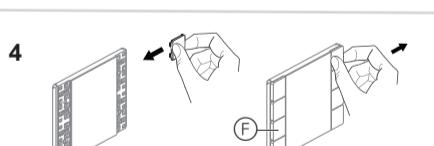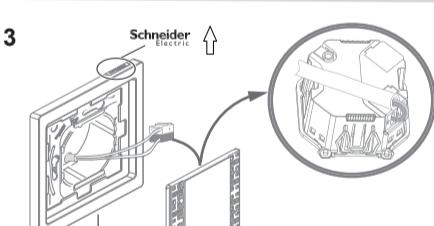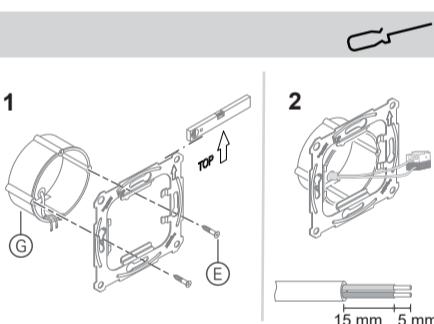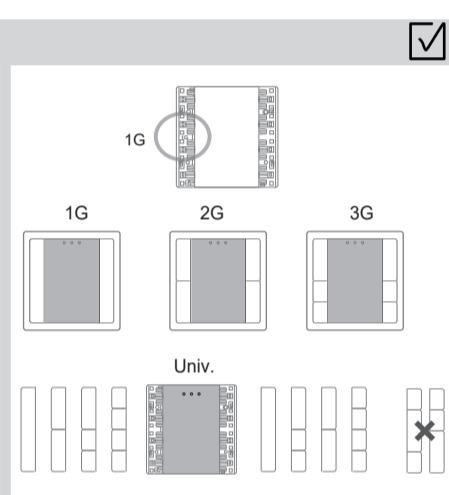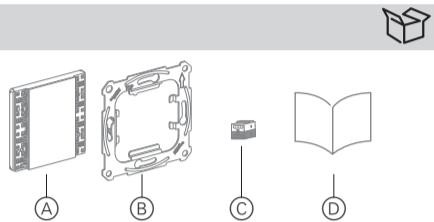**es Pulsador KNX con etiquetado dinámico****▲ ▲ PELIGRO****PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA O ARCO ELÉCTRICO**

La instalación eléctrica solo deben realizarla profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Conexión y creación de redes KNX
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Información sobre el producto

El pulsador KNX con etiquetado dinámico (en adelante, «pulsador») es un pulsador con un número diferente de interruptores en los que se pueden activar diferentes funciones. →

Las funciones se configuran en el ETS y se muestran individualmente en la pantalla. El pulsador tiene un conector de bus KNX integrado. La fuente de alimentación se encuentra a través del bus KNX.

MTN6191-6010 = 1 tecla MTN6192-6010 = 2 teclas
MTN6193-6010 = 3 teclas MTN6194-6010 = Univ

Accesorios necesarios

Complete el pulsador KNX con las teclas correspondientes y un marco System D. →

Tecla: MTN6191-60..., MTN6192-60..., MTN6193-60...,

MTN6194-60...

Otros accesorios

Protección antidesmontaje MTN6270-0000

Contenido del paquete →

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| (A) Pulsador KNX | (B) Fijación del marco |
| (C) Conector KNX | (D) Instrucciones de instalación |

Instalación y operación**Instalación** →

- | | | |
|-----------------------|------------------|---|
| (E) Tornillos | (F) Teclas | (G) Caja para empotrar |
| (H) Marco de cubierta | (I) Conexión KNX | (J) Indicador de orientación (naranja/blanco) |

▲ ▲ ADVERTENCIA**PELIGRO DE LESIONES MORTALES POR DESCARGAS ELÉCTRICAS. EL DISPOSITIVO PUEDE RESULTAR DAÑADO.**

Siempre debe asegurarse el aislamiento básico para el anillo de retención para cables SELV.

- Observar las longitudes de desaislamiento y las instrucciones sobre la colocación de cables. →

Si solo está disponible el aislamiento de cable único, se debe restaurar el aislamiento básico.

- Tirar de una manga de aislamiento o el recubrimiento del cable de bus sobre los cables individuales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

Elección del lugar de montaje

- Instalar el dispositivo en la caja para empotrar a una profundidad de ≥35 mm.
- Asegurar que no haya obstáculos 30 cm frente al dispositivo.
- Evitar la instalación en áreas con luz solar directa para garantizar la función de proximidad y la medición de temperatura.
- No instalar el dispositivo cerca de fuentes de calor, como conductos de calefacción, aire acondicionado, etc.

Nota: El dispositivo no debe utilizarse para controlar aplicaciones relevantes de seguridad

Nota: Conectar el núcleo del bus de color correspondiente que se muestra a continuación al conector KNX: rojo (+), negro (-)

Operación →

- Pulsar el botón de programación (I) y el LED de programación (J) se iluminará.
- Cargar la dirección individual y la aplicación desde ETS. El LED de programación (J) se apaga cuando se completa la descarga.
- El dispositivo se inicializa, lo cual tarda alrededor de 25 segundos.

La función de aproximación →

El rango del sensor de aproximación (M) es de aprox. 12 cm. Este rango puede variar ligeramente debido a las circunstancias locales (por ejemplo, luminosidad ambiental).

Nota: Consultar la descripción de la aplicación para obtener más detalles.

Datos técnicos

Fuente de alimentación desde KNX 24 V CC, aprox. 24 V/16 mA

Grado de protección IP IP20

Precisión de medición ±1 °C a 25 °C, dependiendo del lugar de instalación; se puede configurar la compensación.

Operación de temperatura ambiente -5 °C...+45 °C

Máx. humedad 93 % de humedad relativa, sin condensación

Dimensiones altura x anchura x fondo 71 x 71 x 31 mm

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene alguna duda técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.
se.com/contact

it Pulsantiera KNX Dynamic**▲ ▲ PERICOLO****RISCHIO DI FOLGORAZIONE O ARCO ELETTRICO**

L'installazione elettrica sicura deve essere eseguita solo da professionisti qualificati. I professionisti qualificati devono dimostrare di possedere conoscenze approfondite nei seguenti settori:

- Collegamento di impianti elettrici in rete
- Collegamento di molteplici dispositivi elettrici
- Posa di cavi elettrici
- Collegamento e realizzazione di reti KNX
- Norme di sicurezza, regole e regolamenti locali per il cablaggio

La mancata osservanza delle presenti istruzioni causerà lesioni gravi o morte.

Descrizione del prodotto

La pulsantiera KNX Dynamic (di seguito denominato pulsantiera) è un pulsantiera con un numero diverso di pulsanti su cui è possibile attivare varie funzioni. →

Le funzioni vengono configurate nell'ETS e visualizzate individualmente sul display. La pulsantiera dispone di un accoppiatore bus KNX integrato. L'alimentazione avviene tramite il bus KNX.

MTN6191-6010 = 1 polo MTN6192-6010 = 2 poli
MTN6193-6010 = 3 poli MTN6194-6010 = Univ

Accessori necessari

Completere La pulsantiera KNX con gli appositi pulsanti una placca System D. →

Pulsante: MTN6191-60..., MTN6192-60..., MTN6193-60...,

MTN6194-60...

Altri accessori

Protezione antismontaggio MTN6270-0000

Contenuto della confezione →

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| (A) Pulsantiera KNX | (B) Telai di fissaggio |
| (C) Connettore KNX | (D) Istruzioni di installazione |

Installazione e funzionamento**Installazione** →

- | | | |
|---------------|---------------------|---|
| (E) Viti | (F) Pulsanti | (G) Scatola a incasso |
| (H) Coperchio | (I) Connessione KNX | (L) Indicatore di orientamento (arancione/bianco) |

▲ ▲ AVVERTENZA**RISCHIO DI LESIONI MORTALI PER SCOSSE ELETTRICHE! RISCHIO DI DANNEGGIARE L'APPARECCHIO.**

L'isolamento di base all'anello di ritegno deve essere sempre garantito per cavi SELV.

- Rispettare le lunghezze di spelatura dell'isolamento e le istruzioni sulla posa dei cavi. →

Se è disponibile l'isolamento di un solo filo, ripristinare l'isolamento di base.

- Estrarre il tubetto isolante o il cavo bus che copre i singoli fili.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni gravi o la morte.

Scelta del sito di installazione

- Installare il dispositivo sulla scatola da incasso di profondità ≥35 mm.
- Accertarsi che non vi siano ostacoli 30 cm davanti al dispositivo.
- Evitare l'installazione in aree con luce solare diretta, per garantire la funzione di prossimità e la misurazione della temperatura.
- Non installare il dispositivo in prossimità di fonti di calore come termostocottori, condizionatori d'aria ecc.

Nota: Il dispositivo non deve essere utilizzato per controllare applicazioni relative alla sicurezza

Nota: Collegare il conduttore del bus con il colore corrispondente al connettore KNX seguente: **rosso (+), nero (-)**

Funzionamento →

- Premere il pulsante di programmazione (I), si accende il LED di programmazione (J).
- Caricare l'indirizzo individuale e l'applicazione da ETS. Il LED di programmazione (J) si spegne quando il download è completato.
- Il dispositivo viene inizializzato, l'operazione richiede circa 25 secondi.

Funzione di prossimità →

La portata del sensore di prossimità (M) è di circa 12 cm. Questa portata può variare leggermente in base alle circostanze locali (ad es. luminosità ambientale).

Nota: Fare riferimento alla descrizione dell'applicazione per maggiori dettagli.

Dati tecnici

Alimentazione dal KNX 24 V DC, circa 24 V/16 mA

Grado di protezione IP IP20

Precisione di misura ±1 °C a 25 °C, a seconda del sito di installazione; l'offset può essere configurato.

Temperatura ambiente di funzionamento -5 °C...+45 °C

Umidità max. 93 % umidità relativa, senza condensa

Dimensioni LxAxP 71 x 71 x 31 mm

zh KNX 面板动态标签**▲ ▲ 危险****有触电或电弧危险**

必须由熟练的专业人士进行安全电气安装。熟练的专业人员必须保证在以下领域拥有专业的知识：

- 连接设备网络
- 连接多个电气设备
- 电缆的敷设
- 连接和建立 KNX 网络
- 安全标准、本地布线规则和规定

如不遵守这些说明将导致死亡或严重人身伤害。

产品简介

KNX 面板动态标签（以下简称面板）是一个具有不同数量翘板的面板，可用于激活不同的功能。→ 这些功能在 ETS 中配置，在显示屏上单独显示。该面板有一个集成 KNX 总线耦合器。通过 KNX 总线供电。

MTN6191-6010 = 单联 MTN6192-6010 = 双联

MTN6193-6010 = 三联 MTN6194-6010 = 通用

所需配件

使用合适的翘板和 D 系列边框来完善 KNX 面板。

→ 翘板：MTN6191-60...、MTN6192-60...、MTN6193-60...、MTN6194-60...

其他配件

拆卸保护装置 MTN6270-0000

包装内容 →

- | | |
|-------------|----------|
| (A) KNX 面板 | (B) 固定边框 |
| (C) KNX 连接器 | (D) 安装说明 |

安装和操作**安装** →

- | | | |
|--------|--------|------------|
| (E) 螺丝 | (F) 翘板 | (G) 齐平式安装盒 |
|--------|--------|------------|