



modulo Arc Fault Detection Device AFDD, 1-40 A 230 V per interruttore magnetotermico e differenziale/interruttore magnetotermico 1+N 2UM

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Modulo AFDD
esecuzione del prodotto	per interruttore 5SY, 5SL4 e FI/LS 5SU1
Dati tecnici generali	
numero di poli	2
esecuzione dei poli	1P+N
grandezza costruttiva per apparecchi di installazione da incasso secondo DIN 43880	1
protezione da contatto contro la folgorazione secondo EN 50274	sicurezza a prova di dito e di dorso della mano
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
funzione di commutazione ritardo di breve durata	No
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione • con AC	230 V
campo di valori della frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con dispo...ri collegati
Dettagli	
caratteristica del prodotto • senza alogeni • assenza di silicone	Sì Sì
ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali	Sì
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido • min. • max.	0,75 mm ² 16 mm ²
sezione di conduttore collegabile multifilare • min. • max.	0,75 mm ² 16 mm ²
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore • min. • max.	0,75 mm ² 10 mm ²
coppia di serraggio con morsetti a vite • min.	2 N·m

• max.	2,5 N·m
posizione del cavo di rete	sotto
Progettazione meccanica	
altezza	95 mm
larghezza	54 mm
profondità	68,5 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
numero delle unità modulari di larghezza del dispositivo di protezione montabile	2
tipo di fissaggio	Guida DIN (REG)
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	121 g

Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	75 °C
temperatura ambiente con umidità relativa 95 %	55 °C
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	28

Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



IMQ



VDE



VDE

General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SM6024-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SM6024-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)





http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SM6024-2


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

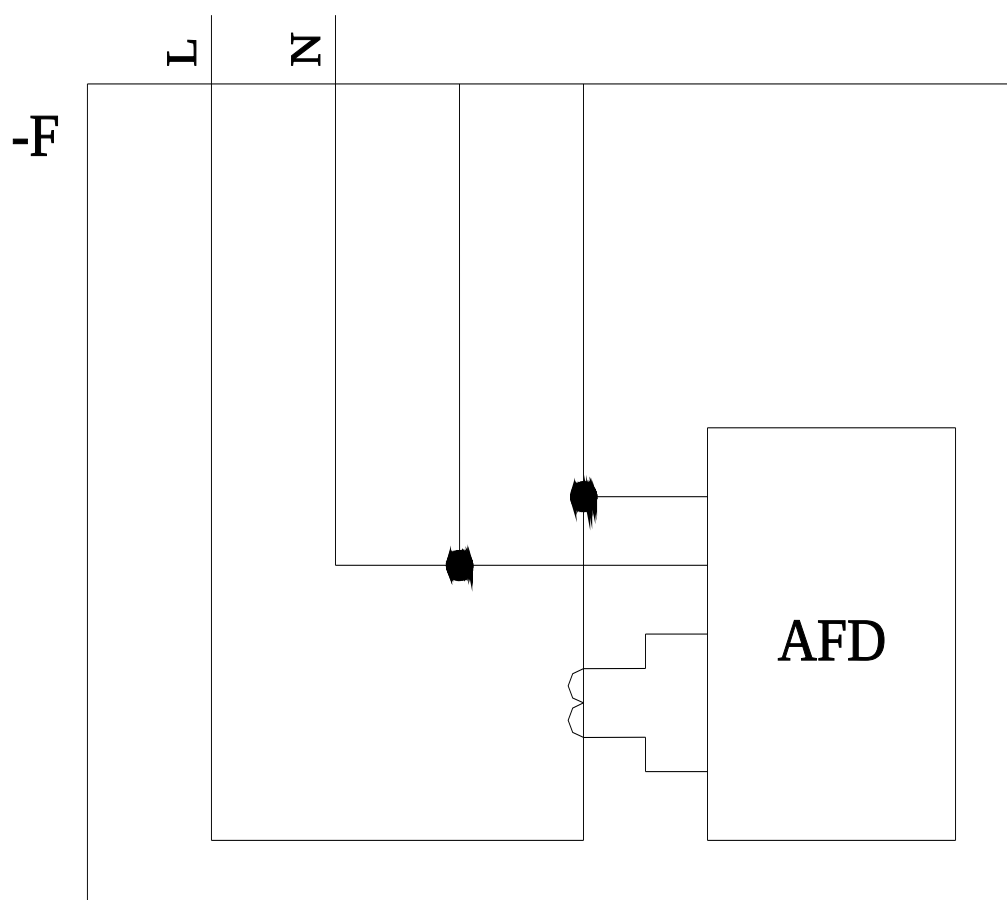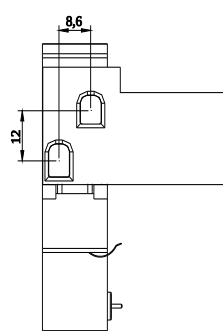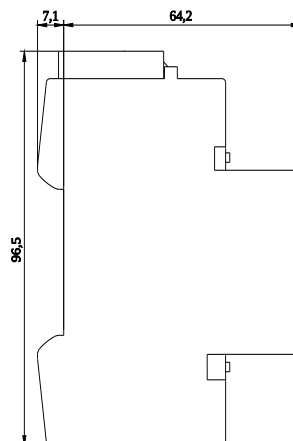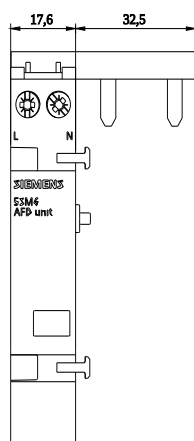

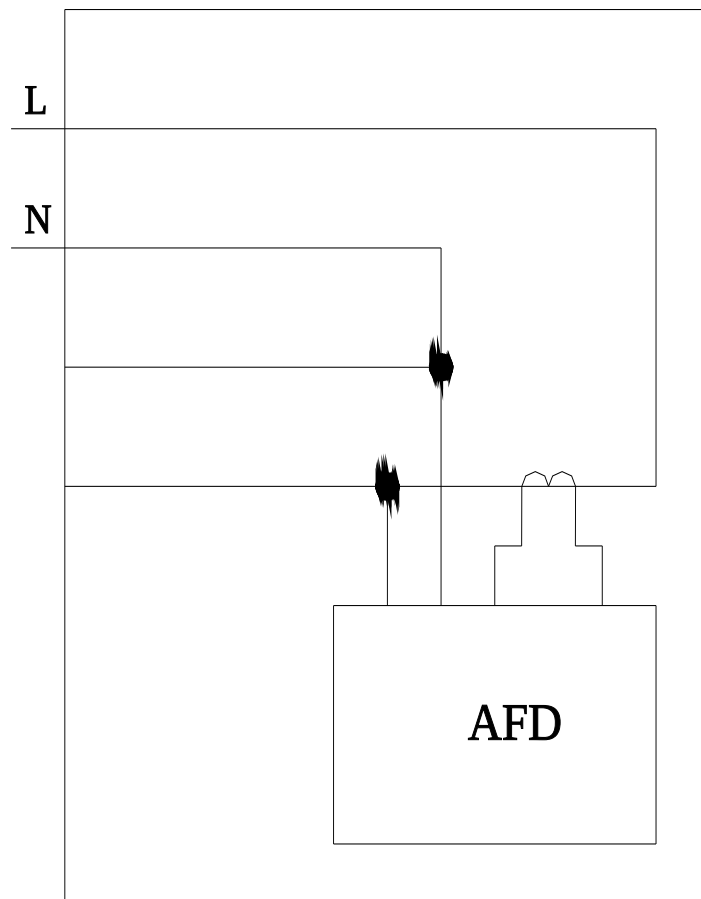

Ultima modifica:

13/08/2023 

