


sbarra collettore trifase per 2 interruttori automatici grandezza costruttiva S2  
interdistanza modulare 55 mm

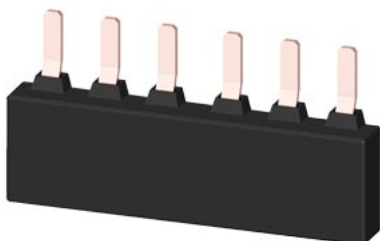

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| marca del prodotto                | SIRIUS                       |
| categoria del prodotto            | Sistemi di alimentazione     |
| denominazione del prodotto        | Sbarra collettore trifase    |
| designazione del tipo di prodotto | 3RV19                        |
| idoneità all'impiego              | interruttore automatico 3RV2 |

| Dati tecnici generali                                  |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| grandezza costruttiva dell'interruttore automatico     | S2         |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 | IP20       |
| corrente termica                                       | 108 A      |
| Direttiva RoHS (data)                                  | 07/01/2006 |
| Peso netto per UQ                                      | 123,4 g    |
| numero di poli per circuito principale                 | 3          |
| tensione di impiego con AC valore nominale             | 690 V      |
| corrente di impiego valore nominale                    | 108 A      |

| Dati nominali UL/CSA                                                     |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| tensione di impiego con AC secondo UL valore nominale                    | 600 V                                                     |
| Sicurezza elettrica                                                      |                                                           |
| grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529                   | IP20                                                      |
| protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |

| Conessioni /Morsetti                                          |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale | morsetti a vite |

### Approvazioni Certificati

| Environment | General Product Approval | Test Certificates |
|-------------|--------------------------|-------------------|
|-------------|--------------------------|-------------------|

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)

| Test Certificates | Maritime application |
|-------------------|----------------------|
|-------------------|----------------------|


[Special Test Certific-  
ate](#)



| Maritime application | other | Railway |
|----------------------|-------|---------|
|----------------------|-------|---------|

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Special Test Certificate](#)

#### Ulteriori informazioni

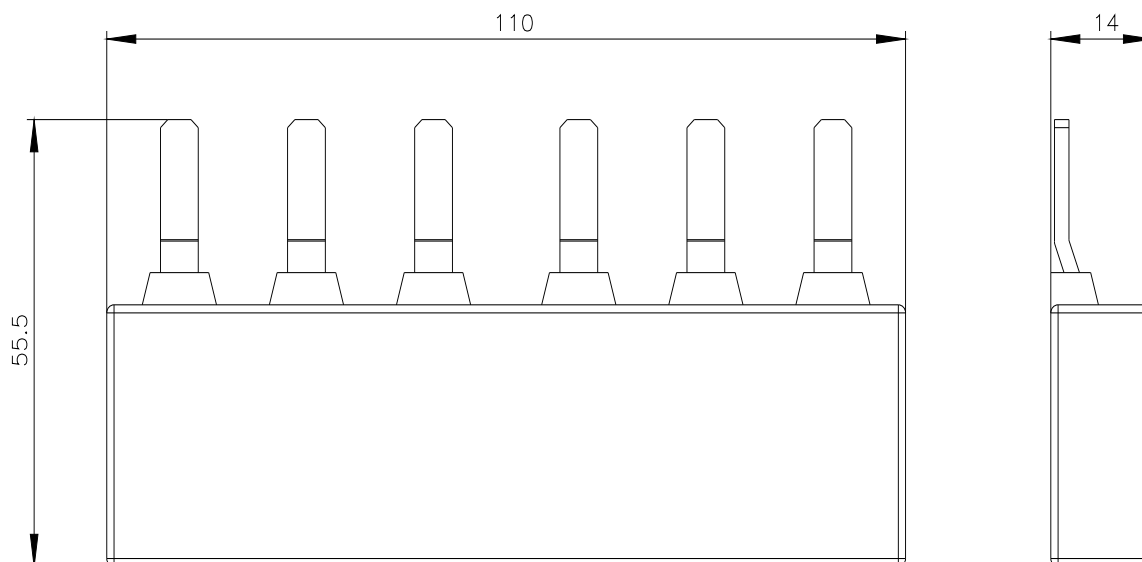**Informazioni sull'imballaggio**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information for data generation and storage**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RV1935-1A>**Generatore CAX online**<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1935-1A>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RV1935-1A>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1935-1A&lang=en)

Ultima modifica:

18/10/2025