



dispositivo di prova TD500 incl. 2 cavi di collegamento PC-TD500, 3VA-TD500 alimentatore da rete esterno Accessori per: 3VA6

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Dispositivo di prova
accessori	Dispositivo di prova
Dati tecnici generali	
posizione di montaggio	a piacere
grado di protezione IP	IP30
Elettricità	
numero degli interruttori automatici / direttamente collegabili	1
Progettazione meccanica	
altezza	190 mm
larghezza	105 mm
profondità	42 mm
Peso netto per UQ	1,035 kg
Conessioni secondo UL	
temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-10 °C
• max.	40 °C
temperatura ambiente / durante l'immagazzinaggio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Dangerous goods	Environment
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Dangerous goods information</a>
				<a href="#">Environmental Confirmations</a>

Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3VA9977-0MB10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9977-0MB10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3VA9977-0MB10](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3VA9977-0MB10)

CAx-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

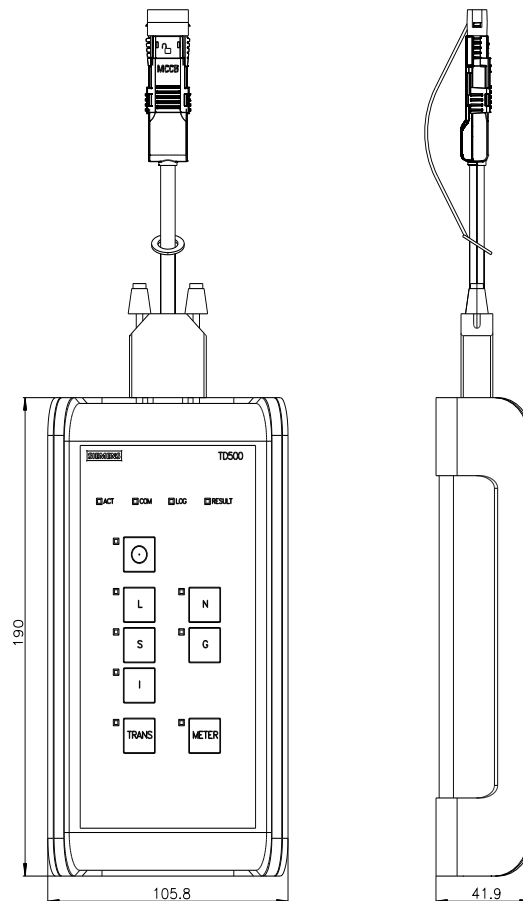

Ultima modifica:

03/04/2025

