



Centralini: Centralino estetico incasso 36M fumé

V53136

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Centralini / Da incasso

Centralino estetico incasso 36M fumé

Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), portello colore fumé



Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(2445 kb\)](#)


Disegni

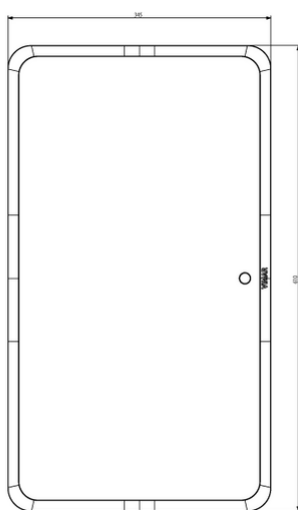

Vista ingombri

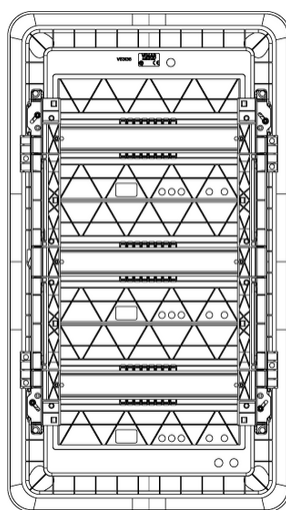

Vista posteriore

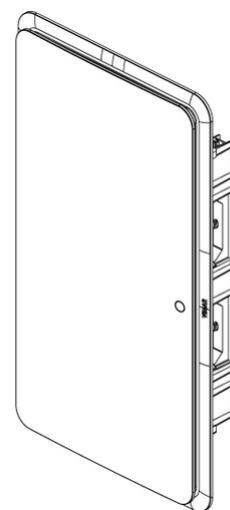

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Quadri di distribuzione

Classe: Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio: Incassato

Numero di file: 3

Numero moduli DIN: 36

Tipo di copertura: Porta

Esecuzione coperchio: Chiuso

Coperchio/porta trasparente: Sì

Con serratura: Sì

Materiale del corpo: Plastica

Profondità di incasso: 75,50 mm

Profondità interna: 108,00 mm

Barra DIN: Sì

Con piastra di montaggio: No

Possibilità di applicazione: No

Colore: Grigio

Esecuzione EMC: No

Numero RAL: 0

Grado di protezione (IP): IP40

Altezza: 610,00 mm

Larghezza: 345,00 mm

Profondità: 109,00 mm

Imballi



8007352510166

Qtà 1 NR
Dim 63,5x37,5x14
[cm]
Peso 2.743,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



V51921 - Supporto 1M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V51922 - Supporto 2M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V51923 - Supporto 3M
Eikon/Arké/Plana guida
DIN



V53597 - Serratura
chiave per centralino
estetico



V53598 - Copriforo 4
mod. DIN centralino
estetico



V53599 - Copriforo a
striscia centralino
estetico



V53736 - Scatola inc.
centr. 36Mp/leggere
azzurro



V53336 - Scatola inc.
centr. estetico 36M
azzurro



V53136.B - Centralino
estetico incasso 36M
bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).