

Scheda dati | Codice articolo: 249-113


Adattatore spina di prova; adatto per morsetti per circuito stampato delle serie 255, 256, 257; 1 polo; Passo 7,62 mm / 0,3 poll; arancione

<https://www.wago.com/249-113>




Colore: ■ arancione


Simile all'illustrazione

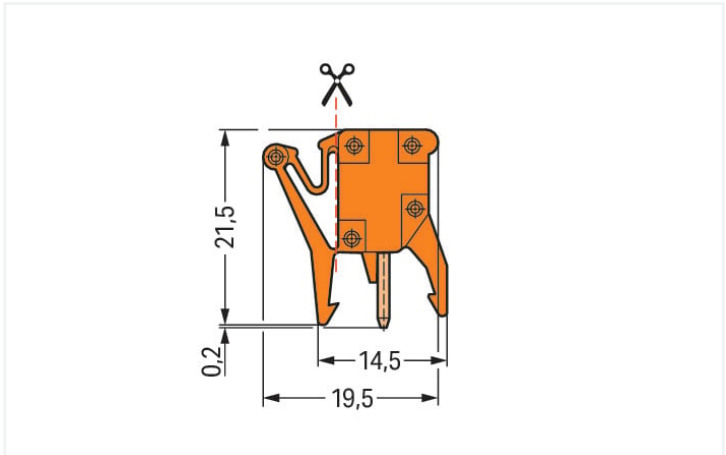

Misure in mm
Cutting mark for separating the retaining clip and its snap-in mounting foot

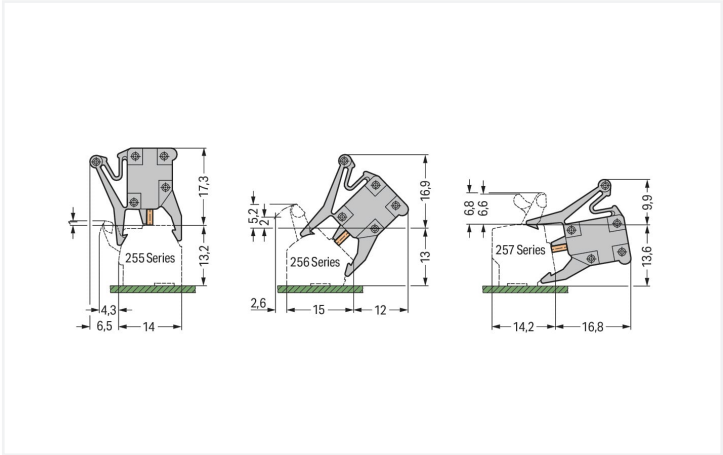

Misure in mm

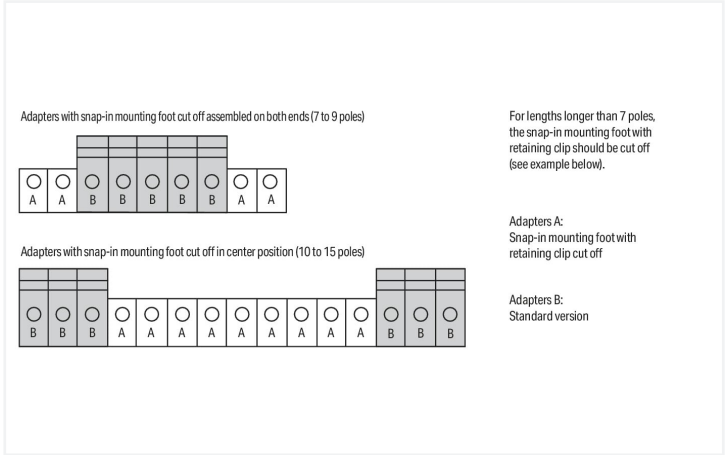

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	320 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	6 A	-

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	1



Dati geometrici		
Passo		7,62 mm / 0.3 pollici
Larghezza		7,62 mm / 0.3 pollici
Altezza		21,5 mm / 0.846 pollici
Profondità		19,5 mm / 0.768 pollici

Dati meccanici		
Adatto		per morsetti per circuito stampato (serie 255, 256, 257); con presa per spine di test di Ø 2 mm e 2,3 mm

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		arancione
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.029 MJ
Peso		1,5 g

Requisiti ambientali		
Limite campo di temperatura		-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-48
eCl@ss 9.0		27-14-11-48
ETIM 8.0		EC002255
ETIM 7.0		EC002255
PU (SPU)		100 (25) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		CH
GTIN		4045454306847
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Environmental Product Compliance		

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 249-113			

Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data			
CAD data		CAE data	
2D/3D Models 249-113		EPLAN Data Portal 249-113	

Note di installazione	
Installazione	




Assemblaggio di un adattatore per spina di prova multipolare.

Installazione	
A photograph showing the orange multi-pin test adapter being inserted into a grey terminal block mounted on a perforated metal plate. The adapter's pins are being pushed into the block's slots.	Inserimento di un adattatore per spina di prova in una morsettiera.

Test	
A photograph showing the completed assembly from the previous steps. The orange test adapter is connected to the grey terminal block, and several colored wires (red, yellow, black) are plugged into the adapter's ports.	Test dei morsetti cablati.

Applicazione



Adattatore per spina di prova a 9 poli - piedino di montaggio a scatto esterno con taglio dei fermagli di bloccaggio