


Chiamata anche: SCALETTA

## Passerella a Traversini ribattuti

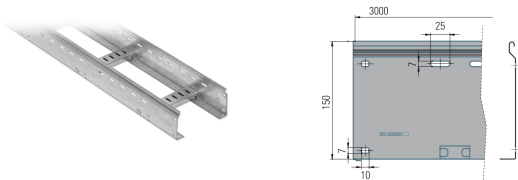

S3 003 1530

### Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

| Caratteristiche Tecniche                               |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| Dimensione                                             |      |
| B                                                      | 300  |
| Spessore                                               |      |
| [mm]                                                   | 1,50 |
| SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537 |      |
| S1,5                                                   | 1225 |
| 1,5-2                                                  | 980  |
| 2-2,5                                                  | 686  |
| 2,5-3                                                  | 490  |
| 3-3,5                                                  | 245  |
| 3,5-4                                                  | 147  |
| Peso                                                   |      |
| [Kg/m]                                                 | 5,27 |
| Lunghezza                                              | *    |
| [mm]                                                   | 3000 |

### Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)  
IMQ

### Certificazioni



### \*\*SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.


**\*Lunghezza:** Barre fino a 6000 mm (escluso il trattamento 03)

**\*Trattamento a richiesta:** 41 - Inox AISI 316L

Chiamata anche: SCALETTA

Passerella a Traversini ribattuti

Diagramma di Carico

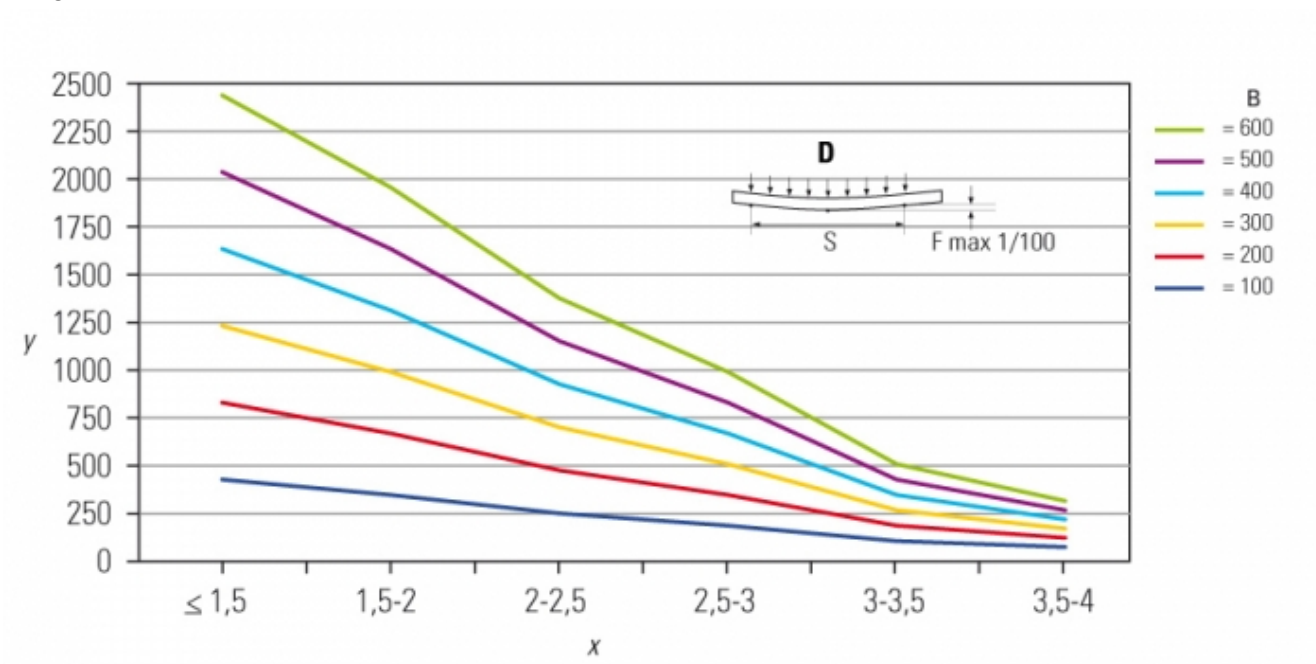

y= SWL(N/m) in funzione della campata

x= Campata (S) (m)

D= Carico uniforme