

Passerella a Traversini ribattuti

Chiamata anche: SCALETTA



S3 003 1060

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	600
Spessore	
[mm]	1,50
SWL (N/m) in funzione della campata (S) [m] - EN 61537	
S1,5	1961
1,5-2	1470
2-2,5	1078
2,5-3	686
3-3,5	392
3,5-4	196
Peso	
[Kg/m]	5,11
Lunghezza *	
[mm]	3000

**SWL: Norma EN 61537-1 ed 2007

10.4 - Prova per il SWL (safe working load) di tratti di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini, montati sul piano orizzontale e con percorso orizzontale su un'installazione a campata singola.

La flessione effettiva di metà campata al SWL non deve superare 1/100 della campata.

La flessione trasversale al SWL non deve superare 1/20 della larghezza dei campioni.

***Lunghezza:** Barre fino a 6000 mm (escluso il

Passerella a Traversini ribattuti

Chiamata anche: SCALETTA

trattamento 03)

***Trattamento a richiesta: 41 - Inox AISI 316L**

Sistema Certificato

EN 61537-1 ed.2007- (Rif: Prescrizione della norma)
IMQ


Certificazioni



Passerella a Traversini ribattuti

Chiamata anche: SCALETTA

Diagramma di Carico

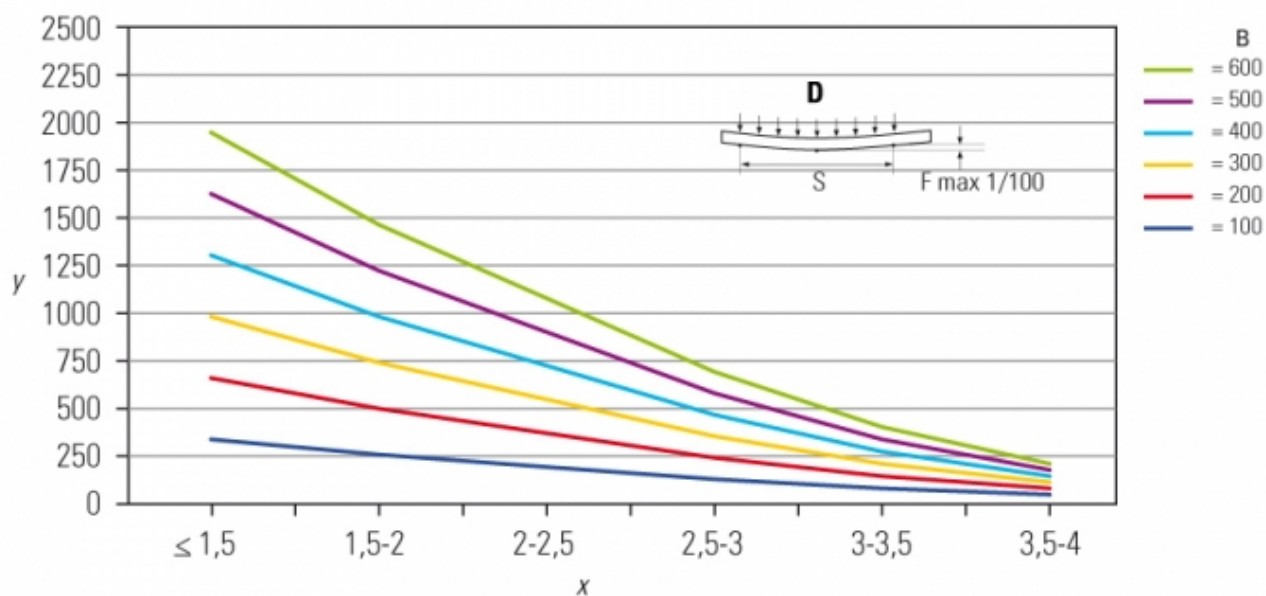

y= SWL(N/m) in funzione della campata

x= Campata (S) (m)

D= Carico uniforme

Passerella a Traversini ribattuti

Chiamata anche: SCALETTA

Montaggio

