


Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL

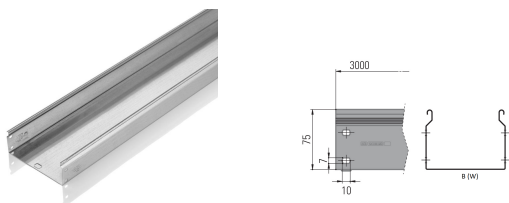

TO 003 0730

Lunghezza: 3000

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	300
Spessore	
[mm]	1,00
Sezione cond.	
[mm ²]	468,00
Peso	
[Kg/m]	3,67
Lunghezza	
mm	3000
Sezione utile del canale [mm ²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	21600
2 m	21600
2,5 m	11250
3 m	11250
3,5 m	11250
4 m	7500
SWL (N/m) in funz.della campata (S) [m]-EN61537	
1,5 m	969
2 m	600
2,5 m	408
3 m	159

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi
Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni




Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL

Diagramma di Carico

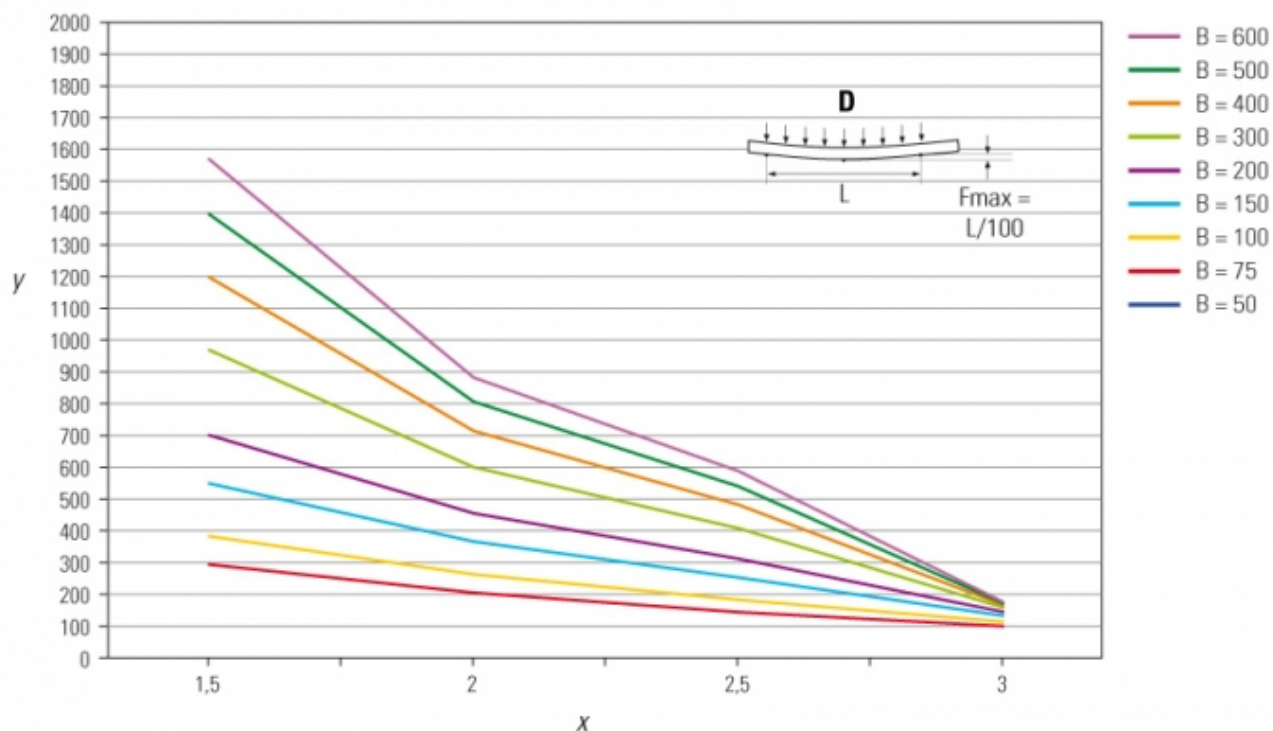

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)


x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL

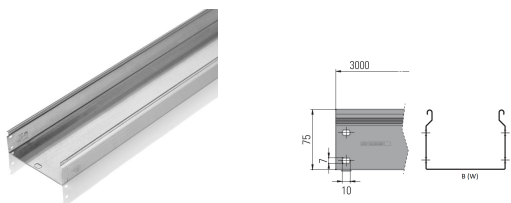

TO 003 0730

Lunghezza: 3000

Finiture

40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

41 Inox AISI 316L - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
B	300
Spessore	
[mm]	0,80
Sezione cond.	
[mm ²]	375,00
Peso	
[Kg/m]	3,00
Lunghezza	
mm	3000
Sezione utile del canale [mm ²] - EN 50085-2-1	
1,5 m	21600
2 m	21600
2,5 m	11250
3 m	11250
3,5 m	11250
4 m	7500
SWL (N/m) in funz.della campata (S) [m]-EN61537	
1,5 m	969
2 m	600
2,5 m	408
3 m	159

Sistema Certificato

Norma EN 50085-2-1

Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche

Parte 2-1: Sistemi di canali e di condotti per montaggio

a parete ed a soffitto

10.4 Prova di flessione lineare

L'esemplare in prova è sottoposto ad un carico, distribuito uniformemente, di 1 g/mm² per metro di lunghezza dell'area dichiarata utilizzabile per i cavi.

Norma EN 61537-1 ed.2007

Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi

Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini.

UL - file E471266

Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcatura UL

Certificazioni



E471266




Canalina

- con COPERCHIO diventa IP40

*B.75 - Misura a richiesta - NON certificata UL

Diagramma di Carico

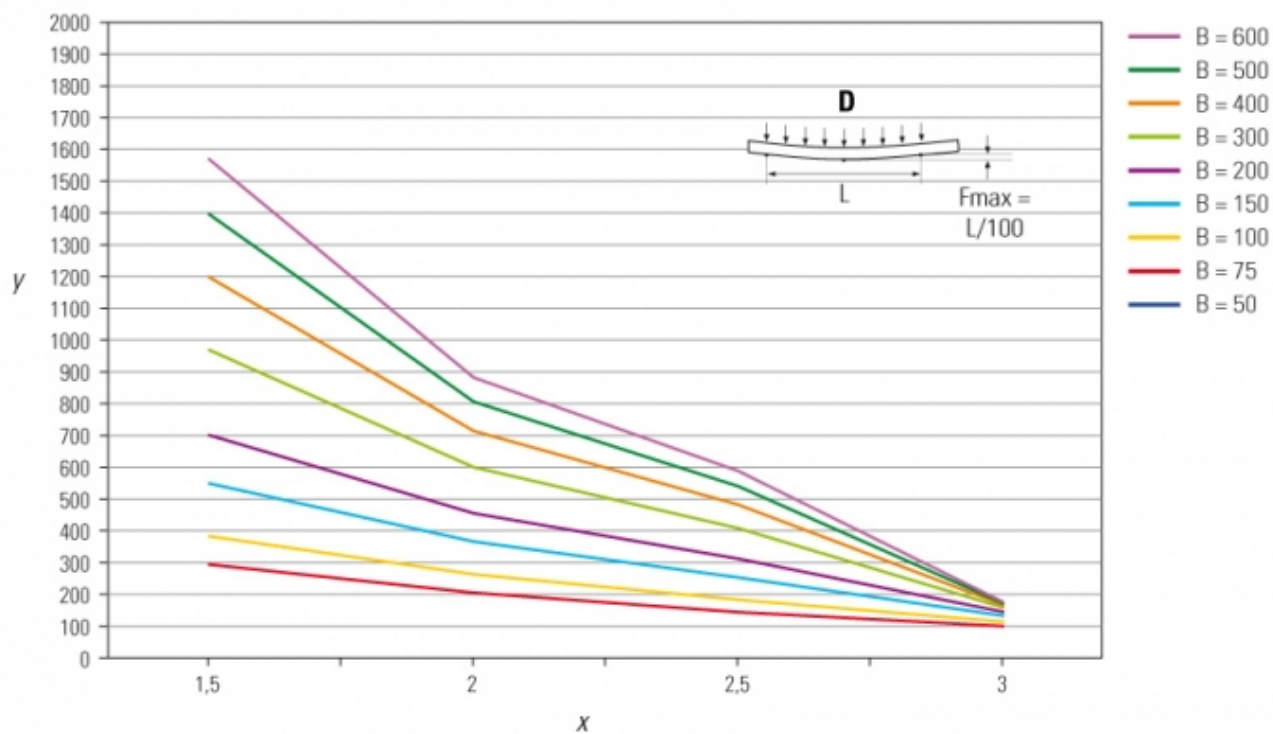

EN 61537-1

y= Carico Massimo (N/m)

x= Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme