




3. Anschluss-Stecker anstecken; Bedienstellenunterteil einbauen  
3. Attach cable connector; install control unit lower section  
3. Enficher le connecteur ; monter la partie arrière du module  
3. Inserire il connettore di collegamento ; montare la parte inferiore della postazione di comando  
3. Enchufar el conector; instalar la parte inferior del aparato de mando  
3. Aansluitstekkers aanbrengen; benedendeel bedieningsinterface bouwen

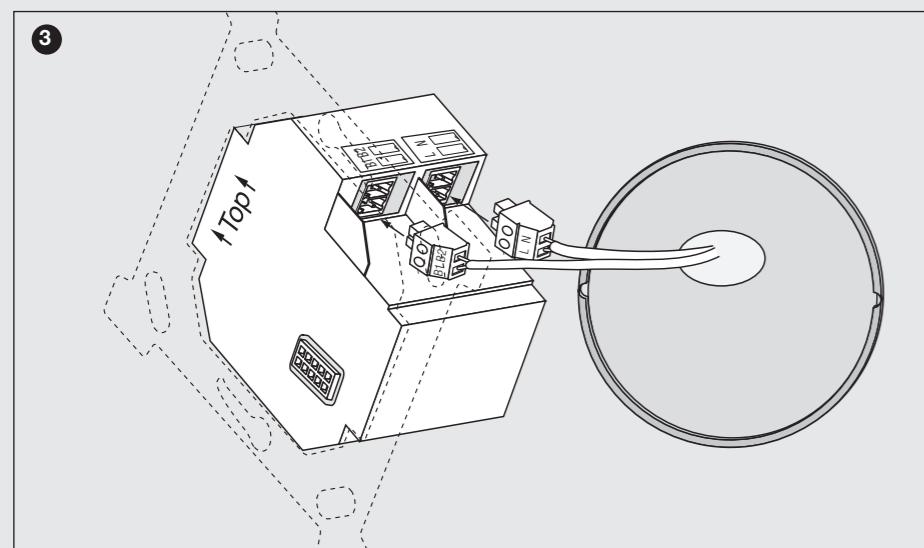


4. Falls schief, Lage korrigieren bis waagrecht  
4. Correct position if not horizontal  
4. Si mal positionné, le mettre bien à l'horizontale  
4. Se è in pendenza, correggere la posizione fino ad ottenere un piano orizzontale  
4. Si fuera necesario, girar hasta que esté en posición horizontal  
4. Indien scheef, in horizontale positie brengen

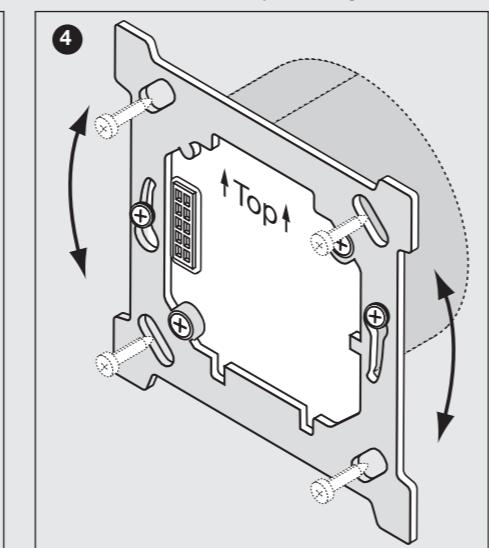

5. Alle Federn des Bedienstellenoberteils exakt in die Öffnungen des Unterteils einschieben
5. Slide all the springs of the upper part of the control section exactly into the openings on the lower part
5. Insérer tous les ressorts de la partie supérieure du point de commande dans les ouvertures de la partie inférieure
5. Inserire tutte le molle della parte superiore dei punti di comando nelle aperture della parte inferiore, in modo esatto
5. Introduzca cuidadosamente todas las clavetas de la parte superior en las aperturas de la parte inferior del puesto de mando
5. Alle veren van het bovenstuk van de bedieningsplaats exact in de openingen van het onderstuk schuiven

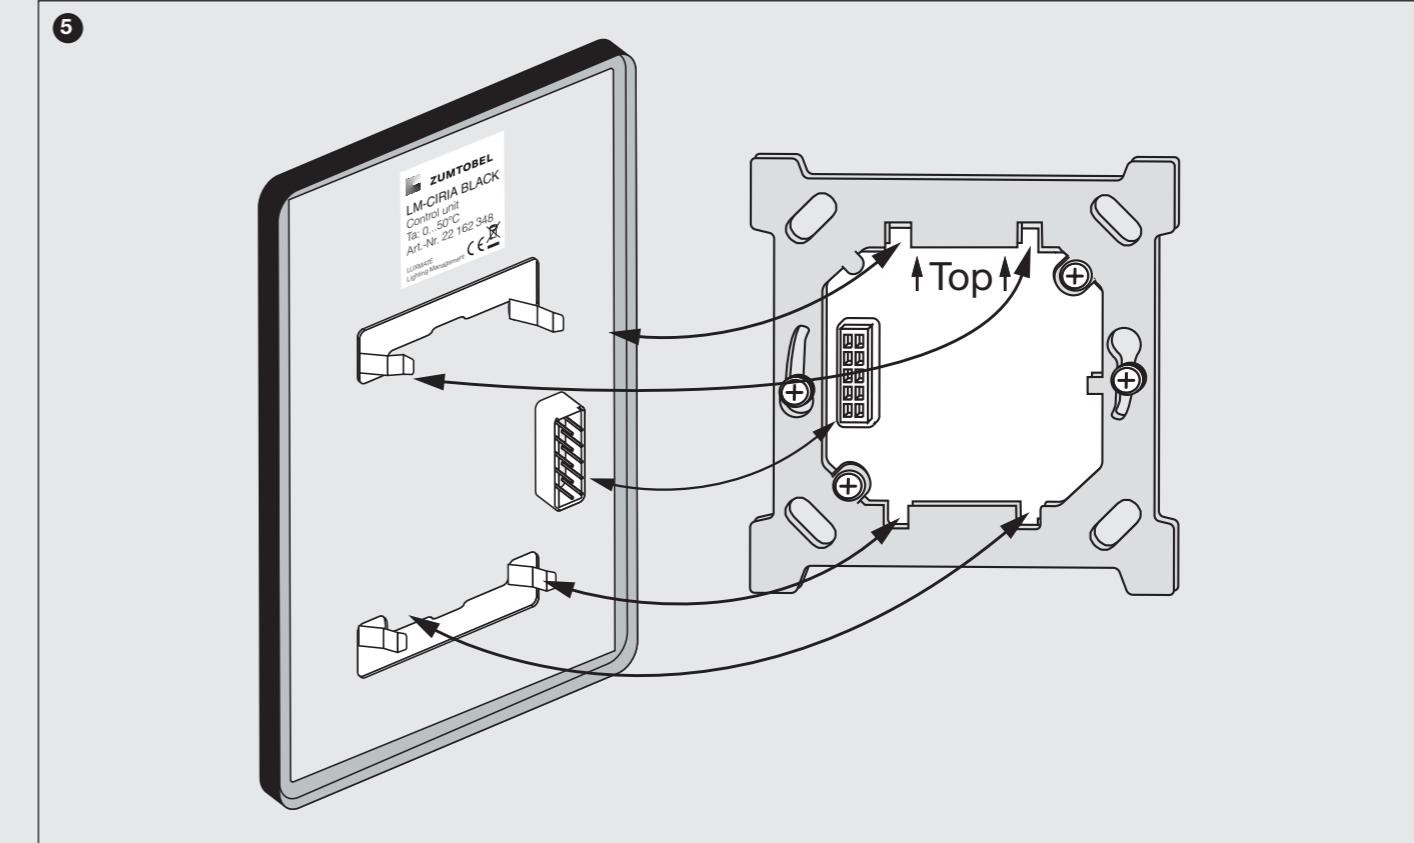

6. Sanft und gleichmäßig einschieben. Danach Schutzfolie abziehen.
6. Insert carefully and evenly. Then remove the protective film.
6. Insérer en douceur et en continu. Retirer ensuite le film de protection.
6. Inserire delicatamente e in modo uniforme, quindi sfilare la pellicola protettiva.
6. Introducirlos suave y uniformemente. A continuación, retirar la lámina de protección.
6. Voorzichtig in gelijkmatig inschuiven. Daarna de beschermfolie verwijderen.
7. Demontage: Bedienstellenoberteil an den vier Ecken mit den Fingern festhalten und abziehen.
7. Disassembly: Hold the top part of the control section with your fingers at the four corners and pull off.
7. Démontage: tenir la partie supérieure du point de commande par les quatre angles avec les doigts et la retirer.
7. Smontaggio: trattenerne la parte superiore dei punti di comando ai 4 angoli con le dita e rimuovere.
7. Desmontaje: Agarrar firmemente la parte superior del puesto de mando con los dedos en las cuatro esquinas y sáquela.
7. Demontage: bovendeel van het bedieningspaneel met de vingers aan de vier hoeken beetpakken en wegtrekken.
8. Netz- und LUXMATE-Busstecker abziehen: Schraubenzieher samt in Pfeilrichtung drücken.
8. Pull out the power plug and Luxmate bus connector: push the screwdriver softly in the direction of the arrow.
8. Débrancher le connecteur réseau et bus LUXMATE. Faire tourner doucement le tournevis dans le sens de la flèche.
8. Estrarre il connettore di rete e bus Luxmate: spingere delicatamente il cacciavite nel senso della freccia.
8. Extraer clavijas de bus de red y de Luxmate: presionar suavemente el destornillador en la dirección que indica la flecha.
8. De net- en Luxmate-busstekker er uithalen: draai de schroevendraaier voorzichtig in de pijlrichting.

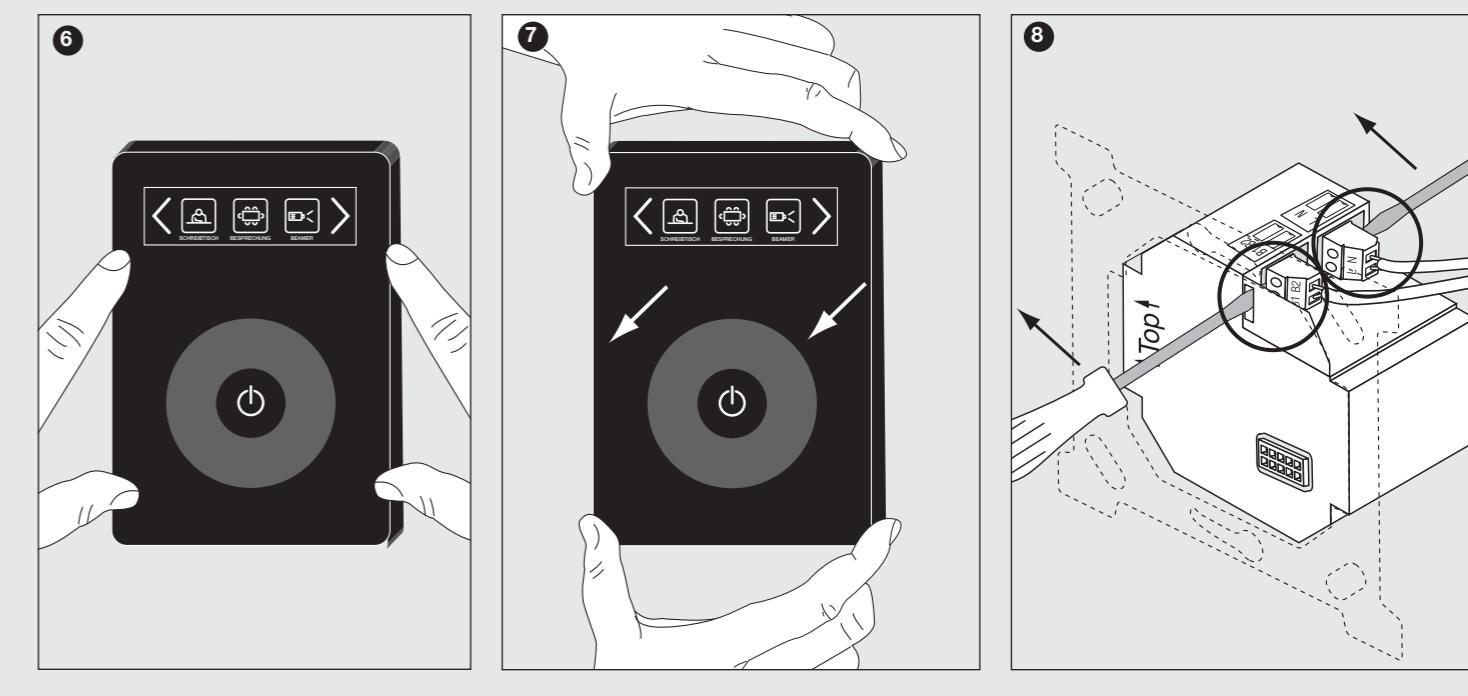

d

Bediengerät zum Bedienen der Gewerke eines Raums und für die Inbetriebnahme einer LUXMATE-Anlage.

## Technische Daten

Nennspannung .....	230/240 V AC, 50/60 Hz
zul. Eingangsspannung .....	207...264 V AC, 50...60 Hz
Verlustleistung .....	< 1,5 W
Anschlussklemmen .....	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>
Eingänge .....	LM-Bus
Adressierung .....	Steuern eines gesamten Raums: Raumadresse > 0, Gruppenadresse = 0 Steuern einer einzelnen Gruppe: Raumadresse > 0, Gruppenadresse > 0
Bedienung .....	Ein-/Aus-Taste, Bedienring, Touchscreen
Anzeige .....	OLED 256 x 64 Punkte
Gehäusematerial .....	Kunststoff, halogenfrei
Gehäusefarbe .....	signalweiß (RAL 9010), schwarz (RAL 9005), chrom (matt)
Montage .....	in 1-fach Wandinstallationsdosen (DIN 49073-GC-P2) mind. 60 mm tief Max. Montagetoleranz der Wandinstallationsdose zur Wandoberfläche: + 0 / - 2 mm
Abmessungen .....	92 x 130 x 50 mm
Gewicht .....	ca. 300 g
Relative Luftfeuchtigkeit .....	20...90 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur .....	-20...70 °C
zul. Umgebungstemperatur .....	0...50°C
Schutzzart .....	IP 20

## Sicherheitshinweise

- Das Bediengerät LM-CIRIA darf nur dann mit Strom versorgt werden, wenn das Bedienstellenoberteil am Bedienstellenunterteil korrekt montiert ist.
- Die Installation dieses Gerätes darf nur durch ausgewiesenes Fachpersonal erfolgen.
- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

i

Apparecchio di comando per il comando dei dispositivi di movimento di un locale e per l'avviamento di un impianto LUXMATE.

## Dati tecnici

Tensione nominale .....	230/240 V AC, 50/60 Hz
Tensione d'entrata ammessa .....	207...264 V AC, 50...60 Hz
Potenza assorbita .....	< 1,5 W
Morsetti di raccordo .....	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>
Entrate .....	LM-Bus
Indirizzamento .....	Controllo di un intero locale: Indirizzo locale > 0, Indirizzo gruppo = 0 Controllo di un singolo gruppo: Indirizzo locale > 0, Indirizzo gruppo > 0 Tasto ON/OFF, touchring; display touchscreen
Comando .....	Display
Display .....	OLED 256 x 64 punti
Materiale armatura .....	Plastica, privo di alieni
Colore armatura .....	Bianco segnale (RAL 9010), nero (RAL 9005), cromato (opaco)
Montaggio .....	in scatole singola per installazione a parete (DIN 49073-GC-P2), profondità di almeno 60 mm Tolleranza di montaggio max. della scatola singola per installazione a parete rispetto alla superficie della parete: + 0 / - 2 mm
Misure .....	92 x 130 x 50 mm
Peso .....	ca. 300 g
Umidità relativa dell'aria .....	20...90 %, in assenza di condensa
Temperatura di stoccaggio .....	-20...70 °C
Temperatura ambiente ammessa .....	0...50°C
Protezione .....	IP 20

## Hinweis

- Beschädigungsgefahr durch spitze Gegenstände**  
Bedienen Sie das Bediengerät LM-CIRIA nur mit Ihrem Finger.

### Beschädigungsgefahr durch Reinigungsmaterialien



Aggressive und scheinende Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie keine chlor- oder säurehaltigen, schleifenden oder ätzenden, sondern nur milde Reinigungsmittel und Wasser.  
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, befeuchteten Lappen. Trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.  
Reklamationen, die durch unsachgemäße Behandlung mit Reinigungsmitteln verursacht werden, können nicht anerkannt werden.

### Kondensbildung

Warten Sie mit Zuschalten der Stromversorgung bis sich das Bediengerät LM-CIRIA an die Raumtemperatur angepasst hat.

### Verdrahtung

Die 1-fach Wandinstallationsdose des Bediengeräts LM-CIRIA darf nicht als Verteilerklemmdose für die Stromversorgung oder des LM-Bus verwendet werden. Die Stecker der Stromversorgung (L, N) und des LM-Bus (B1, B2) dürfen für Durchgangsverdrähte nicht verwendet werden.

e

Control unit for operating the building services of a room and for commissioning a LUXMATE system.

## Technical Data

Nominal voltage .....	230/240 V AC, 50/60 Hz
Permitted input voltage .....	207...264 V AC, 50...60 Hz
Loss power .....	< 1,5 W
Terminals .....	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>
Inputs .....	LM-Bus
Addressing .....	Control of an entire room: room address > 0, group address = 0, Control of an individual group: room address > 0, group address > 0 On/off key, touchring, touchscreen
Operation .....	Display
Dimensions .....	92 x 130 x 50 mm
Weight .....	Approx. 300 g
Relative humidity .....	20...90 %, non-condensing
Storage temperature .....	-20 - 70 °C
Permitted ambient temperature .....	0...50°C
Protection type .....	IP 20

## Safety instructions

- The LM-CIRIA control unit must only be supplied with electricity once the upper part is correctly installed on the lower part.
- Installation of this device may only be carried out by specialist staff who have provided proof of their skills.
- The relevant safety and accident prevention regulations must be observed.

## Note

- Risk of damage caused by sharp implements**  
Operate the LM-CIRIA control unit with your fingers only.

### Risk of damage caused by cleaning agents



Aggressive and abrasive cleaning agents may damage the surface of the unit. Do not use any cleaning agents which contain chlorine or acid, or which are abrasive or corrosive. Instead use only mild cleaning agents and water.  
Clean the product using a soft, damp cloth.  
Dry the product using a soft towel.  
Complaints resulting from the improper use of cleaning agents will be disregarded.

### Build up of condensation

Do not connect the power supply until the LM-CIRIA control unit has adjusted to the room temperature.

### Wiring

The single recessed wall installation socket for the LM-CIRIA control unit must not be used as a junction box for the power supply or the LM-Bus. The plugs for the power supply (L, N) and the LM-Bus (B1, B2) must not be used for feed-through wiring.

f

Module de commande pour l'utilisation des systèmes secondaires d'un local et pour la mise en service d'une installation LUXMATE.

## Données techniques

Tension nominale .....	230/240 V AC, 50/60 Hz
Tension d'entrée admise .....	207...264 V AC, 50...60 Hz
Puissance absorbée .....	< 1,5 W
Bornes de raccordement .....	0,75...1,5 mm <sup>2</sup>
Entrées .....	LM-Bus
Adressage .....	Commande d'un local complet : Adresse de local > 0, Adresse de groupe = 0 Commande d'un groupe individuel : Adresse de local > 0, Adresse de groupe > 0 Commande .....
Commande .....	Touches Marche/Arrêt, bague de commande, écran tactile
Affichage .....	OLED 256 x 64 pixels
Matériau du boîtier .....	Plastique, sans halogène
Couleur du boîtier .....	blanc pur (RAL 9010), noir (RAL 9005), chrome (mat)
Montage .....	dans boîtier simple d'installation murale (DIN 49073-GC-P2) profondeur min. 60 mm. Tolérance de montage max. du boîtier d'installation murale par rapport à la surface du mur : + 0 / - 2 mm
Dimensions .....	92 x 130 x 50 mm
Poids .....	300 g env.
Humidité ambiante relative .....	20...90 %, sans condensation
Température de stockage .....	-20...70 °C
Temp. ambiante admissible .....	0...50°C
Degré de protection .....	IP 20

## Remarque

- Risque de dégradation matérielle dû à des objets pointus**  
Ne touchez le module de commande LM-CIRIA qu'avec le doigt.



Des produits de nettoyage agressifs et abrasifs peuvent endommager la surface. N'utilisez pas de produits chlorés ou acides, corrosifs ou abrasifs, mais uniquement des produits de nettoyage doux et de l'eau. Pour le nettoyage du produit, n'utilisez qu'un chiffon doux et humide. Ne séchez le produit qu'avec un chiffon doux. Les réclamations dues à un traitement non conforme avec des produits de nettoyage inadéqués ne seront pas prises en compte.

### Formation de condensation

Pour l'activation de l'alimentation électrique, attendre que le module de commande LM-CIRIA se soit adapté à la température de la pièce.

### Câblage

Le boîtier simple d'installation murale du module de commande LM-CIRIA ne doit pas être utilisé en tant que boîtier de distribution pour l'alimentation électrique ou pour le bus LM. Les fiches de l'alimentation électrique (L, N) et du bus LM (B1, B2) ne doivent pas être utilisées pour des câblages linéaires.

## Application

- L'appareil peut uniquement
  - être utilisé conformément à sa destination.
  - être fixé solidement, être monté dans un environnement propre et sec.
  - être placé de sorte qu'on ne puisse y accéder qu'avec un outil.

## Note sulla sicurezza

- L'apparecchio di comando LM-CIRIA può essere alimentato solo quando la parte superiore del punto di comando è correttamente montata sulla parte inferiore.
- L'installazione di questo apparecchio richiede necessariamente l'intervento di personale specializzato.
- Vanno rispettate le normative di sicurezza e di prevenzione dei sinistri.

## Area di Applicazione

- L'apparecchio deve essere:
  - uso solo per le applicazioni cui è destinato
  - installato in un ambiente secco e pulito
  - va installato in modo tale che l'accesso sia possibile solo con l'uso di un adeguato attrezzo

## Instrucciones de Seguridad

- La unidad de control LM-CIRIA no debe conectarse a la corriente hasta que la parte superior de ésta esté montada correctamente en la parte inferior.
- La instalación de este aparato debe ser obligatoriamente realizada por personal debidamente cualificado.
- Deben tenerse en cuenta las precauciones de seguridad y prevención de accidentes correspondientes.

## Areas de aplicación

- El aparato debe ser
  - usado solamente para las aplicaciones especificadas
  - instalado fijamente en ambiente seco y limpio
  - instalado en modo que el acceso al mismo sea posible solamente con uso de herramientas.

## Veiligheidsinstructies

- Het bedieningsapparaat LM-CIRIA mag alleen op de voeding worden aangesloten als de bovenzijde van de bediening op correcte wijze is gemonteerd op de onderzijde.
- De installatie van deze apparaten mag alleen door getrainde vakkleden gebeuren.
- De geldende veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften dienen in acht te worden genomen.

## Toepassingen

- Het apparaat mag alleen voor de bedoelde toepassingen gebruikt worden,
- vast in een droge en schone omgeving geïnstalleerd worden
- zo geïnstalleerd worden, dat toegang uitsluitend met werk具gen mogelijk is.