
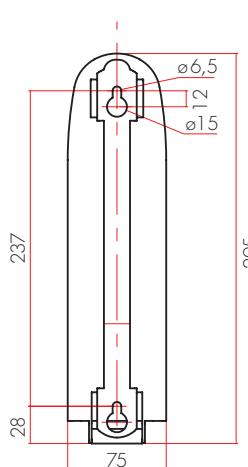
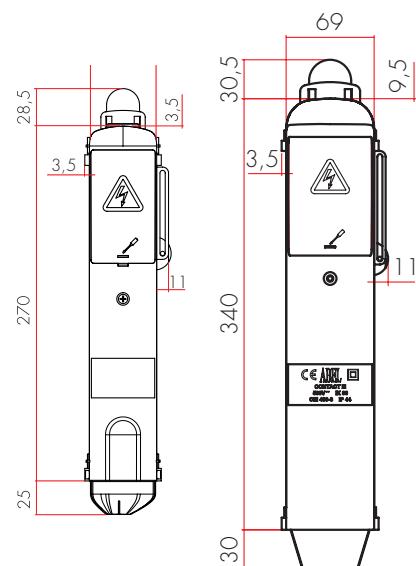


UK Installation instructions
DE Montageanleitung
CZ Montážní návod
DK Monteringsvejledning
EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje
FR Notice de montage
HU Szerelési útmutató
IT Istuzioni di montaggio
LT Montavimo Instrukcijos

LV Instalacijas instrukcija
NO Monteringsanvisning
PL Instrukcja montazu
SE Installationsanvisning
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : 96270965 TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV
 96270967 TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV
 96270968 TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV
 96270966 TEMPOM1 C/W SPD 10KV
 59007239 SURGE PROT. DEVICE SPARE 10KV DIN FIX

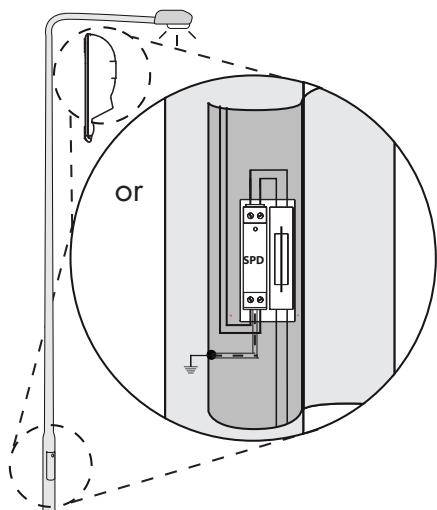

INSTALLATION




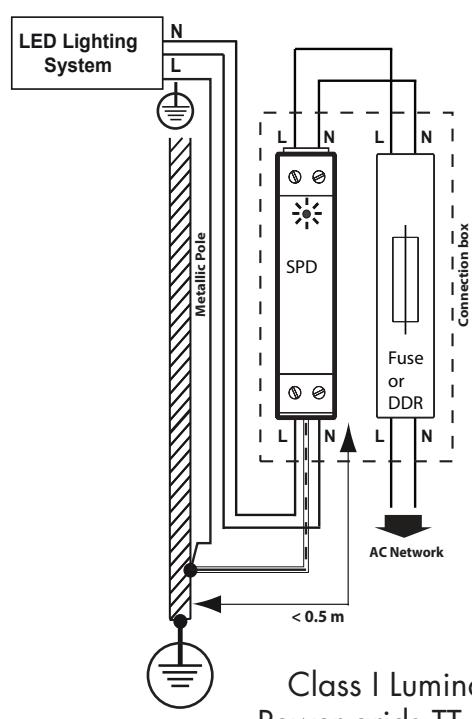


Table 1



AC network	
230/227 Vac single phase	●
Characteristics	
Connection by screw	●
NF EN61643 - 11	Type 2
I _{MAX}	10KA
I _{PE}	no current
Protection class	IP20
	
T _a	-40° / +85° C max
	

59007239 SURGE PROT. DEVICE SPARE 10KV DIN FIX

DIMENSIONS (IN MM)

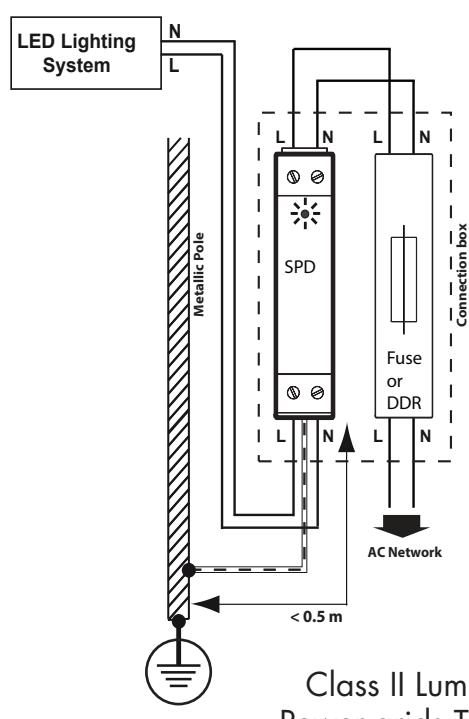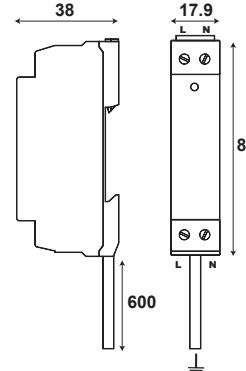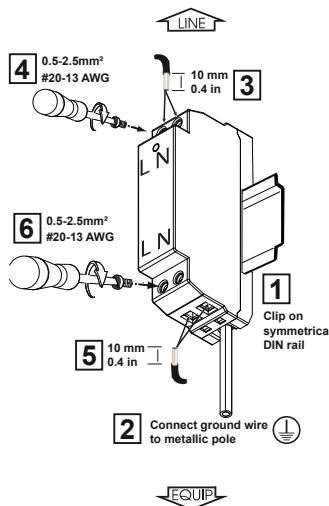

MAINTENANCE

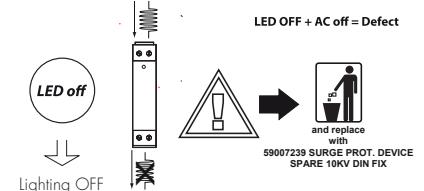

Lighting OFF

59007239 SURGE PROT. DEVICE
SPARE 10KV DIN FIX**ATTENTION !**

GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and according the conditions described in this document.
- The device must be selected according to the application and the voltage (Table 1).
- In case of default, the LED turns off and the surge protector must be replaced.

ATTENTION !

FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électricien dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage parafoudre et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Le parafoudre doit être choisi en fonction du réseau et de la tension (Tableau 1)
- En cas de défaut, la LED s'éteint et le parafoudre devra être remplacé.

WARNUNG !

D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät ist nur im Rahmen dieser Installationshilfe und seiner technischen Daten zu verwenden.
- Die Ableiter sind entsprechend der Spannung und Anwendung auszusuchen (siehe Tabelle 1).
- Im Fehlerfall, erlischt die LED und der Überspannungsschutz muss ausgetauscht werden.

ATENCION !

ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respectadas.
- El producto solo tiene un uso de protección contra sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en las condiciones mencionadas en este documento.
- El dispositivo debe ser seleccionado según la aplicación y la tensión (Tabla 1).
- En caso de defecto, la LED se apaga indicando que se debe substituir la protección.

ATTENZIONE !

IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di apparati elettrici.
- L'unità deve essere usata solo come protezione da sovretensioni e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Il dispositivo deve essere scelto secondo l'applicazione e la tensione (quadro 1).
- In caso di difetto, il LED si spegne e la protezione deve essere sostituita.

AVISO !

PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Deverá ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- Esta protecção deve ser utilizada apenas como protecção contra sobretensões e de acordo com as condições mencionadas neste documento.
- O dispositivo deve ser selecionado de acordo com a aplicação e a voltagem (tabela 1)
- No caso de defeito, a LED sai e a protecção deve ser substituída.

ВНИМАНИЕ!

RUS

- монтаж и подключение изделия должны производится только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- Устройство нужно выбирать в соответствии с напряжением и видом защищаемой линии (см. таблицу 1).
- В случае выхода устройства защиты из строя светодиод гаснет, сигнализируя о необходимости замены устройства.

VAROVÁNÍ

CZ

- Montáž a připojení svodiče přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Svodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Svodič přepětí musí být vybrán podle aplikace a napěťové úrovni (tabulka 1).
- V případě poruchy přestane LED svítit a svodič přepětí musí být vyměněn.

安全须知!

中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施；
- 请遵守国家电气安装相关规范；
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用；
- 应根据具体应用和工作电压选择器件（表1）
- 如果LED指示灯熄灭，则模块失效，应予以更换

